


–weishaupt–

manual

Montage- en bedieningsrichtlijnen

Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.

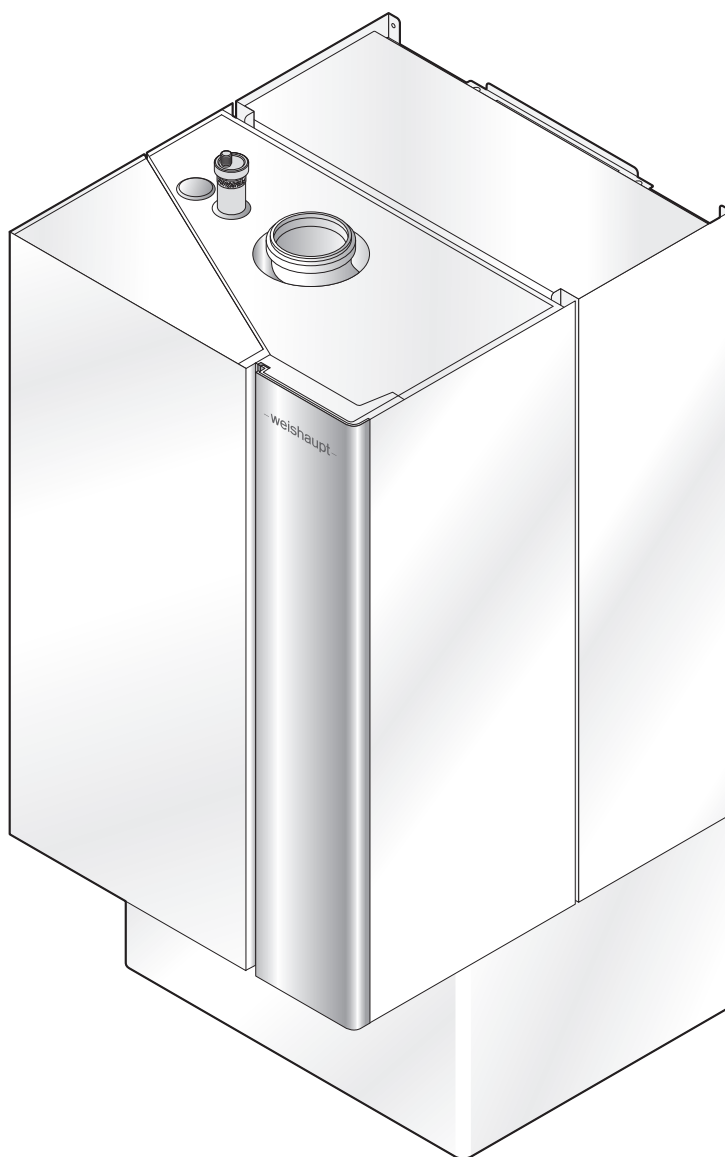

1	Gebruiksaanwijzingen	6
1.1	Doelgroep	6
1.2	Symbolen in de gebruiksaanwijzing	7
1.3	Borgstelling en aansprakelijkheid	8
2	Veiligheid	9
2.1	Doelmatig gebruik	9
2.2	Veiligheidssymbolen op het toestel	9
2.3	Maatregelen bij gasreuk	9
2.4	Maatregelen bij rookgasreuk	9
2.5	Veiligheidsvoorschriften	10
2.5.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)	10
2.5.2	Normale werking	10
2.5.3	Elektrische werkzaamheden	10
2.5.4	Gastoevoer	11
2.6	Afvoer van afvalstoffen	11
3	Productbeschrijving	12
3.1	Typebenaming	12
3.2	Type en serienummer	13
3.3	Functie	14
3.3.1	Water-, lucht- en rookgasvoerende componenten	14
3.3.2	Elektrische componenten	15
3.3.3	Veiligheids- en bewakingsfuncties	16
3.3.3.1	Vertrekvoeler eSTB / rookgasvoeler	16
3.3.3.2	Multifunctionele sensor VPT	17
3.3.4	Verbrandingsregeling (SCOT® systeem)	18
3.3.5	Programmaverloop	20
3.4	Technische gegevens	21
3.4.1	Toelatingsgegevens	21
3.4.2	Elektrische gegevens	21
3.4.3	Omgevingscondities	21
3.4.4	Toegelaten brandstoffen	21
3.4.5	Emissies	22
3.4.6	Vermogen	23
3.4.6.1	Condensatieketel	23
3.4.6.2	Boiler	23
3.4.7	Medium	23
3.4.8	Hydraulische gegevens	24
3.4.9	Berekening van de rookgasinstallatie	26
3.4.10	EnEV-productkenwaarden	26
3.4.11	Afmetingen	27
3.4.12	Gewicht	28
4	Montage	29
4.1	Montagevoorschriften	29
4.2	Wandhouder monteren	29
4.3	Boiler ophangen en uitlijnen	30
4.4	Condensatieketel ophangen en uitlijnen	31
4.5	Condensatieketel met boiler hydraulisch verbinden	32

4.6	Frontbekleding verwijderen	33
5	Installatie	34
5.1	Eisen aan het verwarmingswater	34
5.1.1	Installatievolume	34
5.1.2	Waterhardheid	35
5.1.3	Vul- en navulwater zuiveren	35
5.2	Hydraulische aansluiting	36
5.3	Condensaataansluiting	39
5.4	Gastoevoer	40
5.5	Luchttoevoer en rookgasafvoer	41
5.6	Elektrische aansluiting	42
5.6.1	Aansluitschema	43
5.6.2	Bus-installatie	46
5.6.3	Externe pomp aansluiten	48
5.6.4	Boiler aansluiten	49
6	Bediening	50
6.1	Bedrijfsstatus	50
6.2	Weergave- en bedieningseenheid	50
6.3	Display	51
6.4	Favorietenmenu	52
6.5	Gebruikersniveau	53
6.5.1	Info	54
6.5.2	Systeembedrijfsmodus	55
6.5.3	Stookkringen	56
6.5.4	Warm water	58
6.5.5	Statistiek	59
6.5.6	Instellingen	60
6.6	Vakmanniveau	61
6.6.1	Info	62
6.6.1.1	Systeem	62
6.6.1.2	WTC	63
6.6.1.3	Afstandssturing	66
6.6.1.4	Hydraulica	67
6.6.1.5	Stookkringen	68
6.6.1.6	Warm water	70
6.6.1.7	Foutgeheugen	71
6.6.2	WTC	72
6.6.2.1	Ketelregelaar	72
6.6.2.2	Ketelkring	73
6.6.2.3	Verbranding	74
6.6.3	Afstandssturing	75
6.6.4	Hydraulica	75
6.6.4.1	Evenwichtsfles	75
6.6.5	Stookkringen	76
6.6.5.1	Stookkringinginstellingen	76
6.6.5.2	Regelgedrag	77
6.6.5.3	Mengkraanregeling	79
6.6.5.4	Dekvloerprogramma	80

6.6.6	Warm water	82
6.6.6.1	Warmwaterregeling	82
6.6.6.2	Legionellabescherming	83
6.6.6.3	Circulatie	84
6.6.7	Service WTC	84
6.6.7.1	Onderhoud	84
6.6.7.2	Ingangsmeting	85
6.6.7.3	Uitgangsmeting	86
6.6.7.4	Controlemeting	88
6.6.7.5	Vuurhaarddruk	89
6.6.8	Uitgangstest	91
6.6.8.1	WTC	91
6.6.8.2	EM stookkr.	91
6.6.9	Menu Inbedrijfstelling	92
6.6.9.1	Systeem	92
6.6.9.2	Toestellijst	93
6.6.9.3	Adressering	93
6.6.9.4	Toewijzing	94
6.6.9.5	Hydraulica	94
6.6.9.6	Stookkringen	95
6.6.9.7	In-/uitgangen	96
6.6.9.8	WTC	98
6.6.9.9	Netwerk	99
6.6.9.10	Fabrieksinstelling	99
6.7	Schoorsteenvegerfunctie	100
7	Inbedrijfstelling	101
7.1	Voorwaarden	101
7.1.1	Dichtheid van de gasarmatuur controleren	102
7.1.2	Gasaansluitdruk controleren	103
7.1.3	Gassoort op het gascombiventiel instellen	104
7.2	WTC regelen	105
7.3	Dichtheid van het rookgassysteem controleren	117
7.4	Vermogen aanpassen	117
7.5	Brandervermogen berekenen	118
8	Buitenbedrijfstelling	119
9	Onderhoud	120
9.1	Aanwijzingen voor het onderhoud	120
9.2	Componenten	121
9.3	Branderoppervlak uit- en inbouwen	122
9.4	Elektroden vervangen	123
9.5	Warmtewisselaar reinigen	124
10	Foutopsporing	126
10.1	Procedure bij storing	126
10.2	Waarschuwingcode	128
10.3	Foutcode	132
10.4	Foutgeheugencode	138

10.5	Circulatiepomp UPM3 met LED-weergave	139
10.6	Werkingsproblemen	140
11	Technische documenten	142
11.1	Hydraulische varianten	142
11.2	Regelingsvarianten	144
11.2.1	Constante vertrektemperatuur	144
11.2.2	Weersafhankelijke regeling	144
11.2.3	Ruimtegestuurde regeling	145
11.2.4	Weersafhankelijke en ruimtegestuurde regeling	145
11.2.5	Evenwichtsflesregeling	146
11.3	Sturingsvarianten	147
11.4	Circulatiepomp	148
11.4.1	Hydraulische inregeling met Alpha Reader (toebehoren)	148
11.4.2	Bedrijfsmodi	148
11.5	In-/uitgangen	150
11.6	Fabrieksinstelling vakmanniveau	152
11.7	Fabrieksinstelling stookkringtype	154
11.7.1	Fabrieksinstelling stookcurve	155
11.8	Fabrieksinstelling tijdprogramma's	156
11.8.1	Tijdprogramma veranderen	157
11.9	Aansluitschema toestelelektronica WEM-FA-G	158
11.10	Voelerkenwaarden	159
11.11	Omrekeningstabel drukeenheid	160
11.12	Omrekeningstabel O ₂ /CO ₂	160
11.13	Toegang tot de verwarmingsinstallatie vanop afstand via internet	161
12	Ontwerp	162
12.1	Weishaupt Energie Management (WEM)	162
12.2	Expansievat en installatiedruk	164
13	Wisselstukken	166
14	Notities	184
15	Trefwoordenlijst	186

1 Gebruiksaanwijzingen

Vertaling van de
originele bedieningsrichtlijnen



1 Gebruiksaanwijzingen

Deze handleiding is onderdeel van het toestel en moet altijd bij de installatie bewaard worden.

Vóór de werkzaamheden aan het toestel de handleiding grondig lezen.



Afbeeldingen en leveringsomvang kunnen per land afwijken.

1.1 Doelgroep

Deze handleiding richt zich tot de gebruiker en tot gekwalificeerde vaklui. Deze moet nageleefd worden door alle personen die aan het toestel werken.

Werken aan het toestel mogen enkel door vaklui met de daartoe vereiste kennis en opleiding uitgevoerd worden.

Overeenkomstig EN 60335-1 gelden onderstaande voorschriften

Dit toestel mag door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring met en kennis van het toestel gebruikt worden op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of duidelijke instructies hebben ontvangen voor het veilige gebruik van het toestel. Deze personen moeten tevens begrijpen welke gevaren verbonden zijn aan het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder geschikt toezicht door kinderen uitgevoerd worden.

1.2 Symbolen in de gebruiksaanwijzing

 GEVAAR	Gevaar met hoog risico. De niet-naleving leidt tot zware lichamelijke verwondingen of de dood.
 WAARSCHUWING	Gevaar met middelhoog risico. De niet-naleving kan tot zware lichamelijke verwondingen of de dood leiden.
 VOORZICHTIG	Gevaar met beperkt risico. De niet-naleving kan van lichte tot middelzware lichamelijke verwondingen leiden.
 OPMERKING	De niet-naleving kan tot materiële schade of schade aan het milieu leiden.
	Belangrijke informatie
►	Vereist een onmiddellijke handeling.
✓	Resultaat na een handeling.
▪	Opsomming
...	Waardebereik
xx	Plaatshouder voor cijfers, bijv. taalcode voor druknummer.
Tekstweergave	Lettertype voor tekst die op het display verschijnt

1 Gebruiksaanwijzingen

1.3 Borgstelling en aansprakelijkheid

Borgstelling en aansprakelijkheid bij persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn uitgesloten als deze op één of meerdere van de onderstaande zaken zijn terug te voeren:

- Ondoelmatig gebruik;
- Niet-naleving van de handleiding;
- Gebruik bij defecte veiligheids- of beschermingsinrichtingen;
- Het verdere gebruik ondanks het optreden van een gebrek;
- Ondeskundige montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud;
- Ondeskundig uitgevoerde herstellingen;
- Gebruik van onderdelen die geen originele Weishaupt onderdelen zijn;
- Overmacht;
- Eigenmachtige wijzigingen aan de constructie van het toestel;
- Inbouw van aanvullende componenten, die niet samen met het toestel door de fabriek getest zijn;
- Wijziging van de verbrandingsruimte;
- Niet geschikte brandstoffen;
- Gebreken in de toevoerleidingen;
- Niet-diffusiedichte stookkringen zonder systeemscheiding.

2 Veiligheid

2.1 Doelmatig gebruik

Het toestel is uitsluitend geschikt voor de werking met warmwaterverwarmingsinstallaties in gesloten systemen volgens EN 12828.

De boiler is geschikt voor de opwarming van sanitair water volgens de geldende voorschriften.

De technische gegevens moeten in acht genomen worden [hfst. 3.4].

De verbrandingslucht moet vrij zijn van agressieve stoffen (bijv. halogenen) en vrij zijn van verontreiniging (bijv. stof). Bij verontreinigde verbrandingslucht in de opstellingsruimte moet meer gereinigd worden en is meer onderhoud nodig. In dit geval beveelt Weishaupt de ruimteluchtonafhankelijke werking van het toestel aan.

Het toestel mag enkel in gesloten ruimtes gebruikt worden.

De opstellingsruimte moet aan de plaatselijk geldende voorschriften voldoen.

Ondoelmatig gebruik kan:

- verwondings- of levensgevaar voor de gebruiker of voor derden veroorzaken;
- het toestel of andere voorwerpen beschadigen.

Het toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik in een industriële omgeving zijn evt. ter plaatse bijkomende EMV-maatregelen vereist.

2.2 Veiligheidssymbolen op het toestel

Symbool	Omschrijving	Positie
	Waarschuwing voor elektrische spanning	Afdekking ketelbedieningspaneel
	Gevaarlijke elektrische spanning	Ontstekingsstoestel

2.3 Maatregelen bij gasreuk

Open vuur en vonkvorming verhinderen, bijv.:

- Geen licht aan- of uitschakelen
- Geen elektrische toestellen gebruiken
- Geen mobiele telefoons gebruiken
- ▶ Ramen en deuren openen;
- ▶ Gaskogelkraan sluiten;
- ▶ Huisbewoners waarschuwen, niet op een bel drukken;
- ▶ Gebouw verlaten.
- ▶ Van buiten het gebouw de verwarmingsinstallateur of gasmaatschappij verwittigen.

2.4 Maatregelen bij rookgasreuk

- ▶ Toestel uitschakelen en installatie buiten bedrijf stellen.
- ▶ Ramen en deuren openen;
- ▶ Verwarmingsinstallateur of Weishaupt klantendienst verwittigen.

2.5 Veiligheidsvoorschriften

Storingen of gebreken die afbreuk doen aan de veiligheid moeten onmiddellijk opgelost worden.

Componenten die een toenemende slijtage vertonen of waarvan de constructief bepaalde levensduur overschreden is of vóór het volgende onderhoud overschreden wordt, moeten uit voorzorg vervangen worden [hfst. 9.2].

2.5.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Bij alle werken moeten de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden.

De persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen de drager tijdens werken aan het toestel.

Veiligheidsschoenen zijn verplicht bij alle werkzaamheden aan het toestel.

Verdere vereiste PBM worden in het betreffende hoofdstuk door een gebodsteken afgebeeld.

Symbool	Omschrijving	Informatie
	Handbescherming gebruiken	► Geschikte beschermingshandschoenen dragen.
	Oogbescherming gebruiken	► Aansluitende veiligheidsbril dragen volgens EN 166.
	Ademhalingsbescherming gebruiken	► Geschikte ademhalingsbescherming dragen.

2.5.2 Normale werking

- Alle kenplaten op het toestel leesbaar houden en evt. vernieuwen.
- Voorgeschreven instellings-, onderhouds- en inspectiewerken op tijd uitvoeren.
- Toestel enkel met gesloten deksel gebruiken.

2.5.3 Elektrische werkzaamheden

Bij werken aan spanningsgeleidende onderdelen:

- Voorschriften ter voorkoming van ongevallen en plaatselijk geldende voorschriften, in het bijzonder het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (A.R.E.I.), naleven;
- Gereedschap volgens EN IEC 60900 gebruiken.

Het toestel bevat componenten die door elektrostatische ontlading (ESD) beschadigd kunnen worden.

Bij werken aan printplaten en contacten:

- Printplaat en contacten niet aanraken
- evt. ESD-beveiligingsmaatregelen treffen.

2.5.4 Gastoevoer

- Enkel de gasleverancier of een door de gasverdeelmaatschappij erkend installatiebedrijf mag gasinstallaties in gebouwen en terreinen installeren, wijzigen en onderhouden.
- Leidingssystemen moeten overeenkomstig de werkingsdruk aan een belastingsproef en dichtheidscontrole en/of een functionaliteitstest onderworpen worden, bijv. DVGW-TRGI, arbeidsblad G 600.
- Gasmaatschappij voor de installatie over de aard en de omvang van de geplande installatie informeren.
- Plaatselijke voorschriften en richtlijnen bij de installatie in acht nemen, bijv. DVGW-TRGI, werkblad G 600; TRF volume 1 en volume 2.
- Gastoevoer volgens de gassoort en de gaskwaliteit zo uitvoeren dat geen vloeibare stoffen ontstaan, bijv. condensaat. Bij LPG de verdampingsdruk en de verdampingstemperatuur in acht nemen.
- Enkel gekeurd en toegelaten dichtingsmateriaal gebruiken en daarbij de gebruiksinstructies in acht nemen.
- Toestel opnieuw instellen wanneer naar een andere gassoort wordt overgeschakeld.
- Dichtheidscontrole na elk onderhoud en elke storingsoplossing uitvoeren.

2.6 Afvoer van afvalstoffen

Materiaal en componenten doelmatig en milieuvriendelijk afvoeren. Daarbij de plaatselijk geldende voorschriften naleven.

3 Productbeschrijving

3 Productbeschrijving

De gascondensatieketel WTC compact bestaat uit een condensatieketel en een boiler.

3.1 Typebenaming

Condensatieketel

WTC-GW 25-B uitv. K

WTC	Bouwsérie: Weishaupt Thermo Condens [®]
G	Brandstof: gas
W	Bouwtype: wandhangend
25	Vermogen: 25 kW
B	Constructiestand
Uitv. K	Uitvoering: compact


Boiler

WAS 35 Power/Bloc-P/ W / A

WAS	Bouwsérie: Weishaupt Aqua Speicher (=boiler)
35	Bouwgrootte: 35
Power	Uitvoering: externe warmtewisselaar en pomp
Bloc	Kubieke bouwvorm
P	Platform voor warmtegenerator
W	Bouwtype: wandhangend
A	Constructiestand

3.2 Type en serienummer


Het type en het serienummer op het typeplaatje identificeren het product nauwkeurig. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor de Weishaupt klantendienst.

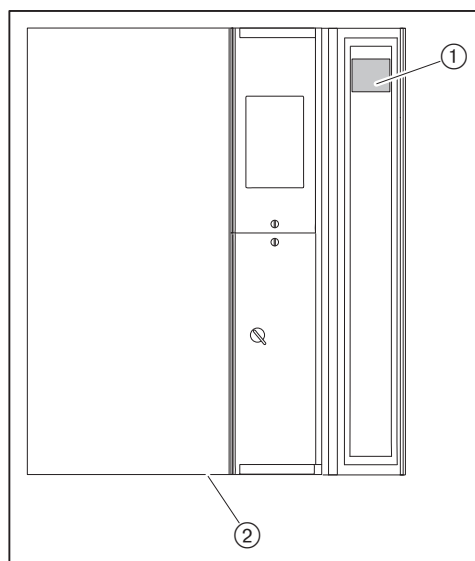

- ① Extra typeplaat
- ② Typeplaat

Type: _____ Serienr. _____

Boiler

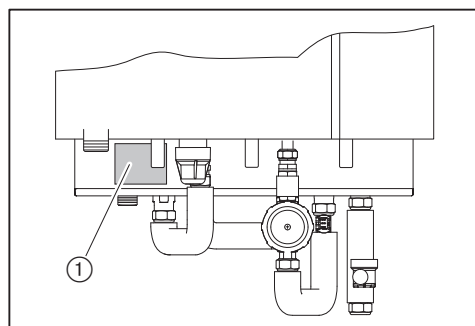


- ① Typeplaat

Type: _____ Serienr. _____


3.3 Functie

3.3.1 Water-, lucht- en rookgasvoerende componenten

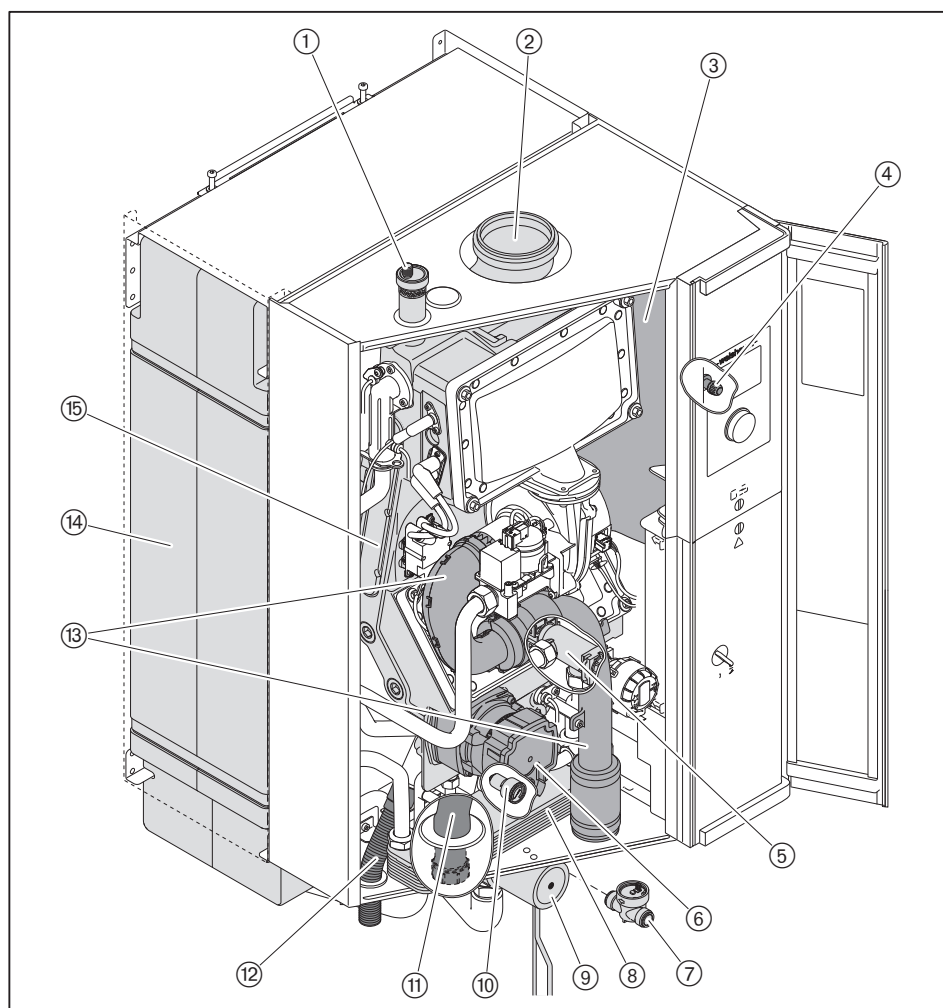

- ① Snelontluchter
- ② Aansluiting rookgassysteem
- ③ Expansievat 10 liter / 0,75 bar
- ④ Vulventiel expansievat
- ⑤ Driewegventiel
- ⑥ Circulatiepomp met toerentalregeling
- ⑦ Debietsensor
- ⑧ Platenwarmtewisselaar
- ⑨ Laadpomp boiler
- ⑩ Manometer installatiedruk
- ⑪ Sifon
- ⑫ Condensaatafvoer
- ⑬ Aanzuiggeluidemper
- ⑭ Boiler
- ⑮ Warmtewisselaar

3.3.2 Elektrische componenten

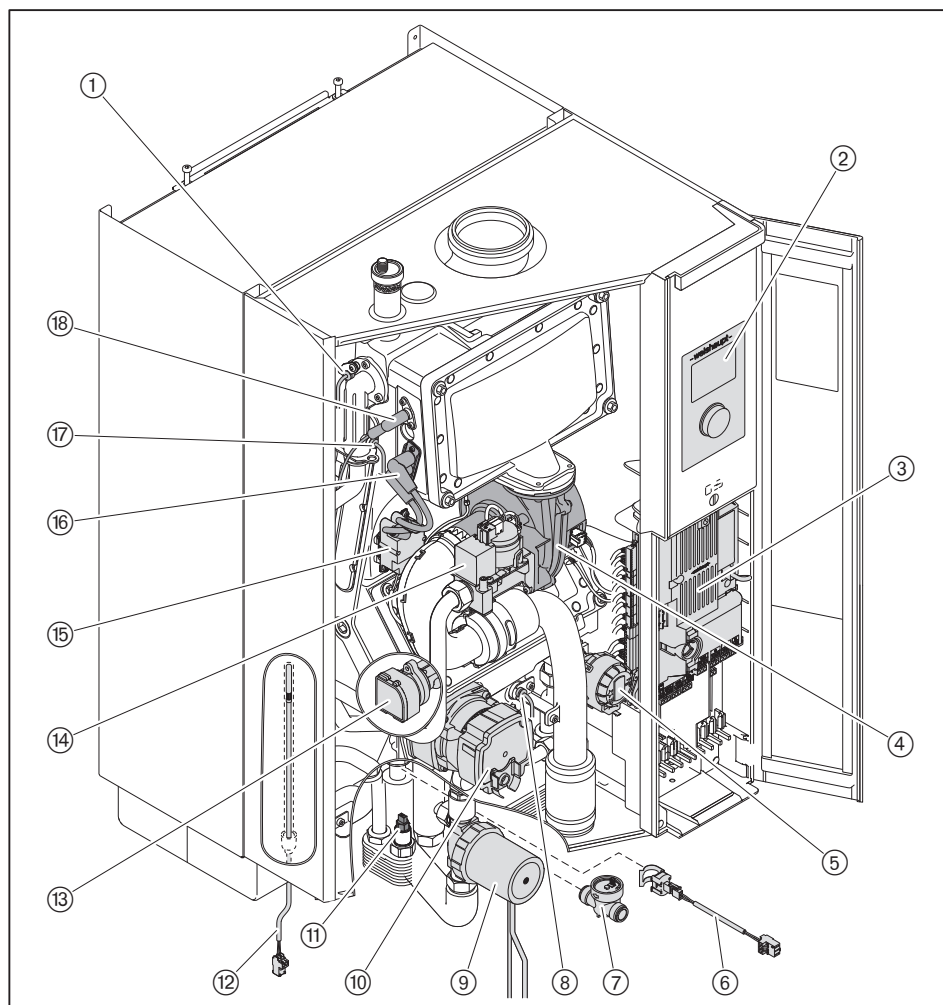

- ① Vertrekvoeler eSTB
- ② Weergave- en bedieningseenheid (systeemmodule)
- ③ Toestelelektronica WEM-FA-G met elektrische aansluiting en toestelzekerings
- ④ Ventilator
- ⑤ Servomotor driewegventiel
- ⑥ Warmwateruitschakelvoeler (T2)
- ⑦ Debietsensor
- ⑧ Rookgasvoeler
- ⑨ Laadpomp boiler
- ⑩ Circulatiepomp met toerentalregeling
- ⑪ Warmwater-uitlaatvoeler
- ⑫ Warmwater-inschakelvoeler (B3)
- ⑬ Multifunctionele sensor VPT
- ⑭ Gascombiventiel
- ⑮ Ontstekingstoestel
- ⑯ Ontstekingselektrode
- ⑰ Vertrekvoeler multifunctionele sensor VPT
- ⑱ Ionisatie-elektrode

3.3.3 Veiligheids- en bewakingsfuncties

3.3.3.1 Vertrekvoeler eSTB / rookgasvoeler

Vertrekvoeler eSTB

Als de temperatuur 95 °C overschrijdt, wordt de brandstoftoevoer uitgeschakeld en de pompnaloop ingeleid (W 12). De WTC treedt automatisch terug in werking wanneer de temperatuur 3 minuut lang onder de gewenste vertrekwaarde gedaald is.

Als de temperatuur 105 °C overschrijdt, wordt de brandstoftoevoer uitgeschakeld en de pompnaloop ingeleid. De installatie wordt vergrendeld (F 11).

Vertrektemperatuurstijging eSTB (gradiënt)

Als de vertrektemperatuur te snel stijgt, wordt de WTC uitgeschakeld (W 14). Als de waarschuwing meerdere keren na elkaar optreedt, wordt de installatie vergrendeld (F 14). De functie wordt pas bij een temperatuur van > 45 °C actief.

Verschiltemperatuur vertrek eSTB/rookgas

Als het verschil tussen vertrek- en rookgastemperatuur een ingestelde waarde overschrijdt, wordt de WTC uitgeschakeld (W 15). Als de waarschuwing meerdere keren na elkaar optreedt, wordt de installatie vergrendeld (F 15). Bij benadering van deze waarde wordt eerst het pompvermogen verhoogd en wordt daarna het brandervermogen gereduceerd.

Rookgasvoeler

Als de rookgastemperatuur 120 °C (fabrieksinstelling) overschrijdt, wordt de brandstoftoevoer uitgeschakeld en de pompnaloop ingeleid (F 13). Bij het naderen van de veiligheidstemperatuur wordt het brandervermogen gereduceerd, bij 5 K verschil (115 °C) wordt de brander uitgeschakeld (W 16) [hfst. 6.6.2.1].

3.3.3.2 Multifunctionele sensor VPT

De multifunctionele sensor meet en controleert:

- Debiet
- Installatiedruk
- Vertrektemperatuur
- Teruglooptemperatuur

Debiet

Als het debiet minder dan 60 l/h bedraagt, wordt de WTC uitgeschakeld (W 10). Dit geldt niet bij verwarmingsmodus als de WTC de stookkring direct voedt.

Installatiedruk

Als de installatiedruk onder de waarde van de parameter `Installatiedruk minimaal waarschuwing` daalt, volgt een waarschuwing (W 36). Daalt de installatiedruk onder 0,5 bar, dan schakelt de WTC uit (F 36). Stijgt de druk opnieuw boven 0,5 bar, gaat de WTC automatisch aan Bedrijf [hfst. 6.6.2.2].

Verschiltemperatuur vertrek eSTB/vertrek VPT

Als het verschil tussen vertrektemperatuur eSTB en vertrektemperatuur VPT een ingestelde waarde overschrijdt, wordt de WTC uitgeschakeld (W 18). Als de waarschuwing meerdere keren na elkaar optreedt, wordt de installatie vergrendeld (F 18).

Verschiltemperatuur vertrek VPT/terugloop VPT

Als het verschil tussen vertrek- en teruglooptemperatuur een ingestelde waarde overschrijdt, wordt de WTC voor minstens 3 minuten uitgeschakeld. Als de uitschakeling meermaals na elkaar optreedt, komt er een waarschuwing melding (W 17). Bij benadering van deze waarde wordt eerst het pompvermogen verhoogd en wordt daarna het brandervermogen gereduceerd.

Vertrektemperatuurstijging VPT (gradiënt)

Als de vertrektemperatuur te snel stijgt, wordt de WTC uitgeschakeld (W 19). Als de waarschuwing meerdere keren na elkaar optreedt, wordt de installatie vergrendeld (F 19). De functie wordt pas bij een temperatuur van > 45 °C actief.

3 Productbeschrijving

3.3.4 Verbrandingsregeling (SCOT® systeem)

De WTC is met een elektronische verbrandingsregeling uitgerust.

De verbrandingsregeling gebeurt via de ionisatie-elektrode. Afhankelijk van de gemeten ionisatiestroom wordt de gashoeveelheid ten opzichte van de aanwezige luchthoeveelheid geregeld.


Als de luchtoverschot daalt, stijgt de verbrandingstemperatuur en bijgevolg de ionisatiestroom. De maximale ionisatiestroom ($I_{o \max}$) treedt op bij een luchtoverschot van 0 % ($\lambda = 1,0$).

Via de kalibratie wordt regelmatig de maximale ionisatiestroom ($I_{o \max}$) bepaald.

Vanuit deze maximale waarde wordt een luchtoverschot berekend. De gewenste waarde voor de ionisatiestroom ($I_{o \text{ setpoint}}$) wordt zodanig ingesteld dat onderstaande O_2 -gehalte over het volledige modulatiebereik ontstaat.

	O_2 -gehalte
Aardgas	ca. 5,0 % ($\lambda = 1,29$)
LPG	ca. 5,3 % ($\lambda = 1,31$)

Voorbeeld

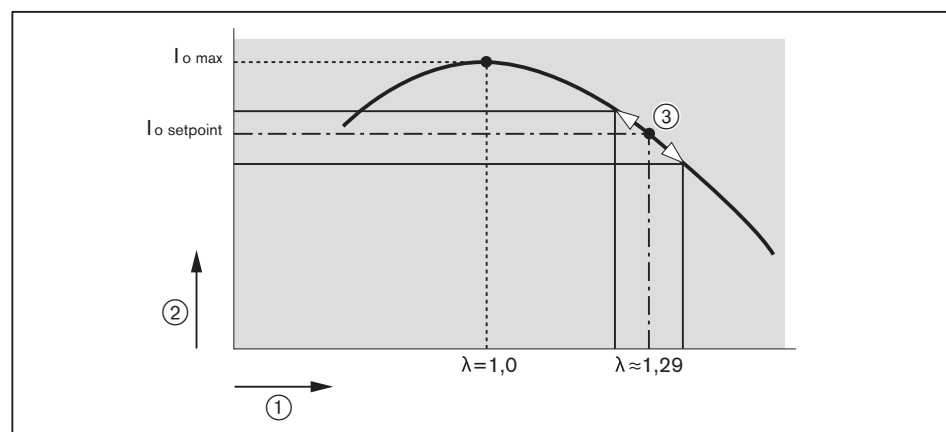

- ① Luchtfactor (λ)
- ② Ionisatiestroom
- ③ Regelbereik

Kalibratie

Kalibraties worden doorgevoerd:

- na dynamisch opgegeven werkingsuren;
- na dynamisch opgegeven branderstarts;
- na spanningsonderbreking;
- na het optreden van bepaalde fouten (bijv. F 21, W 22, enz.).

Een kalibratie kan ook manueel via de uitgangsmeting of de inbedrijfstellingsassistent doorgevoerd worden.

Een manuele kalibratie is absoluut noodzakelijk bij de vervanging van volgende onderdelen:

- Ionisatie-elektrode
- Branderoppervlak
- Toestelelektronica WEM-FA-G
- Gascombiventiel



Bij een kalibratie stijgt het CO -gehalte kortstondig (ca. 2 s) boven 1000 ppm.


O₂-correctie

Nadat de kalibratie plaatsgevonden heeft via de uitgangsmeting of de inbedrijfstellingsassistent wordt een nieuwe O₂-curve gegenereerd.

De volledige curve kan daarna via O₂-correctie totaal bij vermogen-max parallel verschoven worden om het O₂-gehalte te optimaliseren, waarbij de WTC naar een vermogen van 100 % loopt.

Via O₂-correctie tot 50% bij vermogen-min kan bijkomend het O₂-gehalte in het onderste vermogensbereik geoptimaliseerd worden.

Voorbeeld

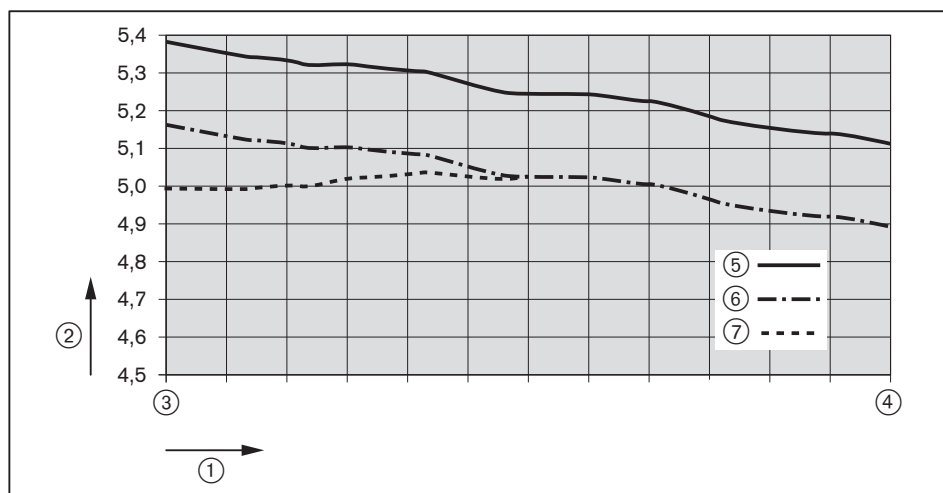

- ① Brandervermogen
- ② O₂-gehalte [%]
- ③ Minimaal vermogen
- ④ Maximaal vermogen
- ⑤ O₂-curve na kalibratie
- ⑥ O₂-curve volgens O₂-correctie totaal bij vermogen-max
- ⑦ O₂-curve na O₂-correctie tot 50% bij vermogen-min

3 Productbeschrijving

3.3.5 Programmaverloop

Ontstekingstoerental

Bij warmtevraag ① start de ventilator en loopt deze naar het ontstekingstoerental ②.

Ontsteking

Na stabilisatie van het ontstekingstoerental treedt de ontsteking ③ in werking. De gasventielen ④ gaan open. Er wordt een vlam gevormd.

Veiligheidstijd

Na afloop van de veiligheidstijd ⑤ schakelt de ontsteking uit.

Vlamstabilisatie

Als er een vlamsignaal ⑥ is, dan volgt de vlamstabilisatietijd ⑦.

Gedwongen deellast


In de bedrijfsmodus verwarming volgt eerst de gedwongen deellast ⑧. Voor de duur van de vertragingstijd wordt het verwarmingsvermogen beperkt, bij warmwaterlading valt de gedwongen deellast weg.

Bedrijf

De interne temperatuurregelaar van het toestel neemt het voor de ventilator gedefinieerde toerental ⑨ binnen de geprogrammeerde vermogensgrenzen over.

Naventilatie

Na elke regelafschakeling, na een fout en na de terugkeer van de spanning werkt de ventilator volgens het naventilatiestoerental ⑩.

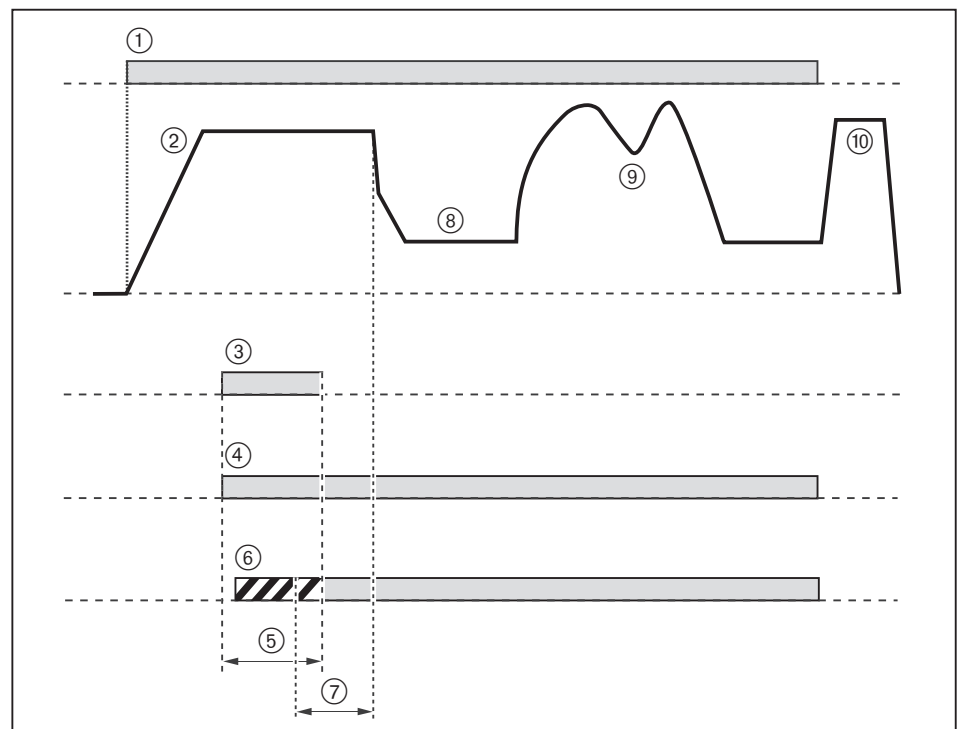

3.4 Technische gegevens

3.4.1 Toelatingsgegevens

Gastoestelcategorie	DE: II ₂ ELL3B/P, II ₂ N3B/P; BE: I2E(s), I3P
Soort installatie	B ₂₃ , B _{23P} , B ₃₃ , C _{13(x)} , C _{33(x)} , C _{43(x)} , C _{43P} ⁽¹⁾ , C _{53(x)} , C _{63(x)} ⁽²⁾ , C _{93(x)}
PIN (EU) 2016/426	CE-0085CR0407
SVGW	16-044-4
DIN CERTCO (boiler)	9W247-13MC
⁽¹⁾ Enkel Frankrijk en België	
⁽²⁾ In België niet toegelaten	
Fundamentele normen	EN 15502-1:2012 + A1:2015 EN 15502-2-1:2012 + A1:2016 Andere normen, zie EU-conformiteitsverklaring.

3.4.2 Elektrische gegevens

Netspanning / netfrequentie	230 V / 50 Hz
Vermogensopname stookbedrijf	max 74 W
Vermogensopname warmwatermodus	max 92 W
Vermogensopname stand-by	3 W
Toestelzekering intern	T4H, IEC 127-2/5
Zekering extern	max 16 A
Beschermingsgraad	IPX4D

3.4.3 Omgevingscondities

Temperatuur tijdens de werking	+3 ... +30 °C
Temperatuur bij transport/opslag	–10 ... +60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Max 80 %, geen dauwpunt
Opstellingshoogte	Max 2000 m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Voor een hogere opstellingshoogte moet de technische dienst van Weishaupt geraadpleegd worden.

3.4.4 Toegelaten brandstoffen

- Aardgas
- LPG
- Aardgas met max. 20 vol.-% waterstof

3 Productbeschrijving**3.4.5 Emissies****Rookgasafvoer**

Het toestel vervult volgens EN 15502-1 de eisen van emissieklasse 6.

Geluid**Tweeledige geluidsemissiewaarden**

Gemeten geluidsvermogen L_{WA} (re 1 pW)	48 dB(A) ⁽¹⁾
Onzekerheid K_{WA}	4 dB(A)
Gemeten geluidsdrukkniveau L_{pA} (re 20 µPa)	41 dB(A) ⁽²⁾
Onzekerheid K_{pA}	4 dB(A)

⁽¹⁾ Volgens ISO 9614-2 berekend.

⁽²⁾ Op 1 meter afstand van het toestel berekend.

Het gemeten geluidsniveau plus onzekerheid stellen de bovenste grenswaarde voor die bij metingen kan optreden.

3.4.6 Vermogen

3.4.6.1 Condensatieketel

Warmtevermogen Q _c	3,0 ... 24,0 kW
Ketelvermogen bij 80/60 °C	2,9 ... 23,6 kW
Ketelvermogen bij 50/30 °C	3,3 ... 26,0 kW
Ventilatortoerental aardgas	980 ... 6185 1/min
Ventilatortoerental LPG	900 ... 5680 1/min
Hoeveelheid condensaat bij 50/30 °C	0,38 ... 2,17 l/h
Warmtevermogen Q _c bij boostermodus	28,0 kW
Ventilatortoerental aardgas bij boostermodus	7200 1/min
Ventilatortoerental LPG bij boostermodus	6855 1/min

3.4.6.2 Boiler

Continu vermogen (60/10/45 °C)	28,9 kW
Taphoeveelheid (60/10/45 °C)	709 l/h
Vermogenskengetal ⁽¹⁾ (60/10/45 °C)	1,2 ⁽¹⁾
Kortstondig vermogen ⁽¹⁾ (60/10/45 °C)	155 l/10 min

⁽¹⁾ Bij geringe bevoorradingstemperatuur vermindert het vermogenskengetal.

3.4.7 Medium

Verwarmingswater	Volgens EN 2035
Sanitair water	Volgens de geldende voorschriften
Minimum geleidingsvermogen sanitair water	Groter dan 1250 µS/cm bij 25 °C

3 Productbeschrijving

3.4.8 Hydraulische gegevens


Condensatieketel

Waterinhoud	3,1 liter
Keteltemperatuur	max 85 °C
Werkingsdruk	max 3 bar
Inhoud expansievat	10 liter
Voordruk expansievat	0,75 bar
Debietgrens	2200 l/h

Boiler


Inhoud sanitair water	35 liter
Werkings temperatuur sanitair water	max 90 °C
Werkingsdruk sanitair water	max 10 bar
Werkingsdruk sanitair water Zwitserland	max 6 bar

Restopvoerhoogte pulsbreedtemodulatie (PWM)

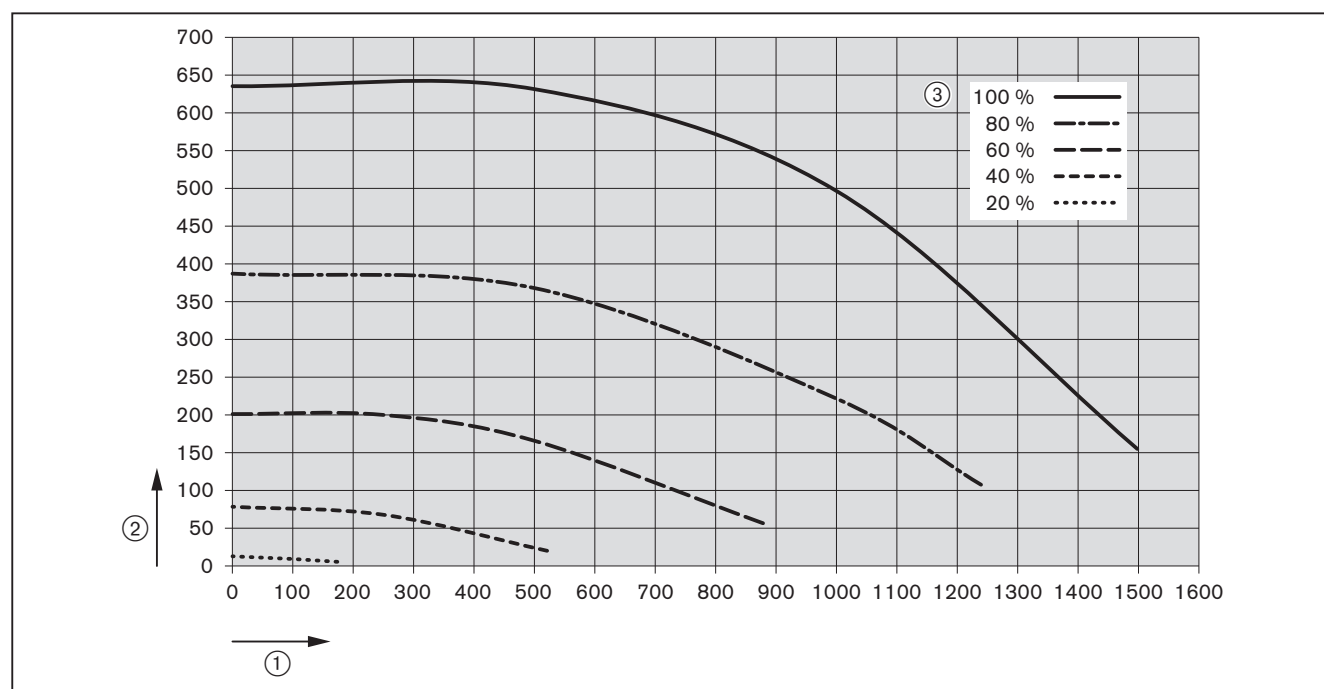


- ① Debiet [l/h]
- ② Restopvoerhoogte [mbar]
- ③ Vermogen circulatiepomp

Restopvoerhoogte proportionele druk

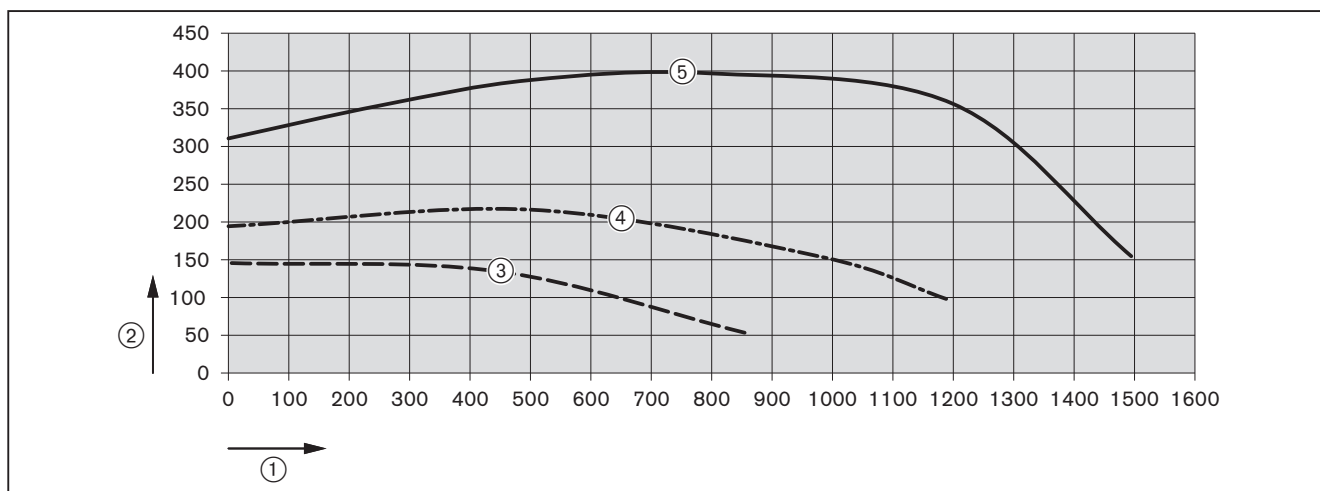

- ① Debiet [l/h]
- ② Restopvoerhoogte [mbar]
- ③ Proportionele druk trap 1
- ④ Proportionele druk trap 2
- ⑤ Proportionele druk trap 3

Restopvoerhoogte constante druk

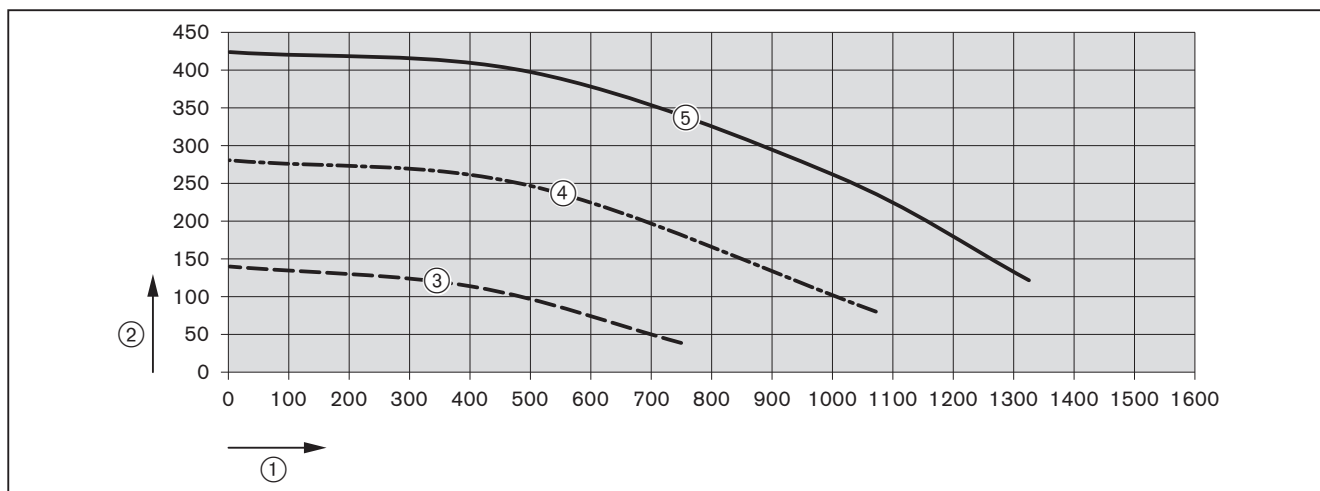

- ① Debiet [l/h]
- ② Restopvoerhoogte [mbar]
- ③ Constate druk trap 1
- ④ Constate druk trap 2
- ⑤ Constate druk trap 3

3 Productbeschrijving

3.4.9 Berekening van de rookgasinstallatie


Restopvoerdruk aan het rookgasmeetpunt	116 Pa
Rookgasdebiet	1,4 ... 11,0 g/s
Rookgastemperatuur bij 80/60 °C	54 ... 61 °C
Rookgastemperatuur bij 50/30 °C	30 ... 42 °C

3.4.10 EnEV-productkenwaarden

Ketelrendement η_{100} bij gemiddelde keteltemperatuur 70 °C ⁽¹⁾	98,5 % H _i (88,7 % H _s)
Ketelrendement η_{30} bij teruglooptemperatuur 30 °C ⁽¹⁾	110,3 % H _i (99,3 % H _s)
Stilstandsverlies bij 30 K boven ruimtetemperatuur ⁽¹⁾	0,16 %; 76 W

⁽¹⁾ Volgens EN 15502-1:2012+ A1:2015, directe methode

3.4.11 Afmetingen

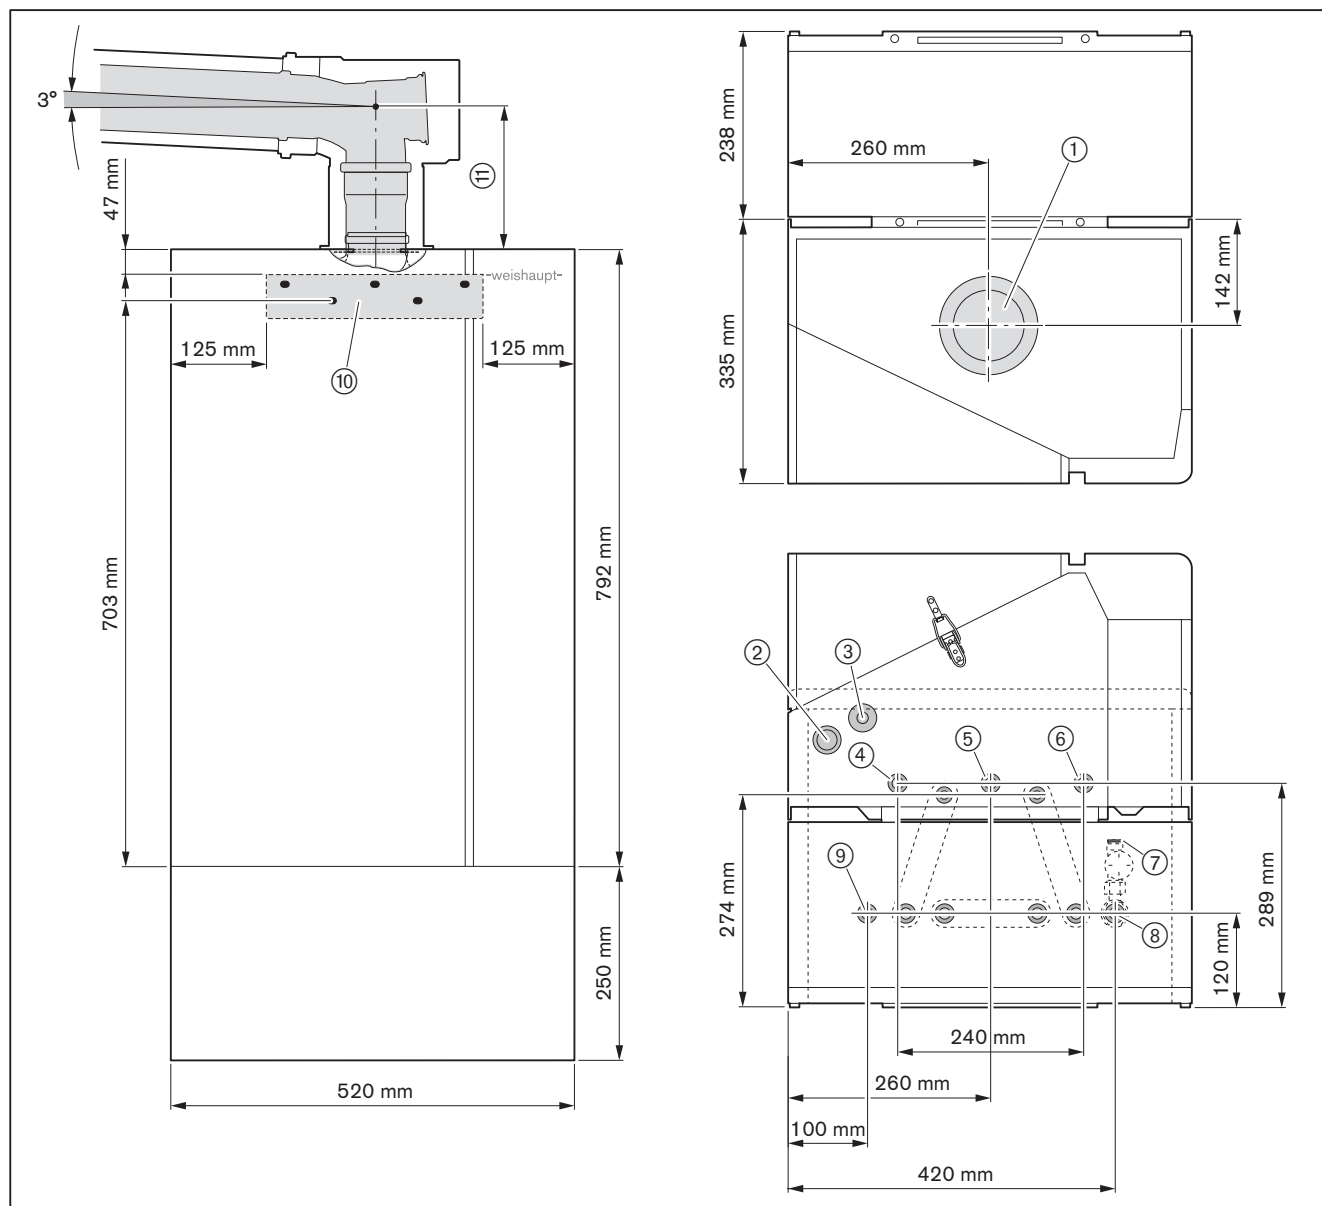

- ① Luchttoevoer/rookgasafvoer Ø 125 mm/DN 80
- ② Condensaatafvoer
- ③ Vul- en afluatkraan G $\frac{3}{4}$
- ④ Vertrek stookkring Ø 18 mm
- ⑤ Gastoevoer Ø 18 mm
- ⑥ Terugloop stookkring Ø 18 mm
- ⑦ Sanitair water G $\frac{1}{2}$ buiten
- ⑧ Circulatie G $\frac{3}{4}$ binnen (contramoer)
- ⑨ Warm water G $\frac{3}{4}$ buiten
- ⑩ Wandhouder (pluggrootte Ø 10 mm)
- ⑪ 161 mm bij DN 100/60
171 mm bij DN 125/80

3 Productbeschrijving

3.4.12 Gewicht

	WTC 25 uitv. K	WAS 35 Power
Leeggewicht	ca. 51 kg	ca. 25 kg

4 Montage

4.1 Montagevoorschriften



Enkel geldig voor Zwitserland

Bij de montage en de werking moeten in Zwitserland de voorschriften van de SVGW en de VKF, de plaatselijke en kantonale reglementering alsook de EKAS-richtlijn nr. 6517: richtlijn LPG in acht genomen worden.

Opstellingsruimte

- Voor de montage ervoor zorgen dat:
 - de minimumafstand aangehouden wordt [hfst. 4.2];
 - het condensaat afgevoerd kan worden;
 - de opstellingsruimte vorstbestendig en droog is;
 - de muur voldoende draagkracht heeft [hfst. 3.4.12];
 - er genoeg plaats is voor de hydraulische aansluiting;
 - voor de rookgasafvoer het verval aangehouden wordt [hfst. 4.2].

4.2 Wandhouder monteren

Minimumafstand

Voor onderhoudswerken minimumafstand tot de muur respecteren.

Aan de zijkant van het toestel	3 cm
--------------------------------	------

Rookgasafvoer

Voor de rookgasafvoer moet er een verval naar het toestel aangehouden worden.

Verval	3° (1 m komt overeen met ca. 55 mm)
--------	-------------------------------------

Wandhouder monteren


- Voor de montage ervoor zorgen dat:
 - Controleren of bijgeleverd bevestigingsmateriaal geschikt is voor de structuur van de muur [hfst. 3.4.12].
- Wandhouder positioneren, bevestigingspunten markeren en boren [hfst. 3.4.11].
- Wandhouder met alle schroeven aan de wand monteren.

4 Montage

4.3 Boiler ophangen en uitlijnen

Voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk voor het heffen en dragen van lasten in acht nemen [hfst. 3.4.12].

- Boiler op de wandhouder ② hangen en met verstelschroeven ① horizontaal uitlijnen.

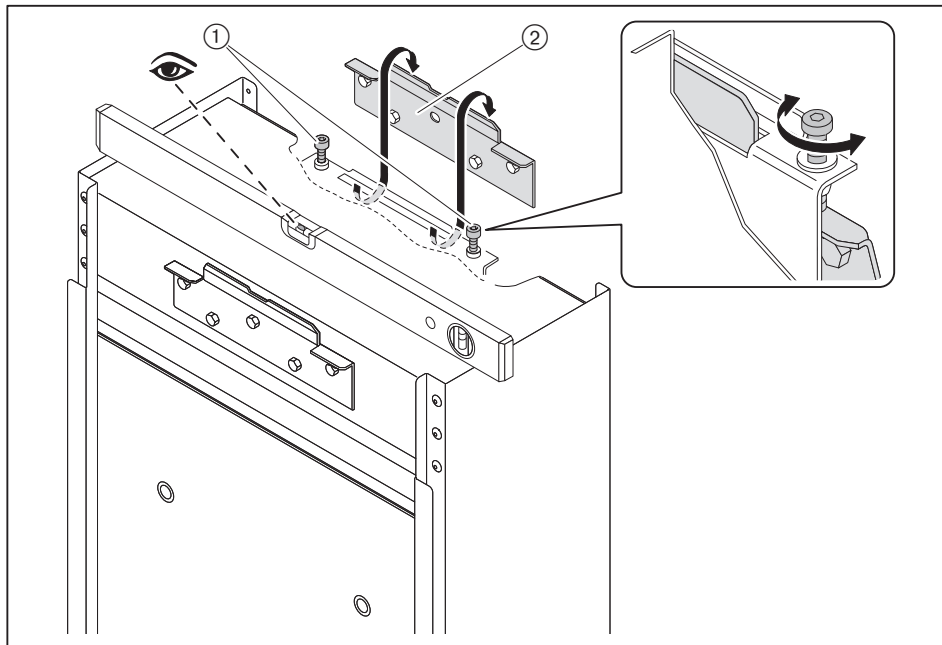

4.4 Condensatieketel ophangen en uitlijnen


Voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk voor het heffen en dragen van lasten in acht nemen [hfst. 3.4.12].



Bij het heffen en dragen de aansluitbuizen, frontbekleding en bedieningseenheid niet belasten.

► Toestel enkel aan de behuizing vastgrijpen.


► Ketel op de wandhouder van de boiler ② hangen en met verstelschroeven ① horizontaal uitlijnen.

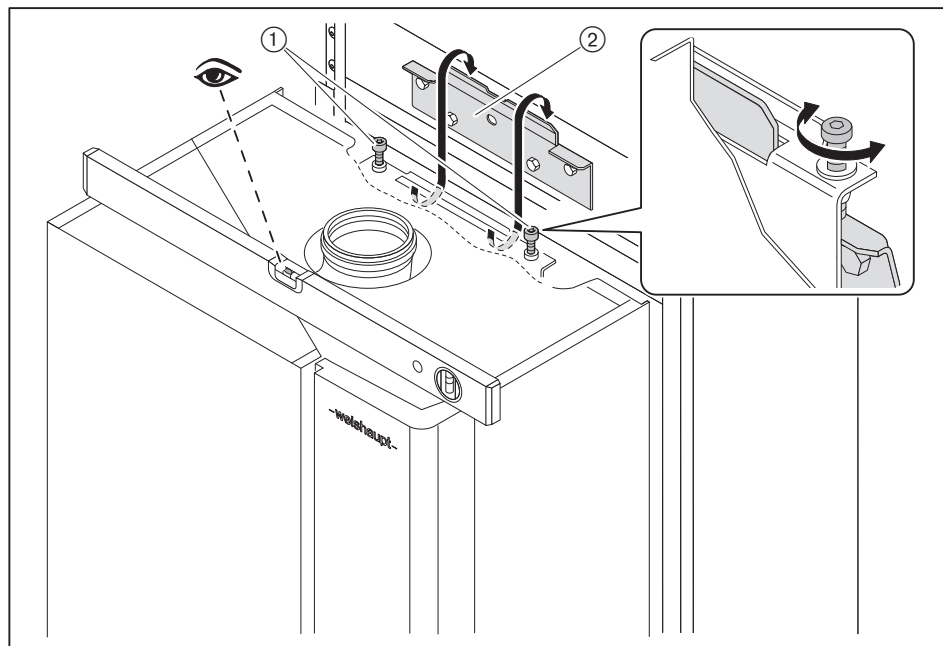

4 Montage

4.5 Condensatieketel met boiler hydraulisch verbinden

- ▶ Condensatieketel met boiler hydraulisch verbinden.
- ▶ Waterstromingssensor monteren.
- ▶ Controleren of de warmwater-inschakelhoeler correct in de boiler geplaatst is.

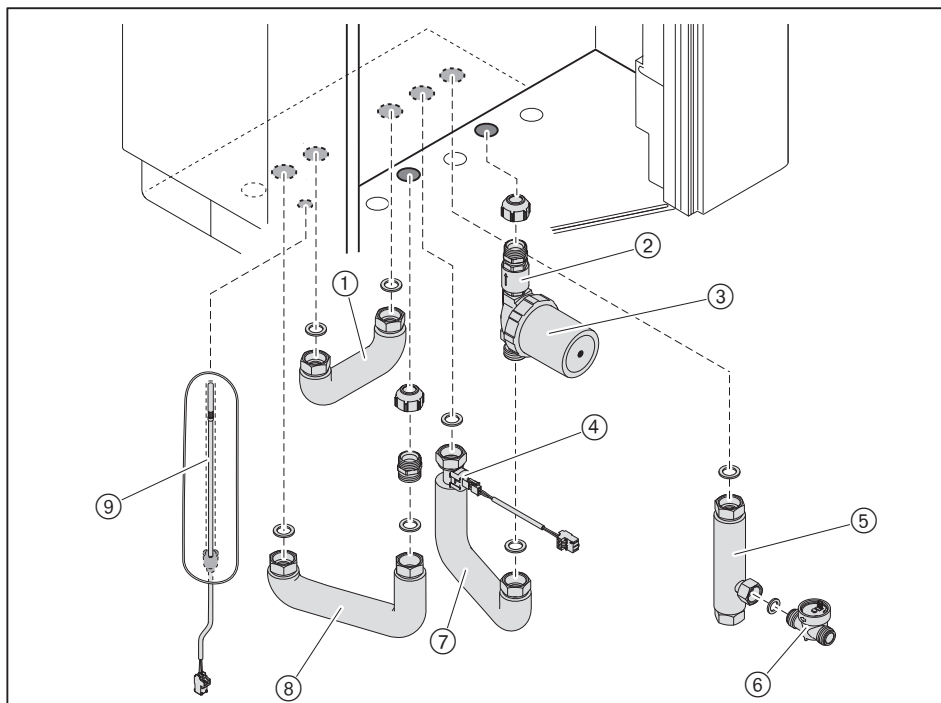

- ① Verbindingsbuis boiler
- ② Terugslagklep
- ③ Laadpomp boiler
- ④ Warmwater-uitschakelhoeler
- ⑤ Verbindingsbuis sanitair-water-aansluiting
- ⑥ Debietsensor
- ⑦ Aansluitbuis terugloop boiler
- ⑧ Aansluitbuis vertrek boiler
- ⑨ Warmwater-inschakelhoeler

4.6 Frontbekleding verwijderen




De klemhaak van de frontbekleding is met een schroef beveiligd tegen onverhoeds openen.

► Na de montage van de frontbekleding deze schroef weer aanbrengen.

► Schroef ① van de klemhaak aan de onderkant van het toestel verwijderen.

► Klemhaak openen en de frontbekleding afnemen.

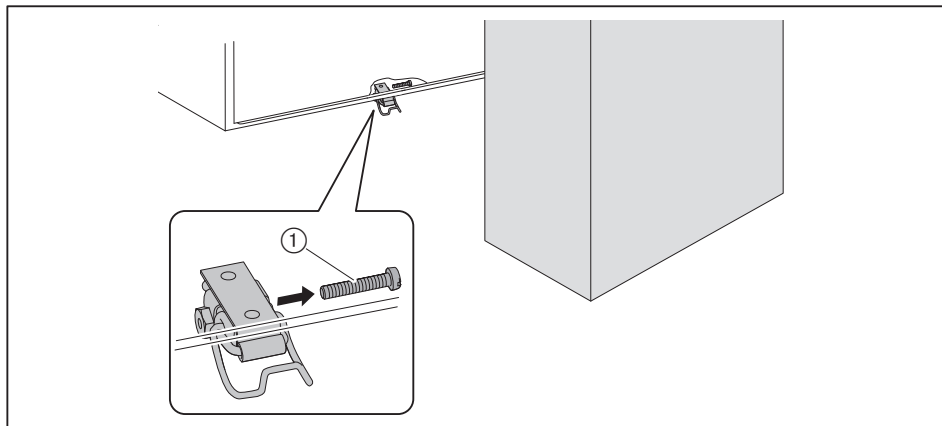

5 Installatie

5.1 Eisen aan het verwarmingswater



Het verwarmingswater moet aan de eisen van de VDI-richtlijn 2035 of van vergelijkbare plaatselijk geldende voorschriften voldoen.

- Onbehandeld vul- en navulwater moet dezelfde kwaliteit hebben als drinkwater (kleurloos, helder, zonder afzetting).
- Het vul- en navulwater moet vooraf gefilterd zijn.
- Bij niet diffusiedichte installatiecomponenten moet de WTC door een systeem-scheiding van de stookkring gescheiden worden.
- De pH-waarde van het verwarmingswater moet tussen 8,2 ... 9,0 liggen. Wegens de zelfalkalisatie van het verwarmingswater moet de meting van de pH-waarde op zijn vroegst 10 weken na de inbedrijfstelling worden uitgevoerd. De pH-waarde moet evt. aangepast worden, zie VDI-richtlijn 2035.
- De maximaal toegelaten totale hardheid moet worden bepaald via het installatievolume [hfst. 5.1.2]. Het vul- en navulwater moet evt. gezuiverd worden [hfst. 5.1.3].



- ▶ De hoeveelheid vul- en navulwater en de waterkwaliteit in bijgevoegd serviceboekje documenteren (druknr. 835703xx).

5.1.1 Installatievolume

Als geen informatie over het installatievolume beschikbaar is, kan deze met onderstaande tabel ongeveer geschat worden.

Verwarmingssysteem	Geschat installatievolume ⁽¹⁾		
	35/28 °C	55/45 °C	70/55 °C
Buizen- en staalradiatoren	–	37 l/kW	23 l/kW
Gietijzeren radiatoren	–	28 l/kW	18 l/kW
Paneelradiatoren	–	15 l/kW	10 l/kW
Ventilatie	–	12 l/kW	8 l/kW
Convectoren	–	10 l/kW	6 l/kW
Vloerverwarming	25 l/kW	–	–

⁽¹⁾ Met betrekking tot de warmtebehoefte van het gebouw.

5.1.2 Waterhardheid

De maximaal toegelaten totale hardheid wordt bepaald via het installatievolume.




Als de WTC via een systeemscheiding gescheiden wordt van de verwarming, beveelt Weishaupt aan om de WTC met onbehandeld water te vullen.

- Uit diagram afleiden of een waterzuivering vereist is.

Als het snijpunt in het bereik  ligt:

- Vul- en navulwater zuiveren [hfst. 5.1.3].

Als het snijpunt in het bereik  ligt, moet het vul- en navulwater niet gezuiverd worden.

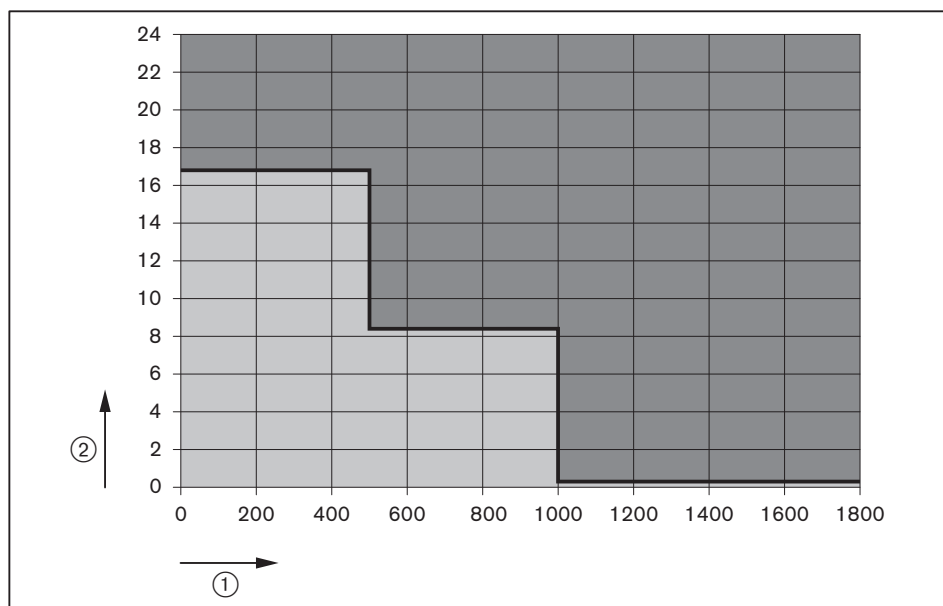

① Installatievolume [liter]

② Totale hardheid [°dH]

 Waterzuivering vereist

 Waterzuivering niet vereist

5.1.3 Vul- en navulwater zuiveren

Omdat de warmtewisselaar uit aluminium-silicium gemaakt is, beveelt Weishaupt ontzilting als waterzuiveringsmaatregel aan.

- Vul- en navulwater volledig ontzilten.
- pH-waarde (8,2 ... 9,0) bij de jaarlijkse controle testen (minstens 10 weken na de inbedrijfstelling).
- pH-waarde evt. aanpassen, zie VDI-richtlijn 2035.



OPMERKING

Schade aan het toestel wegens ontharding

De ontharding door kationenwisselaar als waterzuiveringsmaatregel kan leiden tot een pH-waarde van > 9,0 in het verwarmingswater. Het toestel kan door corrosie beschadigd worden.

- Ontzilting als waterzuiveringsmaatregel kiezen.

5 Installatie

5.2 Hydraulische aansluiting




Verbrandingsgevaar door heet water

Heet water kan brand veroorzaken.

- Neem geschikte maatregelen ter bescherming tegen verbranding in overeenstemming met EN 806-2, neem de hygiënevoorschriften voor drinkwater in acht.

Sanitair-water-leiding

- Sanitair-water-leiding volgens DIN 1988 installeren.

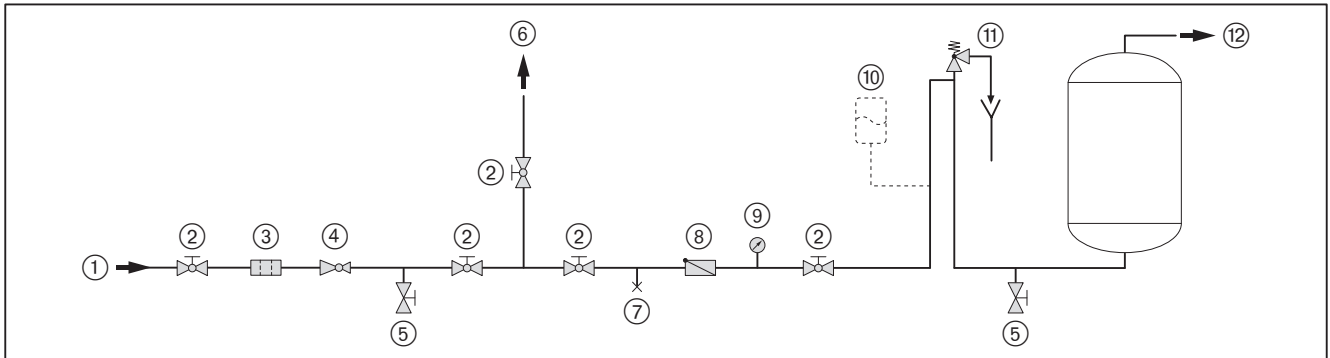

- ① Huisaansluitleiding
- ② Afsluitinrichting
- ③ Fijnfilter
- ④ Drukverminderaar
- ⑤ Aflaatkraan
- ⑥ Sanitair water
- ⑦ Controle-inrichting terugslagklep
- ⑧ Terugslagklep
- ⑨ Manometer
- ⑩ Expansievat sanitair water (optie)
- ⑪ Veiligheidsventiel
- ⑫ Warm water

Veiligheidsventiel

In de sanitair-water-toevoer moet een veiligheidsventiel geïnstalleerd worden.


Het veiligheidsventiel:

- mag vanuit de boiler niet afsluitbaar zijn;
- moet ten laatste bij het bereiken van de maximaal toegelaten werkingsdruk van de boiler opengaan.

Weishaupt beveelt de aansluitgroep WHI con-heat+aqua (toebehooren) aan.

Aansluiting aan de huisinstallatie

- ▶ Verwarmingsinstallatie met minstens tweemaal de volledige inhoud van de installatie spoelen.
- ✓ Vreemde bestanddelen worden verwijderd.
- ▶ Vertrek stookkring en terugloop stookkring aansluiten (afsluiterinrichtingen inbouwen).
- ▶ Evt. slibafscheider in terugloopleiding inbouwen.
- ▶ Veiligheidsventiel aan de sanitair-water-aansluiting aanbouwen.
- ▶ Sanitair-waterleidingen aansluiten, daarbij de plaatselijke voorschriften in acht nemen (bijv. DIN 1988, EN 806).
- ▶ Evt. circulatiegroep (toebehoren) aansluiten.
- ▶ Vul- en aflatkraan aanbouwen.

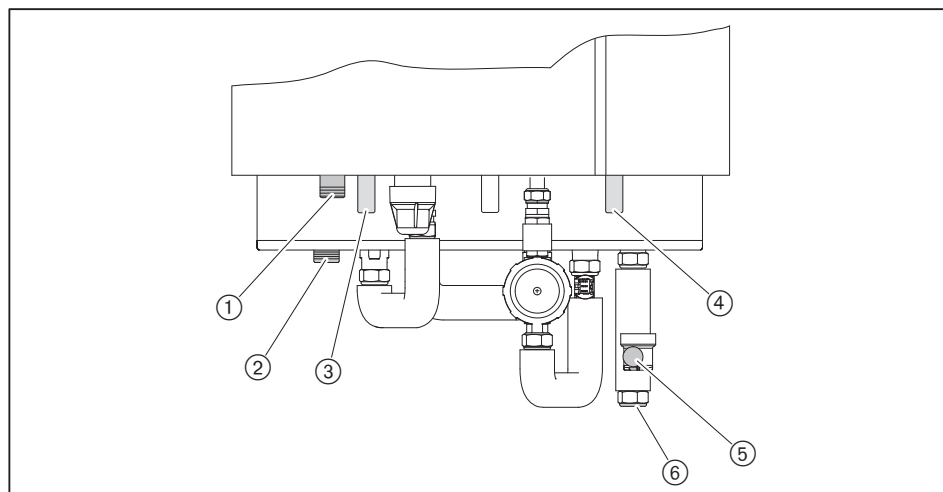

- ① Vul- en aflatkraan G $\frac{3}{4}$ buiten
- ② Warm water G $\frac{3}{4}$ buiten
- ③ Vertrek stookkring Ø 18 mm
- ④ Terugloop stookkring Ø 18 mm
- ⑤ Sanitair water G $\frac{1}{2}$ buiten
- ⑥ Circulatie G $\frac{3}{4}$ binnen (contraoer)

5 Installatie

Boiler vullen



OPMERKING

Schade door kalkhoudend sanitair water

Kalkhoudend sanitair water kan tot kalkafzetting in de platenwarmtewisselaar van de condensatieketel leiden.

- ▶ Bij een totale hardheid boven 21° dH is een waterverzachter aanbevolen.

- ▶ Toevoer sanitair water openen.
- ▶ Warmwaterkraan in het gebouw openen.
- ✓ Boiler wordt gevuld.
- ▶ Warmwaterkraan sluiten.

Boiler controleren

- ▶ Dichtheid van de aansluitingen controleren.
- ▶ Werkingsbereidheid van het veiligheidsventiel controleren.
- ▶ Installatie afpersen tot het veiligheidsventiel reageert.

Stookkring vullen



OPMERKING

Verontreiniging van sanitair water door vulling zonder systeemscheiding

Het bijvullen van de installatie zonder correcte vulcombinatie kan het sanitaire water verontreinigen. Een directe verbinding tussen verwarmingswater en sanitair water is niet toegelaten.

- ▶ Verwarmingswater via correcte vulcombinatie (bijv. CA beveiliging) vullen.



OPMERKING

Schade aan het toestel door ongeschikt vulwater

Corrosie en afzetting kunnen de installatie beschadigen.

- ▶ Eisen aan de kwaliteit van het verwarmingswater en de plaatselijk geldende voorschriften respecteren [hfst. 5.1].

Tijdens het vullen van de installatie moet het ingebouwde drie-weg-ventiel in middenpositie zijn. Het ventiel staat bij de levering in middenpositie. Het kan ook manueel in middenpositie gebracht worden [hfst. 6.6.9.8].

- ▶ Dimensionering en voordruk van het expansievat controleren en evt. aanpassen [hfst. 12.2].
- ▶ Afsluitinrichtingen openen.
- ▶ Kap van de snelontluchter losmaken.
- ▶ Verwarmingsinstallatie via de vulkraan langzaam vullen; daarbij letten op de installatiedruk.
- ▶ Installatie ontluchten.
- ▶ Dichtheid en installatiedruk controleren.

5.3 Condensaataansluiting



GEVAAR

Vergiftigingsgevaar door vrijkomend rookgas

Bij verkeerd gemonteerde of niet gevulde sifon komt er rookgas vrij. Inademen leidt tot duizeligheid, misselijkheid of zelfs tot de dood.

- ▶ Sifon en dichtingen op juiste montage controleren.
- ▶ Vulstand van de sifon regelmatig controleren en evt. bijvullen, vooral bij langere stilstandstijden of werking met teruglooptemperaturen > 55 °C.

Het condensaat dat bij condenserende werking ontstaat, wordt via een geïntegreerde sifon naar de riolering geleid.

Werkblad DVWA-A 251 en plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen en evt. een neutralisatie-eenheid inbouwen.

Als de rioolaansluiting boven de condensaatuitgang is:

- ▶ Condensaatopvoerpomp inbouwen.

Condensaatslang plaatsen




Condensaatslang zo plaatsen dat er geen water kan stagneren (sifoneffect) en dat het condensaat ongehinderd kan afvloeien.

- ▶ Condensaatslang naar de condensaatafvoerleiding verplaatsen, daarbij op de juiste montage aan de sifon letten.

Sifon vullen.

- ▶ Sifon via het rookgasaansluitstuk of een revisieopening met water vullen tot er water uit de condensaatlang vloeit.

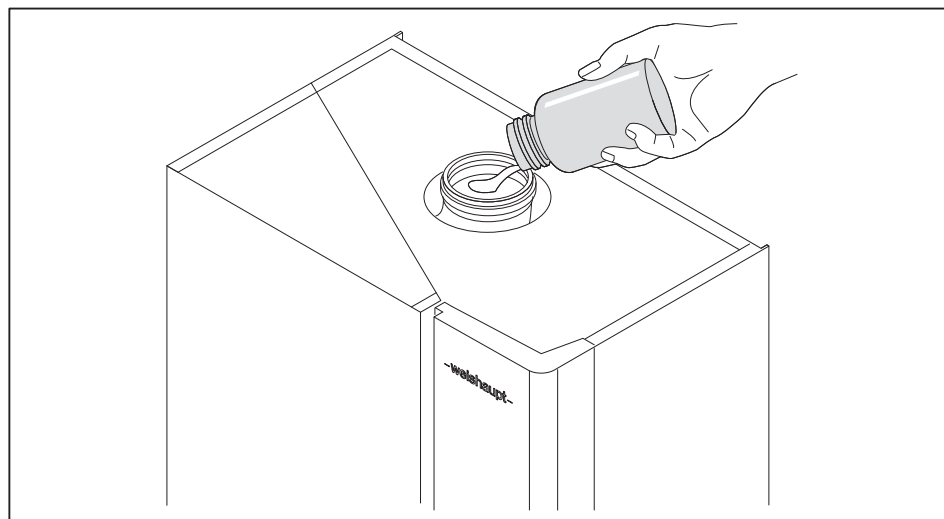

OPMERKING

Schade aan het toestel wegens condensaatophoping

Condensaatophoping kan tot storingen of schade aan het toestel leiden.

Als er na het toestel een andere sifon aanwezig is:

- ▶ Tussen beide sifons een verbindingstuk met verluchtingsopening monteren.

5 Installatie

5.4 Gastoevoer

Enkel een door de gasverdeelmaatschappij erkend installatiebedrijf mag de installatie van de gasleiding, incl. gaskogelkraan vóór het gastoestel uitvoeren. Daarbij de plaatselijk geldende voorschriften naleven.

De gaseigenschappen moeten met de gegevens op het typeplaatje van het toestel overeenstemmen.

Het toestel is in de leveringsconfiguratie op aardgas ingesteld.

Omschakeling van aardgas naar LPG [hfst. 7.1.3].

Gasaansluitdruk

Tijdens de werking moet de gasaansluitdruk binnen onderstaand bereik liggen:

Aardgas E/H	17,0 ... 20 ... 25,0 mbar
Aardgas L	20,0 ... 25 ... 30,0 mbar
LPG B/P (p _n 37)	25,0 ... 37 ... 45,0 mbar
LPG B/P (p _n 50)	42,5 ... 50 ... 57,5 mbar

De werking is buiten de bereiken volgens EN 437 niet toegelaten.

Gastoevoer installeren



Explosiegevaar door vrijkomend gas


Een ontstekingsbron kan een gas-lucht-mengsel doen ontploffen.

- ▶ Gastoevoer zorgvuldig installeren.
- ▶ Alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

- ▶ Vóór het begin van de werken de afsluitinrichtingen sluiten en tegen onverhoeds openen beveiligen.
- ▶ Gasleiding spanningsvrij monteren.

Als een thermische afsluitinrichting (TAE) vereist is:

- ▶ Thermische afsluitinrichting vóór de gaskogelkraan of gaskogelkraan met TAE installeren.
- ▶ Gaskogelkraan op de gasaansluiting ① installeren.
- ▶ Gastoevoer aansluiten.

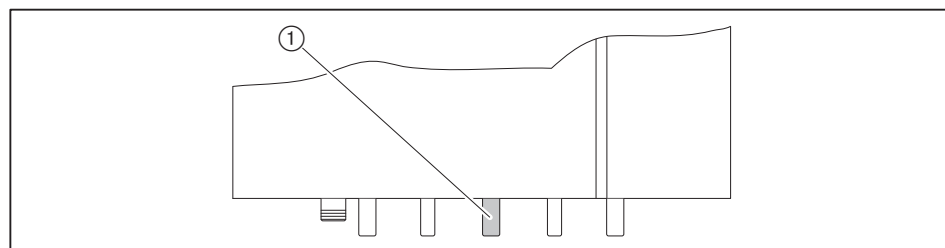

Gastoevoerinstallatie op dichtheid controleren en ontluchten

Alleen een door de gasverdeelmaatschappij erkend installatiebedrijf mag de gasleidingsinstallatie op dichtheid controleren en ontluchten.

Veiligheidsventiel gas



Het gas-veiligheidsventiel gaat pas open als de uitgang geconfigureerd is. Daarom moet de rookgasmeting bij een eerste inbedrijfstelling overgeslagen en pas later uitgevoerd worden.

Als een gas-veiligheidsventiel nodig is:

- ▶ Ventiel op uitgang MFA1 of VA1/2 aansluiten [hfst. 5.6.1].
- ▶ Uitgang op Veiligheidsventiel gas instellen [hfst. 6.6.9.7].

5.5 Luchttoevoer en rookgasafvoer

Planningsdocument voor gascondensatieketel WTC-G... in acht nemen (druknr. 835417xx, hoofdstuk rookgasaansluiting).

De WTC is samen met het rookgas-lucht-systeem WAL-PP gecertificeerd. Voor de installatie mogen enkel bouwonderdelen van het rookgas-lucht-systeem WAL-PP (Weishaupt toebehoren) gebruikt worden.

Montage- en bedieningsinstructies rookgas-lucht-systeem WAL-PP in acht nemen (druknr. 832682xx of druknr. 830528xx of druknr. 833092xx).

Luchttoevoer

De verbrandingslucht kan toegevoerd worden:

- uit de opstellingsruimte (ruimteluchtafhankelijke werking);
- door concentrische buissystemen (ruimteluchtonafhankelijke werking);
- door aparte luchttoevoer in de ruimte (buitenluchtaanzuiging).


Rookgasafvoer

Bij de rookgasafvoer moeten de plaatselijk geldende voorschriften alsook de bouwrichtlijnen in acht genomen worden.

Als het toestel aan de schoorsteen van een huis aangesloten wordt, moet deze met een rookgassysteem volgens de plaatselijk geldende normen uitgerust worden.

Het ketelaansluitstuk (Weishaupt toebehoren) is verplicht.

- Rookgassysteem aan de rookgasaansluiting installeren.

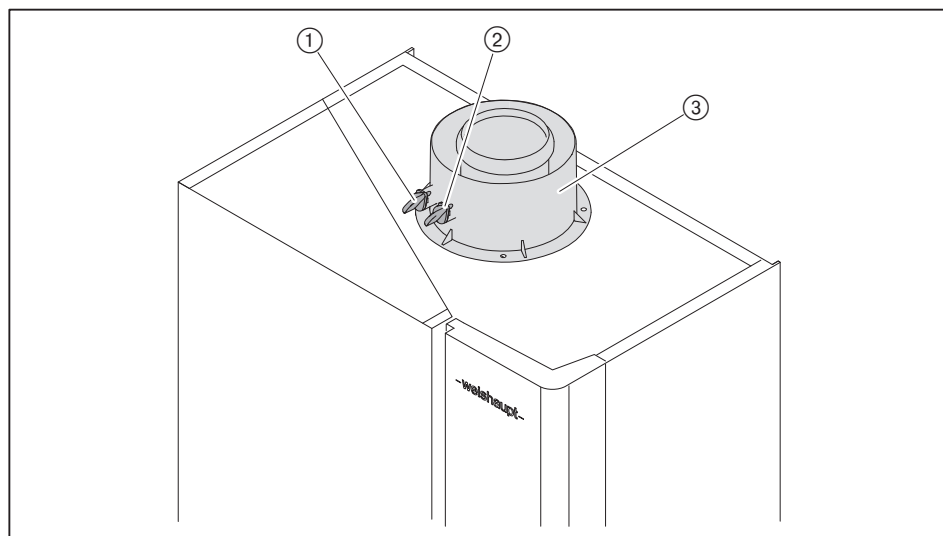

- ① Meetpunt in ringvormige luchttoevoeropening
- ② Rookgasmeetpunt
- ③ Ketelaansluitstuk (Weishaupt toebehoren)

Het rookgassysteem moet dicht zijn:

- Dichtheidscontrole van het rookgassysteem uitvoeren.



Als er een kunststof-rookgassysteem aangesloten wordt dat niet voor rookgastemperaturen gaande tot 120 °C toegelaten is, moet de Rookgastemperatuur maximaal overeenkomstig gereduceerd worden [hfst. 6.6.2.3].

5 Installatie

5.6 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok

Werken onder spanning kan tot elektrische schokken leiden.

- ▶ Spanningstoevoer naar het toestel vóór het begin van de werken uitschakelen.
- ▶ Tegen onverwacht herinschakelen beveiligen.

De elektrische aansluiting mag alleen door gekwalificeerde elektrotechnici uitgevoerd worden. Daarbij de plaatselijk geldende voorschriften naleven.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerde bus-installatie

Een bus-installatie met RJ11-verdeler (hub) kan elektrische componenten en leidingen oververhitten en tot een brand leiden.


- ▶ Bij de bus-installatie geen verdeler (hub) gebruiken.
- ▶ Bus-leiding van de componenten als lijnstructuur installeren [hfst. 5.6.2].



Als bus-leiding bij voorkeur CAN-bus-leidingen RJ11 4-aderig, afgeschermd gebruiken (toebehoren).

Bus-leidingen en buitenvoeler apart en bij voorkeur met afgeschermd leidingen plaatsen, daarbij de afscherming op de aanwezige afschermplaat leggen.

- ▶ Schakelaar S1 ① uitschakelen.
- ▶ Schroef ② 90° tegen de wijzers van de klok in draaien.
- ▶ Afdekking van de elektrische aansluitbox afnemen.

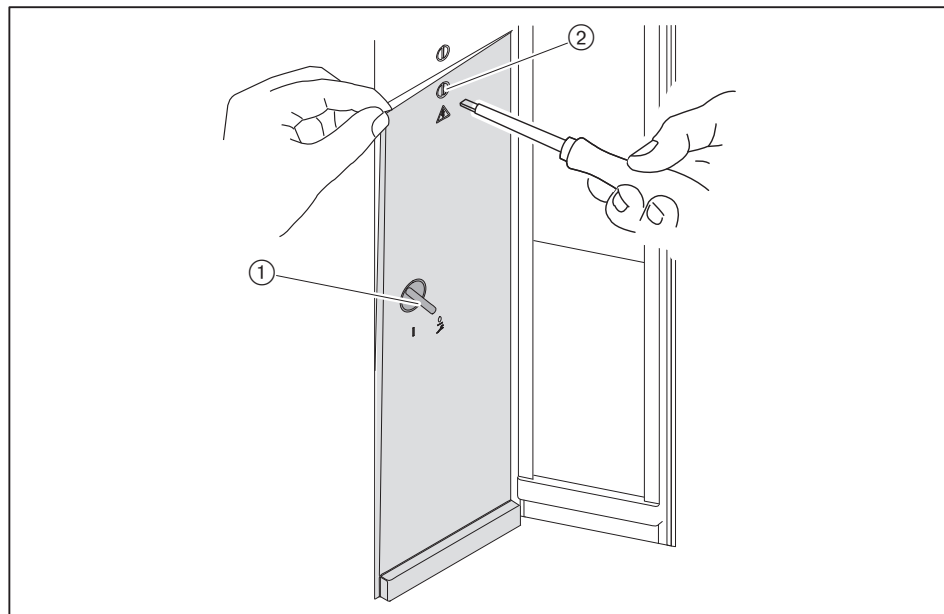


- ▶ Kabels van de achterkant van het toestel door de uitsparing naar de aansluitbox leiden.
- ▶ In- en uitgangen volgens het gebruik toewijzen [hfst. 11.5].
- ▶ Leidingen volgens het aansluitschema aansluiten, daarbij op de juiste fasepositie van de stroomvoorziening letten.
- ▶ Kabels met bijgeleverde schroefklemmen voor trekontlasting vastmaken.
- ▶ Schroeven van de ongebruikte stekkers in het 230V-bereik vastdraaien, zodat er voldoende lucht- en kruipafstand tegen spanningsoverslag kan worden gegarandeerd.

5.6.1 Aansluitschema

Opmerkingen voor de elektrische installatie in acht nemen [hfst. 5.6].

In functie van de gekozen hydraulische varianten zijn de in- en uitgangen vast voorgeconfigureerd en kunnen niet veranderd worden [hfst. 11.1].

Toestelelektronica WEM-FA-G

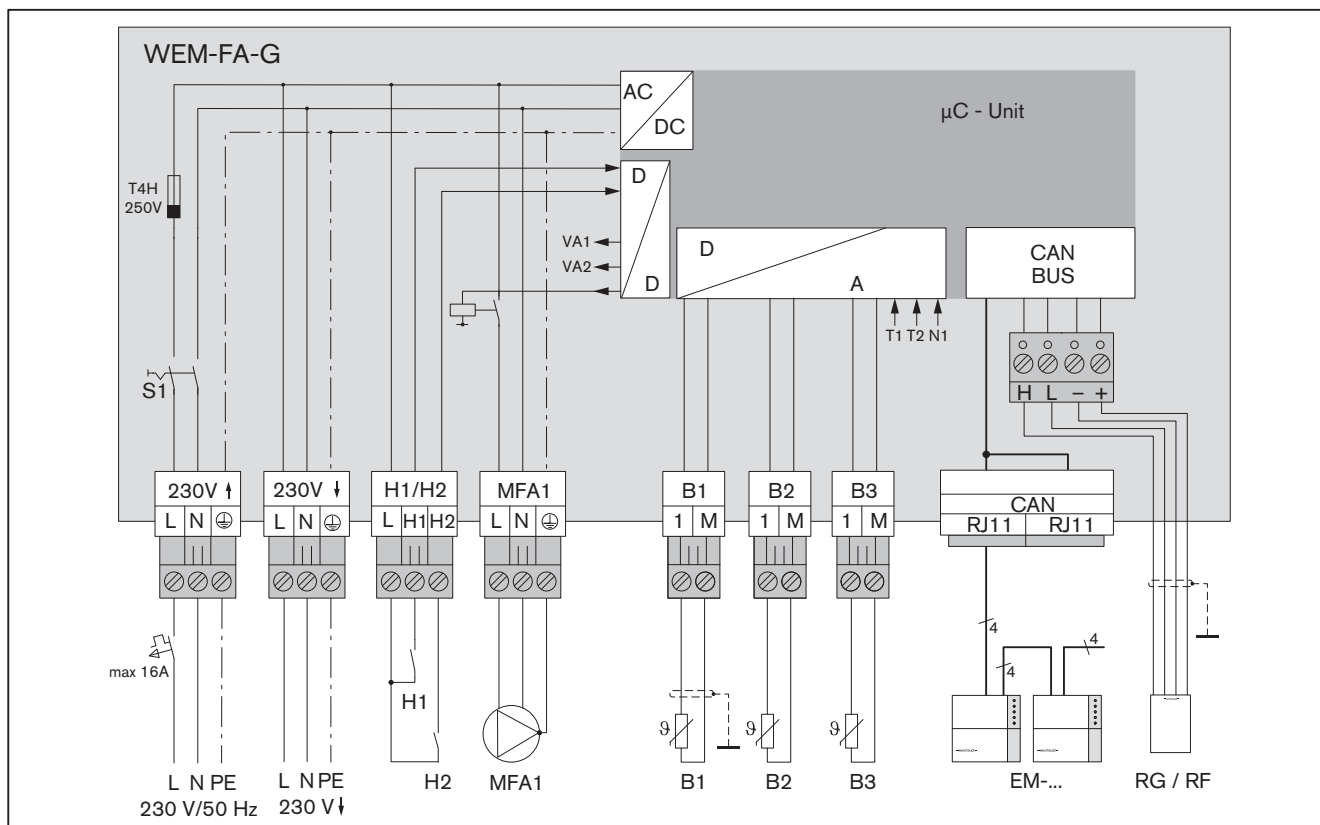

Toestelelektronica WEM-FA-G


Stekker	Kleur	Aansluiting	Omschrijving
230V ↑	Zwart	Spanningstoevoer 230 V AC / 50 Hz	–
230V ↓	Grijs	Spanningsuitgang 230 V AC Laadpomp boiler L: donkerbruin N: blauw PE: groen/geel	max 2 A ⁽¹⁾
H1/H2	Turkoois	Ingangen 230 V AC	–
MFA 1	Paars	Relais-uitgang 230 V AC	max 1 A, cos phi 1 ⁽¹⁾ ; max 0,5 A, cos phi > 0,8 ⁽¹⁾
B1	Groen	Buitenvoeler	NTC 2 kΩ
B2	Wit	Evenwichtsflervoeler / voeler platenwarmtewisselaar	NTC 5 kΩ
B3	Geel	Warmwater-inschakelvoeler	NTC 5 kΩ
CAN RJ11	–	WEM-componenten (EM-HK, RG, RF) Bus-installatie in acht nemen. [hfst. 5.6.2]	CAN-bus-leidingen RJ11 4-aderig, afgeschermd (toebereiden)
CAN	Roze	WEM-componenten (RG, RF, EM-HK,) Bus-installatie in acht nemen [hfst. 5.6.2].	CAN-bus-leiding afgeschermd

⁽¹⁾De stroom van de aansluitingen 230 V ↓ + MFA1 mag in totaal 2 A niet overschrijden.

5 Installatie

Extra module in-/uitgangen

Met de extra module krijgt het toestel extra in- en uitgangen. Daarmee kunnen bepaalde hydraulievarianten of speciale functies omgezet worden.

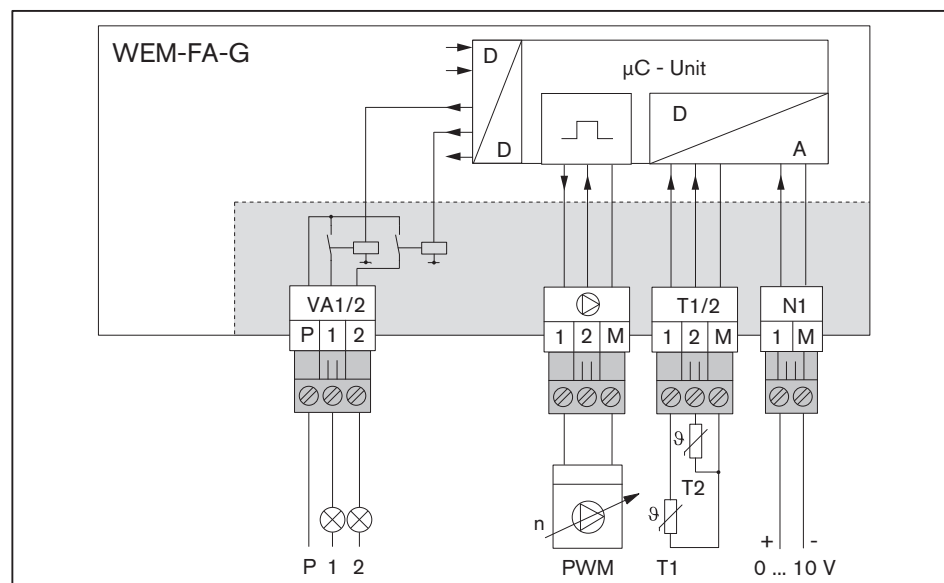


Extra module in-/uitgangen

Stekker	Kleur	Aansluiting	Omschrijving
VA1/2	Bruin	Potentiaalvrije relaisuitgangen Zekering extern: max 8 A	230 V AC/max 1 A, cos phi 1; max 0,5 A, cos phi > 0,8 30 V DC/max 1 A
⊗	blauw	PWM-sigitaal Laadpomp boiler 1: bruin M: blauw	Stuursigitaal toerentalgeregelde pomp
T1	Grijs	Voeler (configureerbaar)	NTC 5 kΩ
T2		Warmwater-uitschakelvoeler 2: bruin M: wit	NTC 5 kΩ
N1	oranje	Afstandssturingsingang 0 ... 10 V	–

Adapterset WEM-CAN 2-draads (optioneel)

Met de adapterset kan de ruimtevoeler WEM-RF of het ruimtetoestel WEM-RG bij een bestaande installatie met 2 draden op de 4-draads CAN-bus aangesloten worden.

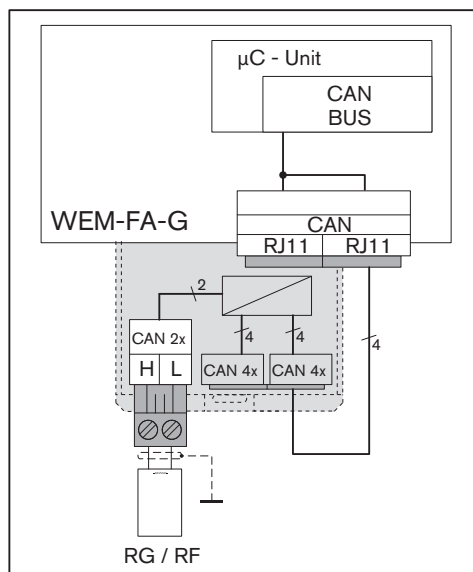

Adapterset WEM-CAN 2-draads

Stekker	Kleur	Aansluiting	Omschrijving
CAN 2x	Beige	2-draads-aansluiting voor ruimtetoestel (RG) / ruimtevoeler (RF)	Max 1 ruimtetoestel en 2 ruimtevoelers – of – Max 3 ruimtevoelers


5 Installatie

5.6.2 Bus-installatie

Opmerkingen voor de elektrische installatie in acht nemen [hfst. 5.6].


- Bus-installatie volgens aansluitschema uitvoeren, daarbij maximum aantal ruimtetoestellen en ruimtevoelers in acht nemen.

Installatievoorbeeld met ruimtetoestellen / ruimtevoelers via 4-draadsaansluiting

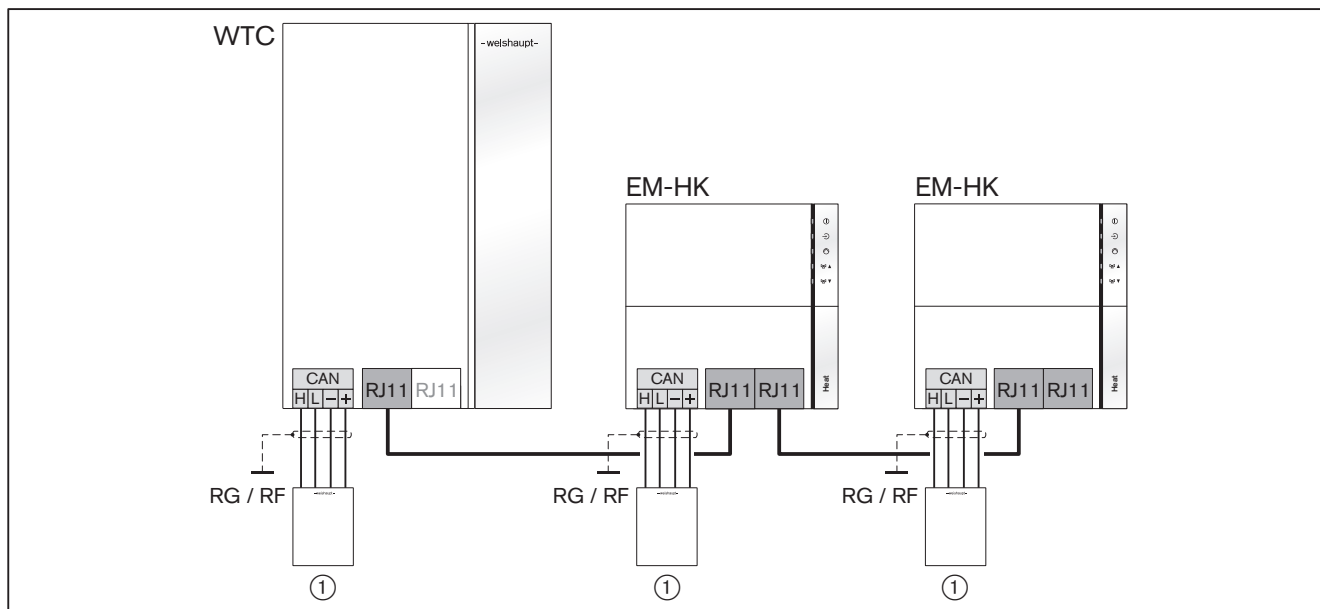

① Max. 3 toestellen per stookkring

**Installatievoorbeeld met ruimtetoestellen / ruimtevoelers via 2-
draadsaansluiting**

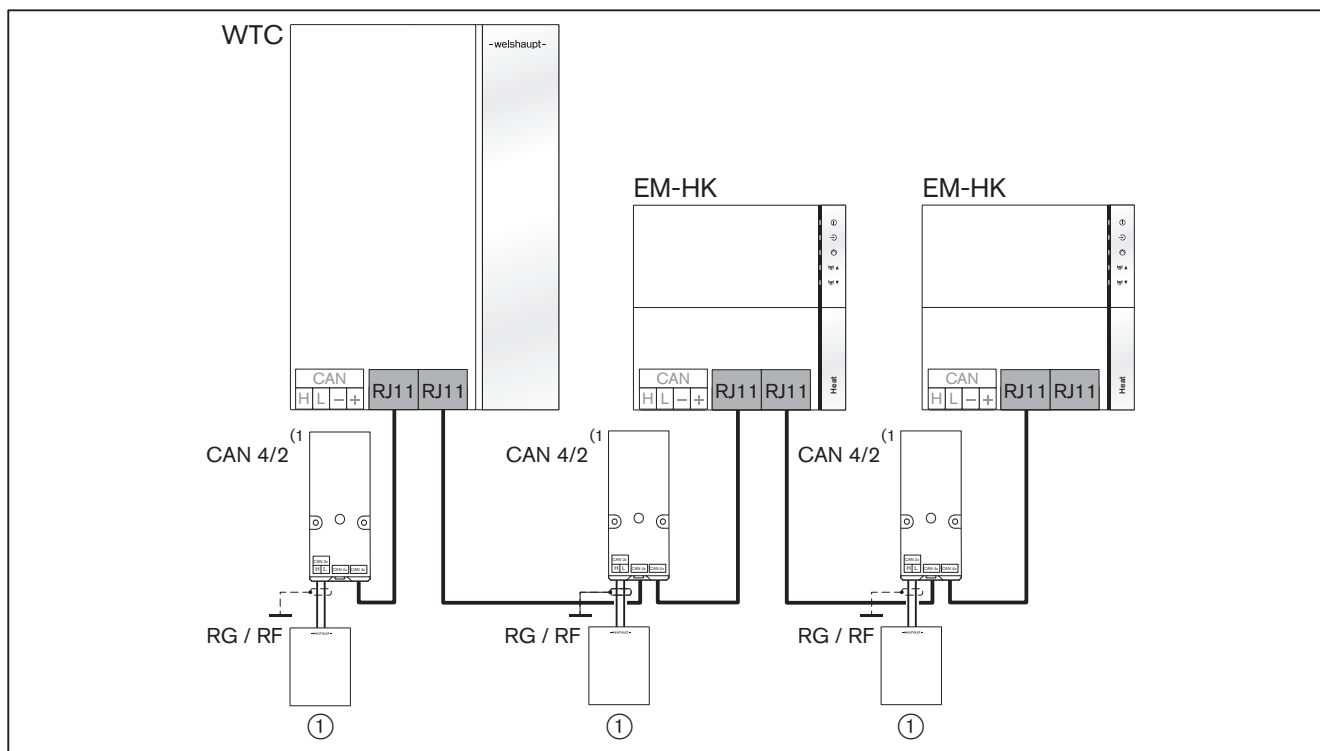

① Max 1 ruimtetoestel en 2 ruimtevoelers – of – max 3 ruimtevoelers

⁽¹⁾ Op de WTC en per uitbreidingsmodule maximum 1 adapterset aansluiten.

5 Installatie


5.6.3 Externe pomp aansluiten

Opmerkingen voor de elektrische installatie in acht nemen [hfst. 5.6].

In functie van de gekozen hydraulische varianten zijn de uitgangen vast voorgeconfigureerd en kunnen niet veranderd worden [hfst. 11.1].

- Pomp overeenkomstig het aansluitschema op uitgang MFA1, VA1 en/of VA2 aansluiten.

Voorbeeld: pomp aan MFA1 en VA2

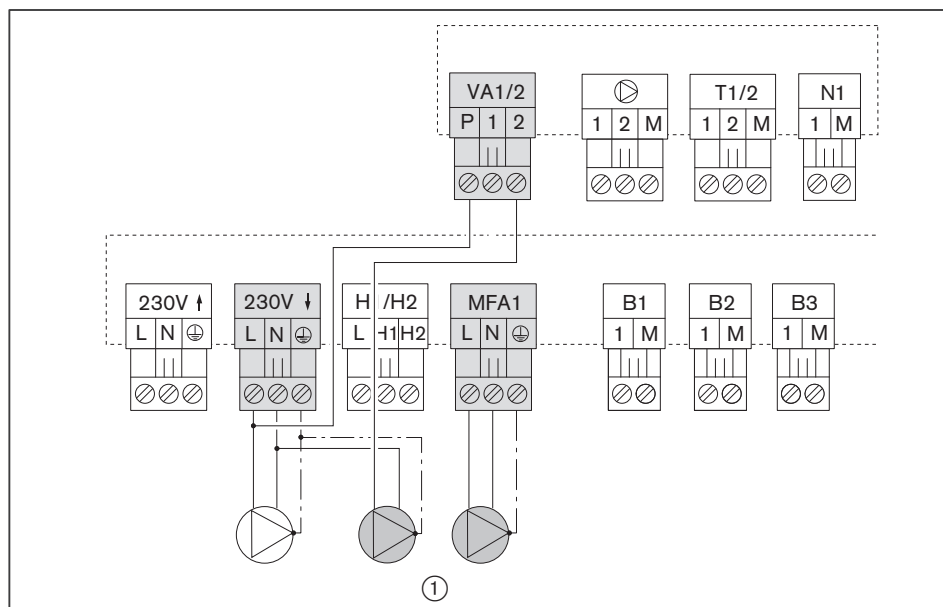


① Spanningstoevoer pomp

5.6.4 Boiler aansluiten

Opmerkingen voor de elektrische installatie in acht nemen [hfst. 5.6].

Aansluitschema in acht nemen [hfst. 5.6.1].

- ▶ Voelerleidingen door de uitsparing naar de elektrische-installatieschacht leiden.
- ▶ Warmwater-inschakelvoeler aan aansluiting B3 insteken.
- ▶ Warmwater-uitschakelvoeler aan ingang T2 insteken.
- ▶ Leidingen voor laadpomp boiler eveneens doorvoeren.
- ▶ Spanningstoevoer op aansluiting 230V ↓ insteken.
- ▶ PWM-siganaal op aansluiting  insteken.
- ▶ Leiding ① voor waterstromingssensor van de elektrische installatieschacht naar de waterstromingssensor ② leiden.
- ▶ Stekker ① aan de waterstromingssensor voorzichtig insteken.

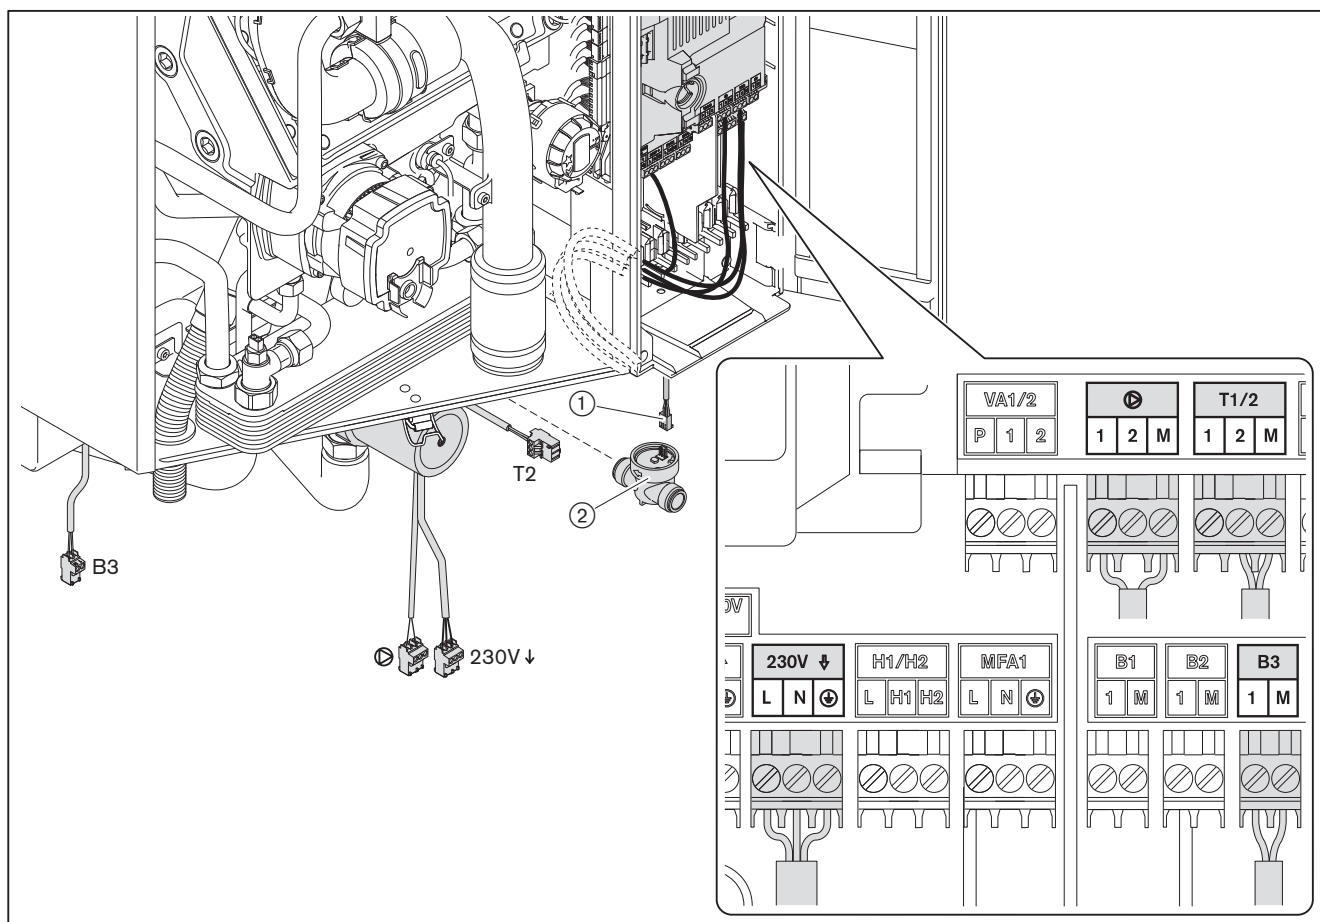


6 Bediening

6 Bediening

6.1 Bedrijfsstatus


De ledstrip ① geeft de bedrijfsstatus van de WTC weer.

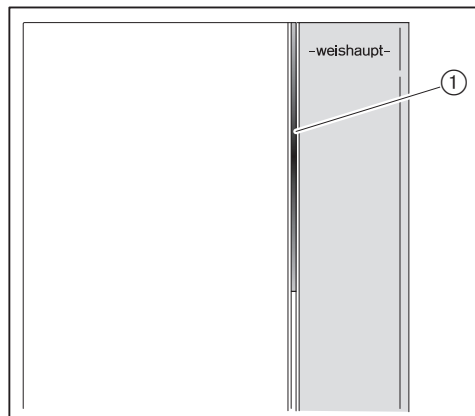

Ledstrip	Omschrijving
UIT	Geen spanningstoevoer of ledstrip gedeactiveerd
Groen	Systeem zonder fout
Geel ⁽¹⁾	Waarschuwing of fout (installatie blijft in werking) [hfst. 10]
Rood	Vergrendelde fout (installatie is vergrendeld) [hfst. 10]

⁽¹⁾ Vertraagd na ca. 15 minuten.


6.2 Weergave- en bedieningseenheid

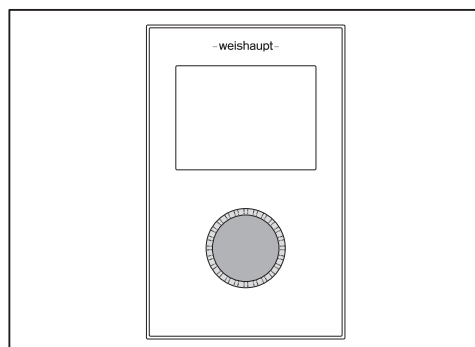

Draaien	- Door de parameterstructuur navigeren - Waarden veranderen.
Drukken	- Kort: bevestigen of waarde opslaan - Ca. 3 seconden: waarden verlaten zonder op te slaan - Ca. 5 seconden: terug naar startscherm

6.3 Display

Startscherm

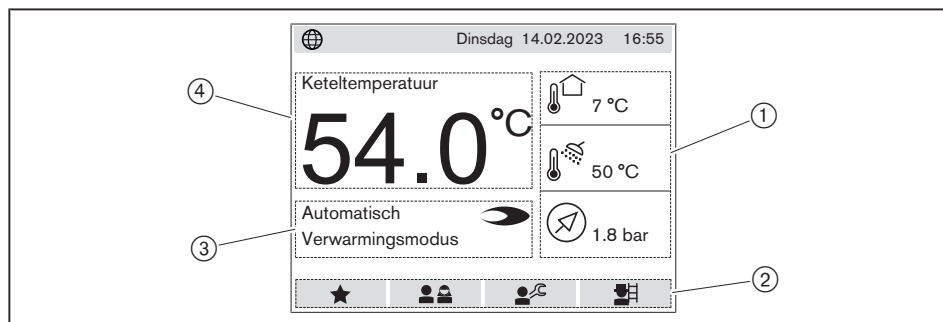

①	Informatie: Informatie uit het menu <i>Info</i> van het gebruikersmenu. De twee bovenste velden kunnen de functies naar keuze weergeven [hfst. 6.5.1]. Het onderste veld is vast voorgeconfigureerd en geeft de installatiedruk weer.
②	Menukeuze: ▪ Favorietenmenu ▪ Gebruikersniveau ▪ Vakmanniveau ▪ Schoorsteenvegerfunctie
③	Statusweergave: Actuele status van de WTC.
④	Temperatuurweergave: Actuele keteltemperatuur van de WTC.

Symbolen

★	Favorietenmenu / favorieten aanmaken
👤👤	Gebruikersniveau
👤🔧	Vakmanniveau
👤🪜	Schoorsteenvegerfunctie
↩	Weergave verlaten
↺	Waarde op fabrieksinstelling terugzetten
?	Informatie / hulptekst
🔥	Vlam aanwezig
🌐	WEM-portaal online
🌐	WEM-portaal offline
🌐➔	Verbindingsopbouw

6 Bediening

Onderhoud

Als het onderhoudsinterval van de WTC overschreden is, verschijnt een melding op het display [hfst. 6.6.7.1].



- Verwarmingsinstallateur of Weishaupt klantendienst verwittigen.


6.4 Favorietenmenu

Vaak gebruikte parameters van het Gebruikersmenu kunnen als persoonlijke favorieten opgeslagen worden.

Er kunnen maximaal 6 favorieten aangemaakt worden. In de fabriek voorgeconfigureerde parameters kunnen door andere parameters uit het gebruikersmenu vervangen worden.


Favorieten weergeven

- Met de draaiknop het functievakje Favorietenmenu selecteren en bevestigen.
- ✓ Het favorietenmenu verschijnt op het display.

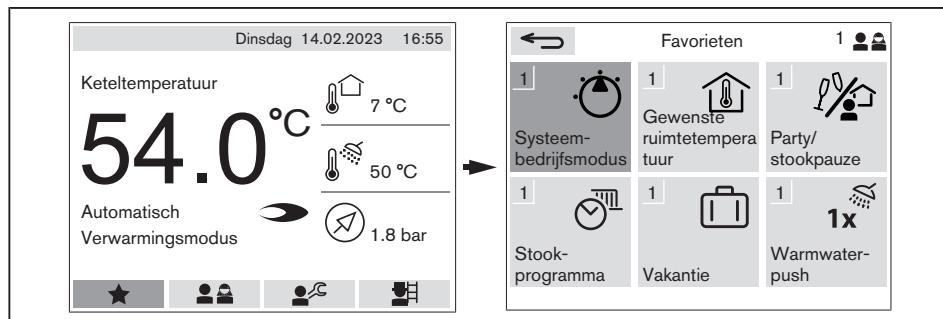

Favoriet aanmaken


- Gewenste parameter in het Gebruikersmenu selecteren.
- Functievakje selecteren en bevestigen.
- Met draaiknop een bestaande favoriet selecteren en door bevestigen vervangen.
- ✓ Er werd een nieuwe favoriet aangemaakt.

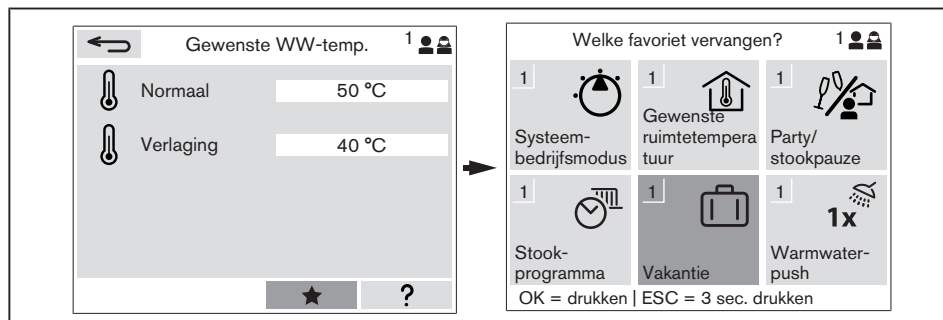

6.5 Gebruikersniveau




- Met de draaiknop het functievakje Gebruikersniveau selecteren en bevestigen.
- ✓ Het Gebruikersniveau verschijnt op het display.

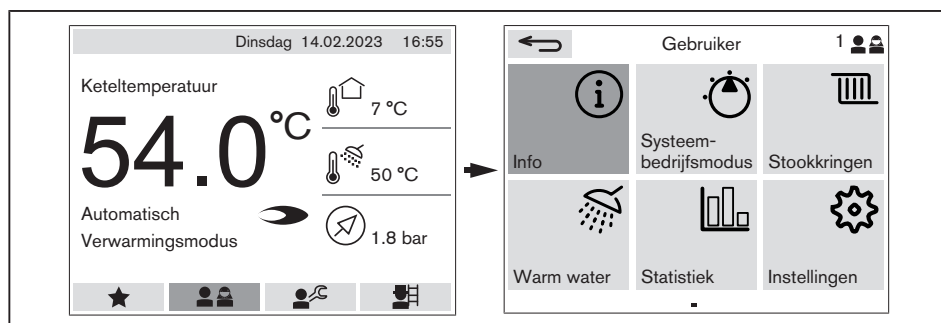

Naargelang de uitvoering, hydraulica- en regelvariante verschijnen bepaalde info's en parameters niet.

6 Bediening

6.5.1 Info




In het infomenu kan de informatie enkel gelezen worden.

Informatie		Omschrijving
	Buitentemperatuur	Actuele temperatuur op de buitenvoeler (B1).
	Warmwaterkringen	
	– Warmwater-temperatuur	Actuele temperatuur op de warmwatervoeler (B3).
	– Teruglooptemp. circulatie	Actuele temperatuur op de terugloopvoeler (T1) van de circulatieleiding.
	Reële WW-uitlaattemp.	Actuele temperatuur op de warmwateruitlaatvoeler.
	WW-temperatuur onderaan	Actuele temperatuur op de warmwateruitschakelvoeler (T2).
	Warmwaterdebiet	Actueel warmwaterdebiet op de waterstromingssensor.
	Stookkringen	
	– Vertrektemperatuur	Actuele temperatuur op de vertrekvoeler (B6) van de overeenkomstige stookkring.
	– Ruimtetemperatuur	Actuele temperatuur op het overeenkomstige ruimtetoestel of de ruimtevoeler.
	...	Actuele ruimtevochtigheid op het overeenkomstige ruimtetoestel 2.
	– Ruimtevochtigheid	
	...	
	WTC	
	– Vermogen	Actueel ventilatorvermogen van de condensatieketel. Het procentueel weergegeven vermogen heeft betrekking op het maximale ventilatortoerental van de condensatieketel.
	– Keteltemperatuur	Actuele temperatuur op de vertrekvoeler van de condensatieketel, gemeten door de multifunctionele sensor VPT.
	– Installatiedruk	Actuele installatiedruk, gemeten op de multifunctionele sensor VPT van de condensatieketel.
	Evenwichtsfles-temperatuur	Actuele temperatuur op de evenwichtsflesvoeler (B2).
	Platenwarmtewiss.-temp.	Actuele temperatuur op de platenwarmtewisselaar (B2).

Er kan informatie op het startscherm weergegeven worden [hfst. 6.3].

- ▶ Gewenste informatie selecteren en bevestigen.
- ▶ Icoon op startscherm tonen? selecteren en bevestigen.
- ▶ Informatie die vervangen moet worden selecteren en bevestigen.
- ✓ De informatie op het startscherm wordt vervangen.

6.5.2 Systeembedrijfsmodus



Het menu systeembedrijfsmodus legt de bedrijfsmodus van de volledige installatie vast.

Instelling	Omschrijving
Stand-by	▪ Vorstbeveiliging aan ▪ Verwarming uit ▪ Warm water uit
Zomer	▪ Vorstbeveiliging aan ▪ Verwarming uit ▪ Warm water aan
Automatisch ⁽¹⁾	▪ Vorstbeveiliging aan ▪ Verwarming aan ▪ Warm water aan

⁽¹⁾ Fabrieksinstelling

6 Bediening

6.5.3 Stookkringen



Stookkringen

Voor elke stookkring verschijnt een apart submenu.

Parameter	Instelling
 Bedrijfsmodus	Legt de bedrijfsmodus van de stookkring vast. Als er in het menu <code>Systeembedrijfsmodus</code> functies (verwarming, warm water) gedeactiveerd zijn, heeft de instelling geen effect [hfst. 6.5.2]. Stand-by: ▪ Vorstbeveiliging aan ▪ Verwarming uit ▪ Warm water uit Tijdprogramma 1 ... 3: ▪ Vorstbeveiliging aan ▪ Verwarming aan Temperatuurniveau in functie van het gekozen tijdprogramma. De tijdprogramma's kunnen in de parameter <code>Stookprogramma</code> ingesteld worden. ▪ Warm water aan (Fabrieksinstelling: <code>Tijdprogramma 1</code>) Zomer: ▪ Vorstbeveiliging aan ▪ Verwarming uit ▪ Warm water aan Comfort, Normaal, Verlaging: ▪ Vorstbeveiliging aan ▪ Verwarming aan Temperatuurniveau overeenkomstig de ingestelde bedrijfsmodus, onafhankelijk van het tijdprogramma. ▪ Warm water aan
 Stookprogramma	Met het stookprogramma wordt vastgelegd wanneer er op temperatuurniveau "Comfort", "Normaal" of "Verlaging" verwarmd moet worden. ▪ <code>Tijdprogramma 1 ... 3</code> De tijdprogramma's kunnen individueel aangepast worden, fabrieksinstelling zie [hfst. 11.8]. Tijdprogramma veranderen: ▶ Met de draaiknop het tijdprogramma selecteren en bevestigen. ✓ De tijdbalken worden weergegeven. ▶ Met de draaiknop de weekdag(en) selecteren en bevestigen. ✓ Het tijdprogramma kan bewerkt worden [hfst. 11.8.1]. De temperatuur van het niveau kan via parameter <code>Gewenste ruimtetemp.</code> ingesteld worden. Gewenst tijdprogramma in parameter <code>Bedrijfsmodus</code> instellen.
 Party/ stookpauze	Het temperatuurniveau van het stookprogramma kan tijdelijk (maximaal 23:45 uur) veranderd worden. Daarna is het ingestelde stookprogramma terug actief. ▶ Functie selecteren en <code>Party / stookpauze</code> instellen. ▶ Gewenst niveau bij <code>Gewenste ruimtetemp.</code> instellen. ▶ Begin en Einde invoeren. Als de parameter op <code>UIT</code> staat, is het ingestelde stookprogramma actief.

⁽¹⁾ Fabrieksinstelling en instelbereik in functie van het ingestelde stookkringtype [hfst. 11.7].

Parameter	Instelling
 Gewenste ruimtetemperatuur	Gewenste ruimtetemperatuur voor het geselecteerde temperatuurniveau. ▪ Comfort (fabrieksinstelling: 22.0 °C) ▪ Normaal (fabrieksinstelling: 21.0 °C) ▪ Verlaging (fabrieksinstelling: 16.0 °C) De niveaus kunnen via de parameter <code>Stookprogramma</code> aan bepaalde periodes van de dag toegewezen worden. Bij temperatuurniveau <code>Verlaging</code> kan de instelling <code>Vorst</code> geselecteerd worden. Bij deze instelling is de stookkringpomp tijdens de verlaagde modus gedeactiveerd. Als de buitentemperatuur lager ligt dan de waarde van parameter 6.2.7 <code>Vorstbev.</code> volgens buitentemperatuur (fabrieksinstelling 0 °C) start de stookkringpomp.
 Gewenste vertrektemp.	Gewenste vertrektemperatuur voor het gekozen temperatuurniveau. ▪ Comfort⁽¹⁾ ▪ Normaal⁽¹⁾ ▪ Verlaging⁽¹⁾ De niveaus kunnen via de parameter <code>Stookprogramma</code> aan bepaalde periodes van de dag toegewezen worden. Enkel bij regelvariante <code>Constance vertrektemp.</code> [hfst. 11.2.1].
 Speciaal niveau	Legt de gewenste vertrektemperatuur bij speciaal niveau vast [hfst. 11.3]. Het stookprogramma wordt onderdrukt. Bij gesloten ingang H1 wordt volgens het ingestelde vertrek-speciaal niveau verwarmd. Enkel wanneer ingang H1 op <code>Stookkring 1: speciaal niveau</code> geparametreerd is.
 Vakantie	Stookprogramma voor een bepaalde periode onderbreken. Het niveau kan tijdens deze periode op <code>Verlaging</code> of <code>Vorst</code> ingesteld worden. ▶ Functie op Aan zetten. ▶ Gewenste ruimtetemp. op <code>Verlaging</code> of <code>Vorst</code> instellen. ▶ Datum start en Datum einde ingeven. Als de parameter op <code>UIT</code> staat, is het ingestelde stookprogramma actief.
 Stookcurve	Gewenste vertrektemperatuur in functie van de buitentemperatuur [hfst. 11.2.2]. De weergave heeft betrekking tot de gewenste ruimtetemperatuur <code>Normaal</code>. De steilheid van de stookcurve kan veranderd worden en/of de curve kan parallel verschoven worden. ▪ Steilheid ⁽¹⁾ ▪ Parallelle verschuiving ⁽¹⁾ Aanpassing van de stookcurve [hfst. 11.2.2]: ▪ Koude buitentemperatuur: steilheid veranderen ▪ Zachte buitentemperatuur: parallel verschuiving veranderen Enkel bij regelvariante <code>Weersafhankelijke regeling</code> of <code>Weersafh. / ruimteregeling</code>.
 Zomer/winter	Zomer/winter-omschakeling configureren. Aan (fabrieksinstelling): Als de gedempte buitentemperatuur (tendentieel verloop) de <code>Omschakeltemperatuur</code> (fabrieksinstelling): 19 °C overschrijdt, schakelt de <code>Bedrijfsmodus</code> om naar <code>Zomer</code>. Uit: De ingestelde bedrijfsmodus blijft actief, ongeacht de buitentemperatuur.

⁽¹⁾ Fabrieksinstelling en instelbereik in functie van het ingestelde stookkringtype [hfst. 11.7].

6 Bediening

6.5.4 Warm water



Parameter	Instelling
Gewenste WW-temp.	Warmwatertemperatuur voor de normale en verlaagde modus. ▪ Normaal (fabrieksinstelling: 50 °C) ▪ Verlagings (fabrieksinstelling: 40 °C) De normale en verlaagde werking kan via het warmwaterprogramma aan bepaalde periodes van de dag toegewezen worden.
Warmwater-push	Met warmwater-push kan een hogere warmwaterbehoefte gedekt worden (bijv. tijdens verlaagde werking). De boiler wordt eenmalig tot de voor normale werking ingestelde gewenste warmwatertemperatuur opgewarmd.
Warmwater-programma	Met het warmwaterprogramma wordt vastgelegd wanneer de boiler op temperatuurniveau "Normaal" of "Verlagings" verwarmd moet worden, fabrieksinstelling zie [hfst. 11.8]. Tijdprogramma veranderen: ► Met de draaiknop de weekdag(en) selecteren en bevestigen. ✓ Het tijdprogramma kan bewerkt worden [hfst. 11.8.1].
Circulatie-programma	Met het circulatieprogramma wordt vastgelegd wanneer de circulatiepomp ingeschakeld wordt, fabrieksinstelling zie [hfst. 11.8]. Tijdprogramma veranderen: ► Met de draaiknop de weekdag(en) selecteren en bevestigen. ✓ Het tijdprogramma kan bewerkt worden [hfst. 11.8.1].
Bedrijfs-modus WW	Warmwaterbereiding deactiveren. Aan (fabrieksinstelling): Bereiding van sanitair warm water geactiveerd. Uit: Bereiding van sanitair warm water gedeactiveerd.

6.5.5 Statistiek



In het menu **Statistiek** worden dag-, maand- en jaarstatistieken van verschillende waarden weergegeven.

In elke parameter met het symbool  kan de statistiek als diagram en in tabelvorm worden bekeken.

Informatie	Omschrijving
 kw Energie gas totaal	Energieverbruik gas totaal.
 kw Energie gas verwarming	Energieverbruik gas voor verwarmingsmodus.
 kw Energie gas warm water	Energieverbruik gas voor warmwaterbereiding.
 kw Energie WTC totaal	Totale warmtehoeveelheid die door de WTC geproduceerd is.
 kw Energie WTC verwarming	Warmtehoeveelheid die door de WTC geproduceerd is voor verwarmingsmodus.
 kw Energie WTC warm water	Warmtehoeveelheid die door de WTC geproduceerd is voor warmwaterbereiding.

6 Bediening

6.5.6 Instellingen



Parameter	Instelling
 Tijdstip	Actueel uur instellen.
 Datum	Actuele datum instellen.
 Zomertijd	Automatische omschakeling winter-/zomertijd configureren. ▪ Aan (Fabrieksinstelling) ▪ Uit
 WEM-portaal	Toegang tot WEM-portaal activeren [hfst. 11.13]. Volgende gegevens zijn voor de toegang vereist en worden hier weergegeven: ▪ Serienummer ▪ Toegangscode
 Ledstrip	Lichtlijst op de WTC deactiveren. Aan (fabrieksinstelling): Lichtlijst geactiveerd. Uit: Lichtlijst gedeactiveerd.
 Voeler-correctie	Buitenvoeler Correctie van de actuele buitentemperatuur (fabrieksinstelling: 0.0 K). Als er geen optimale plaatsing van de buitenvoeler mogelijk is, of als een meetfout moet worden gecompenseerd, kan de gemeten buitentemperatuur gecorrigeerd worden. Ruimtevoeler Correctie van de actuele ruimtetemperatuur (fabrieksinstelling: 0.0 K). Als een optimale plaatsing van het ruimtetoestel niet mogelijk is of als een meetfout moet worden gecompenseerd, kan de gemeten ruimtetemperatuur gecorrigeerd worden.

6.6 Vakmanniveau

Fabrieksinstelling en instelbereik zie [hfst. 11.6].



Naargelang de uitvoering, hydraulica- en regelvariante verschijnen bepaalde info's en parameters niet.


De toegang tot het Vakmanmenu is enkel mogelijk via paswoord.

Instellingen in het vakmanniveau mogen enkel door gekwalificeerde vaklui uitgevoerd worden.

Paswoord invoeren

Paswoord: 11

- ▶ Met de draaiknop het functievakje Vakmanniveau selecteren en bevestigen.
- ✓ Het paswoordvenster verschijnt op het display.
- ▶ Paswoord 11 kiezen en bevestigen.
- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ Het vakmanniveau verschijnt op het display.

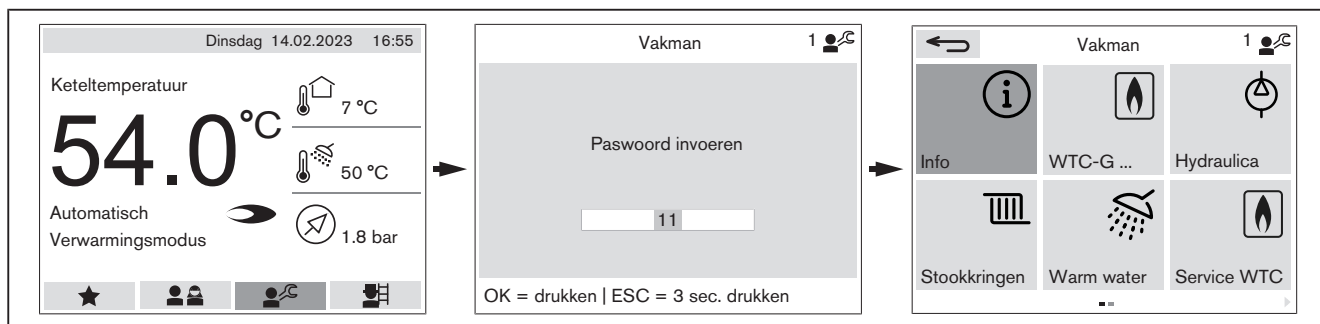

Paswoord deactiveren

Als de draaiknop 3 minuten niet gebruikt wordt of als het vakmanniveau verlaten wordt, wordt het paswoord gedeactiveerd.

6 Bediening

6.6.1 Info

In het infomenu kan de informatie enkel gelezen worden.

6.6.1.1 Systeem



Informatie	Omschrijving
1.1.1 Status	Actuele bedrijfsmodus van de installatie. De bedrijfsmodus wordt op basis van de systeembedrijfsmodus en de bedrijfsmodi van de individuele stookkringen bepaald. ▪ Uit ▪ Stand-by ▪ Zomer ▪ Automatisch
1.1.2 Buitentemperatuur	Actuele temperatuur op de buitenvoeler (B1). Meer informatie weergeven: ► Op de draaiknop drukken. Actueel: Actuele buitentemperatuur die voor de installatievorstbeveiliging gebruikt wordt. Gedempt: Tendentieel verloop van de buitentemperatuur die voor de zomer-winter-omschakeling gebruikt wordt. Gemengd: Berekende buitentemperatuur (uit actueel en gedempt), die voor de gewenste vertrektemperatuur gebruikt wordt.
1.1.3 Warmtevraag verwarming	Maximale gewenste vertrektemperatuur van alle stookkringen.
1.1.4 ... 1.1.27 Warmtevraag stookkring ...	Gewenste vertrektemperatuur van de overeenkomstige stookkring.
1.1.28 Warmtevraag warm water	Gewenste vertrektemperatuur voor de warmwaterkring.

6.6.1.2 WTC

Ketelregelaar



Informatie	Omschrijving
1.2.1.1 Bedrijfsfase WTC	Actuele werkingsfase van de WTC. ▪ Normaal ▪ Pompnaloop ▪ Uitstel branderstart verwarm. ▪ Blokk. min. P verwarming (P = vermogen) ▪ Aanpassing gasregelorg. loopt ▪ Vertraagde verwarmingsmodus ▪ Softstart warm water ▪ Regelfunctie afstandssturing ▪ Verschil vertrek/rookgas ▪ Verschil vertrek/terugloop ▪ Regelfunctie rookgastemp. ▪ Uitschakeling afstandssturing ▪ Uitschakeling minimumomloop ▪ SCOT kalibratie loopt
1.2.1.2 Bedrijfsfase brander	Actuele bedrijfsfase van de brander. ▪ Brander uit ▪ Voorventilatie ▪ Brander aan: sturingsmodus ▪ Brander aan: regelmodus ▪ Naventilatie
1.2.1.3 Gewenst vermogen	Gevraagd warmtevermogen aan de WTC. Het vermogen is een percentage van het nominaal vermogen van de WTC.
1.2.1.4 Reëel vermogen	Actueel warmtevermogen van de WTC. Het vermogen is een percentage van het nominaal vermogen van de WTC.
1.2.1.5 Gewenste vertrektemp.	Gewenste vertrektemperatuur van de WTC.
1.2.1.6 Vertrektemperatuur	Actuele temperatuur op de vertrekvoeler eSTB (warmtewisselaar) van de WTC.
1.2.1.7 Vertrektemperatuur VPT	Actuele temperatuur op de vertrekvoeler VPT (vertrekbuis) van de WTC.
1.2.1.8 Teruglooptemp. VPT	Actuele temperatuur op de terugloopvoeler VPT van de WTC.
1.2.1.9 Rookgastemperatuur	Actuele temperatuur op de rookgasvoeler van de WTC.
1.2.1.10 Dagelijkse warmtehoev. (gisteren)	Warmtehoeveelheid die de vorige dag door de condensatieketel geproduceerd werd.
1.2.1.11 Tellers sinds reset	Branderstarts en werkingsuren van de WTC sinds de laatste reset.
1.2.1.12 Totaalteller	Totaal aantal branderstarts en werkingsuren van de WTC (kan niet gereset worden).

6 Bediening



Ketelkring



Informatie	Omschrijving
1.2.2.1 Drie-weg-ventiel intern	Actuele positie van het drie-weg-ventiel in de condensatieketel. ▪ Verwarming ▪ Warm water starten ▪ Warm water ▪ Verwarmingsmodus starten ▪ Blokkeringsbeveiliging ▪ Middenpositie starten ▪ Middenpositie
1.2.2.2 Pompvermogen interne pomp	Actueel pompvermogen van de interne pomp van de condensatieketel. Gew. vermogen Elektrisch vermogen Bedrijfsmodus: - Initialisering na de start - Pulsbreedtemodulatie - Proportionele druk trap 1 ... 3 - Constante druk trap 1 ... 3 - Proportionele druk auto-aanpassing - Constante druk auto-aanpassing
1.2.2.3 Debiet VPT	Actueel debiet op de multifunctionele sensor VPT van de condensatieketel.
1.2.2.4 Warmtevermogen VPT	Actueel warmtevermogen dat door de condensatieketel aan de verwarmingsinstallatie afgegeven wordt (berekende waarde van de multifunctionele sensor VPT).
1.2.2.5 Installatiedruk VPT	Actuele installatiedruk, gemeten op de multifunctionele sensor VPT van de condensatieketel.
1.2.2.6 Pompvermogen WW-laadpomp	Actueel vermogen van de laadpomp gelaagde boiler.



Verbranding



Informatie	Omschrijving
1.2.3.1 Ionisatiesignaal SCOT-basiswaarde	Maximaal ionisatiesignaal dat bij het kalibratieproces bepaald werd [hfst. 3.3.4]. ► Ionisatie-elektrode vervangen., bij: < 75 Pkt.
1.2.3.2 Ionisatiesignaal gewenste waarde	Via de SCOT®-basiswaarde berekende gewenste waarde voor luchtvermaat [hfst. 3.3.4].
1.2.3.3 Ionisatiesignaal reële SCOT-waarde	Actueel ionisatiesignaal.
1.2.3.4 Ionisatiesignaal start	Minimaal ionisatiesignaal na vlamdetectie bij de laatste branderstart.
1.2.3.5 Gasventiel offset	Actuele compensatiewaarde van het aanstuursignaal voor de regelspoel van het gasventiel.
1.2.3.6 Tijd tot vlamvorming	Tijd van gasvrijgave tot vlamvorming bij de laatste branderstart.
1.2.3.7 Gasventiel aanstuursignaal	Actueel aanstuursignaal op het gascombiventiel.
1.2.3.8 Gas-lucht-verhouding	Actuele verhouding tussen de aanstuursignalen van het gascombiventiel en de ventilator.
1.2.3.9 Ventilatortoerental	Actueel teruggemeld toerental van de ventilator.
1.2.3.10 Ventilator- aanstuursignaal	Actueel aanstuursignaal op de ventilator (ventilatorvermogen).
1.2.3.11 Gasdruk	Actuele schakeltoestand van de gasdrukschakelaar. ▪ niet voorhanden ▪ voorhanden Enkel in verbinding met ingebouwde gasdrukwachter (toebehoren).

6 Bediening


6.6.1.3 Afstandssturing



Informatie	Omschrijving
1.4.1 Spanning afstands- sturingsingang (N1)	Actueel spanningssignaal op de ingang N1.
1.4.2 Warmtevraag afstandssturing (N1)	Gewenste vertrektemperatuur van de afstandssturing.



6.6.1.4 Hydraulica



Informatie	Omschrijving
1.5.3 Evenwichtsfles- tempe- ratuur - of - 1.5.3 Platenwarmtewiss.-temp.	Actuele temperatuur op de evenwichtsfles (B2) of op de voeler van de platenwarmtewisselaar (B2).

6 Bediening

6.6.1.5 Stookkringen



Voor elke stookkring verschijnt een apart submenu.

Informatie	Omschrijving
1.6.1 Bedrijfsmodus	Actuele bedrijfsmodus van de stookkring. ▪ Systeem stand-by; systeem zomer ▪ Functieverwarming; Bezettingsverwarming ▪ Vakantie ▪ Tijdprogramma 1 ... 3 ▪ Zomer; Verlaging; Normaal; Comfort
1.6.2 Status	Actuele status van de bedrijfsmodus van de stookkring ▪ Ruimtevorstbeveiliging ▪ Nood-UIT ▪ Dag ... ▪ Speciaal, Comfort, Normaal, Verlaging, Stand-by door ingang H1 ▪ Party ▪ Inschakeloptimalisatie ▪ Niveauverhoging buitentemp. ▪ Overtemp. alternatieve energie ▪ Overschot alternatieve energie ▪ Warmwatervoorrang ▪ Zomermodus weersafhankelijk ▪ Stookgrensuitschak. ruimte ▪ Stookgrensuitschak. vertrek ▪ Thermostaatuitschakeling ▪ Comfort; Normaal; Verlaging ▪ Vorstbeveiliging aan
1.6.3 Buitentemperatuur – of – 1.6.3 Buitentemperatuur lokaal	Actuele temperatuur op de buitenvoeler (B1) of op de buitenvoeler (T1) op de stookkring-uitbreidingsmodule (lokaal). Meer informatie weergeven: ► Op de draaiknop drukken. Actueel: Actuele buitentemperatuur die voor de installatievorstbeveiliging gebruikt wordt. Gedempt: Tendentieel verloop van de buitentemperatuur die voor de zomer-winter-omschakeling gebruikt wordt. Gemengd: Berekende buitentemperatuur (uit actueel en gedempt), die voor de gewenste vertrektemperatuur gebruikt wordt.
1.6.4 Gewenste ruimtetemp.	Gewenste ruimtetemperatuur voor het actueel actieve temperatuurniveau.
1.6.5 Gewenste vertrektemp.	Gewenste vertrektemperatuur van de stookkring.
1.6.6 Reële vertrektemp.	Actuele temperatuur op de vertrekvoeler (B6) van de stookkring.
1.6.7 Gewenste mengkraanpositie	Gevraagde mengkraanpositie.
1.6.8 Reële mengkraanpositie	Actuele mengkraanpositie.

Informatie	Omschrijving
1.6.9 Pomp stookkring	Actuele bedrijfstoestand stookkringpomp. ▪ Uit ▪ Aan
1.6.10 Correctie opwarmoptimalisatie	Actueel berekende vervroegingstijd van de opwarmoptimalisatie bij regelvariante Weersafh. regeling.
1.6.11 Correctie opwarmoptimalisatie	Actueel berekende vervroegingstijd van de opwarmoptimalisatie bij regelvariante Ruimtegestuurde regeling of Weersafh. / ruimteregeling.

6 Bediening

6.6.1.6 Warm water



Informatie	Omschrijving
1.7.1 Status	Actuele bedrijfsmodus van de warmwaterkring. ▪ Stand-by door systeemprogr.schak. ▪ Tijdprogramma - Normaal ▪ Tijdprogramma - Verlaging ▪ Warmwaterlading actief ▪ Normaal, Verlaging, Stand-by door ingang H2
1.7.2 Gewenste vertrektemp. warm water	Gewenste vertrektemperatuur voor de warmwaterlading. De gewenste vertrektemperatuur is gebaseerd op de Gewenste WW-temp. en de Verhoging gewenste vertrektemp. (P 7.1.3).
1.7.3 Gewenste WW-temp.	Gewenste warmwatertemperatuur van de actueel actieve modus (normaal of verlaging).
1.7.4 Warmwatertemperatuur	Actuele temperatuur op de warmwatervoeler (B3).
1.7.6 Pomp warm water	Actuele bedrijfstoestand van de warmwaterlaadpomp. ▪ Uit ▪ Aan
1.7.7 Status WW-modus	Actuele bedrijfsmodus van de warmwaterkring. ▪ Uit ▪ Stand-by ▪ Branderstart ▪ Aftapmodus ▪ Comfort warmhouden ▪ Naverwarmen na aftappen ▪ Pompnaloop ▪ SCOT-kalibratie in WW
1.7.9 Reële WW-uitlaattemp.	Actuele temperatuur op de warmwateruitlaatvoeler.
1.7.10 Debiet	Actueel debiet op de waterstromingssensor.
1.7.11 Warmwaterhoeveelheid per dag	Warmwaterdebiet dat de vorige dag op de waterstromingssensor gemeten werd.
1.7.12 WW-temperatuur onderaan	Actuele temperatuur op de warmwateruitschakelvoeler (T2).

6.6.1.7 Foutgeheugen



Informatie	Omschrijving
 Systeem	In het menu Systeem zijn de laatste 10 fouten van alle toestellen opgeslagen.
 WTC	In het menu WTC zijn de laatste 16 fouten van de condensatieketel en de installatietoestand bij het optreden van de fout opgeslagen. Installatietoestand bij het optreden van een fout oproepen: ▶ Fout met draaiknop selecteren. ▶ Op de draaiknop drukken. ▶ Functievakje selecteren en bevestigen. ✓ Installatietoestand bij het optreden van een fout wordt weergegeven. ▶ Draaiknop draaien om info's op te vragen. Codes van bedrijfsmodus en bedrijfsfase, zie hoofdstuk Foutgeheugencode [hfst. 10.4].
 Stookkring	In het menu Stookkring zijn de laatste 16 fouten van de stookkring opgeslagen.

Het foutgeheugen kan met het functievakje gewist worden.

6 Bediening

6.6.2 WTC

6.6.2.1 Ketelregelaar



Parameter	Instelling
2.1.1 Uitstel branderstart verwarm.	Na een branderuitschakeling blijft de condensatieketel in verwarmingsmodus voor de ingestelde tijd geblokkeerd. Het uitstel van de branderstart verhindert een te frequente inschakeling van de condensatieketel.
2.1.2 Vermogen max. verwarming	Bovenste vermogensgrens (verbrandingsvermogen) in verwarmingsmodus. Het vermogen is een percentage van het nominaal vermogen van de condensatieketel.
2.1.4 Tijd gedwongen deellast verwarming	Bij warmtevraag door de stookkring is het verwarmingsvermogen voor de ingestelde duur beperkt tot deellast. Na afloop van deze tijd wordt de vermogensregeling vrijgegeven. Bij warmwaterlading valt de gedwongen deellast weg.
2.1.5 Schakeldifferentieel regelaar verwarming	Schakeldifferentieel ketelregelaar voor de verwarmingsmodus. Als de actuele vertrektemperatuur de gewenste vertrektemperatuur met het ingestelde schakeldifferentieel overschrijdt, wordt de brander uitgeschakeld.
2.1.6 Schakeldifferentieel regelaar warm water	Schakeldifferentieel ketelregelaar voor de warmwaterlading. Als de actuele vertrektemperatuur de gewenste vertrektemperatuur met het ingestelde schakeldifferentieel overschrijdt, wordt de brander uitgeschakeld.

6.6.2.2 Ketelkring



Parameter	Instelling
2.2.1 Pomp intern verwarming	Bedrijfsmodus van de interne pomp van de condensatieketel voor de verwarmingsmodus [hfst. 11.4]. ▪ Proportioneel vgl. vermogen ▪ Evenwichtsfllesregeling ▪ Proportionele druk trap 1 ... 3 ▪ Constante druk trap 1 ... 3 ▪ Proportionele druk auto-aanpassing ▪ Constante druk auto-aanpassing ▪ Vermogensprop. met pomp uit ▪ Evenwichtsfllesreg. m. pomp uit Fabrieksinstelling in functie van de gekozen hydraulicavariante.
2.2.2 Pomp intern warm water	Bedrijfsmodus van de interne pomp van de condensatieketel voor de warmwaterlading [hfst. 11.4]. ▪ Proportioneel vgl. vermogen ▪ Constant pompvermogen Fabrieksinstelling in functie van de gekozen hydraulicavariante.
2.2.3 Pompvermogen min. verwarming	Minimaal pompvermogen in verwarmingsmodus.
2.2.4 Pompvermogen max. verwarming	Maximaal pompvermogen in verwarmingsmodus.
2.2.5 Pompvermogen min. WW-modus	Minimaal pompvermogen bij warmwaterlading.
2.2.6 Pompvermogen max. WW-modus	Maximaal pompvermogen bij warmwaterlading.
2.2.7 Installatiedruk min. waarschuwing	Als de installatiedruk in de condensatieketel lager ligt dan de ingestelde waarde, treedt een waarschuwing melding op.
2.2.8 Installatiedruk min. branderblokkering	Als de installatiedruk in de condensatieketel lager ligt dan de ingestelde waarde, treedt een foutmelding op. De condensatieketel is geblokkeerd. Als de druk weer stijgt, treedt het toestel automatisch weer in werking.
2.2.12 Traagheid pomp intern	Legt vast hoe snel de pomp op een verandering van het temperatuurverschil tussen vertrek/evenwichtsflles reageert. De parameter werkt enkel als de parameter 2.2.1 Pomp intern verwarming op Evenwichtsfllesregeling staat.
2.2.13 Pompvermogen WW-laadpomp	Pompvermogen van de laadpomp gelaagde boiler bij warmwaterlading.
2.2.14 Traagheid WW-laadpomp	Naargelang de behoefte wordt het pompvermogen van de laadpomp gelaagde boiler aangepast. Het pompvermogen verandert na afloop van de ingestelde tijd telkens met 1%.
2.2.15 Pompnalooptijd	Als de brander uitgeschakeld wordt, loopt de pomp voor de ingestelde tijd verder. De parameter werkt enkel als de parameter 2.2.1 Pomp intern verwarming op Vermogensprop. met pomp uit of Evenwichtsfllesreg. met pomp uit staat.

6 Bediening

6.6.2.3 Verbranding



Parameter	Instelling
2.3.1 Correctie gasdebiet bij de start	Verandert het gasdebiet bij de ontsteking.
2.3.2 Correctie vermogen bij de start	Verandert het vermogen (ventilatoroerental) bij de ontsteking.
2.3.3 Corr. toerent. vgl. rookgasafv.lengte	Verandert het ventilatoroerental over het volledige vermogensbereik. De luchtzijdige weerstand door lange rookgaskanalen kan daardoor gecompenseerd worden.
2.3.4 Correctie vermogen minimaal	Het minimale vermogen (ventilatoroerental) kan procentueel verhoogd worden.
2.3.5 Correctie gaskick bij de start	Hiermee wordt het gasdebiet na vlamdetectie tijdens de veiligheidstijd aangepast.
2.3.6 Gasventiel offset geheugen	Verandert het aanstuursignaal voor de regelspoel van het gascombiventiel. Variabele waarde die na de start bij minimaal vermogen opnieuw berekend wordt.
2.3.7 Rookgastemperatuur maximaal	Als de rookgastemperatuur de ingestelde waarde overschrijdt, stopt de brander [hfst. 3.3.3]. Als er een kunststof-rookgassysteem aangesloten wordt dat niet voor rookgastemperaturen gaande tot 120 °C toegelaten is, moet de waarde overeenkomstig gereduceerd worden.

6.6.3 Afstandssturing



Parameter	Instelling [hfst. 11.3]
4.1 Spanning fout ingang N1	Spanningsgrens voor foutmelding. Als de spanning op ingang N1 lager ligt dan de ingestelde waarde, volgt er na ca. 15 minuten een foutmelding (F 80).
4.2 Spanning brander uit ingang N1	Spanningsgrens voor branderuitschakeling. Als de spanning op ingang N1 lager ligt dan de ingestelde waarde, wordt de brander uitgeschakeld.
4.3 Vertrektemp. min. ingang N1	Gewenste waarde van de vertrektemperatuur bij spanningssignaal 3 V.
4.4 Vertrektemp. max. ingang N1	Gewenste waarde van de vertrektemperatuur bij spanningssignaal 10 V.

6.6.4 Hydraulica

6.6.4.1 Evenwichtsflles



Parameter	Instelling [hfst. 11.2.5]
5.2.1 Temp.diff. vertrek / evenwichtsflles pomp	De pomp moduleert in functie van het temperatuurverschil tussen vertrekvoeler en evenwichtsfllesvoeler (B2). De regelfunctie vermijdt een ongewenste verhoging van de teruglooptemperatuur in de WTC.

6 Bediening

6.6.5 Stookkringen

Voor elke stookkring verschijnt een apart submenu.


6.6.5.1 Stookkringinstellingen



Parameter	Instelling
6.1.1 Gew. vertrektemp. min. ⁽¹⁾	Onderste grens voor de minimale vertrektemperatuur. Lagere warmtevragen worden tot de ingestelde waarde beperkt.
6.1.2 Gew. vertrektemp. max. ⁽¹⁾	Bovenste grens voor de maximale vertrektemperatuur. Hogere warmtevragen worden tot de ingestelde waarde beperkt.
6.1.3 Gew. vertrektemp. stookgrens ⁽¹⁾	Als de gewenste vertrektemperatuur lager ligt dan de ingestelde waarde, wordt de verwarmingsmodus niet vrijgegeven. Aan: Stookgrens actief. Uit: Stookgrens niet actief.
6.1.4 Gew. ruimttemp. stookgrens	Als de buitentemperatuur hoger ligt dan de gewenste ruimttemperatuur, wordt de warmtevraag van de stookkring niet vrijgegeven. Als de buitentemperatuur 2 K lager ligt dan de gewenste ruimttemperatuur, wordt de warmtevraag weer vrijgegeven. Als vergelijkingswaarde wordt de gemengde buitentemperatuur gebruikt. Aan: Stookgrens actief. Uit: Stookgrens niet actief.
6.1.5 Prioriteit warm water	Gedrag van de stookkring bij actieve warmwaterlading. Voorrang: Warmwaterlading heeft voorrang. De verwarming wordt tijdens de warmwaterlading geblokkeerd.

⁽¹⁾ Fabrieksinstelling en instelbereik in functie van het ingestelde stookkringtype [hfst. 11.7].

6.6.5.2 Regelgedrag



Parameter	Instelling
6.2.1 Opwarmoptimalisatie	Opdat de gewenste ruimtetemperatuur tegen het begin van het stookprogramma het ingestelde niveau bereikt zou hebben, wordt de inschakeltijd van het stookbegin vervroegd. Uit: Opwarmoptimalisatie niet actief. Aan: Opwarmoptimalisatie actief.
6.2.2 Opwarmoptim. vervroeging max. ⁽¹⁾	Beperkt de maximale tijdspanne waarvoor het verwarmingsbegin van een geactiveerde opwarmoptimalisatie vervoegd kan worden.
6.2.3 Gebouwconstructie	Bij weersafhankelijke regeling beïnvloedt de gemengde buitentemperatuur de gewenste vertrektemperatuur. De invloed is afhankelijk van de gebouwconstructie. Hoe beter (zwaarder) de gebouwconstructie, hoe trager de invloed. ▪ zeer licht ... zeer zwaar
6.2.4 Ruimtethermostaatfunctie ⁽¹⁾	De ruimtethermostaatfunctie schakelt de stookkring uit als de ruimtetemperatuur hoger ligt dan de Gewenste ruimtemp. + schakeldifferentieel. Uit: Ruimtethermostaatfunctie niet actief. Aan: Ruimtethermostaatfunctie actief. Aan bij verlaging: Ruimtethermostaatfunctie enkel actief bij niveau Verlaging . Schakeldifferentieel: Als de actuele ruimtetemperatuur de ingestelde gewenste ruimtetemperatuur met het schakeldifferentieel overschrijdt, wordt de stookkring uitgeschakeld.
6.2.5 Ruimtevoelerinvloed	Bij ruimtegestuurde regeling wordt de gewenste vertrektemperatuur beïnvloed door het verschil tussen de actuele ruimtetemperatuur en de ingestelde gewenste ruimtetemperatuur. Hoe hoger de ingestelde waarde van de ruimtevoelerinvloed, hoe groter de invloed op de vertrektemperatuur.
6.2.6 Ruimteregeling I-aandeel	Bij actieve PI-ruimteregeling wordt een exacte regeling van de gewenste ruimtetemperatuur bereikt. Aan: PI-ruimteregeling actief. Uit: PI-ruimteregeling niet actief. Integratietijd: Hoe kleiner de ingestelde integratietijd, hoe sneller een regelafwijking bijgesteld wordt. Bij een te laag ingestelde tijd heeft de regelaar de neiging om te pendelen.
6.2.7 Vorstbev. volgens buitentemperatuur	Als de actuele buitentemperatuur lager ligt dan de ingestelde waarde, is de installatievorstbeveiliging actief.

⁽¹⁾ Fabrieksinstelling in functie van het ingestelde stookkringtype [hfst. 11.7].

6 Bediening

Parameter	Instelling
6.2.8 Niveauverhoging vgl. buitentemperatuur	Als de buitentemperatuur onder de ingestelde waarde valt, wordt tijdens de verlaagde werking op normaal niveau verwarmd om de afkoeling van het gebouw te vermijden. Aan: Niveauverhoging actief. Uit: Niveauverhoging niet actief.
6.2.9 Correctie buitentemperatuur	Correctie van de actuele buitentemperatuur van de buitenvoeler (T1) op de stookkring-uitbreidingsmodule. Als er geen optimale plaatsing van de buitenvoeler mogelijk is, of als een meetfout moet worden gecompenseerd, kan de gemeten buitentemperatuur gecorrigeerd worden. Enkel als voeler T1 op <code>Buitenvoeler</code> geparametreerd is.
6.2.10 Ruimtevorst- beveiligingstemp.	Als de actuele ruimtetemperatuur onder de ingestelde waarde daalt, is de vorstbeveiligingsfunctie actief.

⁽¹⁾ Fabrieksinstelling in functie van het ingestelde stookkringtype [hfst. 11.7].

6.6.5.3 Mengkraanregeling




Parameter	Instelling
6.3.1 Mengkraanverhoging	De gewenste vertrektemperatuur van de mengkraankring wordt met de ingestelde waarde verhoogd, bijv. om vermogensverliezen te compenseren.
6.3.2 Vertragingstijd warmtevraag	Bij warmtevraag door de mengkring wordt de start van de WTC voor de ingestelde tijd uitgesteld. Tijdens de vertragingstijd gaat de mengkraan open en wordt de WTC doorstroomd.
6.3.3 Mengkraanlooptijd	Looptijd van de mengkraan, van GESLOTEN-positie naar volledig OPEN-positie.
6.3.4 Mengkraan initialisatielooptijd	De ingestelde tijd wordt bij het lopen naar TOE-positie of OPEN-positie bijgeteld bij de Mengkraanlooptijd (P 6.3.3) om de eindpositie van de mengkraan te verzekeren.
6.3.5 Tolerantiebereik mengkraanregeling ⁽¹⁾	De parameter legt vast vanaf welk differentieel tussen de actuele vertrektemperatuur en de gewenste vertrektemperatuur de mengkraan aangestuurd wordt. Een hoog differentieel reduceert de regelingsimpulsen en beschermt de servomotor. Een laag differentieel verhoogt de nauwkeurigheid van de regeling (bijv. voor vloerverwarming).
6.3.6 Temperatuurregelaar P-aandeel Kp	Proportioneel aandeel van de stookkringregelaar. Hoe groter de ingestelde waarde, hoe sneller de regeling plaatsvindt. Bij een te hoog ingestelde waarde heeft de regelaar de neiging om overmatig te pendelen.
6.3.7 Temperatuurregelaar I-aandeel Tn	Integraal aandeel van de stookkringregelaar. Hoe kleiner de ingestelde waarde, hoe sneller de regeling plaatsvindt. Bij een te laag ingestelde waarde heeft de regelaar de neiging om te pendelen.

⁽¹⁾ Fabrieksinstelling in functie van het ingestelde stookkringtype [hfst. 11.7].

6 Bediening

6.6.5.4 Dekvloerprogramma



OPMERKING

Schade aan het bouw materiaal door warmtevraag van andere stookkringen of warmwaterkringen

Het dekvloerprogramma aan de pompstookkring kan door warmtevraag van andere stookkringen of warmwaterkringen verstoord worden.

► Indien nodig andere stookkringen of warmwaterkringen deactiveren.

Het dekvloerprogramma dient voor de droging van de vloer en wordt in twee functies onderverdeeld. De voorschriften van de dekvloerfabrikant en EN 1264-4 in acht nemen.

Functieverwarming

Eerst fase van de droging. De functieverwarming dient als controlemiddel voor een correcte plaatsing van de vloerverwarming (uitzetting, enz.).


Bezettingsverwarming

Tweede fase van de droging. De bezettingsverwarming dient voor de verdere droging totdat de dekvloer klaar is voor vloerbedekkingswerkzaamheden.

Parameter	Instelling
6.4.1 Dekvloer	Uit: Dekvloerprogramma gedeactiveerd. Functieverwarming: Functieverwarming actief. Bezettingsverwarming: Bezettingsverwarming actief. Functie- & bezettingsverwarm.: Functie- en bezettingsverwarming na elkaar actief.
6.4.2 Dekvloerdag	Dekvloerdagen overslaan of herhalen. Met het functievakje  wordt de dekvloerfunctie op dag 0 gezet.
6.4.3 Starttemperatuur	Starttemperatuur bij functie- en bezettingsverwarming ①.
6.4.4 Functieverwarming temperatuur maximaal	Maximale temperatuur bij functieverwarming ②.
6.4.5 Functieverwarming dagen temp. min.	Aantal dagen voor de startfase bij functieverwarming ③.
6.4.6 Functieverwarming dagen temp. max.	Aantal dagen bij maximale temperatuur bij functieverwarming ④.
6.4.7 Functieverwarming dagen afkoeling	Aantal dagen voor de afkoelfase bij functieverwarming ⑤.
6.4.8 Bezettingsverwarming temp. max.	Maximale temperatuur bij bezettingsverwarming ⑥.
6.4.9 Bezettingsverwarming dagen opwarming	Aantal dagen voor de opwarmfase bij bezettingsverwarming ⑦.
6.4.10 Bezettingsverwarming dagen temp. max.	Aantal dagen bij maximale temperatuur bij bezettingsverwarming ⑧.
6.4.11 Bezettingsverwarming dagen afkoeling	Aantal dagen voor de afkoelfase bij bezettingsverwarming ⑨.

Functieverwarming

Bezettingsverwarming

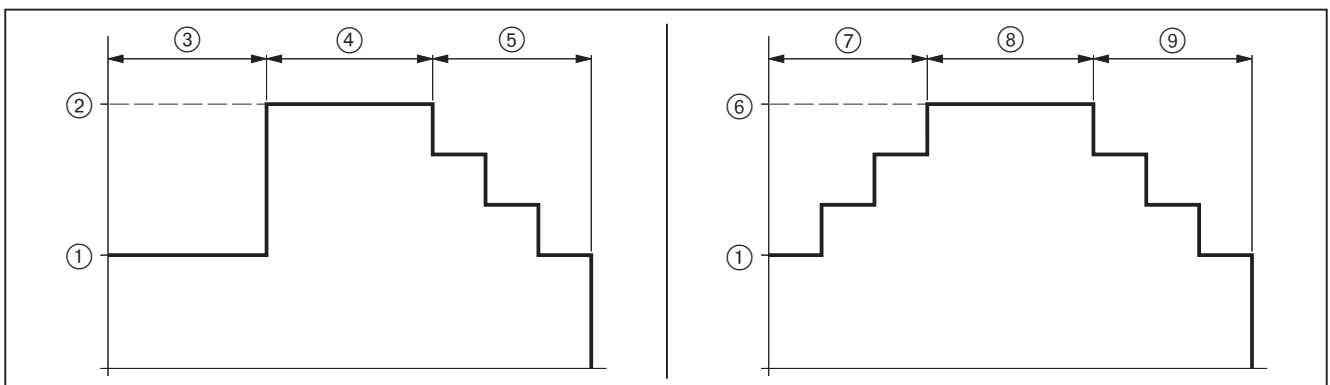

6 Bediening


6.6.6 Warm water

6.6.6.1 Warmwaterregeling



Parameter	Instelling
7.1.2 Schakeldifferentieel warm water	Schakeldifferentieel voor de warmwaterlading. Als de temperatuur in de boiler de Gewenste WW-temp. met het schakeldifferentieel onderschrijdt, vindt er een warmwaterlading plaats.
7.1.3 Verhoging gewenste vertrektemp.	Verhoging van de gewenste warmwatertemperatuur voor warmwaterlading. Gewenste vertrektemperatuur = Gewenste WW-temp. + Verhoging gewenste vertrektemp.
7.1.4 Laadtijd maximaal	Tijdbeperking voor de warmwaterlading. Uit: Tijdbeperking niet actief. Aan: Tijdbeperking actief. Bij warmwaterlading en gelijktijdige warmtevraag door de stookkring gaat het toestel na de ingestelde tijd over naar verwarmingsmodus. Het toestel blijft voor dezelfde tijd in verwarmingsmodus, daarna is de warmwaterlading weer actief. De tijdbeperking werkt enkel wanneer 6.1.5 Prioriteit warm water op Voorrang staat.
7.1.5 Gewenste WW-temp. maximaal	Maximale instelwaarde van de Gewenste WW-temp. in het Gebruikersmenu. ⚠ Verbrandingsgevaar door heet water Watertemperatuur boven 60 °C kan verbrandingen tot gevolg hebben.
7.1.9 Wateraftapdebiet minimum	Als het minimum wateraftapdebiet overschreden wordt, start het toestel onmiddellijk.


6.6.6.2 Legionellabescherming



Parameter	Instelling
7.2.1 Beschermfunctie	Beschermfunctie tegen legionella. Uit: legionellabescherming gedeactiveerd. vgl. weekdag: De legionellabescherming wordt op de ingestelde weekdag doorgevoerd, zie parameter Weekdag. vgl. interval: De legionellabescherming wordt volgens interval doorgevoerd, zie parameter Interval.
7.2.2 Starttijd	Tijdstip voor de start van de legionellabescherming.
7.2.3 Weekdag	Weekdag waarop de legionellabescherming doorgevoerd wordt. Enkel indien parameter Beschermfunctie op vgl. weekdag ingesteld is.
7.2.4 Interval	Dagen vooraleer de volgende legionellabescherming doorgevoerd wordt. Enkel indien parameter Beschermfunctie op vgl. interval ingesteld is.
7.2.5 Opwarmtemperatuur warm water	Gewenste warmwatertemperatuur voor de legionellabescherming.
7.2.6 Circulatie bij legionellabescherming	Circulatiepomp bij de legionellabescherming configureren. Uit: Circulatiepomp tijdens legionellabescherming niet actief. Aan bij legionellabesch.: Circulatiepomp tijdens de legionellabescherming actief. Nadeel: bij lange leidingswegen leidt deze instelling tot hoge warmteverliezen. Aan na legionellabesch.: Circulatiepomp enkel na de legionellabescherming voor 4 minuten actief. Nadeel: bij lange leidingswegen leidt deze instelling tot hoge warmteverliezen.

6 Bediening

6.6.6.3 Circulatie



Parameter	Instelling
7.3.1 Schakeldifferentieel teruglooptemp.	Schakeldifferentieel voor de circulatiepompsturing. Enkel indien Circulatiepomp op Tijdgestuurd + temperatuur ingesteld is. Circulatie aan: Als de temperatuur op de circulatievoeler lager is dan de warmwatertemperatuur (voeler B3) min de ingestelde waarde min 5 K, start de pomp. Circulatie uit: Als de temperatuur op de circulatievoeler de warmwatertemperatuur (voeler B3) min de ingestelde waarde overschrijdt, stopt de pomp.
7.3.2 Pomplooptijd via drukknop	Looptijd van de circulatiepomp na het indrukken van de toets die op ingang H2 aangesloten is. Enkel wanneer de Circulatiepomp bij de IBS-assistent hydraulica op Tijdgestuurd + drukknop (H2) ingesteld is.
7.3.3 Circulatie bij WW-push	Circulatiepomp bij warmwater-push configureren. Uit: Circulatiepomp tijdens warmwater-push niet actief. Aan tijdens WW-Push: Circulatiepomp tijdens warmwater-push actief. Aan na WW-push: Circulatiepomp enkel na de warmwater-push voor 4 minuten actief. Nadeel: bij lange leidingswegen leidt deze instelling tot hoge warmteverliezen.

6.6.7 Service WTC

6.6.7.1 Onderhoud



Parameter	Instelling
Tijd tot onderhoud	Toont de resterende tijd tot het onderhoud.
Onderhoud	Onderhoud resetten.
Interval	Onderhoudsinterval wijzigen.


6.6.7.2 Ingangsmeting



Assistent voor de ingangsmeting.


Vóór elk onderhoud moet een ingangsmeting doorgevoerd worden.

- ▶ Vakmanmenu selecteren [hfst. 6.6].
- ▶ Service WTC selecteren en bevestigen.
- ▶ Ingangsmeting selecteren en bevestigen.
- ✓ Rookgasmeting P max wordt weergegeven.

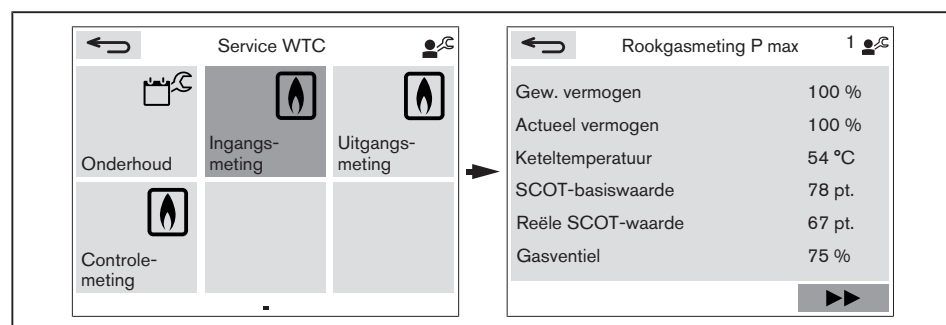

Als het actuele vermogen 100 % bereikt heeft:

- ▶ Rookgasmeting uitvoeren, waarden op het meetblad van het interventierapport invullen.
- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ Rookgasmeting P min wordt weergegeven.

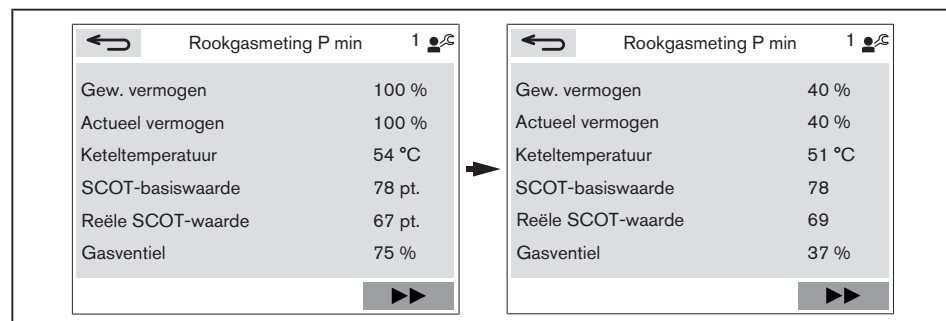


Als het actuele vermogen het vermogen-min bereikt heeft

- ▶ Rookgasmeting uitvoeren, waarden op het meetblad van het interventierapport invullen.
- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ Melding Ingangsmeting afgesloten verschijnt kort.
- ✓ Het menu Service WTC verschijnt op het display.

6 Bediening


6.6.7.3 Uitgangsmeting



Assistent voor de uitgangsmeting.


Na elk onderhoud moet een uitgangsmeting doorgevoerd worden.

- ▶ Vakmanmenu selecteren [hfst. 6.6].
- ▶ **Service WTC** selecteren en bevestigen.
- ▶ **Uitgangsmeting** selecteren en bevestigen.
- ✓ Het display gaat over naar de kalibratie.

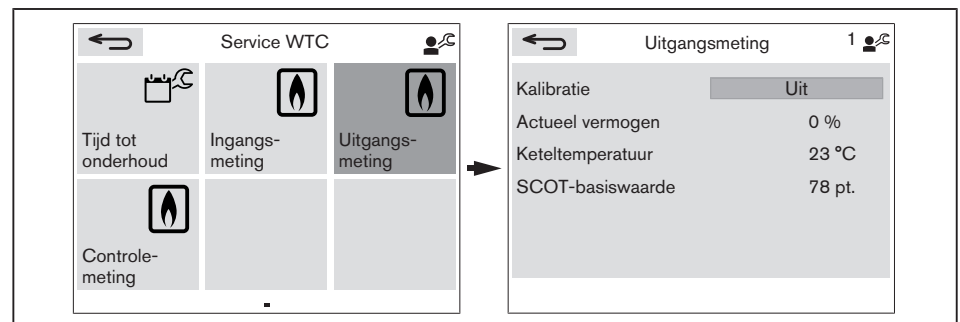

1. Kalibratie starten

- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde vakje krijgt een blauwe achtergrond.
- ▶ **Kalibratie** op **Aan** zetten en bevestigen.
- ✓ De WTC voert een kalibratie door en berekent de lo-basiswaarde voor de verbrandingsregeling (systeem SCOT®).
- ✓ Na een succesvolle kalibratie start de **Rookgasmeting P max.**

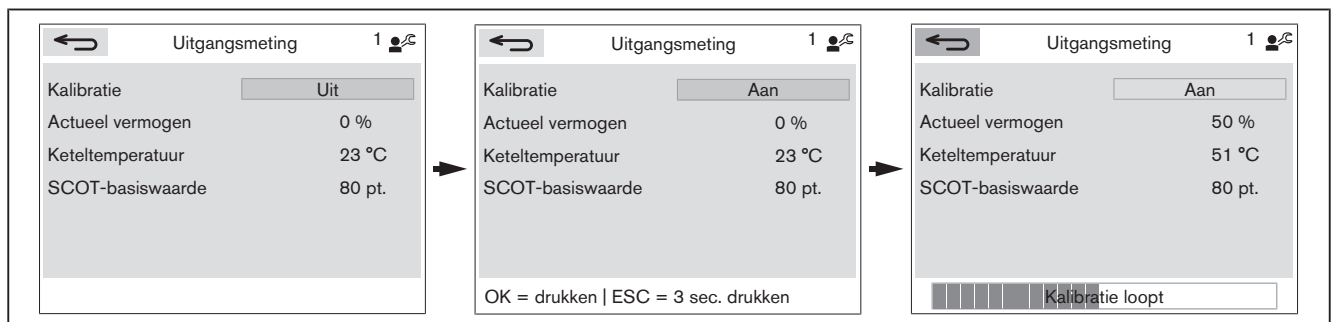

2. O₂-gehalte bij vermogen-max optimaliseren



Als het O₂-gehalte binnen het toegelaten bereik ligt, is er geen correctie nodig.



Alleen in combinatie met waterstof

Als bij aardgas 20 vol.% waterstof bijgemengd wordt, verhoogt het gemiddelde O₂-gehalte bij max. vermogen.

- ▶ O₂-gehalte bij max. vermogen 6,0 ... 8,0 % (CO₂-gehalte 8,0 ... 6,9 %) instellen.

Vermogen-max	O ₂ -gehalte
Aardgas	4,5 ... 5,5 % (CO ₂ -gehalte 9,2 ... 8,6 %)
LPG	4,8 ... 5,8 % (CO ₂ -gehalte 10,6 ... 9,9 %)


- ▶ Verbranding controleren en evt. O₂-gehalte optimaliseren.

Als het O₂-gehalte afwijkt van het toegelaten bereik:

- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde vakje krijgt een blauwe achtergrond.
- ▶ O₂-gehalte corrigeren en bevestigen.
- ▶ O₂-gehalte controleren.
- ▶ Handeling herhalen tot het O₂-gehalte zich in het toegelaten bereik bevindt.

Als het O₂-gehalte zich in het toegelaten bereik bevindt:

- ▶ Rookgasmeting uitvoeren, waarden op het meetblad van het interventierapport invullen.
- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ De instellingen worden overgenomen.
- ✓ Rookgasmeting P min start.

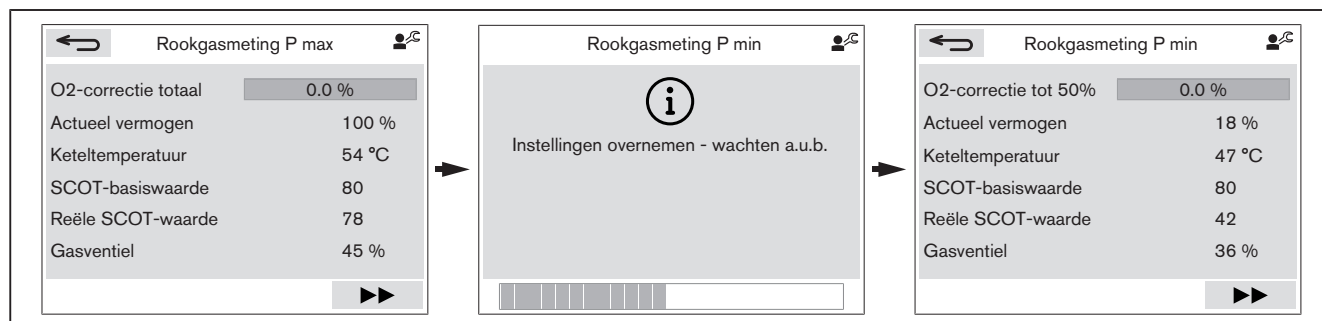

3. O₂-gehalte bij vermogen-min optimaliseren



Als het O₂-gehalte binnen het toegelaten bereik ligt, is er geen correctie nodig.

Vermogen-min	O ₂ -gehalte
Aardgas	4,0 ... 6,0 % (CO ₂ -gehalte 9,5 ... 8,4 %)
LPG	4,3 ... 6,3 % (CO ₂ -gehalte 10,9 ... 9,6 %)

- ▶ Handeling voor vermogen-min herhalen.
- ▶ Rookgasmeting uitvoeren, waarden op het meetblad van het interventierapport invullen.
- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ De melding `Uitgangsmeting afgesloten` verschijnt kort.
- ✓ Het menu `Service WTC` verschijnt op het display.

6 Bediening


6.6.7.4 Controlemeting




Assistent voor de controlemeting.

Bij de controlemeting kan het toestel met een vermogen naar keuze tussen vermogen-max en vermogen-min ingesteld worden (bijv. bij werkingsproblemen).

- ▶ Vakmanmenu selecteren [hfst. 6.6].
- ▶ Service WTC selecteren en bevestigen.
- ▶ Controlemeting selecteren en bevestigen.

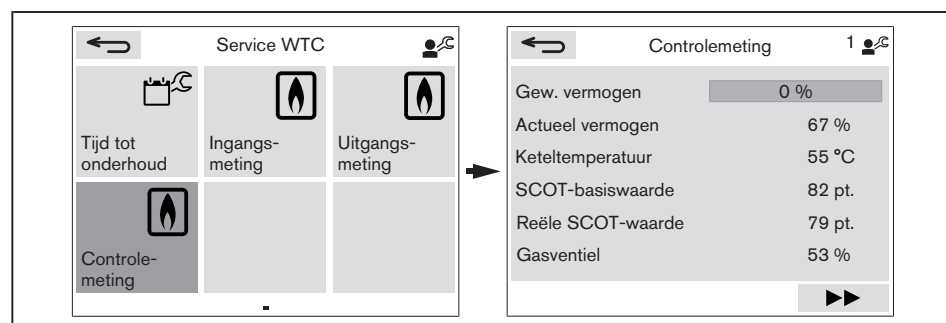


- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde vakje krijgt een blauwe achtergrond.
- ▶ Gewenst vermogen naar keuze instellen en bevestigen.
- ✓ Het toestel loopt naar het gewenste vermogen.

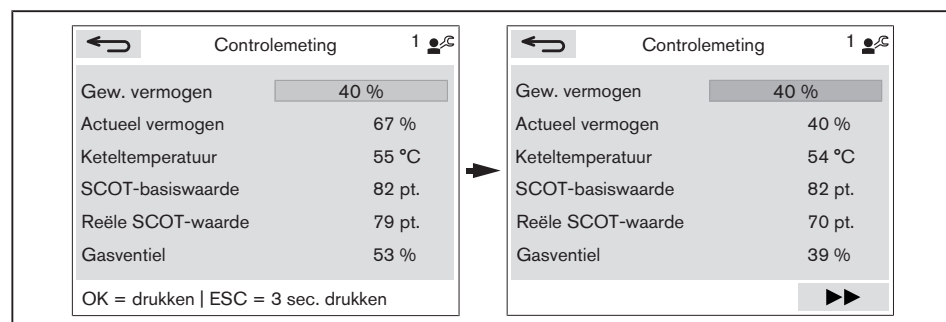

- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ De melding Controlemeting afgesloten verschijnt kort.
- ✓ Het menu Service WTC verschijnt op het display.



6.6.7.5 Vuurhaarddruk



Met de parameter vuurhaarddruk kan de verschildruk warmtewisselaar bepaald worden.


De parameter dient bij onderhoud of deparnaging voor diagnosedoelstellingen.

Voor de meting is de meetnippel vuurhaarddruk nodig (bestelnr. 481 000 00 722).

- ▶ Parameter 10.5.1.4 Ingang H1 selecteren [hfst. 6.6.9.7].
- ▶ Functie op Nood-UIT warmtegenerator instellen.
- ▶ Als de ingang bezet is, evt. stekker H1/H2 uittrekken.
- ✓ Een automatische inbedrijfstelling wordt vermeden.
- ✓ Branderblokkeringsfunctie actief wordt weergegeven.

Meettoestel aansluiten

- ▶ Installatie met schakelaar S1 uitschakelen [hfst. 5.6].
- ▶ Frontbekleding afnemen [hfst. 4.6].
- ▶ Ionisatie-elektrode volledig uitbouwen, ook aan de printplaat uittrekken [hfst. 9.4].
- ▶ Meetnippel ① inbouwen.
- ▶ Drukingang (+) aan meetnippel ① aansluiten.
- ▶ Vacuümingang (–) aan het rookgasmeetpunt ② aansluiten en afdichten.
- ▶ Revisieopening op het rookgassysteem openen.
- ✓ Trekverhoudingen van het rookgassysteem hebben geen invloed op de meting.

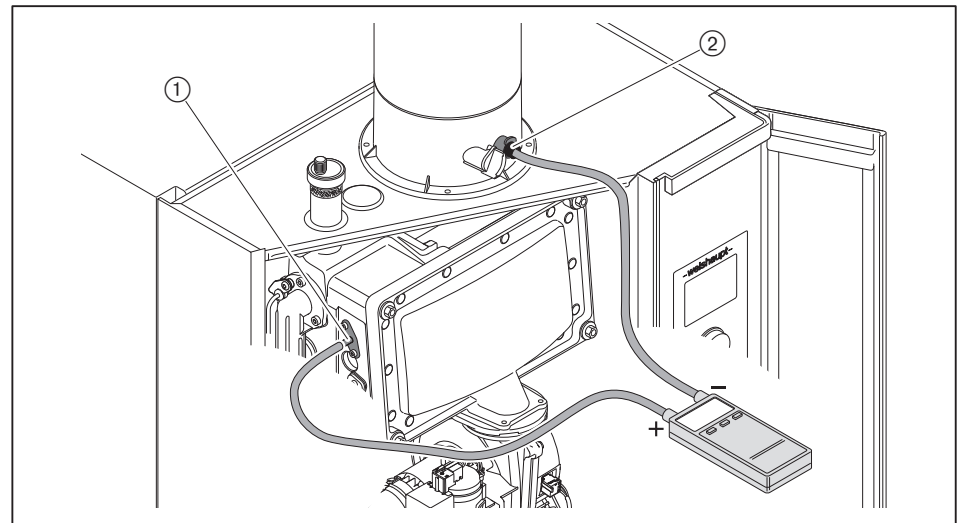

6 Bediening

Meting activeren

- ▶ Installatie met schakelaar S1 aanschakelen [hfst. 5.6].
- ▶ Vuurhaarddruk selecteren en bevestigen.
- ▶ Vuurhaarddruk op Aan zetten en bevestigen.
- ✓ De ventilator loopt naar maximaal toerental.

Meting deactiveren

Na 10 minuten of na het verlaten van de parameter wordt de vuurhaarddruk automatisch weer op Uit gezet.

- ▶ Functie van parameter 10.5.1.4 Ingang H1 terug instellen.
- ▶ Evt. parameter 10.5.1.5 Ingang H1 logica instellen.
- ▶ Installatie met schakelaar S1 uitschakelen [hfst. 5.6].
- ▶ Ionisatie-elektrode terug inbouwen.
- ▶ Evt. stekker H1/H2 terug insteken.
- ▶ Frontbekleding monteren en klemhaak met schroef beveiligen.

6.6.8 Uitgangstest

Bij de uitgangstest kunnen de aangesloten actoren (pomp, mengkraan, enz.) voor testdoeleinden manueel geschakeld worden.

Als de parameter verlaten wordt, wordt de uitgangstest weer op **Uit** gezet.

6.6.8.1 WTC



Parameter	Instelling
9.1.1 Uitgangstest	Uit: Uitgangstest WTC gedeactiveerd. Aan: Uitgangstest WTC geactiveerd.
9.1.2 MFA1	Uitgang MFA1 geactiveerd. ▪ Uit ▪ Aan
9.1.3 VA1	Uitgang VA1 activeren. ▪ Uit ▪ Aan
9.1.4 VA2	Uitgang VA2 activeren. ▪ Uit ▪ Aan
9.1.5 PWM-sigitaal extern	PWM-sigitaal aansturen. ▪ 0 ... 100 %

6.6.8.2 EM stookkr.



Parameter	Instelling
9.2.1 Uitgangstest	Uit: Uitgangstest EM stookkring gedeactiveerd. Aan: Uitgangstest EM stookkring geactiveerd.
9.2.2 Relaistest	Uitgang M1 of MM1 activeren. ▪ Uit ▪ Pomp (M1) ▪ Mengkraan open (MM1) ▪ Mengkraan toe (MM1)
9.2.3 PWM-sigitaal	PWM-sigitaal aansturen. ▪ 0 ... 100 %

6 Bediening

6.6.9 Menu Inbedrijfstelling

In het menu Inbedrijfstelling kan de vakman:


- instellingen van de inbedrijfstelling oproepen of veranderen;
- toestelinformatie oproepen;
- in-/uitgangen configureren;
- programma voor de ontluuchting en het vullen met water starten;
- BCC-update uitvoeren;
- systeem op fabrieksinstelling terugzetten.



Als een toestel (bus-deelnemer) achteraf geïnstalleerd, verwijderd of vervangen wordt:

- ▶ Spanningstoevoer onderbreken en herstellen.
- ✓ Overeenkomstige inbedrijfstellingsassistent start automatisch.
- ▶ Inbedrijfstellingsstappen uitvoeren.

6.6.9.1 Systeem



Parameter	Instelling
10.1.1 Taal	Taal instellen
10.1.2 Datum	Datum instellen.
10.1.3 Tijdstip	Uur instellen.

6.6.9.2 Toestellijst



Parameter	Omschrijving
Toestellijst	Toestellijst controleren. Zie inbedrijfstellingsstappen WTC regelen [hfst. 7.2]. ▪ Toestellijst controleren (stap 3)

Adressering en toestelinformatie weergeven

Van elk toestel kan het adres en de toestelinformatie weergegeven worden.


- ▶ Overeenkomstig toestel selecteren.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ De adressering van de deelnemer wordt weergegeven.
- ✓ Het geselecteerde toestel knippert.
- ▶ Draaiknop opnieuw indrukken.
- ✓ Toestelinformatie (Softwareversie, enz.) wordt weergegeven.

Toestellijst actualiseren

Als een toestel niet herkend wordt:

- ▶ Functievakje  selecteren en bevestigen.
- ✓ De zoekopdracht start opnieuw.

6.6.9.3 Adressering



Parameter	Instelling
Adressering	Toestellen adresseren. Zie inbedrijfstellingsstappen Condensatieketel regelen [hfst. 7.2]. ▪ Stookkringen adresseren (stap 6) ▪ Ruimtevoelers adresseren (stap 9) ▪ Ruimtetoestel RG1 adresseren (stap 7) ▪ Ruimtetoestel RG2 adresseren (stap 8)


6 Bediening

6.6.9.4 Toewijzing



Parameter	Instelling
Toewijzing	Toestel toewijzen. Zie inbedrijfstellingsstappen Condensatieketel regelen [hfst. 7.2]. ▪ Toewijzing ruimtevoelers en/of ruimtetoestellen controleren (stap 13)

6.6.9.5 Hydraulica



Parameter	Instelling / omschrijving
 IBS-assistent hydraulica	De IBS-assistent hydraulica leidt u stap voor stap door de keuze van de hydraulische componenten van de installatie. Zie inbedrijfstellingsstappen Condensatieketel regelen [hfst. 7.2]. ▪ Circulatiepompsturing instellen (stap 4) ▪ Stookkring van de condensatieketel instellen (stap 5) ▪ Hydraulica-varianten kiezen (stap 14)
10.3.2 Hydraulicavariante	Actueel ingestelde hydraulicavariante [hfst. 11.1].
10.3.3 Buitenvoeler	Buitenvoeler deactiveren. ▪ voorhanden ▪ niet voorhanden
10.3.4 Directe WW-kring	Actueel ingestelde aansluiting van de warmwaterkring 1
10.3.5 Circulatiepomp	Actueel ingestelde circulatiepompsturing.
10.3.6 Directe stookkring	Actueel ingestelde aansluiting van de stookkring 1

6.6.9.6 Stookkringen



Voor elke stookkring verschijnt een apart submenu.

Parameter	Instelling
 IBS-assistent stookkring	De IBS-assistent stookkring leidt u stap voor stap door de inbedrijfstelling van de stookkring. Zie inbedrijfstellingsstappen Condensatieketel regelen [hfst. 7.2]. ▪ Stookkringtype en regelvariante instellen (stap 15).
10.4.2 Stookkringtype	Stookkringtype instellen [hfst. 11.7].
10.4.3 Regelvariante	Regelvariante instellen [hfst. 11.2].
10.4.4 Stookkringfunctie	Stookkringfunctie instellen. ▪ Pompstookkring ▪ Mengstookkring

6 Bediening

6.6.9.7 In-/uitgangen



De in- en uitgangen kunnen voor verschillende functies geconfigureerd worden.

In functie van de gekozen hydraulische variant zijn de in- en uitgangen vast voorgeconfigureerd en kunnen niet veranderd worden [hfst. 11.1].

WTC

Parameter	Instelling
10.5.1.1 Multifunctionele sensor VPT	Aan (fabrieksinstelling): Multifunctionele sensor VPT geactiveerd. Uit: Multifunctionele sensor VPT gedeactiveerd.
10.5.1.2 Gasdrukwachter	Uit (fabrieksinstelling): Gasdrukwachter gedeactiveerd. Aan: Gasdrukwachter geactiveerd. Enkel in verbinding met ingebouwde gasdrukwachter (toebehoren). Om een storingsuitschakeling bij gasdrukschommelingen te vermijden, is een gasdrukwachter nodig.
10.5.1.3 Uitgang MFA1	Functie van de uitgang MFA1 [hfst. 11.5]. Mogelijke voorconfiguratie door IBS-assistent hydraulica: ▪ Pomp SK1 ▪ Circulatiepomp WW1
10.5.1.4 Ingang H1	Functie van ingang H1. De functie (contactpositie) van de ingang H1 kan met <i>inversie</i> omgekeerd worden: ► Rechthoek bij <i>inversie</i> met draaiknop selecteren en bevestigen. ✓ Kleur van de rechthoek wordt groen. ✓ De logica van de ingang is omgekeerd.
10.5.1.5 Ingang H2	Functie van ingang H2 [hfst. 11.5]. Mogelijke voorconfiguratie door IBS-assistent hydraulica: ▪ Warm water 1: <i>circul./drukkn.</i> De functie (contactpositie) van de ingang H2 kan met <i>inversie</i> omgekeerd worden: ► Rechthoek bij <i>inversie</i> met draaiknop selecteren en bevestigen. ✓ Kleur van de rechthoek wordt groen. ✓ De logica van de ingang is omgekeerd.
10.5.1.6 Uitgang VA1	Functie van uitgang VA1 [hfst. 11.5].
10.5.1.7 Uitgang VA2	Functie van uitgang VA2 [hfst. 11.5]. Mogelijke voorconfiguratie door IBS-assistent hydraulica: ▪ Circulatiepomp WW1
10.5.1.8 Ingang N1	Functie van de afstandssturing N1 [hfst. 11.3]. ▪ Uit ▪ Vermogenafstandssturing (functie niet actief) ▪ Temperatuuraafstandssturing


Stookkring (uitbreidingsmodule WEM-EM-HK)

Voor elke stookkring verschijnt een apart submenu.

Parameter	Instelling
10.5.2.1 Ingang H1	Functie van ingang H1 [hfst. 11.5].
10.5.2.2 Voeler T1	Functie van voeler T1. Geen functie: geen voeler op ingang T1 aangesloten. Buitenvoeler: Buitenvoeler op ingang T1 aangesloten.


6 Bediening

6.6.9.8 WTC




Parameter	Instelling / omschrijving
 IBS-assistent WTC	De IBS-assistent WTC leidt u stap voor stap door de instelling. Zie inbedrijfstellingsstappen Condensatieketel regelen [hfst. 7.2]. ▪ Warmtewisselaar ontluuchting (stap 17) ▪ Gassoort instellen (stap 18) ▪ Kalibratie starten (stap 19) ▪ O₂-gehalte bij max. vermogen optimaliseren (stap 21) ▪ O₂-gehalte bij min. vermogen optimaliseren (stap 22)
10.6.2 BCC-update	Gegevens van de codeerstekker BCC naar de ketelektronica WEM-FA-G overdragen.
10.6.3 Automatische ontluuchting	Programma voor de ontluuchting van de warmtewisselaar.
10.6.4 Drie-weg-ventiel middenpositie	Voor het vullen van de installatie kan het interne drie-weg-ventiel op middenpositie gezet worden. ▪ Automatisch ▪ Middenpositie Na 10 minuten of na het verlaten van de parameter wordt het drie-weg-ventiel automatisch terug op <i>Automatisch</i> gezet.
10.6.5 Toesteluitvoering	Uitvoering van de condensatieketel.
10.6.6 Extra module	Geeft aan of er in de condensatieketel de extra module aanwezig is.
10.6.7 Gassoort	Actueel ingestelde gassoort.
10.6.8 O ₂ -correctie totaal	Actueel ingestelde O ₂ -correctie bij max. vermogen.
10.6.9 O ₂ -correctie tot 50%	Actueel ingestelde O ₂ -correctie bij min. vermogen.
10.6.10 Nominiaal vermogen	Nominaal vermogen van de condensatieketel.
10.6.11 Versie VPT	Softwareversion van de multifunctionele sensor VPT
10.6.12 Plaatsing lichtlijst	Positie van de lichtlijst op de condensatieketel. ▪ Verticaal ▪ Horizontaal

6.6.9.9 Netwerk



Parameter	Instelling
10.8.1 JSON interface	Interface naar WEM-diagnose activeren. ▪ Uit ▪ Aan voor 60 min ▪ Aan

6.6.9.10 Fabrieksinstelling



Parameter	Instelling
Fabrieksinstelling	Systeem op fabrieksinstelling terugzetten. Alle parameters worden naar fabrieksinstelling gereset behalve: ▪ Proefbankconfiguratie (toesteluitvoering) ▪ Parameters van de ketelektronica WEM-FA-G (behalve parameters die door de hydraulica-varianten voorgeconfigureerd worden) ▪ Foutgeheugen ▪ Tellerstanden


6 Bediening

6.7 Schoorsteenvegerfunctie


De functie dient voor de rookgasmeting. Tijdens de schoorsteenvegerfunctie werkt het toestel op maximaal vermogen.

Schoorsteenvegerfunctie activeren.

- Symbool schoorsteenveger selecteren en bevestigen.
- ✓ Het menu **Schoorsteenveger** verschijnt.

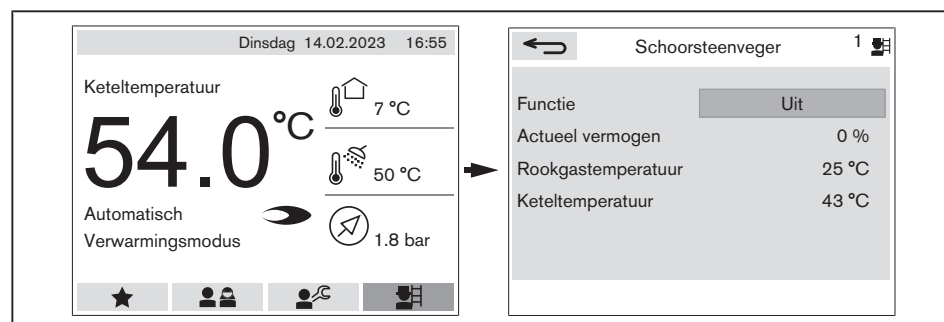

- Op de draaiknop drukken.
- **Functie** op **Aan** instellen en bevestigen.
- ✓ De schoorsteenvegerfunctie is voor 15 minuten geactiveerd.

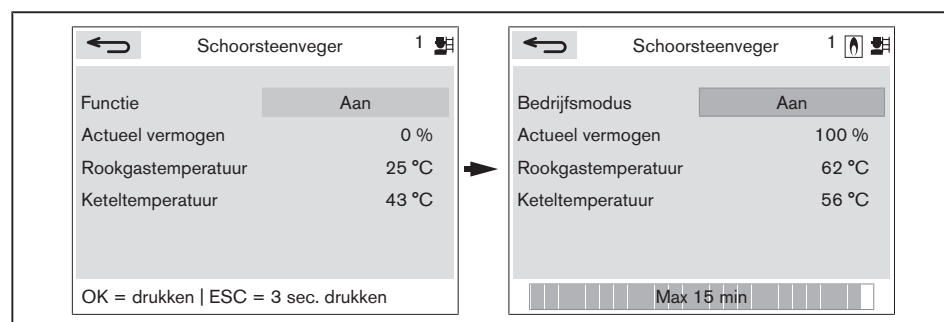

Schoorsteenvegerfunctie deactiveren.

- Functievakje  selecteren en bevestigen.

7 Inbedrijfstelling

7.1 Voorwaarden

De inbedrijfstelling mag alleen door gekwalificeerde vakspecialisten uitgevoerd worden.

Enkel een correct uitgevoerde inbedrijfstelling garandeert de bedrijfszekerheid.

- ▶ Vóór de inbedrijfstelling ervoor zorgen dat:
 - alle montage- en installatiewerken correct uitgevoerd zijn;
 - toestel en installatie met medium gevuld en ont lucht zijn;
 - de sifon gemonteerd en met water gevuld is;
 - voldoende luchttoevoer verzekerd is;
 - de rookgasafvoer- en verbrandingsluchtkanalen vrij zijn;
 - alle regel-, sturings- en veiligheidsinrichtingen functioneel en correct ingesteld zijn.
 - er warmteafname is.


Andere installatiegebonden controles kunnen noodzakelijk zijn. Let hierbij op de bedieningsvoorschriften van de verschillende installatiecomponenten.

7 Inbedrijfstelling

7.1.1 Dichtheid van de gasarmatuur controleren

Dichtheidscontrole uitvoeren:

- vóór de inbedrijfstelling;
- na alle service- en onderhoudswerken.
- ▶ Installatie met schakelaar S1 uitschakelen [hfst. 5.6].
- ▶ Gaskogelkraan sluiten.
- ▶ Frontbekleding afnemen [hfst. 4.6].
- ▶ Schroef op meetpunt Pe ① van het gascombiventiel openen.
- ▶ Testinrichting aansluiten.
- ▶ Proefdruk van 100 ... 150 mbar opbouwen.
- ▶ 5 minuten wachten voor drukcompensatie.
- ▶ Druk aflezen.
- ▶ Proeftijd van 5 minuten wachten.
- ▶ Druk aflezen en drukverlaging controleren.
- ✓ De gasstraat is dicht als de drukverlaging niet meer dan 1 mbar bedraagt.
- ▶ Schroef ① weer vastdraaien (draaimoment 2 Nm).

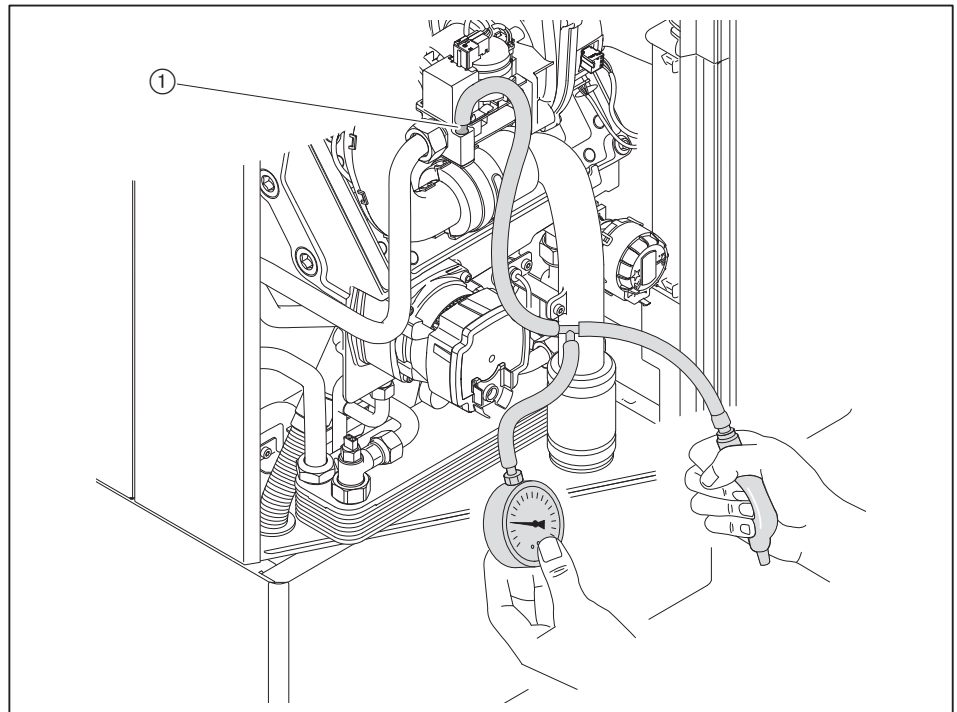

GEVAAR

Explosiegevaar door vrijkomend gas

Ondeskundig uitgevoerde werken kunnen tot gaslekken en ontploffingen leiden.

- ▶ Na de werken op het gascombiventiel, schroef aan het meetpunt sluiten en op dichtheid controleren.
- ▶ Dichtheid van het meetpunt controleren.
- ▶ Resultaat van de dichtheidscontrole in het interventierapport documenteren.

7.1.2 Gasaansluitdruk controleren



Explosiegevaar door te hoge gasaansluitdruk

Het overschrijden van de maximale aansluitdruk kan de armatuur vernietigen en tot explosie leiden.

- ▶ Gasaansluitdruk controleren.

- ▶ Schroef op meetpunt Pe van het gascombiventiel openen [hfst. 7.1.1].
- ▶ Drukmeettoestel aansluiten.
- ▶ Gaskogelkraan langzaam openen en daarbij de drukstijging observeren.

Als de aansluitdruk 60 mbar overschrijdt:

- ▶ Gaskogelkraan onmiddellijk sluiten.
- ▶ Installatie niet in bedrijf stellen.
- ▶ Gasmaatschappij verwittigen.
- ▶ Evt. gasdrukregelaar installeren.



Explosiegevaar door vrijkomend gas

Ondeskundig uitgevoerde werken kunnen tot gaslekken en ontploffingen leiden.

- ▶ Na de werken op het gascombiventiel, schroef aan het meetpunt sluiten en op dichtheid controleren.

- ▶ Schroef op meetpunt Pe weer sluiten (draaimoment 2 Nm).
- ▶ Dichtheid van het meetpunt controleren.

7 Inbedrijfstelling


7.1.3 Gassoort op het gascombiventiel instellen

Het gascombiventiel is in de fabriek op aardgas ingesteld.

Als het toestel op LPG werkt, moet het gascombiventiel op LPG ingesteld worden:

- Schroef (binnenzeskant 2,5) ① 90° met de wijzers van de klok mee naar positie 2 draaien.

Aardgas	Positie 1
LPG	Positie 2

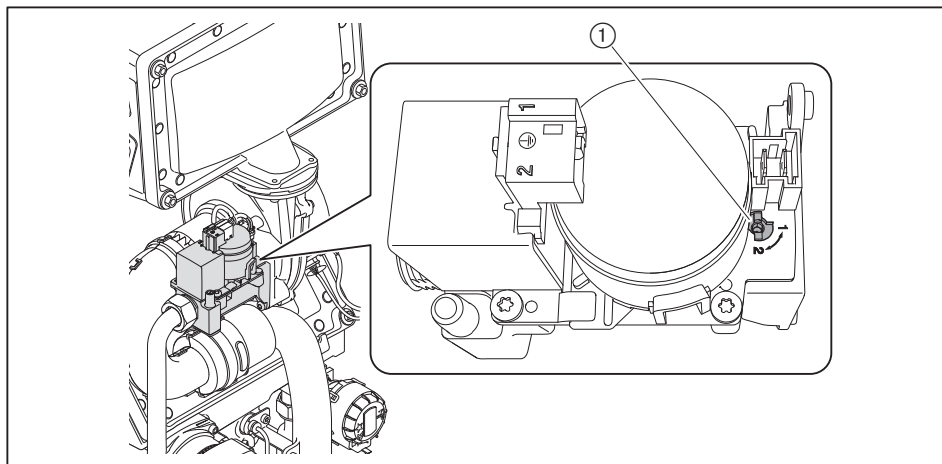

Als het gastype veranderd wordt, moet ook de parameter gassoort aangepast worden.

Als er naar LPG omgeschakeld wordt:

- Zelfklever "ingesteld op G31" onder het extra typeplaatje kleven [hfst. 3.2].

7.2 WTC regelen

Naargelang de installatievariante worden bepaalde inbedrijfstellingsstappen niet weergegeven.

Bij meervoudige ketelaansluiting afwijkende instellingen van de inbedrijfstelling in acht nemen, zie montage- en bedieningsrichtlijnen rookgas-lucht-systeem.

- ▶ Tijdens de inbedrijfstelling ervoor zorgen dat:
 - een maximaal mogelijke waterdoorstroming verzekerd is;
 - hoogstoken met lage vertrektemperaturen en een laag vermogen gebeurt;
- ▶ Gaskogelkraan openen.
- ▶ Installatie met schakelaar S1 aanschakelen [hfst. 5.6].




De inbedrijfstellingsassistent kan tijdens de inbedrijfstelling op elk moment heropgestart worden.

- ▶ Draaiknop ca. 15 seconden ingedrukt houden.
- ✓ De systeemmodule kan naar fabrieksinstelling worden gereset.
- ▶ Toestel op fabrieksinstelling terugzetten.
- ✓ De inbedrijfsnameassistent start opnieuw.

1. Taal instellen

- ▶ Gewenste taal kiezen en bevestigen.
- ✓ De overeenkomstige taal wordt opgeroepen.
- ✓ De inbedrijfsnameassistent start.

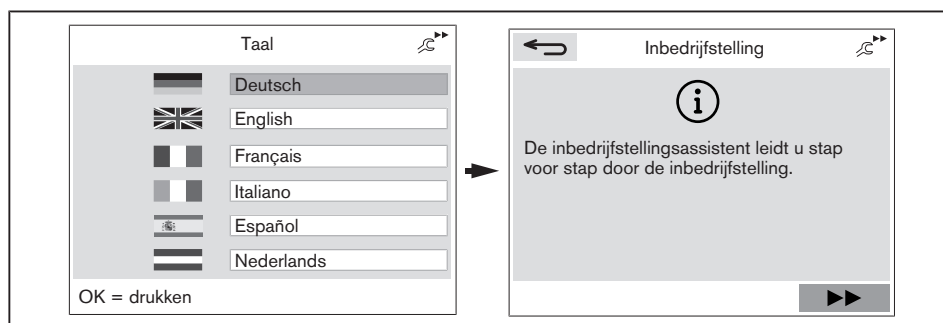


- ▶ Functievakje ▶▶ selecteren en bevestigen.

7 Inbedrijfstelling

2. Datum en tijd instellen

- ▶ Jaar, Maand of Dag kiezen.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde vakje krijgt een blauwe achtergrond.
- ▶ Actuele datum instellen en bevestigen.
- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ▶ Uren of Minuten kiezen.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde vakje krijgt een blauwe achtergrond.
- ▶ Actueel uur instellen en bevestigen.

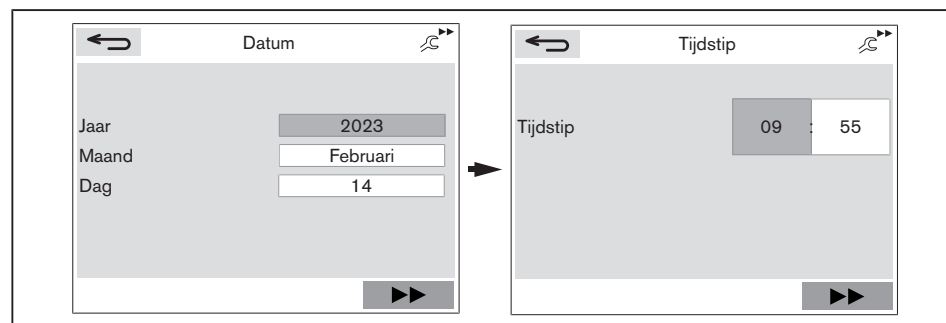


3. Toestellijst controleren

- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ Toestellijst wordt geladen.
- ✓ In de toestellijst wordt elke Bus-deelnemer van het systeem weergegeven.
- ▶ Nagaan of alle toestellen wel degelijk weergegeven worden.

Toestelinformatie weergegeven:

- ▶ Overeenkomstig toestel selecteren.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde toestel knippert.
- ▶ Draaiknop opnieuw indrukken.
- ✓ Toestelinformatie (Softwareversie, enz.) wordt weergegeven.


Als een toestel niet herkend wordt, kan de zoekopdracht via het functievakje  opnieuw gelanceerd worden.

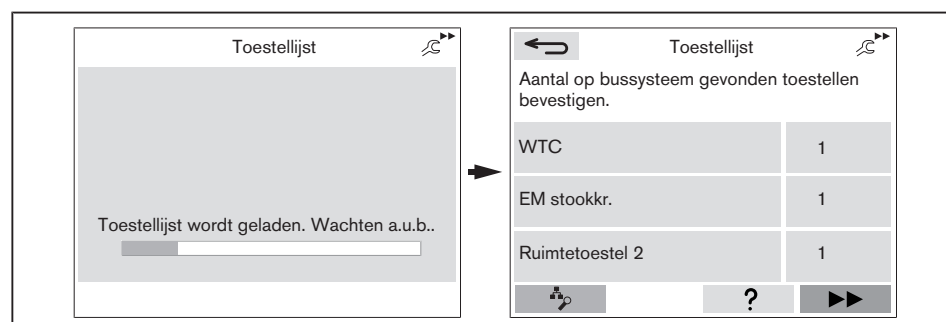

- ▶ Functievakje ►► selecteren en toestellijst bevestigen.

4. Circulatiepompsturing instellen


- ▶ Circulatiepompsturing instellen en bevestigen.
 - Neen: Geen circulatiepomp geïnstalleerd.
 - Ja: tijdgestuurd: De pomp wordt via tijdprogramma gestuurd [hfst. 6.5.4].
 - Ja: tijdgestuurd + drukknop (H2): De pomp wordt via tijdprogramma en manueel gestuurd [hfst. 6.6.6.3].
 - Ja: tijdgestuurd + temperatuur: De pomp wordt via tijdprogramma en terugloopvoeler gestuurd [hfst. 6.6.6.3].

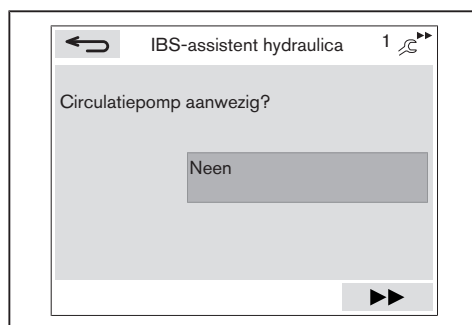

- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.

5. Stookkring van de WTC instellen

- ▶ Controleren of er een directe stookkring is.
- ✓ Een directe stookkring is aanwezig als ofwel:
 - de interne pomp van de WTC de stookkring 1 voedt;
 - een externe stookkringpomp, die op de WTC aangesloten is, de stookkring 1 voedt.
- ▶ Stookkring instellen en bevestigen.
 - Ja: Directe stookkring aanwezig.
 - Neen: Geen directe stookkring aanwezig.

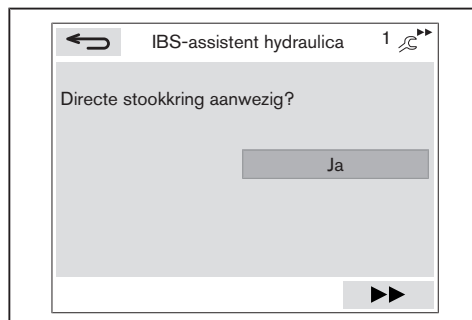

- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.


7 Inbedrijfstelling

6. Stookkringen adresseren (optioneel)

Deze stap moet enkel doorgevoerd worden als er meerdere stookkring-uitbreidingsmodules zijn.

Als er meerdere stookkringen zijn:

- ▶ Overeenkomstige stookkring selecteren.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ De geselecteerde uitbreidingsmodule knippert.
- ▶ Adres voor stookkring toekennen.
- ▶ Handeling voor andere stookkringen herhalen.

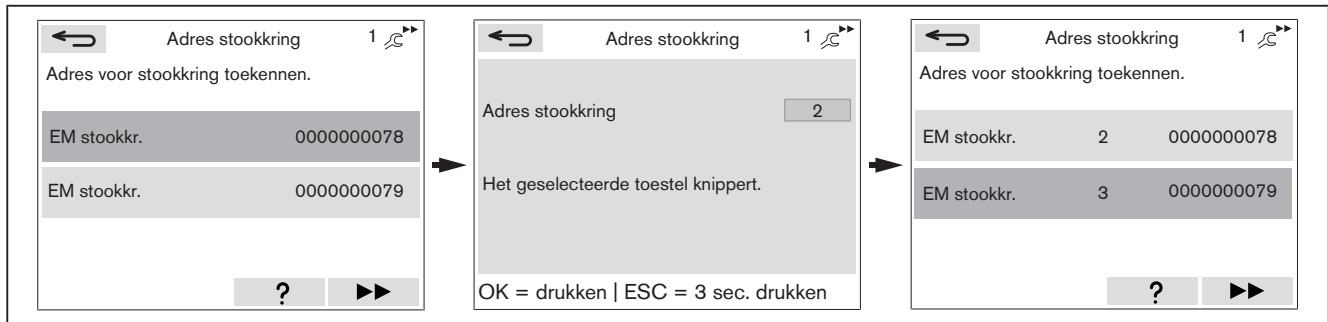


- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.

7. Ruimtetoestel 1 adresseren (optioneel)

Deze stap moet enkel doorgevoerd worden indien er meerdere ruimtetoestellen zijn.

Als er meerdere ruimtetoestellen zijn:

- ▶ Overeenkomstig ruimtetoestel selecteren.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde ruimtetoestel knippert.
- ▶ Adres voor ruimtetoestel toekennen.
- ▶ Handeling voor andere ruimtetoestellen herhalen.

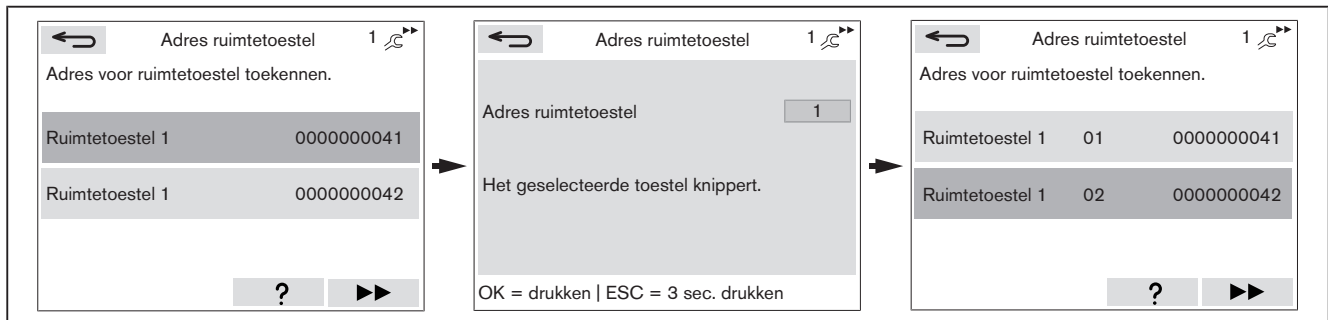


- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.

8. Ruimtetoestel 2 adresseren (optioneel)

Deze stap moet enkel doorgevoerd worden indien er meerdere ruimtetoestellen zijn.

Als er meerdere ruimtetoestellen zijn:

- ▶ Overeenkomstig ruimtetoestel selecteren.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde ruimtetoestel knippert.
- ▶ Adres voor ruimtetoestel toekennen.
- ▶ Handeling voor andere ruimtetoestellen herhalen.

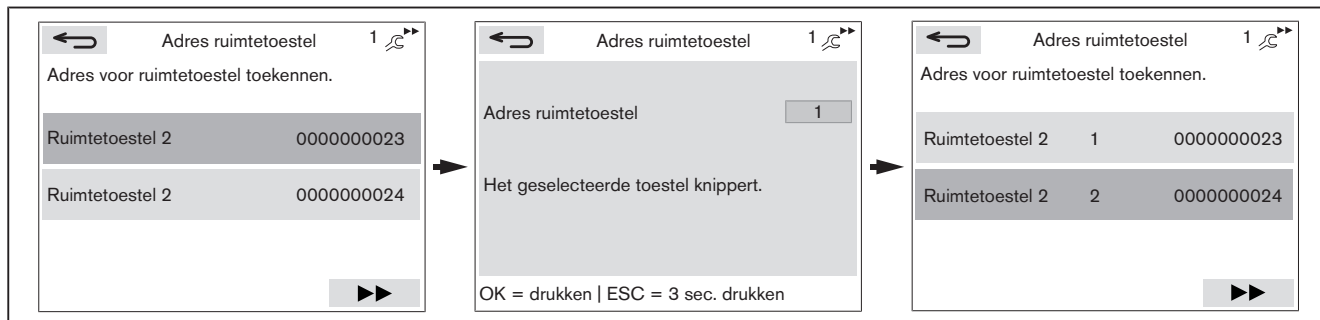


- ▶ Functievakje ▶▶ selecteren en bevestigen.

9. Ruimtevoeler adresseren (optioneel)

Deze stap moet enkel doorgevoerd worden indien er meerdere ruimtevoelers zijn.

Als er meerdere ruimtevoelers aanwezig zijn:

- ▶ Overeenkomstige ruimtevoeler selecteren.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ De geselecteerde ruimtevoeler knippert.
- ▶ Adres voor ruimtevoeler toekennen.
- ▶ Handeling voor andere ruimtevoelers herhalen.

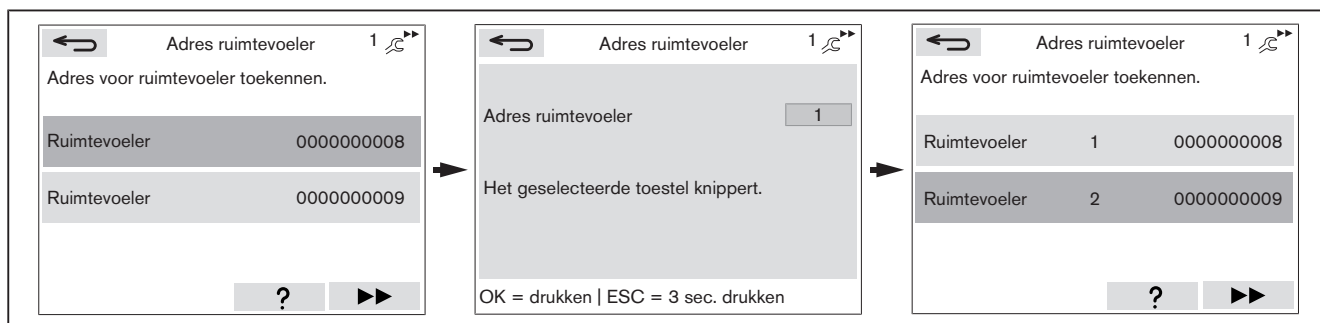

- ▶ Functievakje ▶▶ selecteren en bevestigen.

10. Ruimtetoestel 1 (RG1) toewijzen (optioneel)

Aan elk ruimtetoestel moet er een bedieningstoegang en bij ruimtegestuurde regeling een ruimtevoelertoewijzing toegekend worden.

Het ruimtetoestel 1 kan één stookkring bedienen.

- ▶ Overeenkomstig ruimtetoestel selecteren.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ▶ Gewenste bedieningstoegang voor stookkring toekennen.
- ▶ Evt. gewenste ruimtevoelertoewijzing voor stookkring toekennen.
- ▶ Handeling voor andere ruimtetoestellen herhalen.

- ▶ Functievakje ▶▶ selecteren en bevestigen.

11. Ruimtetoestel 2 (RG2) toewijzen (optioneel)

Aan elk ruimtetoestel moet er een bedieningstoegang en bij ruimtegestuurde regeling een ruimtevoelertoewijzing toegekend worden.

Het ruimtetoestel 2 kan tot 3 stookkringen en een warmwaterkring bedienen.

- ▶ Overeenkomstig ruimtetoestel selecteren.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ▶ Gewenste bedieningstoegang voor stookkring en warmwaterkring toekennen.
- ▶ Evt. gewenste ruimtevoelertoewijzing voor stookkring toekennen.
- ▶ Handeling voor andere ruimtetoestellen herhalen.

- ▶ Functievakje ▶▶ selecteren en bevestigen.

12. Ruimtevoelers toewijzen (optioneel)

Voor elke ruimtevoeler moet een ruimtevoelertoewijzing toegekend worden. Gewenste toegang voor stookkring toekennen.

Een ruimtevoeler WEM-RF kan slechts aan één stookkring toegewezen worden. Aan elke stookkring kunnen tot 3 ruimtevoelers toegewezen worden. De systeemmodule berekent dan uit de ruimtetemperaturen het gemiddelde voor de regeling.

- ▶ Overeenkomstige ruimtevoeler selecteren.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ▶ Gewenste ruimtevoelertoewijzing voor stookkring toekennen.
- ▶ Handeling voor andere ruimtevoelers herhalen.

The diagram illustrates the process of assigning a room sensor to a heating circuit. It consists of two screens connected by an arrow.

Screen 1: Toewijzing RF

Header: Toewijzing RF 1

Text: Ruimtevoeler aan een stookkring toewijzen.

Ruimtevoeler	1	0000000011
Ruimtevoeler	2	0000000012

Buttons: ? and ►►

Screen 2: Toewijzing RF

Header: Toewijzing RF 1

Text: Ruimtevoeler aan een stookkring toewijzen.

Toestelinformatie	0000000011
Ruimtevoeler-toewijzing	EM stookkring 2

- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.

13. Toewijzing ruimtetoestel en/of ruimtevoeler controleren (optioneel)

- ▶ Overeenkomstige stookkring selecteren en bevestigen.
- ▶ Toewijzing ruimtetoestellen en/of ruimtevoelers aan de stookkringen controleren.
- ▶ Evt. via functievakje ◀◀ terugkeren en ruimtetoestellen opnieuw toewijzen.
- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ▶ Toewijzing ruimtetoestellen aan de warmwaterkring controleren.
- ▶ Evt. via functievakje ◀◀ terugkeren en ruimtetoestellen opnieuw toewijzen.

The diagram illustrates the process of checking the assignment of a room thermostat or room sensor to a heating circuit. It consists of two screens connected by an arrow.

Screen 1: Controle toewijzing

Header: Controle toewijzing 1

Text: Toewijzing aan de stookkringen controleren.

Stookkring	1	0000000078
EM stookkr.	2	0000000079

Buttons: ? and ►►

Screen 2: Controle toewijzing

Header: Controle toewijzing 1

Text: Toewijzing aan de warmwaterkringen controleren.


Warm water	1	0000000078
------------	---	------------

Buttons: ? and ►►

- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ De toestellijst wordt opgeslagen.

14. Hydraulische variante selecteren

- ▶ Hydraulischavariante met draaiknop selecteren [hfst. 11.1].
- ▶ Hydraulischavariante bevestigen door de draaiknop in te drukken.

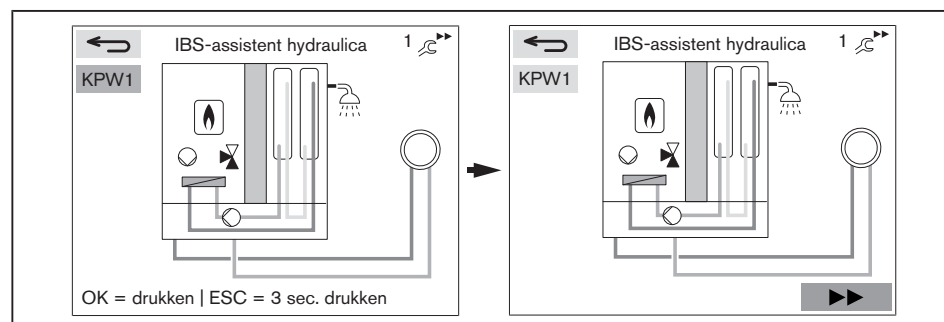


- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ Hydraulische gegevens worden opgeslagen.

15. Stookkringtype en regelvariante instellen.

Voorbepaalde fabrieksinstellingen van de stookkringtypes [hfst. 11.7].

Naargelang het stookkringtype wordt er automatisch een stookcurve gegenereerd [hfst. 11.7.1].

- ▶ Stookkringtype instellen en bevestigen.
 - Universeel
 - Convector
 - Radiator 70
 - Radiator 60
 - Vloerverwarming
 - Vloeropwarming

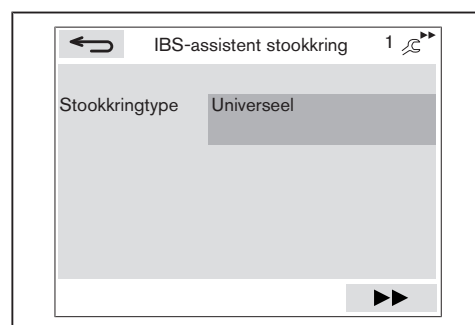

- Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ Regelvariante wordt weergegeven.
- Regelvariante instellen en bevestigen.
 - Constante vertrektemperatuur [hfst. 11.2.1]
 - Weersafhankelijke regeling [hfst. 11.2.2]
 - Ruimtegestuurde regeling⁽¹⁾ [hfst. 11.2.3]
 - Weersafh. / ruimteregeling⁽¹⁾ [hfst. 11.2.4]

⁽¹⁾ Verschijnt enkel wanneer een ruimtevoelertoewijzing toegekend is.



- Functievakje ►► selecteren en bevestigen.


16. Stookkringtype en regelvariante voor andere stookkringen instellen (optioneel)

Als er meerdere stookkringen zijn:

- Stookkringtype en regelvariante instellen.

17. Warmtewisselaar ontluichten


- Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ De automatische ontluchting van de warmtewisselaar start.

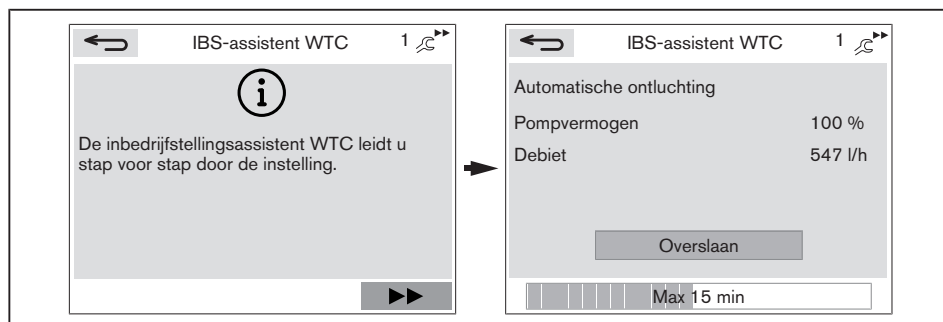

Na een succesvolle ontluchting wordt het venster **Instelling gassoort** weergegeven.

18. Gassoort instellen

- Gassoort controleren en evt. gassoort veranderen.

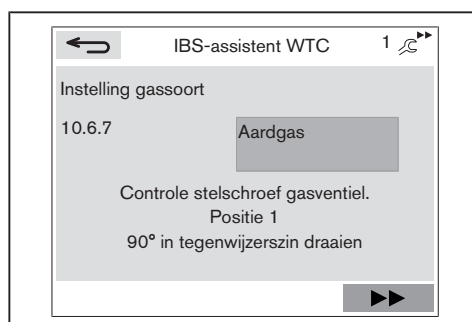

19. Kalibratie starten




WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok

Ontstekingsinrichting aanraken kan tot elektrische schok leiden.

- ▶ Ontstekingsinrichting tijdens ontsteking niet aanraken.

- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde vakje krijgt een blauwe achtergrond.
- ▶ Kalibratie op Aan zetten en bevestigen.
- ✓ De WTC voert een kalibratie door en berekent de lo-basiswaarde voor de verbrandingsregeling (systeem SCOT®).
- ✓ Na een succesvolle kalibratie start de Rookgasmeting P max.

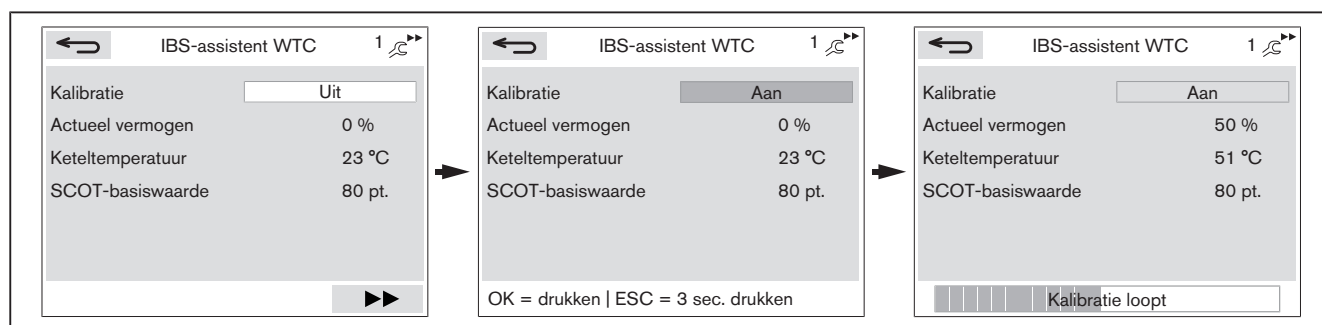

20. Gasaansluitdruk controleren

De gasaansluitdruk moet binnen het bereik liggen, zie tabel.

- ▶ Schroef op meetpunt Pe van het gascombiventiel openen [hfst. 7.1.1].
- ▶ Drukmeettoestel aansluiten.
- ▶ Gasaansluitdruk controleren.

Aardgas E/H	17,0 ... 20 ... 25,0 mbar
Aardgas L	20,0 ... 25 ... 30,0 mbar
LPG B/P (p _n 37)	25,0 ... 37 ... 45,0 mbar
LPG B/P (p _n 50)	42,5 ... 50 ... 57,5 mbar

De werking is buiten de bereiken volgens EN 437 niet toegelaten.

Als de gemeten aansluitdruk buiten het bereik ligt:

- ▶ Installatie niet in bedrijf stellen.
- ▶ Gasmaatschappij verwittigen.
- ▶ Evt. bijkomende gasdrukregelaar installeren.

21. O₂-gehalte bij vermogen-max optimaliseren



Als het O₂-gehalte binnen het toegelaten bereik ligt, is er geen correctie nodig.



Alleen in combinatie met waterstof

Als bij aardgas 20 vol.% waterstof bijgemengd wordt, verhoogt het gemiddelde O₂-gehalte bij max. vermogen.

- ▶ O₂-gehalte bij max. vermogen 6,0 ... 8,0 % (CO₂-gehalte 7,9 ... 6,9 %) instellen.

Vermogen-max	O ₂ -gehalte
Aardgas	4,5 ... 5,5 % (CO ₂ -gehalte 9,2 ... 8,6 %)
LPG	4,8 ... 5,8 % (CO ₂ -gehalte 10,6 ... 9,9 %)


- ▶ Verbranding controleren en evt. O₂-gehalte optimaliseren.

Als het O₂-gehalte afwijkt van het toegelaten bereik:

- ▶ Op de draaiknop drukken.
- ✓ Het geselecteerde vakje krijgt een blauwe achtergrond.
- ▶ O₂-gehalte corrigeren en bevestigen.
- ▶ O₂-gehalte controleren.
- ▶ Handeling herhalen tot het O₂-gehalte zich in het toegelaten bereik bevindt.

Als het O₂-gehalte zich in het toegelaten bereik bevindt:

- ▶ Rookgasmeting uitvoeren, waarden op het meetblad van het interventierapport invullen.
- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ De instellingen worden overgenomen.
- ✓ Rookgasmeting P min start.

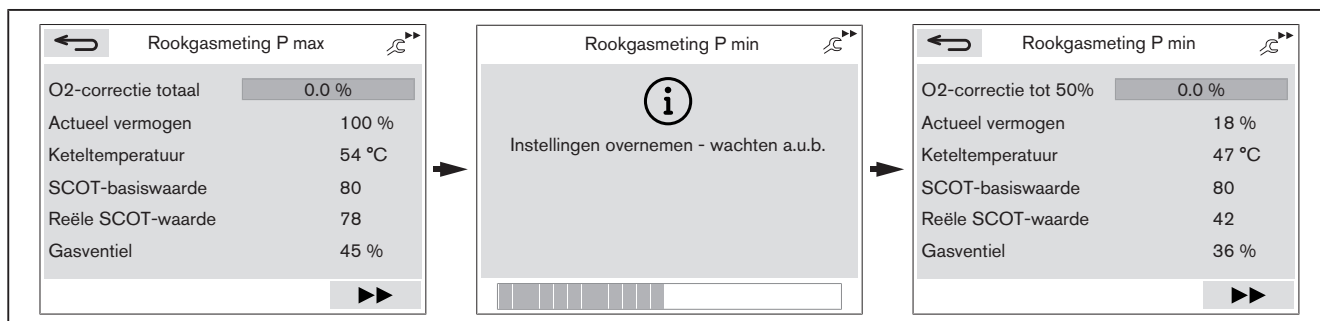

22. O₂-gehalte bij vermogen-min optimaliseren



Als het O₂-gehalte binnen het toegelaten bereik ligt, is er geen correctie nodig.

Vermogen-min	O ₂ -gehalte
Aardgas	4,0 ... 6,0 % (CO ₂ -gehalte 9,5 ... 8,4 %)
LPG	4,3 ... 6,3 % (CO ₂ -gehalte 10,9 ... 9,6 %)

- ▶ Handeling voor vermogen-min herhalen.
- ▶ Rookgasmeting uitvoeren, waarden op het meetblad van het interventierapport invullen.
- ▶ Functievakje ►► selecteren en bevestigen.
- ✓ De inbedrijfstellingsassistent is afgesloten.



23. Afsluitende werkzaamheden



Explosiegevaar door vrijkomend gas

Ondeskundig uitgevoerde werken kunnen tot gaslekken en ontploffingen leiden.

- ▶ Na de werken op het gascombiventiel, schroef aan het meetpunt sluiten en op dichtheid controleren.


- ▶ Dichtheid van de rookgas- en condensaatvoerende onderdelen controleren.
- ▶ Condensaatafvoer controleren.
- ▶ Dichtheid van de watervoerende onderdelen controleren.
- ▶ Type en serienummer in het tekstveld invoeren [hfst. 3.2].
- ▶ Evt. in- en uitgangen volgens het gebruik configureren [hfst. 6.6.9.7].
- ▶ Meetopeningen en afdekkingen sluiten.
- ▶ Verbrandingswaarden en instellingen in het serviceboekje invullen.
- ▶ Gebruiker over de bediening van de installatie informeren.
- ▶ Bijgevoegde bedieningsrichtlijnen aan de binnenkant van de afdekkap van de bedieningseenheid steken.
- ▶ Montage- en bedieningsrichtlijnen aan de gebruiker overmaken en hem erop wijzen dat deze steeds bij de installatie moeten worden bewaard.
- ▶ Gebruiker wijzen op de jaarlijkse inspectie van de installatie.

7.3 Dichtheid van het rookgassysteem controleren

Bij ruimteluchtonafhankelijke werking moet de dichtheid van het rookgassysteem via een O₂-meting gecontroleerd worden.

- ▶ Slang ② via het meetpunt in de ringvormige luchttoevoeropening ① in het toestel leiden.
- ▶ Meetpunt in ringvormige luchttoevoeropening afdichten.
- ▶ Meetsonde ③ aan de slang aansluiten.
- ▶ Frontbekleding monteren.
- ▶ Vermogen manueel verhogen tot maximum.
- ▶ O₂-meting bij maximaal vermogen uitvoeren.
- ▶ Meting uitvoeren gedurende minstens 5 minuten.

Het O₂-gehalte mag maximum 0,2 % onder de gemeten waarde van de omgevingslucht liggen.

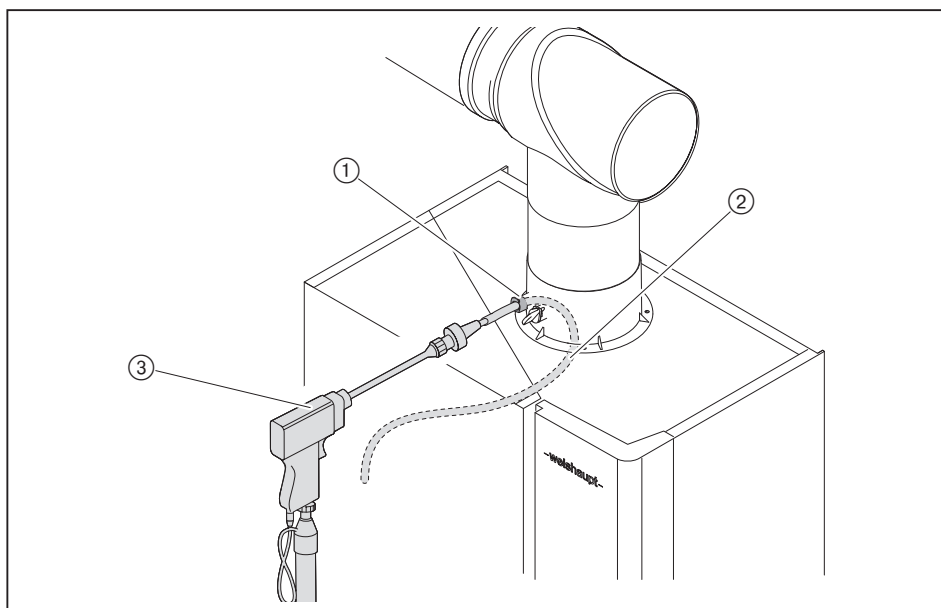

7.4 Vermogen aanpassen

Vermogen maximaal

Indien nodig kan het maximale vermogen via parameter 2.1.2 Vermogen max. verwarming veranderd worden [hfst. 6.6.2.1].

Vermogen minimaal

Indien nodig kan het minimale vermogen via parameter 2.3.4 Correctie vermogen minimaal veranderd worden [hfst. 6.6.2.3].

Rookgasafvoerlengte

De vermogensaanpassing in functie van de rookgasafvoerlengte wordt via de parameter 2.3.3 Corr. toerental vgl roogasafv.lengte ingesteld [hfst. 6.6.2.3].

7 Inbedrijfstelling

7.5 Brandvermogen berekenen

Symbolen	Omschrijving
V_B	Bedrijfsvolume [m^3/h] Volume dat op de gasteller gemeten wordt bij huidige druk en temperatuur (gasdebiet).
V_N	Normvolume [m^3/h] Volume dat een gas bij 1013 mbar en 0 °C inneemt.
f	Omrekeningsfactor
H_i	Stookwaarde [kWh/m^3] (bij 0 °C en 1013 mbar)
t_{gas}	Gastemperatuur op de gasteller [°C]
P_{gas}	Druk op de gasteller [mbar]
P_{baro}	Barometrische luchtdruk [mbar], zie tabel
V_G	Geregistreerd gasdebiet op de gasteller
T_M	Meettijd [seconden]
Q_F	Warmtevermogen [kW]

Actueel bedrijfsvolume (gasdebiet) bepalen

- ▶ Gasdebiet V_G op de gasteller meten, meettijd T_M moet minstens 60 seconden bedragen.
- ▶ Bedrijfsvolume (V_B) met onderstaande formule berekenen.

$$V_B = \frac{3600 \cdot V_G}{T_M}$$

Omrekeningsfactor berekenen

- ▶ Gastemperatuur (t_{gas}) en gasdruk (P_{gas}) op de gasteller aflezen.
- ▶ Barometrische luchtdruk (P_{baro}) uit tabel aflezen.

Hoogte boven zeespiegel [m]	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
P_{Baro} [mbar]	1013	1001	990	978	966	955	943	932	921	910	899	888	877	866

- ▶ Omrekeningsfactor (f) met volgende formule berekenen.

$$f = \frac{P_{\text{baro}} + P_{\text{gas}}}{1013} \cdot \frac{273}{273 + t_{\text{gas}}}$$

Normvolume berekenen

- ▶ Normvolume (V_N) met onderstaande formule berekenen.

$$V_N = V_B \cdot f$$

Brandvermogen berekenen

- ▶ Brandvermogen (Q_F) met onderstaande formule berekenen.

$$Q_F = V_N \cdot H_i$$

8 Buitenbedrijfstelling

- ▶ Evt. stekker van de zwerfstroomanode uittrekken.
- ▶ De installatie uitschakelen en tegen onverwacht herinschakelen beveiligen.
- ▶ Brandstof-afsluitinrichtingen sluiten.
- ▶ Toevoer sanitair water sluiten.
- ▶ Boiler leegmaken en volledig laten drogen.

9 Onderhoud

9.1 Aanwijzingen voor het onderhoud



GEVAAR

Explosiegevaar door vrijkomend gas

Ondeskundig uitgevoerde werken kunnen tot gaslekken en ontploffingen leiden.

- ▶ Vóór het begin van de werken de brandstof-afsluiterinrichtingen sluiten en tegen onverwacht herinschakelen beveiligen.
- ▶ Bij het in- en uitbouwen van gasvoerende installatie-onderdelen zorgvuldig werken.
- ▶ Schroeven aan de meetpunten dicht vastdraaien en op dichtheid controleren.



GEVAAR

Vergiftigingsgevaar door vrijkomend rookgas

Bij verkeerd gemonteerde of niet gevulde sifon komt er rookgas vrij. Inademen leidt tot duizeligheid, misselijkheid of zelfs tot de dood.

- ▶ Sifon en dichtingen op juiste montage controleren.
- ▶ Vulstand van de sifon regelmatig controleren en evt. bijvullen, vooral bij langere stilstandstijden of werking met teruglooptemperaturen > 55 °C.



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok

Ontstekingsinrichting aanraken kan tot elektrische schok leiden.

- ▶ Ontstekingsinrichting tijdens ontsteking niet aanraken.



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok

Werken onder spanning kan tot elektrische schokken leiden.

- ▶ Spanningstoevoer naar het toestel vóór het begin van de werken uitschakelen.
- ▶ Tegen onverwacht herinschakelen beveiligen.



WAARSCHUWING

Elektrische schok ondanks stroomonderbreking

Onderdelen kunnen na een stroomonderbreking nog spanningsgeleidend zijn en tot elektrische schokken leiden.

- ▶ Voor het begin van de werkzaamheden ca. 5 minuten wachten.
- ✓ De elektrische spanning wordt afgebouwd.



VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete onderdelen

Hete onderdelen kunnen tot brandwonden leiden.

- ▶ Onderdelen niet aanraken.
- ▶ Onderdelen laten afkoelen.



VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar door scherpe randen

Scherpe randen op de bouwonderdelen kunnen tot verwondingen leiden.

- ▶ Beschermingshandschoenen dragen.
- ▶ Letten op scherpe randen.

Het onderhoud mag alleen door gekwalificeerde vakspecialisten uitgevoerd worden.

De installatie minstens één keer per jaar nakijken en indien nodig de nodige onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren.

De warmtewisselaar minstens om de twee jaar reinigen.

Componenten die een toenemende slijtage vertonen of waarvan de constructief bepaalde levensduur overschreden is of vóór het volgende onderhoud overschreden wordt, moeten uit voorzorg vervangen worden [hfst. 9.2].



Om een regelmatige controle te verzekeren, wordt door Weishaupt een onderhoudscontract aanbevolen.

Volgende onderdelen mogen enkel vervangen worden en niet hersteld worden:

- Toestelelektronica WEM-FA-G
- Gascombiventiel
- Veiligheidsventiel

Vóór elk onderhoud

- ▶ De gebruiker vóór het begin over de onderhoudswerken informeren.
- ▶ Ingangsmeting uitvoeren [hfst. 6.6.7.2].
- ▶ De hoofdschakelaar van de installatie uitschakelen en tegen onverwacht herinschakelen beveiligen.
- ▶ De brandstof-afsluitinrichtingen sluiten en tegen onverwacht herinschakelen beveiligen.
- ▶ Frontbekleding afnemen [hfst. 4.6].

Onderhoud



Onderhoudsstappen overeenkomstig het bijgevoegde serviceboekje uitvoeren en documenteren (druknr. 835703xx).

Na elk onderhoud

- ▶ Dichtheid van de gasarmatuur controleren [hfst. 7.1.1].
- ▶ Dichtheid van de rookgas- en condensaatvoerende onderdelen controleren.
- ▶ Condensaatafvoer controleren.
- ▶ Verbrandingsluchttoevoer controleren.
- ▶ Dichtheid van de watervoerende onderdelen controleren.
- ▶ Dichtheid van de verbinding tussen branderafdekkap/ventilator en branderafdekkap/warmtewisselaar controleren.
- ▶ Frontbekleding monteren en klemhaak met schroef beveiligen.
- ▶ Uitgangsmeting (kalibratie, O₂-correctie) uitvoeren [hfst. 6.6.7.3].
- ▶ Verbrandingswaarden en instellingen in het serviceboekje invullen.
- ▶ Onderhoudsweergave terugzetten [hfst. 6.6.7].

9.2 Componenten

Naast de in het serviceboekje vermelde onderhoudsinstructies, moet de constructieve levensduur van onderstaande componenten gecontroleerd worden.

Componenten die een toenemende slijtage vertonen of waarvan de constructief bepaalde levensduur overschreden is of voor het volgende onderhoud overschreden worden, zullen uit voorzorg vervangen worden.

- ▶ Constructief bepaalde levensduur van de componenten controleren
- ▶ Zo nodig componenten vervangen

Componenten	Constructief bepaalde levensduur
Toestelelektronica WEM-FA-G	10 jaar of 360 000 branderstarts ⁽¹⁾
Gascombiventiel	10 jaar of 500 000 branderstarts ⁽¹⁾
Dichting ventilator luchtuitlaat	10 jaar
Dichting gasventiel / ventilator	10 jaar

⁽¹⁾ Wanneer een criterium bereikt is, onderhoudsmaatregel doorvoeren.

9.3 Branderoppervlak uit- en inbouwen

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

Persoonlijke beschermingsmiddelen in acht nemen [hfst. 2.5.1].




Uitbouw

- ▶ Gaskogelkraan sluiten.
- ▶ Elektrische aansluitingen ① aan het gascombiventiel en de ventilator uittrekken.
- ▶ Wartelmoer ② losmaken.
- ▶ Schroef ④ van de aanzuiggeluiddemper verwijderen.
- ▶ Schijfmoeren ⑤ van de branderafdekkap afnemen.
- ▶ Branderafdekkap afnemen.
- ▶ Branderdichting ⑥ verwijderen.
- ▶ Branderoppervlak ⑦ verwijderen.

Branderoppervlak reinigen.


Als het branderoppervlak vuil is:

- ▶ Voorkant met een doek reinigen.
- ▶ Evt. stofdeeltjes aan de achterkant uitborstelen, daarbij een zachte borstel gebruiken.

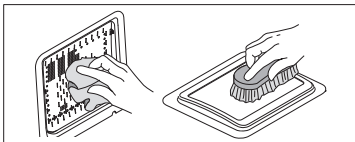

Inbouw

- ▶ Branderoppervlak in omgekeerde volgorde inbouwen, daarbij:
 - Branderdichting ⑥ vervangen
 - Branderoppervlak ⑦ met gemonteerde dichting ⑥ in de groef van de branderapdekkap bevestigen
 - Branderafdekkap monteren, daarbij schijfmoeren ⑤ gelijkmatig kruisgewijs vastdraaien (draaimoment 4 Nm)
 - Op de gasaansluiting nieuwe dichting ③ plaatsen

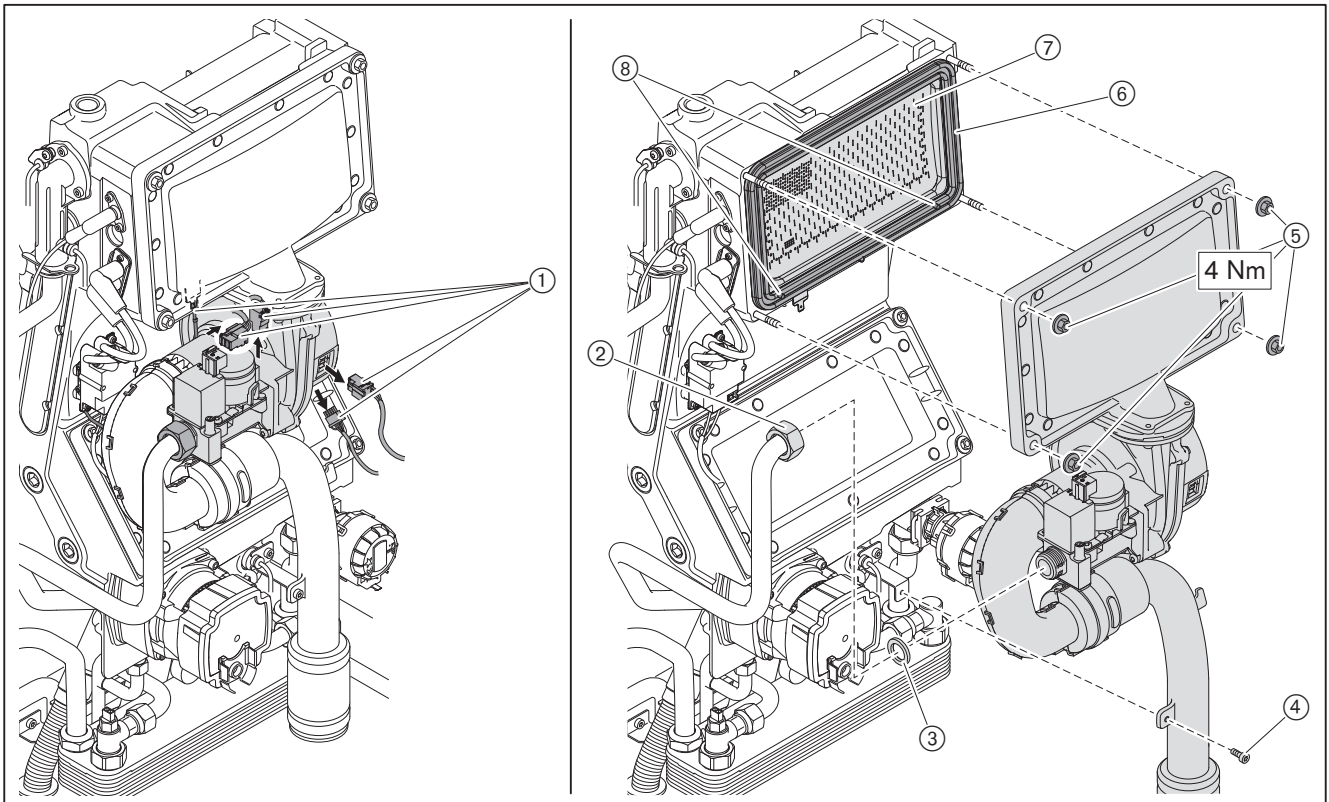

9.4 Elektroden vervangen

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].




OPMERKING

Schade aan de printplaat door elektrostatische ontlading (ESD = Electro Static Discharge)

Printplaat kan door aanraking beschadigd worden.

- Printplaat en de componenten ervan niet aanraken.

- ▶ Afdekking ⑤ verwijderen.
- ▶ Ionisatieleiding op de printplaat ⑥ uittrekken.
- ▶ Schroeven ter hoogte van de ionisatie-elektrode ① verwijderen.
- ▶ Ionisatie-elektrode en dichting ② vervangen.
- ▶ Ontstekingsleiding ⑦ uit het ontstekingstoestel trekken.
- ▶ Schroeven ter hoogte van de ontstekings elektroden ③ verwijderen.
- ▶ Ontstekings elektroden en dichting ④ vervangen, daarbij de afstand van de ontstekings elektroden van 4,0 mm in acht nemen.

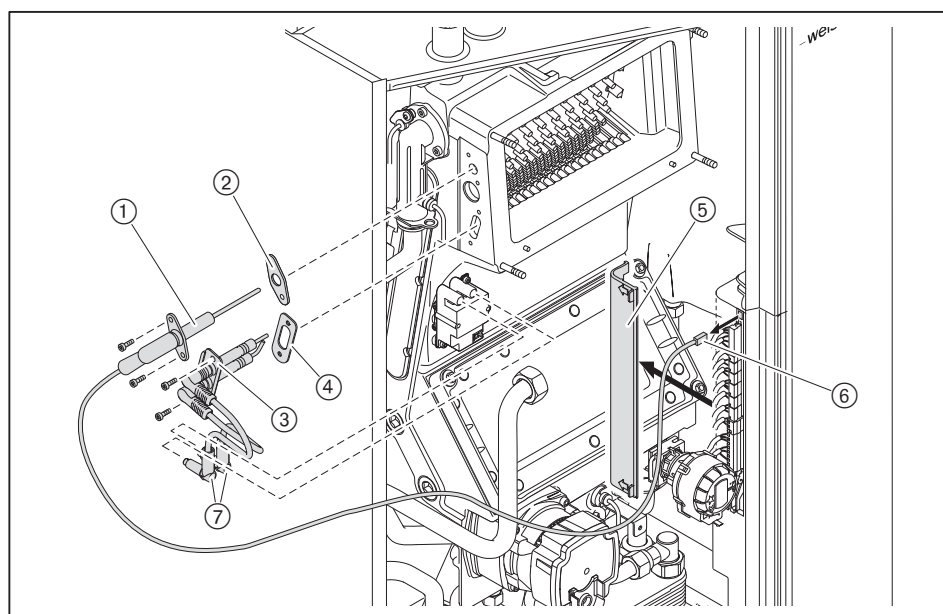

9 Onderhoud

9.5 Warmtewisselaar reinigen

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].


- ▶ Branderoppervlak uitbouwen [hfst. 9.3].
- ▶ Elektroden uitbouwen [hfst. 9.4].




Persoonlijke beschermingsmiddelen in acht nemen [hfst. 2.5.1].

Reinigingsset warmtewisselaar (toebehoren) nodig.


- ▶ Afdekplaat ① van de reinigungsset insteken.
- ✓ De warmtewisselaar is nu beschermd tegen vallende vuildeeltjes.
- ▶ Verbrandingsruimte met de borstel van de reinigungsset reinigen en met een stofzuiger de vuildeeltjes verwijderen.
- ▶ Afdekplaat verwijderen.

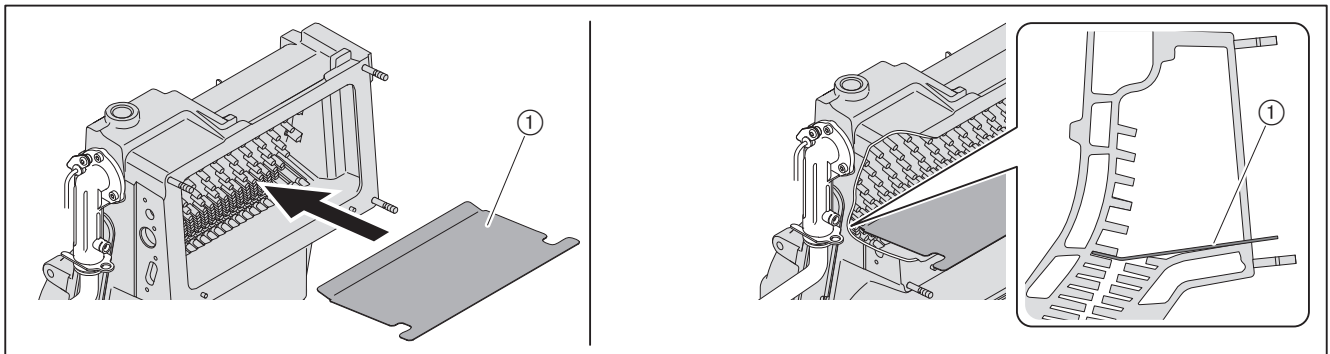

- ▶ Schijfmoeren van het onderhoudsdeksel ③ verwijderen.
- ▶ Onderhoudsdeksel afnemen.
- ▶ Dichting ① verwijderen en dichtingsvlak ② reinigen.
- ▶ Warmtewisselaar met reinigungslemmet en borstel van de reinigungsset reinigen.
- ▶ Losgekomen vuildeeltjes met een stofzuiger verwijderen.
- ▶ Dichtingsvlakken ④ reinigen.

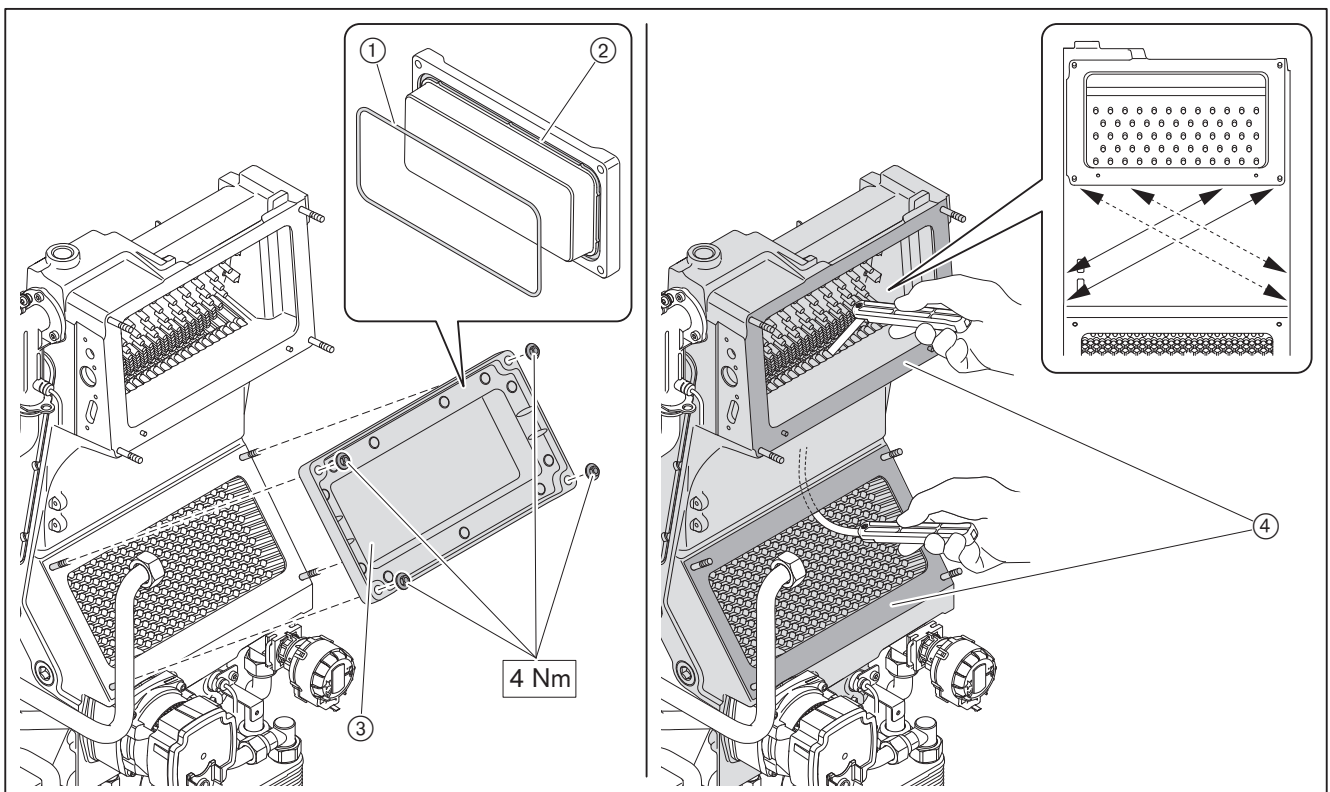

- ▶ Contramoer ③ en afsluitkap ② verwijderen.
- ▶ Sifon reinigen en met water spoelen.
- ▶ Sifondeksel weer monteren, daarbij op de juiste plaatsing van de dichting ① letten, evt. dichting vervangen.
- ▶ Sifon via onderhoudsdeksel met water vullen en de dichtheid ervan controleren.

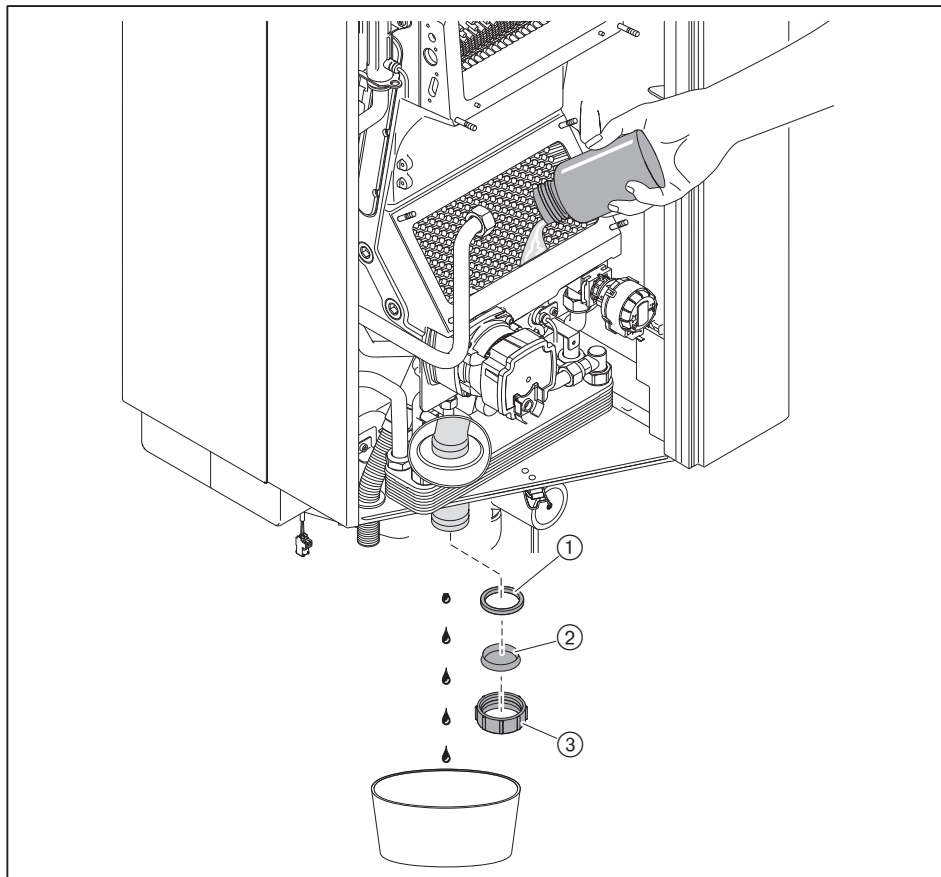

- ▶ Dichting onderhoudsdeksel vervangen.
- ▶ Onderhoudsdeksel monteren (draaimoment 4 Nm).
- ▶ Elektroden met dichtingen inbouwen en evt. vervangen.
- ▶ Branderoppervlak inbouwen [hfst. 9.3].

10 Foutopsporing

10 Foutopsporing


10.1 Procedure bij storing

- ▶ Voorwaarden voor de werking controleren:
 - Spanningstoevoer aanwezig
 - Toestel correct ingeschakeld
 - Systeemmodule en ruimtetoestel juist ingesteld

Het systeem detecteert onregelmatigheden van de installatie en geeft deze op het display weer.

Volgende toestanden zijn mogelijk:


- Waarschuwing
- Fout

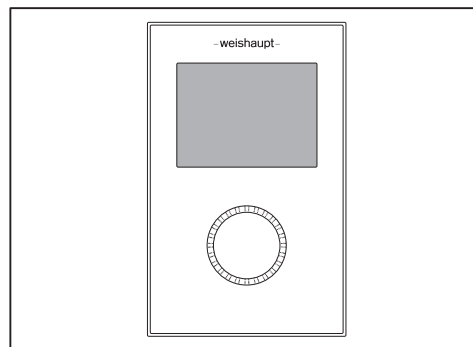

Waarschuwing

Bij een waarschuwing wordt de installatie niet vergrendeld. De melding verdwijnt automatisch zodra de oorzaak voor de waarschuwing is weggewerkt.

Voorbeeld

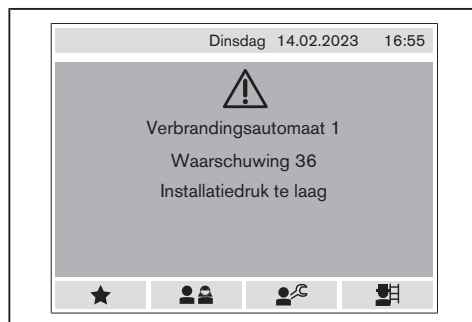

Als een waarschuwing meerdere keren optreedt, moet de installatie door gekwalificeerd personeel gecontroleerd worden.


- Waarschuwing aflezen en oplossen [hfst. 10.2].

Fout

Bij een fout wordt de installatie vergrendeld als de bedrijfszekerheid niet meer gegarandeerd is.

Als de installatie vergrendeld is, verschijnt het functievakje **Ontgrendelen** op het display.

Voorbeeld

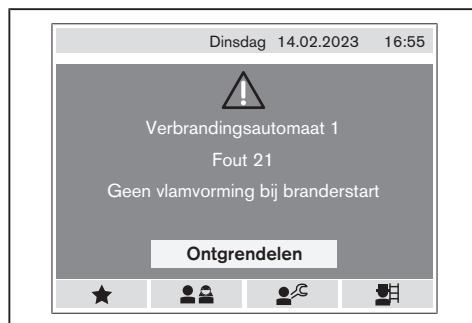

Fouten mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden.

- Foutcode aflezen en fout verhelpen [hfst. 10.3].

Ontgrendelen



OPMERKING

Schade door ondeskundig uitgevoerde ontstoring

Een ondoelmatige ontstoring kan tot materiële schade of zware lichamelijke verwondingen leiden.

- Niet meer dan 2 ontgrendelingen na elkaar uitvoeren.
- De storing moet door gekwalificeerd personeel verholpen worden.

- **Ontgrendelen** selecteren en bevestigen.

✓ Installatie is ontgrendeld.

Toestel vervangen



Als een toestel (bus-deelnemer) vervangen wordt:

- Spanningstoevoer onderbreken en herstellen.
- ✓ Overeenkomstige inbedrijfstellingsassistent start automatisch.
- Inbedrijfstellingsstappen uitvoeren.

10 Foutopsporing

10.2 Waarschuwingscode

De volgende waarschuwingen mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden.

Waarschuwing	Oorzaak	Oplossing
W 1	Ruimtevochtigheid te hoog	▶ Actuele ruimtevochtigheid op het ruimtetoestel controleren. ▶ Parameter Ruimtevochtigh. op het ruimtetoestel controleren, evt. instellen.
W 2	Ruimtevochtigheid te laag	▶ Actuele ruimtevochtigheid op het ruimtetoestel controleren. ▶ Parameter Ruimtevochtigh. op het ruimtetoestel controleren, evt. instellen.
W 3	Geen SD-kaart aanwezig	▶ Juiste plaatsing van de SD-kaart controleren. ▶ SD-kaart in de Weergave- en bedieningseenheid (systeemmodule) steken. ▶ Evt. SD-kaart vervangen. De SD-kaart bevindt zich aan de onderkant van de systeemmodule.
W 10	Debiet te laag [hfst. 3.3.3.2]	▶ Waterdebiet controleren. ▶ Waterdebiet verhogen. ▶ Toestel waterzijdig ontluchten, programma Automatische ontluchting uitvoeren [hfst. 6.6.9.8].
W 11	Nood-UIT	▶ Aangesloten componenten op ingang H1 van de EM stookkring controleren.
W 12	Temperatuur op de vertrekvoeler > 95 °C [hfst. 3.3.3] De temperatuur wordt op de vertrekvoeler eSTB gemeten.	▶ Waterdebiet controleren. ▶ Waterdebiet verhogen. ▶ Toestel waterzijdig ontluchten, programma Automatische ontluchting uitvoeren [hfst. 6.6.9.8]. ▶ Warmtewisselaar waterzijdig op vuildeeltjes of kalkafzetting controleren.
W 14	Vertrektemperatuur stijgt te snel (gradiënt) [hfst. 3.3.3] De temperatuur wordt op de vertrekvoeler eSTB gemeten.	▶ Waterdebiet controleren. ▶ Waterdebiet verhogen. ▶ Toestel waterzijdig ontluchten, programma Automatische ontluchting uitvoeren [hfst. 6.6.9.8].
W 15	Verschil vertrek- en rookgastemperatuur te groot [hfst. 3.3.3] De vertrektemperatuur wordt op de vertrekvoeler eSTB gemeten.	▶ Waterdebiet controleren. ▶ Waterdebiet verhogen. ▶ Warmtevraag (bijv. stookcurve) controleren, evt. reduceren. ▶ Verwarmingsvermogen te hoog, parameter 2.1.2 Vermogen max. verwarming reduceren.
W 16	Rookgastemperatuur te hoog [hfst. 3.3.3]	▶ Warmtewisselaar controleren [hfst. 9.5].
W 17	Verschil vertrek- en teruglooptemperatuur te groot [hfst. 3.3.3.2] De vertrektemperatuur wordt op de multifunctionele sensor VPT gemeten.	▶ Waterdebiet controleren. ▶ Waterdebiet verhogen. ▶ Warmtevraag (bijv. stookcurve) controleren, evt. reduceren. ▶ Verwarmingsvermogen te hoog, parameter 2.1.2 Vermogen max. verwarming reduceren.

De volgende waarschuwingen mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden.

Waarschuwing	Oorzaak	Oplossing
W 18	Verschil vertrek-(eSTB) en vertrektemperatuur (VPT) te groot [hfst. 3.3.3.2]	▶ Waterdebiet controleren. ▶ Waterdebiet verhogen. ▶ Warmtewisselaar waterzijdig op vuildeeltjes of kalkafzetting controleren. ▶ 1.2.1.7 Vertrektemperatuur VPT op plausibele waarde controleren.
W 19	Vertrektemperatuur (VPT) stijgt te snel (gradiënt) [hfst. 3.3.3.2] De temperatuur wordt op de vertrekvoeler van de multifunctionele sensor VPT gemeten.	Beschermfunctie warmtewisselaar ▶ Geen maatregel nodig.
W 20	Vlamuitval in veiligheidstijd	▶ Gasaansluitdruk controleren [hfst. 7.1.2] (stromingsbeveiliging). ▶ Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ▶ Verbrandingslucht op vuildeeltjes controleren. ▶ Bij ruimteluchtonafhankelijke werking, dichtheid van het rookgassysteem controleren [hfst. 7.3]. ▶ Vlamvormingstijd te lang, parameter 2.3.5. Correctie gaskick bij de start stapsgewijs verhogen, daarbij CO-gehalte in acht nemen [hfst. 6.6.2.3]. ▶ Vlamvormingstijd te lang, parameter 2.3.1 Correctie gasdebiet bij de start stapsgewijs verhogen, daarbij CO-gehalte in acht nemen [hfst. 6.6.2.3]. ▶ Ervoor zorgen dat de rookgasafvoerkanalen vrij zijn. ▶ Condensaatafvoer controleren. ▶ Rookgasafsluitinrichting controleren, evt. vervangen. ▶ Gascombiventiel controleren, evt. vervangen.
W 21	Geen vlamvorming bij branderstart	De brander start opnieuw. ▶ Geen maatregel nodig.
W 22	Vlamuitval tijdens de werking	Indien dit slechts sporadisch optreedt (bijv. bij sterke wind in het rookgassysteem): ▶ Geen maatregel nodig. Indien dit meermaals optreedt: ▶ Gasaansluitdruk controleren [hfst. 7.1.2] (stromingsbeveiliging). ▶ Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ▶ Verbrandingslucht op vuildeeltjes controleren. ▶ Bij ruimteluchtonafhankelijke werking, dichtheid van het rookgassysteem controleren [hfst. 7.3]. ▶ Ervoor zorgen dat de rookgasafvoerkanalen vrij zijn. ▶ Condensaatafvoer controleren. ▶ Rookgasafsluitinrichting controleren, evt. vervangen.

10 Foutopsporing

De volgende waarschuwingen mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden.

Waarschuwing	Oorzaak	Oplossing
W 25	Vlamuitval tijdens de stabilisatietijd	Indien dit slechts sporadisch optreedt (bijv. bij sterke wind in het rookgassysteem): ► Geen maatregel nodig. Indien dit meermaals optreedt: ► Gasaansluitdruk controleren [hfst. 7.1.2] (stromingsbeveiliging). ► Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ► Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ► Verbrandingslucht op vuildeeltjes controleren. ► Bij ruimteluchtonafhankelijke werking, dichtheid van het rookgassysteem controleren [hfst. 7.3]. ► Condensaatafvoer controleren. ► Rookgasafsluitinrichting controleren, evt. vervangen.
W 27	Gasdruk te laag Na 5 branderuitschakelingen na elkaar is de installatie gedurende ca. 15 minuten vergrendeld. Opmerking: enkel in verbinding met ingebouwde gasdrukwachter (toebereiden).	► Gasaansluitdruk controleren [hfst. 7.1.2] (stromingsbeveiliging).
W 36	Installatiedruk te laag [hfst. 3.3.3.2]	► Installatiedruk controleren, evt. heet water bijvullen. ► Bij een installatie onder het dak evt. parameter 2.2.7 Installatiedruk min. waarschuwing reduceren.
W 40	Pomp intern meldt waarschuwing	► Circulatiepomp controleren, evt. vervangen.
W 42	Fout terugmeldsignaal pomp intern	► Stekkerkabel PWM-sigitaal controleren. ► Circulatiepomp controleren.
W 43	Ventilatortoerental buiten bereik	► Ventilator en leiding controleren, evt. vervangen.
W 48	Lucht in het systeem	► Installatie ontluichten (stookkring en warmwaterkring). ► Toestel waterzijdig ontluichten, programma Automatische ontluichting uitvoeren [hfst. 6.6.9.8]. ► Installatiedruk verhogen. ► Microluchtbellenafscheider ter plaatse inbouwen.
W 61	Ionisatiesignaal buiten tolerantie	► Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ► Instelling Gassoort controleren.
W 62	Instelsignaal van gasregelorgaan of ventilator buiten tolerantie	► Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ► Bij ruimteluchtonafhankelijke werking, dichtheid van het rookgassysteem controleren [hfst. 7.3]. ► Condensaatafvoer controleren. ► Gasaansluitdruk controleren [hfst. 7.1.2]. ► Instelling Gassoort controleren [hfst. 6.6.9.8]. ► Ventilator controleren, evt. vervangen.

De volgende waarschuwingen mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden.

Waarschuwing	Oorzaak	Oplossing
W 63	SCOT-systeemfout	► Kalibratie via uitgangsmeting uitvoeren [hfst. 6.6.7.3].
W 66	Kalibratie mislukt	► Kalibratie via uitgangsmeting uitvoeren [hfst. 6.6.7.3].
W 69	Deellast: stabiele toestand niet bereikt	► Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ► Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ► Drukschommelingen in het rookgassysteem controleren.
W 1302 ... 1325	Communicatiefout: EM-HK#...	► CAN-Bus-verbinding met EM stookkring controleren.
W 1501 ... 1532	Communicatiefout: RG2#...	► CAN-Bus-verbinding met ruimtetoestel 2 controleren.
W 1601 ... 1632	Communicatiefout: RF#...	► CAN-Bus-verbinding met ruimtevoeler controleren.
W 1701 ... 1732	Communicatiefout: RG1#...	► CAN-Bus-verbinding met ruimtetoestel 1 controleren.

10 Foutopsporing

10.3 Foutcode

De volgende fouten mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden:

Fout	Oorzaak	Oplossing
F 1	EM stookkring: Communicatiefout EM stookkring	► CAN-Bus-verbinding controleren.
F 2	EM stookkring: Buitenvoeler (T1) van EM stookkring defect	► Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.
F 3	EM stookkring: Vertrekvoeler (B6) van EM stookkring defect	► Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.
F 11	Temperatuur op de vertrekvoeler > 105 °C [hfst. 3.3.3] De temperatuur wordt op de vertrekvoeler eSTB gemeten.	► Waterdebiet controleren. ► Waterdebiet verhogen. ► Toestel waterzijdig ontluchten, programma Automatische ontluchting uitvoeren [hfst. 6.6.9.8]. ► Warmtewisselaar waterzijdig op vuildeeltjes of kalkafzetting controleren.
F 13	Rookgastemperatuur te hoog [hfst. 3.3.3]	► Warmtewisselaar controleren [hfst. 9.5].
F 14	Vertrektemperatuur stijgt te snel (gradiënt) [hfst. 3.3.3] De temperatuur wordt op de vertrekvoeler eSTB gemeten.	► Waterdebiet controleren. ► Waterdebiet verhogen. ► Toestel waterzijdig ontluchten, programma Automatische ontluchting uitvoeren [hfst. 6.6.9.8].
F 15	Verschil vertrek- en rookgastemperatuur te groot [hfst. 3.3.3] De vertrektemperatuur wordt op de vertrekvoeler eSTB gemeten.	► Waterdebiet controleren. ► Waterdebiet verhogen. ► Warmtevraag (bijv. stookcurve) controleren, evt. reduceren. ► Verwarmingsvermogen te hoog, parameter 2.1.2 Vermogen max. verwarming reduceren.
F 19	Vertrektemperatuur (VPT) stijgt te snel (gradiënt) [hfst. 3.3.3.2] De temperatuur wordt op de vertrekvoeler van de multifunctionele sensor VPT gemeten.	► Waterdebiet controleren. ► Waterdebiet verhogen. ► Werking / Instelling van de pomp controleren. ► Toestel waterzijdig ontluchten, programma Automatische ontluchting uitvoeren [hfst. 6.6.9.8]. ► Parameter aanpassen, evt. in overleg met Weishaupt.

De volgende fouten mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden:

Fout	Oorzaak	Oplossing
F 20	Verbrandingsautom.: Vlamuitval in veiligheidstijd	▶ Gasaansluitdruk controleren [hfst. 7.1.2] (stromingsbeveiliging). ▶ Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ▶ Verbrandingslucht op vuildeeltjes controleren. ▶ Bij ruimteluchtonafhankelijke werking, dichtheid van het rookgassysteem controleren [hfst. 7.3]. ▶ Vlamvormingstijd te lang, parameter 2.3.5. Correctie gaskick bij de start stapsgewijs verhogen, daarbij CO-gehalte in acht nemen [hfst. 6.6.2.3]. ▶ Vlamvormingstijd te lang, parameter 2.3.1 Correctie gasdebit bij de start stapsgewijs verhogen, daarbij CO-gehalte in acht nemen [hfst. 6.6.2.3]. ▶ Ervoor zorgen dat de rookgasafvoerkanalen vrij zijn. ▶ Condensaatafvoer controleren. ▶ Rookgasafsluitinrichting controleren, evt. vervangen. ▶ Gascombiventiel controleren, evt. vervangen.
F 21	Verbrandingsautom.: Geen vlamvorming bij branderstart	▶ Gasaansluitdruk controleren [hfst. 7.1.2] (stromingsbeveiliging). ▶ Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ▶ Verbrandingslucht op vuildeeltjes controleren. ▶ Ontstekingsinrichting controleren, evt. vervangen. ▶ Vlamvormingstijd te lang, parameter 2.3.1 Correctie gasdebit bij de start stapsgewijs verhogen, daarbij CO-gehalte in acht nemen [hfst. 6.6.2.3]. ▶ Bij ruimteluchtonafhankelijke werking, dichtheid van het rookgassysteem controleren [hfst. 7.3]. ▶ Ervoor zorgen dat de rookgasafvoerkanalen vrij zijn. ▶ Condensaatafvoer controleren. ▶ Rookgasafsluitinrichting controleren, evt. vervangen. ▶ Gascombiventiel en leiding controleren, evt. vervangen.
F 23	Vlamsimulatie	▶ Fases en aarding controleren. ▶ EMV-maatregelen optimaliseren. ▶ Toestel ontgrendelen, bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 24	Branderblokkeringsfunctie actief	▶ Aangesloten componenten op ingang H1 en/of H2 van de WTC controleren.
F 29	WW-uitlaatvoeler defect	▶ Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.
F 30	Vertrekvoeler (eSTB) defect	▶ Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.
F 31	Rookgasvoeler defect	▶ Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.
F 32	Evenwichtsflesvoeler (B2) defect	▶ Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.
F 33	Buitenvoeler (B1) defect	▶ Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.
F 34	Warmwatervoeler (B3) defect	▶ Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.

10 Foutopsporing

De volgende fouten mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden:

Fout	Oorzaak	Oplossing
F 36	Installatiedruk buiten bereik [hfst. 3.3.3.2]	► Installatiedruk controleren, evt. heet water bijvullen of aflaten.
F 37	Debietsensor defect	► Debietsensor en leiding controleren, en evt. vervangen.
F 38	T1-voeler op extra module defect	► Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.
F 39	T2-voeler op extra module defect	► Voeler en leiding controleren, evt. vervangen.
F 40	Pomp intern meldt elektronicafout	► Circulatiepomp controleren, evt. vervangen.
F 41	Fout bij gasventielcontrole	► Gascombiventiel en leiding controleren, evt. vervangen.
F 42	Pomp intern geblokkeerd	► Heropstarten van de circulatiepomp afwachten. ► Spanningstoevoer onderbreken. ► Blokkering oplossen, daarbij ontgrendelingsschroef met kruiskopschroevendraaier (grootte 2) ca. 5 mm indrukken, dan naar links en rechts draaien, evt. voorzichtig losmaken. ► Circulatiepomp controleren, evt. vervangen.
F 43	Ventilatortoerental wordt niet bereikt	► Ventilator en leiding controleren, evt. vervangen.
F 44	Probleem bij ventilatorstilstand	► Ventilator en leiding controleren, evt. vervangen.
F 45	Ventielstromen buiten tolerantie	► Gascombiventiel en leiding controleren, evt. vervangen.
F 46	Fout multifunctionele sensor VPT	► Installatie ontluchten (stookkring en warmwaterkring). ► Toestel waterzijdig ontluchten, programma Automatische ontluuchting uitvoeren [hfst. 6.6.9.8]. ► Installatiedruk verhogen. ► Microluchtbellenafscheider ter plaatse inbouwen. ► Multifunctionele sensor VPT en leiding controleren, evt. vervangen.
F 47	Multifunctionele sensor VPT versiefout Versie multifunctionele sensor VPT niet compatibel met ketelektronica WEM-FA-G	► Multifunctionele sensor vervangen.
F 49	Gegevensfout verbrandingsautomaat	► Spanningstoevoer kort onderbreken. ► BCC-update uitvoeren [hfst. 6.6.9.8]. ► Bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 50	Interne fout	► Spanningstoevoer kort onderbreken. ► Toestel ontgrendelen, bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 51	Fout ketelgegevens	► Spanningstoevoer kort onderbreken. ► BCC-update uitvoeren [hfst. 6.6.9.8]. ► Bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 52	Fout brandergegevens	► Spanningstoevoer kort onderbreken. ► BCC-update uitvoeren [hfst. 6.6.9.8]. ► Bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 53	Spanningstoevoer buiten tolerantie	► Spanningstoevoer controleren.

De volgende fouten mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden:

Fout	Oorzaak	Oplossing
F 54	Elektronische fout	▶ Spanningstoevoer kort onderbreken. ▶ Toestel ontgrendelen, bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 55	Boilerfout	▶ Spanningstoevoer kort onderbreken. ▶ Toestel ontgrendelen, bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 56	Fout bij ionisatiemeting	▶ Spanningstoevoer kort onderbreken. ▶ Toestel ontgrendelen, bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 57	Extra module ontbreekt	▶ Extra module op de toestelelektronica WEM-FA-G en leiding controleren. ▶ Op fabrieksinstelling terugzetten [hfst. 6.6.9.10]. ▶ Extra module op de toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 58	Te veel ontgrendelingen binnen een korte tijd	▶ Spanningstoevoer kort onderbreken. ▶ Toestel ontgrendelen
F 59	Geen gegevens voorhanden	▶ Spanningstoevoer kort onderbreken. ▶ Bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 60	Kalibratie: SCOT-basiswaarde te laag	▶ Kalibratie via uitgangsmeting uitvoeren [hfst. 6.6.7.3]. ▶ Ionisatie-elektrode en leiding controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4].
F 61	Ionisatiesignaal buiten tolerantie	▶ Ionisatie-elektrode en leiding controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Toestel ontgrendelen, bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen. ▶ Instelling <code>Gassoort</code> controleren [hfst. 6.6.9.8].
F 62	Instelsignaal van gasregelorgaan of ventilator buiten tolerantie	▶ Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Bij ruimteluchtonafhankelijke werking, dichtheid van het rookgassysteem controleren. ▶ Condensaatafvoer controleren. ▶ Gasaansluitdruk controleren [hfst. 7.1.2]. ▶ Instelling <code>Gassoort</code> controleren [hfst. 6.6.9.8]. ▶ Ventilator controleren, evt. vervangen.
F 63	SCOT-systeemfout	▶ Kalibratie via uitgangsmeting uitvoeren [hfst. 6.6.7.3]. ▶ Toestel ontgrendelen, bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 64	Kalibratie: SCOT-basiswaarde te hoog	▶ Ionisatie-elektrode en leiding controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ▶ Verbrandingslucht op vuildeeltjes controleren. ▶ Bij ruimteluchtonafhankelijke werking, dichtheid van het rookgassysteem controleren [hfst. 7.3].
F 65	SCOT-basiswaarde wijkt te sterk af van voorgaande waarde	▶ Kalibratie via uitgangsmeting uitvoeren [hfst. 6.6.7.3]. ▶ Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ▶ Verbrandingslucht op vuildeeltjes controleren.

10 Foutopsporing

De volgende fouten mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden:

Fout	Oorzaak	Oplossing
F 66	Kalibratie kon niet doorgevoerd worden	▶ Warmteafname verzekeren. ▶ Gevolgfout van W 22. ▶ Ionisatie-elektrode en leiding controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ▶ Vlamvormingstijd te lang, parameter 2.3.1 Correctie gasdebiet bij de start stapsgewijs verhogen, daarbij CO-gehalte in acht nemen [hfst. 6.6.2.3].
F 67	SCOT-basiswaarde fout opgeslagen	▶ Gasaansluitdruk controleren [hfst. 7.1.2]. ▶ Instelling Gassoort controleren. ▶ Kalibratie via uitgangsmeting uitvoeren [hfst. 6.6.7.3]. ▶ Toestel ontgrendelen, bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 68	Gasventiel: offset buiten bereik	▶ Kalibratie via uitgangsmeting uitvoeren [hfst. 6.6.7.3]. ▶ Ionisatie-elektrode controleren, evt. vervangen [hfst. 9.4]. ▶ Branderoppervlak reinigen en evt. vervangen [hfst. 9.3]. ▶ Verbrandingslucht op vuildeeltjes controleren. ▶ Gascombiventiel controleren, evt. vervangen.
F 70	Fout gegevens BCC	▶ BCC-update uitvoeren [hfst. 6.6.9.8].
F 71	Gegevensfout: BCC ontbreekt	▶ Codeerstekker insteken.
F 72	Fout gegevens BCC	▶ Codeerstekker vervangen. ▶ BCC-update uitvoeren [hfst. 6.6.9.8].
F 73	Gegevensfout: BCC niet compatibel	▶ Codeerstekker controleren, evt. vervangen. ▶ BCC-update uitvoeren [hfst. 6.6.9.8].
F 74	BCC-update gevraagd: heropstarten vereist	▶ BCC-update uitvoeren [hfst. 6.6.9.8].
F 75	Fout gegevens BCC	▶ Codeerstekker controleren, evt. vervangen. ▶ BCC-update uitvoeren [hfst. 6.6.9.8].
F 80	Signaal afstandssturing (N1) te klein	▶ Signaal controleren [hfst. 11.3].
F 81	Signaal afstandssturing (N1) te groot	▶ Signaal controleren [hfst. 11.3].
F 88	Interne fout	▶ Spanningstoevoer kort onderbreken. ▶ Toestel ontgrendelen, bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 90	Communicatiefout ChipCom	▶ CAN-Bus-verbinding controleren.
F 91	Communicatiefout systeemmodule / verbrandingsautomaat	▶ CAN-Bus-verbinding controleren.
F 92	Communicatiefout CAN	▶ CAN-Bus-verbinding controleren.
F 93	Communicatiefout Serial Flash	▶ Spanningstoevoer kort onderbreken. ▶ Bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 94	Communicatiefout VPT Modbus	Indien dit sporadisch optreedt: ▶ Geen maatregel nodig. Indien dit meermaals optreedt: ▶ Spanningstoevoer kort onderbreken. ▶ Multifunctionele sensor VPT en leiding controleren, evt. vervangen.

De volgende fouten mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden:

Fout	Oorzaak	Oplossing
F 95	Interne fout	► Spanningstoevoer kort onderbreken. ► Bij herhaaldelijk optreden toestelelektronica WEM-FA-G vervangen.
F 96	Communicatiefout VPT data	Indien dit sporadisch optreedt: ► Geen maatregel nodig. Indien dit meermaals optreedt: ► Spanningstoevoer kort onderbreken. ► Multifunctionele sensor VPT controleren, evt. vervangen.

10 Foutopsporing

10.4 Foutgeheugencode

In het foutgeheugen wordt de installatietoestand bij het optreden van de fout opgeslagen. Daarbij worden de bedrijfsmodus en de bedrijfsfase in codes weergegeven.

Reële bedrijfsmodus

0 ... 2	Brander uit
10	Verwarming
15	Warmwatermodus
20	Vermogensregeling cascade
30	Verluchting
50	Ketelvorstbeveiliging
60	Warmwatermodus uitvoering C
101	Schoorsteenvegerfunctie
102	Ingangsmeting $P_{\max}$
103	Ingangsmeting $P_{\min}$
104	Controlemeting
120	Uitgangsmeting
121	Automatische ontluchting warmtewisselaar
122	Drie-weg-ventiel middenpositie
124	Vuurhaarddrukmeting
130	Wachtfunctie

Bedrijfsfase WTC

0	Normale werking
10	Pompnaloop
15	Uitstel branderstart verwarm.
20	Blokk. min. P verwarming (P = vermogen)
24	Blokk. min. P verwarming (P = vermogen)
25	Vertraagde verwarmingsmodus
30	Softstart warm water
35	Regelfunctie afstandssturing
40	Verschil vertrek/rookgas
45	Verschil vertrek/terugloop
50	Regelfunctie rookgastemp.
55	Uitschakeling afstandssturing
60	Uitschakeling minimumomloop
70	Kalibratie loopt

VPA-bedrijfsfase

0	Brander uit
1	Ruststandscontrole ventilator
2	Voorventilatietoerental bereiken
3	Voorventilatie
4	Ontstekingstoerental bereiken
5	Ontsteking
6	Brander in werking
7	Relaiscontrole gasventielen
8	Naventilatietoerental bereiken
9	Naventilatie

10.5 Circulatiepomp UPM3 met LED-weergave

Het LED-lampje op de interne circulatiepomp geeft de bedrijfsstatus van pomp weer.

LED	Omschrijving	Oplossing
Groen knipperend	Sturing via PWM-signaal	–
Groen	Geen sturing via PWM-signaal	–
Rood	Foutmelding	
	Rotor geblokkeerd	▶ Heropstarten van de pomp afwachten ▶ Spanningstoevoer onderbreken. ▶ Blokkering oplossen, daarbij ontgrendelingsschroef met kruiskopschroevendraaier (grootte 2) ca. 5 mm indrukken, dan naar links en rechts draaien, evt. voorzichtig losmaken. ▶ Pomp controleren, evt. vervangen.
	Spanningstoevoer te laag	▶ Spanningstoevoer controleren.
	Elektronische fout	▶ Spanningstoevoer controleren. ▶ Pomp vervangen.

10 Foutopsporing

10.6 Werkingsproblemen

Condensatieketel

De volgende fouten mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden:

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Brander dreunt/fluit	Branderoppervlak vuil/beschadigd, weefsel los	► Branderoppervlak controleren en evt. reinigen resp. vervangen [hfst. 9.3].
	Fout ter hoogte van de aanzuiggeluiddemper	► Verbinding tussen aanzuiggeluiddemper en ventilator controleren. ► Aanzuiggeluiddemper controleren, evt. vervangen.
Slechte start	Afstand ontstekingselektrode verkeerd, ontstekingselektrode beschadigd.	► Ontstekingselektrode vervangen [hfst. 9.4].
	Ontsteking gebeurt te laat	► Vlamvormingstijd te lang, parameter 2.3.1 Correctie gasdebiet bij de start stapsgewijs verhogen, daarbij CO-gehalte in acht nemen [hfst. 6.6.2.3].
Rookgasreuk	Vulstand sifon te laag	► Sifon vullen [hfst. 9.5].
Pompvermogen te laag	Circulatiepomp op verkeerde bedrijfsmodus ingesteld	► Bedrijfsmodus van de pomp controleren.
Geen vlamvorming na vervanging van het gascombiventiel	Waarde van parameter Gasventiel offset geheugen fout.	► Parameter 2.3.6 Gasventiel offset geheugen veranderen [hfst. 6.6.2.3].

Boiler




De volgende problemen mogen enkel door gekwalificeerde vaklui verholpen worden:



Probleem	Oorzaak	Oplossing
Boiler lekt.	Verkeerde hydraulische aansluiting	► Hydraulische aansluiting controleren. ► Werking van het veiligheidsventiel controleren.
	Buisaansluiting lekt	► Aansluiting losmaken en opnieuw afdichten.
	Het reservoir lekt	► Klantendienst van Weishaupt verwittigen.
Verwarmingswater-veiligheidsventiel blaast af, druk in de installatie stijgt.	Lek tussen stookkring en sanitair water in de platenwarmtewisselaar	► Platenwarmtewisselaar vervangen.
Sanitair-water-veiligheidsventiel drupt voortdurend	Ventielzitting lekt	► Ventielzitting op kalkafzetting controleren. ► Veiligheidsventiel vervangen.
	Druk sanitair water te hoog.	► Druk sanitair water controleren. ► Evt. drukreducererventiel vervangen.
Uitstroming van roestkleurig water aan aftapventiel	Corrosie in het leidingnet	► Delen met corrosieschade vervangen. ► Leidingen en boiler spoelen.
	Corrosie in de boiler	► Klantendienst van Weishaupt verwittigen.
Opwarmtijd te lang	Primair waterdebiet te klein	► Hoger pomptoeental instellen.
	Terugslagklep defect	► Terugslagklep vervangen. ► Ervoor zorgen dat de terugslagklep: ▪ juist ingebouwd is; ▪ niet verstopt is.
	Kalkaanslag op platenwarmtewisselaar	► Platenwarmtewisselaar ontkalken, evt. vervangen.
Warmwatertemperatuur te laag	Regeling schakelt te vroeg af	► Voeler en regeling controleren.
	Vermogen van de warmtegenerator niet voldoende	► Vermogen van de warmtegenerator controleren en evt. aanpassen.
	Te sterke instroming sanitair water door te hoge waterdruk	► Druk sanitair water reduceren.
Continue warmwaterlading	Warmwatervoeler niet correct geplaatst of defect	► Voelerpositie controleren. ► Voeler vervangen.
Frequent in- en uitschakelen bij warmwaterlading	Circulatiepomp mengt het water in de gelaagde boiler	► Weishaupt adviseert de circulatiepomp via een installatiethermostaat (T1) te bedienen. De voeler wordt aan de terugloop van de circulatie aangebracht en schakelt de pomp bij warme circulatieterugloop uit. ► Instelling van de oplaadpomp controleren.
	Waarde van parameter Wateraftapdebiet minimum te laag	► Parameters controleren, evt. aanpassen.

11 Technische documenten

11 Technische documenten

11.1 Hydraulische varianten

Hydraulische variante	Componenten / instellingen	Verklaring
KPW1 (A) 	WTC uitvoering K Componenten: ▪ WAS 35 Power Instellingen: ▪ Directe warmwaterkring: ja ▪ Directe stookkring: ja Fabrieksinstelling: ▪ P 2 . 2 . 1: Constante druk 2	Via het interne drie-weg-ventiel laadt de WTC de boiler of voedt hij stookkring 1. De WTC regelt de warmwaterlading en stookkring 1. Aansluiting WTC: ▪ VA2: circulatiepomp WW1 (indien voorhanden) ▪ B1: buitenvoeler ▪ B3: warmwater-inschakelvoeler ▪ T1: circulatievoeler (indien voorhanden) ▪ T2: warmwateruitschakelvoeler ▪ 230V ↓: spanningstoevoer laadpomp gelaagde boiler ▪ Ⓢ: PWM-sigitaal laadpomp gelaagde boiler
KPW2 (A) 	WTC uitvoering K Componenten: ▪ WAS 35 Power ▪ Evenwichtsfles ▪ Externe stookkringpomp Instellingen: ▪ Directe warmwaterkring: ja ▪ Directe stookkring: ja Fabrieksinstelling: ▪ P 2 . 2 . 1: Evenwichtsflesregeling	Via het interne drie-weg-ventiel laadt de WTC de boiler of voedt hij de evenwichtsfles. De externe stookkringpomp na de evenwichtsfles voedt stookkring 1. De WTC regelt de warmwaterlading en stookkring 1. Aansluiting WTC: ▪ MFA1: pomp SK1 ▪ VA2: circulatiepomp WW1 (indien voorhanden) ▪ B1: buitenvoeler ▪ B2: evenwichtsflesvoeler ▪ B3: warmwater-inschakelvoeler ▪ T1: circulatievoeler (indien voorhanden) ▪ T2: warmwateruitschakelvoeler ▪ 230V ↓: spanningstoevoer laadpomp gelaagde boiler ▪ Ⓢ: PWM-sigitaal laadpomp gelaagde boiler
KPW2 (B) 	WTC uitvoering K Componenten: ▪ WAS 35 Power ▪ Evenwichtsfles Instellingen: ▪ Directe warmwaterkring: ja ▪ Directe stookkring: neen Fabrieksinstelling: ▪ P 2 . 2 . 1: Evenwichtsflesregeling	Via het interne drie-weg-ventiel laadt de WTC de boiler of voedt hij de evenwichtsfles. De WTC regelt de warmwaterlading. Uitbreidingsmodules regelen de stookkringen na de evenwichtsfles. Aansluiting WTC: ▪ VA2: circulatiepomp WW1 (indien voorhanden) ▪ B1: buitenvoeler ▪ B2: evenwichtsflesvoeler ▪ B3: warmwater-inschakelvoeler ▪ T1: circulatievoeler (indien voorhanden) ▪ T2: warmwateruitschakelvoeler ▪ 230V ↓: spanningstoevoer laadpomp gelaagde boiler ▪ Ⓢ: PWM-sigitaal laadpomp gelaagde boiler

Hydraulische variante	Componenten / instellingen	Verklaring
KPW3 (A) 	WTC uitvoering K Componenten: ▪ WAS 35 Power ▪ Platenwarmtewisselaar ▪ Externe stookkringpomp Instellingen: ▪ Directe warmwaterkring: ja ▪ Directe stookkring: ja Fabrieksinstelling: ▪ P 2.2.1: Proportioneel vgl. vermogen	Via het interne drie-weg-ventiel laadt de WTC de boiler of voedt hij de platenwarmtewisselaar. De externe stookkringpomp na de platenwarmtewisselaar voedt stookkring 1. De WTC regelt de warmwaterlading en stookkring 1. Aansluiting WTC: ▪ MFA1: pomp SK1 ▪ VA2: circulatiepomp WW1 (indien voorhanden) ▪ B1: buitenvoeler ▪ B2: voeler platenwarmtewisselaar ▪ B3: warmwater-inschakelvoeler ▪ T1: circulatievoeler (indien voorhanden) ▪ T2: warmwateruitschakelvoeler ▪ 230V ↓: spanningstoevoer laadpomp gelaagde boiler ▪ : PWM-sigitaal laadpomp gelaagde boiler
KPW3 (B) 	WTC uitvoering K Componenten: ▪ WAS 35 Power ▪ Platenwarmtewisselaar Instellingen: ▪ Directe warmwaterkring: ja ▪ Directe stookkring: neen Fabrieksinstelling: ▪ P 2.2.1: Proportioneel vgl. vermogen	Via het interne drie-weg-ventiel laadt de WTC de boiler of voedt hij de platenwarmtewisselaar. De WTC regelt de warmwaterlading. Uitbreidingsmodules regelen de stookkringen na de platenwarmtewisselaar. Aansluiting WTC: ▪ VA2: circulatiepomp WW1 (indien voorhanden) ▪ B1: buitenvoeler ▪ B2: voeler platenwarmtewisselaar ▪ B3: warmwater-inschakelvoeler ▪ T1: circulatievoeler (indien voorhanden) ▪ T2: warmwateruitschakelvoeler ▪ 230V ↓: spanningstoevoer laadpomp gelaagde boiler ▪ : PWM-sigitaal laadpomp gelaagde boiler

11.2 Regelingsvarianten

11.2.1 Constante vertrektemperatuur

Voor deze regeling zijn geen bijkomende voelers of thermostaten noodzakelijk.

De vertrektemperatuur van de stookkring wordt op de ingestelde gewenste vertrektemperatuur in het Gebruikersmenu geregeld [hfst. 6.5.3].

Ruimtevorstbeveiliging en inschakeloptimalisatie zijn niet actief.

11.2.2 Weersafhankelijke regeling

De vertrektemperatuur van de stookkring wordt in functie van de buitentemperatuur geregeld.

Voor een weersafhankelijke regeling is een buitenvoeler nodig.

- Buitenvoeler in het noorden resp. noordwesten op middelbare hoogte van de gevel (min 2,5 m) monteren.

Directe zonnestraling op de buitenvoeler vermijden.

Verwarming door externe warmtegeneratoren vermijden.

De actuele vertrektemperatuur wordt berekend op basis van:

- Buitentemperatuur
- Stookcurve:
 - Steilheid 
 - Parallelle verschuiving 
- Gewenste ruimtetemperatuur

Om de gewenste ruimtetemperatuur te bereiken, is bij koudere buitentemperaturen een hogere vertrektemperatuur nodig. De steilheid legt vast hoe sterk de verandering van de buitentemperatuur de vertrektemperatuur beïnvloedt en past de stookcurve aan aan het gebouw.

Door de parallelle verschuiving kan de stookcurve verticaal verschoven worden.

	Ruimtetemperatuur te koud	Ruimtetemperatuur te warm
Koude buitentemperatuur	► Steilheid verhogen.	► Steilheid verlagen.
Zachte buitentemperatuur	► Gewenste ruimtetemperatuur verhogen. –of– Parallelle verschuiving verhogen.	► Gewenste ruimtetemperatuur verlagen. –of– Parallelle verschuiving verlagen.

Naargelang het stookkringtype wordt er automatisch een stookcurve gegenereerd [hfst. 11.7.1].

De stookcurve en de gewenste ruimtetemperatuur kunnen in het Gebruikersmenu ingesteld worden [hfst. 6.5.3].

11.2.3 Ruimtegestuurde regeling

De vertrektemperatuur van de stookkring wordt in functie van de ruimtetemperatuur geregeld.

Voor een ruimtegestuurde regeling is een ruimtetoestel of ruimtevoeler noodzakelijk.

Directe zonnestraling op de ruimtevoeler vermijden.

Verwarming door externe warmtegeneratoren vermijden.

De actuele vertrektemperatuur wordt berekend op basis van:

- Gewenste ruimtetemperatuur
- Actuele ruimtetemperatuur
- Ruimtevoelerinvloed

De gewenste ruimtetemperatuur kan in het Gebruikersmenu ingesteld worden [hfst. 6.5.3].

De ruimtevoelerinvloed kan in het vakmanmenu ingesteld worden [hfst. 6.6.5.2].

11.2.4 Weersafhankelijke en ruimtegestuurde regeling

De vertrektemperatuur van de stookkring wordt in functie van de buitentemperatuur en van de ruimtetemperatuur geregeld.

Voor een weersafhankelijke en ruimtegestuurde regeling is een buitenvoeler en een ruimtetoestel of ruimtevoeler noodzakelijk.

- ▶ Buitenvoeler in het noorden resp. noordwesten op middelbare hoogte van de gevel (min 2,5 m) monteren.

Directe zonnestraling op de buitenvoeler en de ruimtevoeler vermijden.

Verwarming door externe warmtegeneratoren vermijden.

De actuele vertrektemperatuur wordt berekend op basis van:

- Buitentemperatuur
- Stookcurve:
 - Steilheid 
 - Parallele verschuiving 
- Gewenste ruimtetemperatuur
- Actuele ruimtetemperatuur
- Ruimtevoelerinvloed

De stookcurve en de gewenste ruimtetemperatuur kunnen in het Gebruikersmenu ingesteld worden [hfst. 6.5.3].

De ruimtevoelerinvloed kan in het vakmanmenu ingesteld worden [hfst. 6.6.5.2].

11 Technische documenten

11.2.5 Evenwichtsfleresregeling

Het toestel moduleert het vermogen tijdens de verwarmingsmodus in functie van de evenwichtsfleres temperatuur.

Bij deze regelingsvariante moduleert de pomp in functie van het temperatuurverschil tussen evenwichtsfleresvoeler B2 en vertrekvoeler. De functie kan via parameter 5.2.1 Temp. diff. vertrek / evenwichtsfleres pomp aan de omstandigheden van de installatie aangepast worden [hfst. 6.6.4.1].

- Evenwichtsfleresvoeler aan de ingang B2 aansluiten [hfst. 5.6.1].

Verwarming

Aanschakelcriterium	$B2 < \text{gewenste vertrekwaarde} - 2.1.5 \text{ Schakeldifferentieel regelaar}$ verwarming
Uitschakelcriterium	$B2 > \text{gewenste vertrekwaarde} + 2.1.5 \text{ Schakeldifferentieel regelaar}$ verwarming

Warmwatermodus

Aanschakelcriterium	$\text{Vertrek VPT} < \text{gewenste vertrekwaarde}$
Uitschakelcriterium	$\text{Vertrek VPT} > \text{gewenste vertrekwaarde} + 2.1.6 \text{ Schakeldifferentieel}$ regelaar verwarming


11.3 Sturingsvarianten

Temperatuurafstandssturing 0 ... 10 V

Voor de temperatuurafstandssturing is een extra module nodig.

- Analooog signaal 0 ... 10 V op ingang N1 aansluiten; daarbij op de polariteit letten [hfst. 5.6.1].

✓ Signaal wordt als gewenste vertrekwaarde geïnterpreteerd.



3 V	Minimale vertrektemperatuur (P 4.3)
10 V	Maximale vertrektemperatuur (P 4.4)
2 ... 3 V	Brander uit
<2 V	Fout signaal (na ca. 15 minuten F 80)

De spanningsgrenzen voor de branderuitschakeling en foutmelding kunnen aangepast worden [hfst. 6.6.3].

Verwarming met speciaal niveau

Bij gesloten ingang H1 verwarmt de installatie tot het in parameter Speciaal niveau ingestelde temperatuurniveau [hfst. 6.5.3]. Er wordt rekening gehouden met hogere gewenste waarden van andere stookkringen. De warmwaterlading heeft in het algemeen voorrang. Bij open contact wordt de keteltemperatuur volgens de beschikbare regelingsvariante vastgelegd.

Deze functie kan ook in zomermodus gebruikt worden.

- Parameter 10.5.1.4 Ingang H1 op Stookkring 1: speciaal niveau instellen [hfst. 6.6.9.7].

11.4 Circulatiepomp



Om de antiblokkeerfunctie van de circulatiepomp te garanderen, de WTC bij lange stilstandstijden niet uitschakelen.

11.4.1 Hydraulische inregeling met Alpha Reader (toebehooren)

Het uitleestoestel ALPHA Reader draagt de gegevens van de pomp over naar een smartphone of tablet. Met de app "Grundfos GO Balance" kan de installatie op die manier hydraulisch ingeregeld worden.

11.4.2 Bedrijfsmodi



Om de antiblokkeerfunctie van de circulatiepomp te garanderen, de WTC bij lange stilstandstijden niet uitschakelen.

Volgende bedrijfsmodi van de interne pompen van de WTC zijn mogelijk [hfst. 6.6.2.2]:

Proportioneel vgl. vermogen

Bij deze regelingsvariante wordt het pompvermogen aangepast aan het gevraagde brandervermogen (vermogen $\triangleq$ vermogen WTC).

Evenwichtsflesregeling

Bij de evenwichtsflesregeling moduleert de pomp in functie van het temperatuurverschil tussen evenwichtsflesvoeler en vertrekvoeler.

Via parameter 2.2.12 Traagheid pomp intern kan de evenwichtsflesregeling aan de omstandigheden van de installatie aangepast worden.

Proportionele druk trap 1 ... 3 [hfst. 3.4.8]

Bij de proportionele drukregeling wordt het drukverschil in de pomp in functie van het debiet geregeld. De opvoerhoogte wordt gereduceerd wanneer het debiet daalt.

De regelvariante wordt bij installaties moet hoge drukverliesschommelingen aanbevolen.

Constance druk trap 1 ... 3 [hfst. 3.4.8]

Bij constante drukregeling wordt het drukverschil in de pomp op een constante waarde ingesteld. De opvoerhoogte wordt onafhankelijk van het debiet constant gehouden.

De regelvariante wordt bij installaties met lage drukverliesschommelingen (bijv. vloerverwarming) aanbevolen.

Proportionele druk auto-aanpassing

Automatische omschakeling tussen de proportionele drukkiveaus (curves).

Bij de proportionele drukregeling wordt het drukverschil in de pomp in functie van het debiet geregeld. De opvoerhoogte wordt gereduceerd wanneer het debiet daalt.

De regelvariante wordt bij installaties moet hoge drukverliesschommelingen aanbevolen.

Constante druk auto-aanpassing

Automatische omschakeling tussen de constante drukniveaus (curves).

Bij constante drukregeling wordt het drukverschil in de pomp op een constante waarde ingesteld. De opvoerhoogte wordt onafhankelijk van het debiet constant gehouden.

De regelvariante wordt bij installaties met lage drukverliesschommelingen (bijv. vloerverwarming) aanbevolen.

Proportioneel vgl. vermogen met de pomp Uit

Bij deze regelingsvariante wordt het pompvermogen aangepast aan het gevraagde brandervermogen (vermogen $\hat{=}$ vermogen WTC).

Als de brander uitgeschakeld wordt, wordt de pomp na afloop van de nalooptijd uitgeschakeld.

De nalooptijd wordt via parameter 2.2.15 Pompnalooptijd ingesteld.

De regelvariante wordt bij installaties met terugloopverhoging door externe energietoevoer aanbevolen.

Evenwichtsflesregeling met de pomp Uit

Bij de evenwichtsflesregeling moduleert de pomp in functie van het temperatuurverschil tussen evenwichtsflesvoeler en vertrekvoeler.

Via parameter 2.2.12 Traagheid pomp intern kan de evenwichtsflesregeling aan de omstandigheden van de installatie aangepast worden.

Als de brander uitgeschakeld wordt, wordt de pomp na afloop van de nalooptijd uitgeschakeld.

De nalooptijd wordt via parameter 2.2.15 Pompnalooptijd ingesteld.

De regelvariante wordt bij installaties met terugloopverhoging door externe energietoevoer aanbevolen.

11 Technische documenten

11.5 In-/uitgangen

De in- en uitgangen kunnen voor verschillende functies geconfigureerd worden [hfst. 6.6.9.7].

In functie van de gekozen hydraulische varianten zijn de in- en uitgangen vast voorgeconfigureerd en kunnen niet veranderd worden [hfst. 11.1].

WTC uitgang MFA1, VA1 en VA2

Instelling	Omschrijving
Uit	Uitgang zonder functie
Bedrijfsmelding	Het contact sluit zodra er een vlamsignaal is.
Veiligheidsventiel gas	Het contact sluit zodra er een warmtevraag is.
Storingsmelding	Het contact sluit zodra een storing optreedt.
Actor verwarmings- en WW-modus ⁽¹⁾	Contact tijdens de verwarmingsmodus en warmwatermodus gesloten.
Actor WW-modus ⁽¹⁾	Contact tijdens de warmwatermodus gesloten.
Actor verwarmingsmodus ⁽¹⁾	Contact tijdens de verwarmingsmodus gesloten.
Warm water 1: Actor	Contact tijdens de warmwaterlading van de warmwaterkring 1 gesloten.
Pomp neutralisatie	Het contact sluit zodra er een vlamsignaal is.

⁽¹⁾ Actor: circulatiepomp of drierewegventiel

WTC ingang H1

De functie (contactpositie) van de ingang H1 kan via parameter Ingang H1 logicaomgekeerd worden.

Instelling	Verklaring
Uit	Ingang zonder functie.
Systeem stand-by met vorstbeveiliging	Bij gesloten contact is de WTC voor verwarmings- en warmwatermodus vergrendeld. De vorstbeveiliging is actief.
Nood-UIT warmtegenerator	Bij open contact is de installatie voor verwarmings- en warmwatermodus vergrendeld. De vorstbeveiliging is niet actief. De functie kan bijv. voor de aansluiting van een temperatuurwachter vloerverwarmingskring of veiligheidsschakelaar van een condensaatopvoerpomp gebruikt worden.
Blokk. verwarming/ WW	Bij gesloten contact is de brander voor verwarmings- en warmwatermodus vergrendeld. De vorstbeveiliging is actief.
Generatorblokk. verwarming	Bij gesloten contact is de brander voor de verwarmingsmodus geblokkeerd. De vorstbeveiliging is actief.
Stookkring 1: stand-by	Bij gesloten contact is stookkring 1 voor verwarming geblokkeerd. De vorstbeveiliging is actief.
Stookkring 1: verlaging	Bij gesloten contact wordt tot de gewenste waarde voor verlaagde modus verwarmd. Het stookprogramma van stookkring 1 wordt onderdrukt.
Stookkring 1: normaal	Bij gesloten contact wordt tot de gewenste waarde voor normale modus verwarmd. Het stookprogramma van stookkring 1 wordt onderdrukt.
Stookkring 1: comfort	Bij gesloten contact wordt tot de gewenste waarde voor comfortmodus verwarmd. Het stookprogramma van stookkring 1 wordt onderdrukt.
Stookkring 1: nood-UIT	Bij open contact is stookkring 1 voor verwarmingsmodus geblokkeerd. De vorstbeveiliging is niet actief.
Stookkring 1: speciaal niveau	Bij gesloten contact wordt tot op speciaal niveau verwarmd. Het stookprogramma van stookkring 1 wordt onderdrukt.
Melding via portaal	Bij gesloten contact wordt een melding naar het WEM-portaal doorgestuurd.

WTC ingang H2

De functie (contactpositie) van de ingang H2 kan via parameter Ingang H2 logica omgekeerd worden.

Instelling	Verklaring
Uit	Ingang zonder functie
Systeem stand-by met vorstbeveiliging	Bij gesloten contact is de WTC voor verwarmings- en warmwatermodus vergrendeld. De vorstbeveiliging is actief.
Nood-UIT warmtegenerator	Bij open contact is de installatie voor verwarmings- en warmwatermodus vergrendeld. De vorstbeveiliging is niet actief.
Blokk. verwarming/WW	Bij gesloten contact is de brander voor verwarmings- en warmwatermodus vergrendeld. De vorstbeveiliging is actief.
Generatorblokk. WW-modus	Bij gesloten contact is de brander voor warmwatermodus vergrendeld. De vorstbeveiliging is actief.
Warm water 1: stand-by	Bij gesloten contact is de warmwatermodus vergrendeld. De vorstbeveiliging is actief.
Warm water 1: verlaging	Bij gesloten contact wordt tot de gewenste waarde voor verlaagde modus verwarmd. Het warmwaterprogramma wordt onderdrukt.
Warm water 1: normaal	Bij gesloten contact wordt tot de gewenste waarde voor normale modus verwarmd. Het warmwaterprogramma wordt onderdrukt.
Warm water 1: push/drukkn.	Als de drukknop aan de ingang ingedrukt wordt, laadt de WTC de boiler in de warmwaterkring 1 eenmalig tot op de gewenste WW-temperatuur "normaal". Met warmwater-push kan een hogere warmwaterbehoefte in verlaagde modus gedekt worden.
Melding via portaal	Bij gesloten contact wordt een melding naar het WEM-portaal doorgestuurd.
Warm water 1: circul./drukkn.	Enkel wanneer de Circulatiepomp bij de IBS-assistent hydraulica op Tijdgestuurd + drukknop (H2) ingesteld is. Als de drukknop aan de ingang ingedrukt wordt, stuurt de WTC de uitgang voor de circulatiepomp aan. De uitgang waarop de pomp aangesloten is, moet daarvoor op "Warmwaterkring 1: circulatie" ingesteld zijn. De looptijd van de pomp wordt via parameter Pomplooptijd via drukknop vastgelegd.

Stookkring (uitbreidingsmodule WEM-EM-HK) ingang H1

Instelling	Omschrijving
geen functie	Ingang zonder functie
Stand-by	Bij gesloten contact is de verwarmingsmodus geblokkeerd. De vorstbeveiliging is actief.
Stookkring actief - verlaging	Bij gesloten contact wordt tot de gewenste waarde voor verlaagde modus verwarmd. Het overeenkomstige stookprogramma wordt onderdrukt.
Stookkring actief - normaal	Bij gesloten contact wordt tot de gewenste waarde voor normale modus verwarmd. Het overeenkomstige stookprogramma wordt onderdrukt.
Stookkring actief - comfort	Bij gesloten contact wordt tot de gewenste waarde voor comfortmodus verwarmd. Het overeenkomstige stookprogramma wordt onderdrukt.
Stookkring actief - speciaal niveau	Bij gesloten contact wordt tot op speciaal niveau verwarmd. Het overeenkomstige stookprogramma wordt onderdrukt.
Nood-UIT	Bij open contact is de verwarmingsmodus vergrendeld. De vorstbeveiliging is niet actief.

11 Technische documenten

11.6 Fabrieksinstelling vakmanniveau

WTC - parameter (P)		Fabrieksinstelling	Instelbereik
2.1.1	Uitstel branderstart verwarm.	5 min	0 ... 30 min
2.1.2	Vermogen max. verwarming	100 %	14 ... 100 %
2.1.4	Tijd gedwongen deellast verwarming	120 s	0 ... 240 s
2.1.5	Schakeldifferentieel regelaar verwarming	4 K	0 ... 20 K
2.1.6	Schakeldifferentieel regelaar warm water ⁽¹⁾	8 K	0 ... 20 K
2.2.1	Pomp intern verwarming ⁽¹⁾	[hfst. 11.1]	[hfst. 6.6.2.2]
2.2.2	Pomp intern warm water	Constante PWM	[hfst. 6.6.2.2]
2.2.3	Pompvermogen min. verwarming	30 %	16 % ... P 2.2.4
2.2.4	Pompvermogen max. verwarming	80 %	P 2.2.3 ... 100 %
2.2.5	Pompvermogen min. WW-modus	30 %	16 % ... P 2.2.6
2.2.6	Pompvermogen max. WW-modus	70 %	P 2.2.5 ... 100 %
2.2.7	Installatiedruk min. waarschuwing	0,8 bar	P 2.2.8 ... 2.5 bar
2.2.8	Installatiedruk min. branderblokkering	0,5 bar	0.0 bar ... P 2.2.7
2.2.9	Debiet factor verwarming	90 %	0 ... 100 %
2.2.10	Debietfactor warmwaterlading	90 %	0 ... 100 %
2.2.11	Debiet maximaal	2200 l/h	0 ... 10000 l/h
2.2.12	Traagheid pomp intern	4 s	1 ... 30 s
2.2.13	Pompvermogen WW-laadpomp	100 %	20 ... 100 %
2.2.14	Traagheid WW-laadpomp	10 s	1 ... 60 s
2.2.15	Pompnalooptijd	5 min	1 ... 10 min
2.3.1	Correctie gasdebiet bij de start	0 %	-10 ... 20 %
2.3.2	Correctie vermogen bij de start	0 %	-16 ... 14 %
2.3.3	Corr. toerental voor rookgaslengte	0 %	-8 ... 10 %
2.3.4	Correctie vermogen minimaal	0 %	0 ... 21 %
2.3.5	Correctie gaskick bij de start	0 %	-10 ... 10 %
2.3.6	Gasventiel offset geheugen	29 % (variabel)	12 ... 42 %

⁽¹⁾ Afhankelijk van de ingestelde hydraulica-varianten

Afstandssturing - Parameters (P)		Fabrieksinstelling	Instelbereik
4.1	Spanning fout ingang N1	2 V	0.5 ... P 4.2 - 0,2 V
4.2	Spanning brander uit ingang N1	3 V	P 4.1 + 0,2 V ... 8.0 V
4.3	Vertrektemp.min. ingang N1	8 °C	8 °C ... P 4.4
4.4	Vertrektemp. max. ingang N1	80 °C	P 4.3 ... 80 °C

Hydraulica - Parameters (P)		Fabrieksinstelling	Instelbereik
5.2.1	Temperatuurverschil. vertrek / evenwichtsfles pomp	4.0 K	1.0 ... 7.0 K

Stookringen - Parameters (P)		Fabrieksinstelling	Instelbereik
6.1.1	Gew. vertrektemp min. ⁽²⁾	[hfst. 11.7]	[hfst. 11.7]
6.1.2	Gew. vertrektemp. max. ⁽²⁾	[hfst. 11.7]	[hfst. 11.7]
6.1.3	Gew. vertrektemp. stookgrens ⁽²⁾	[hfst. 11.7]	Uit / 8 ... P 6.1.1
6.1.4	Gew. ruimtetemp. stookgrens	Aan	Uit / Aan
6.1.5	Prioriteit warm water	Voorrang	[hfst. 6.6.5.1]
6.2.1	Opwarmoptimalisatie	Uit	Uit / Aan

⁽²⁾ Afhankelijk van het ingestelde stookkringtype.

Stookkringen - Parameters (P)		Fabrieksinstelling	Instelbereik
6.2.2	Opwarmoptim. vervroeging max. ⁽²⁾	[hfst. 11.7]	0 ... 240 min
6.2.3	Gebouwconstructie	licht	[hfst. 6.6.5.2]
6.2.4	Ruimtethermostaatfunctie ⁽²⁾	[hfst. 11.7]	[hfst. 6.6.5.2] 1 ... 3 K
6.2.5	Ruimtevoelerinvloed	25 %	0 ... 100 %
6.2.6	Ruimteregeling I-aandeel	Uit (60 min)	0 ... 240 min
6.2.7	Vorstbeveiliging buitentemperatuur	0 °C	–10 ... 10 °C
6.2.8	Niveauverhoging buitentemp.	Uit (–20 °C)	–30 ... 5 °C
6.2.9	Correctie buitentemperatuur	0.0 K	–10.0 ... 10.0 K
6.2.10	Vorstbeveiliging ruimtetemperatuur	6.0 °C	4.0 ... 10.0 °C
6.3.1	Mengkraanverhoging ⁽²⁾	[hfst. 11.7]	–5 ... 20 K
6.3.2	Vertragingstijd warmtevraag	1 min	0 ... 30 min
6.3.3	Mengkraanlooptijd	120 s	0 ... 600 s
6.3.4	Mengkraan initialisatielooptijd	12 s	0 ... 300 s
6.3.5	Tolerantiebereik mengkraanregeling ⁽²⁾	[hfst. 11.7]	0.0 ... 5.0 K
6.3.6	Temperatuurregelaar P-aandeel Kp	16	0 ... 200
6.3.7	Temperatuurregelaar I-aandeel Tn	12	0 ... 200

⁽²⁾ Afhankelijk van het ingestelde stookkringtype.

Stookkringen - Parameters (P)		Fabrieksinstelling	Instelbereik
6.4.1	Dekvloer	Uit	[hfst. 6.6.5.4]
6.4.2	Dekvloerdag	0 dagen	0 ... 30 dagen
6.4.3	Starttemperatuur	25 °C	15 ... 30 °C
6.4.4	Functieverwarming temperatuur maximaal	45 °C	35 ... 60 °C
6.4.5	Functieverwarming dagen temp. min.	3 dagen	2 ... 30 dagen
6.4.6	Functieverwarming dagen temp. max.	4 dagen	1 ... 30 dagen
6.4.7	Functieverwarming dagen afkoeling	4 dagen	2 ... 30 dagen
6.4.8	Bezettingsverwarming temperatuur max.	55 °C	35 ... 60 °C
6.4.9	Bezettingsverwarming dagen opwarming	3 dagen	3 ... 30 dagen
6.4.10	Bezettingsverwarming dagen temp. max.	13 dagen	7 ... 60 dagen
6.4.11	Bezettingsverwarming dagen afkoeling	3 dagen	3 ... 30 dagen

Warm water - Parameters (P)		Fabrieksinstelling	Instelbereik
7.1.2	Schakeldifferentieel warm water	3 K	3 ... 10 K
7.1.3	Verhoging gewenste vertrektemp. ⁽¹⁾	3 K	2 ... 25 K
7.1.4	Laadtijd maximaal	Aan (30 min)	0 ... 240 min
7.1.5	Gewenste WW-temp. maximaal	60 °C	40 ... 85 °C
7.1.9	Wateraftapdebiet minimum	4.0 l/min	2.0 ... 15.0 l/min
7.2.1	Beschermfunctie	Volgens weekdag	[hfst. 6.6.6.2]
7.2.2	Starttijd	1:00	0:00 ... 23:45
7.2.3	Weekdag	Zaterdag	Ma ... Zo / dagelijks
7.2.4	Interval	7 dagen	2 ... 14 dagen
7.2.5	Opwarmtemperatuur warm water	60 °C	60 ... 80 °C
7.2.6	Circulatie bij legionellabescherming	Uit	[hfst. 6.6.6.2]
7.3.1	Schakeldifferentieel teruglooptemp.	5 K	0 ... 20 K
7.3.2	Pomplooptijd via drukknop	5 min	0 ... 60 min
7.3.3	Circulatie bij WW-push	Aan tijdens WW...	[hfst. 6.6.6.3]

⁽¹⁾ Afhankelijk van de ingestelde hydraulische varianten

11 Technische documenten

11.7 Fabrieksinstelling stookkringtype

Afhankelijk van het ingestelde stookkringtype worden automatisch:


- parameters met fabrieksinstellingen voorgeprogrammeerd.
- Instelbereiken beperkt.

	Vloeropwarming	Vloerverwarming	Universeel
Gew. vertrektemp. verlaging	16.0 °C	20.0 °C	45.0 °C
Gew. vertrektemp. normaal	24.0 °C	32.0 °C	60.0 °C
Gew. vertrektemp. comfort	26.0 °C	36.0 °C	70.0 °C
Stookcurve  Steilheid	2.5 (2.0 ... 6.0)	5.0 (2.0 ... 12.0)	10.0 (1.5 ... 40.0)
Stookcurve  Parallel	0 K	0 K	0 K
Gew. vertrektemp. min.	15.0 °C (8.0 ... 30.0 °C)	15.0 °C (8.0 ... 40.0 °C)	15 °C (8.0 ... 80.0 °C)
Gew. vertrektemp. max.	30.0 °C (15.0 ... 50.0 °C)	40.0 °C (15.0 ... 50.0 °C)	80.0 °C (15.0 ... 80.0 °C)
Gew. vertrektemp. stookgrens	Uit / 8.0 °C	Uit / 8.0 °C	Aan / 8.0 °C
Opwarmoptim. vervroeging max.	90 min	90 min	90 min
Ruimtethermostaatfunctie ⁽¹⁾	Aan bij verlaging / 1.0 K	Aan bij verlaging / 1.0 K	Aan / 1.0 K
Correctie opwarmoptimalisatie	20.0 min/K	20.0 min/K	10.0 min/K
Tolerantiebereik mengkraanregeling	0.5 K	0.5 K	1.0 K
Mengkraanverhoging	2.0 K	2.0 K	4.0 K
	Radiator 60	Radiator 70	Convactor
Gew. vertrektemp. verlaging	40.0 °C	40.0 °C	45.0 °C
Gew. vertrektemp. normaal	55.0 °C	60.0 °C	60.0 °C
Gew. vertrektemp. comfort	60.0 °C	70.0 °C	70.0 °C
Stookcurve  Steilheid	10.0 (8.0 ... 20.0)	14.0 (10.0 ... 25.0)	17.5 (10.0 ... 40.0)
Stookcurve  Parallel	7 K	7 K	7 K
Gew. vertrektemp. min.	25.0 °C (20.0 ... 65.0 °C)	25.0 °C (25.0 ... 75.0 °C)	30 °C (25.0 ... 80.0 °C)
Gew. vertrektemp. max.	65.0 °C (25.0 ... 75.0 °C)	75 °C (25.0 ... 75.0 °C)	80 °C (30.0 ... 80.0 °C)
Gew. vertrektemp. stookgrens	Aan / 20.0 °C	Aan / 25.0 °C	Aan / 25.0 °C
Opwarmoptim. vervroeging max.	45 min	45 min	45 min
Ruimtethermostaatfunctie ⁽¹⁾	Aan / 1.0 K	Aan / 1.0 K	Aan / 1.0 K
Correctie opwarmoptimalisatie	10.0 min/K	10.0 min/K	10.0 min/K
Tolerantiebereik mengkraanregeling	1.0 K	1.0 K	1.0 K
Mengkraanverhoging	4.0 K	4.0 K	4.0 K

⁽¹⁾ Afhankelijk van de ingestelde regelvariante.

11.7.1 Fabrieksinstelling stookcurve

Stookcurve afhankelijk van het ingestelde stookkringtype:

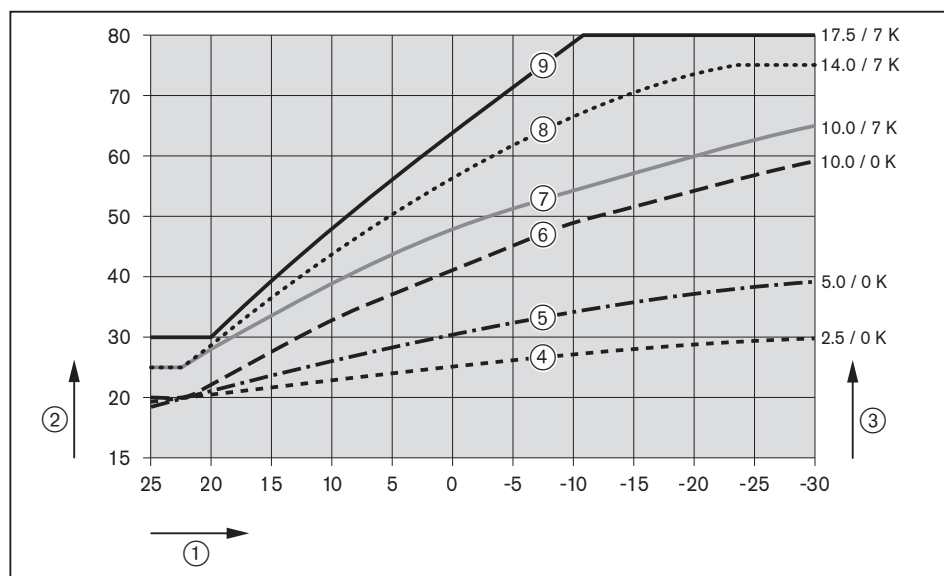

- ① Buitentemperatuur [°C]
- ② Vertrektemperatuur [°C]
- ③ Steilheid / parallelle verschuiving

Stookcurve ⁽¹⁾	Stookkringtype
④	Vloeropwarming
⑤	Vloerverwarming
⑥	Universeel
⑦	Radiator 60
⑧	Radiator 70
⑨	Convactor

⁽¹⁾ Bij gewenste ruimtetemperatuur normaal 21.0 °C.

De verandering van de gewenste ruimtetemperatuur met 1 °C leidt tot een parallelle verschuiving van de ingestelde stookcurve met ca. 1,5 ... 2,5 °C. De parallelle verschuiving is afhankelijk van de ingestelde steilheid en van de buitentemperatuur. Hoe hoger de steilheid of hoe hoger de buitentemperatuur, hoe sterker de verandering.

11 Technische documenten

11.8 Fabrieksinstelling tijdprogramma's

Stookprogramma (tijdprogramma)

	Weekdagen	Tijdstip	Niveau
Tijdprogramma 1	Ma - Vr	6:00 ... 22:00	Normaal
		22:00 ... 6:00	Verlaging
	Za - Zo	7:00 ... 23:00	Normaal
		23:00 ... 7:00	Verlaging
Tijdprogramma 2	Ma - Vr	5:30 ... 7:30	Normaal
		7:30 ... 16:00	Verlaging
		16:00 ... 22:30	Comfort
		22:30 ... 5:30	Verlaging
	Za - Zo	7:00 ... 19:00	Normaal
		19:00 ... 23:00	Comfort
		23:00 ... 7:00	Verlaging
Tijdprogramma 3	Ma ... Zo	7:00 ... 21:30	Normaal
		21:30 ... 7:00	Verlaging

Warmwaterprogramma

Weekdagen	Tijdstip	Niveau
Ma - Vr	5:00 ... 21:00	Normaal
	21:00 ... 5:00	Verlaging
Za - Zo	6:30 ... 22:00	Normaal
	22:00 ... 6:30	Verlaging

Circulatieprogramma

Weekdagen	Tijdstip	Circulatiepomp
Ma - Vr	6:30 ... 7:30	Aan
	7:30 ... 11:30	Uit
	11:30 ... 13:00	Aan
	13:00 ... 17:00	Uit
	17:00 ... 19:00	Aan
	19:00 ... 6:30	Uit
Za - Zo	7:00 ... 8:30	Aan
	8:30 ... 11:30	Uit
	11:30 ... 13:00	Aan
	13:00 ... 17:00	Uit
	17:00 ... 19:00	Aan
	19:00 ... 7:00	Uit

11.8.1 Tijdprogramma veranderen

- Met de draaiknop de weekdag(en) selecteren en bevestigen.
- ✓ Het tijdprogramma kan bewerkt worden.

Dag veranderen

Van de geselecteerde cyclus kunnen dagen verwijderd of toegewezen worden.

Voorbeeld

Maandag aan:

Maandag wordt aan de cyclus toegewezen.

Maandag uit:

Maandag wordt uit de cyclus verwijderd en vormt een nieuwe cyclus.

Tijd veranderen

De begin- en eindtijd van het geselecteerde tijdsblok kan veranderd worden.


Niveau veranderen

Bij de geselecteerde cyclus kan het temperatuurniveau van de individuele tijdsblokken veranderd worden.

Nieuw tijdsblok

Bij de geselecteerde cyclus kan een nieuw tijdsblok toegevoegd worden.

11.9 Aansluitschema toestelelektronica WEM-FA-G

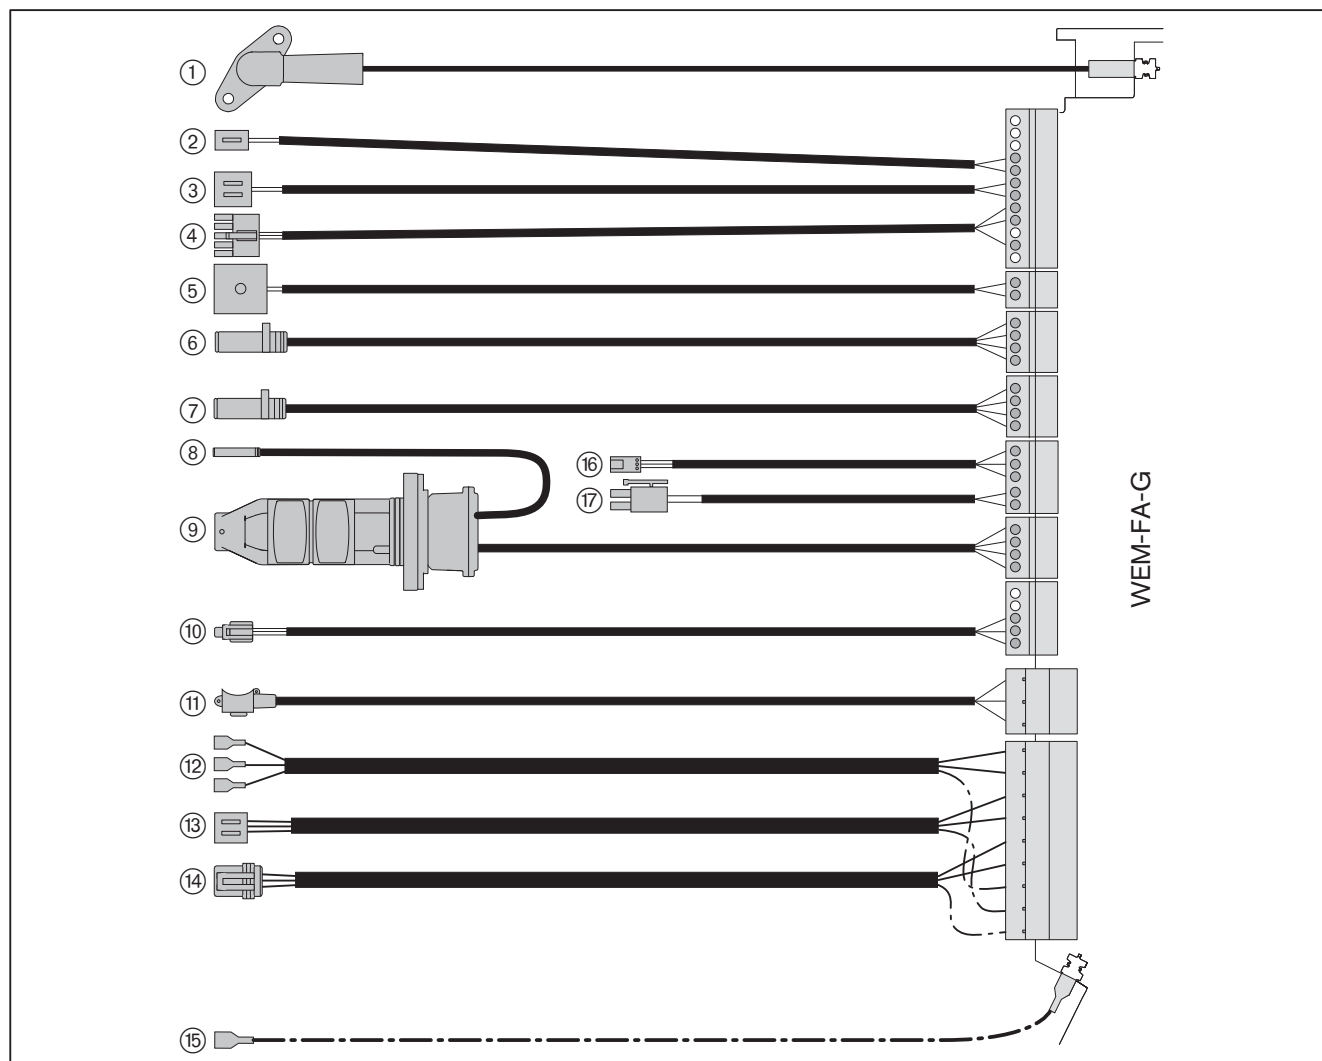

- ① Ionisatie-elektrode
- ② Gascombiventiel regelspoel/ventiel 2
- ③ Gascombiventiel/ventiel 1
- ④ PWM-sigitaal en terugmelding ventilator
- ⑤ Gasdrukwachter (toebehoren)
- ⑥ Vertrekvoeler eSTB
- ⑦ Rookgasvoeler
- ⑧ Vertrekvoeler van de multifunctionele sensor VPT
- ⑨ Multifunctionele sensor VPT
- ⑩ PWM-sigitaal en terugmelding circulatiepomp
- ⑪ Servomotor drie-weg-ventiel
- ⑫ Ontstekingstoestel
- ⑬ Spanningstoevoer ventilator 230 V AC
- ⑭ Spanningstoevoer circulatiepomp 230 V AC
- ⑮ Aardingsgeleider behuizing
- ⑯ Debietensor
- ⑰ Warmwater-uitlaatvoeler

11.10 Voelerkenwaarden

Vertrekvoeler (eSTB) WTC

Rookgasvoeler WTC

Warmwatervoeler (B3)

Warmwater-inschakelvoeler (B3)

Evenwichtsflesvoeler (B2)

Platenwarmtewisselaar (B2)

Warmwater-uitlaatvoeler

Warmwater-uitschakelvoeler (T2)

Vertrekvoeler (B6)

Terugloop circulatie (T1)

Buitenvoeler WTC (B1)

Buitenvoeler stookkring (T1)

NTC 5 kΩ		NTC 2 kΩ	
°C	Ω	°C	Ω
–20	48 180	–20	15 138
–15	36 250	–15	11 709
–10	27 523	–10	9 138
–5	21 078	–5	7 193
0	16 277	0	5 707
5	12 669	5	4 563
10	9 936	10	3 675
15	7 849	15	2 981
20	6 244	20	2 434
25	5 000	25	2 000
30	4 029	30	1 653
35	3 267	35	1 375
40	2 665	40	1 149
45	2 185		
50	1 802		
55	1 494		
60	1 245		
65	1 042		
70	876		
75	740		
80	628		
85	535		
90	457		
95	393		
100	338		
105	292		
110	254		

11 Technische documenten

11.11 Omrekeningstabel drukeenheid

Bar	Pascal			
	Pa	hPa	kPa	MPa
0,1 mbar	10	0,1	0,01	0,00001
1 mbar	100	1	0,1	0,0001
10 mbar	1 000	10	1	0,001
100 mbar	10 000	100	10	0,01
1 bar	100 000	1 000	100	0,1
10 bar	1 000 000	10 000	1 000	1

11.12 Omrekeningstabel O₂/CO₂

O ₂ -gehalte droog in %v	CO ₂ -gehalte in %		
	Aardgas H (max 11,7 % CO ₂)	Aardgas L (max 11,5 % CO ₂)	Propan (max 13,7 % CO ₂)
2,0	10,6	10,4	12,4
2,5	10,3	10,1	12,1
3,0	10,0	9,9	11,7
3,5	9,8	9,6	11,4
4,0	9,5	9,3	11,1
4,5	9,2	9,0	10,8
5,0	8,9	8,8	10,4
5,5	8,6	8,5	10,1
6,0	8,4	8,2	9,8
6,5	8,1	7,9	9,5
7,0	7,8	7,7	9,1
7,5	7,5	7,4	8,8
8,0	7,2	7,1	8,5

11.13 Toegang tot de verwarmingsinstallatie vanop afstand via internet

Via internet is een toegang tot de verwarmingsinstallatie van op afstand mogelijk via webbrowser of app.

Voor de toegang op afstand moet eerst het Weishaupt Energie Management portaal (WEM-portaal) geactiveerd worden.

Netwerkkabel aansluiten

- ▶ Router met netwerkbuis op de onderkant van de weergave- en bedieningseenheid (systeemmodule) verbinden.

WEM-portaal op WTC activeren

- ▶ Gebruikersmenu selecteren [hfst. 6.5].
- ▶ Instellingen selecteren en bevestigen.
- ▶ WEM-portaal selecteren en bevestigen.
- ▶ Rechthoek bij Portaaltoeg. met draaiknop selecteren en bevestigen.
- ✓ Kleur van de rechthoek wordt groen.
- ✓ Toegangscode wordt opnieuw gegenereerd.
- ✓ Toegang tot WEM-portaal is geactiveerd.
- ▶ Serienummer en Toeg.-code noteren.

Registreren

- ▶ Via de webbrowser surfen naar <https://www.wemportal.com/>.
- ▶ Op Registreren klikken.
- ▶ Registratie uitvoeren.

Aanmelden

- ▶ Met gebruikersnaam en paswoord aanmelden
- ✓ Het WEM-portaal gaat open.
- ✓ Het venster `Installaties > overzicht` wordt weergegeven.

Verwarmingsinstallatie op het WEM-portaal toevoegen

- ▶ Op Installatie toevoegen klikken.
- ▶ Naam installatie invullen (vrij te kiezen).
- ▶ Genoteerde Serienummer en Toeg.-code invoeren.
- ▶ Registratiecode van de Weishaupt WEM-portaallicentie invoeren.
- ▶ Op Toevoegen klikken.
- ✓ De installatie is toegevoegd.

App installeren (optioneel)

- ▶ App "Weishaupt Energie Manager" op de gewenste terminal installeren.

Netwerkconfiguratie (optioneel)

Het toestel is op een automatische netwerkconfiguratie ingesteld.

Afhankelijk van het netwerk kan een omschakeling naar manuele netwerkconfiguratie nodig zijn.

- ▶ Parameter `10.8.1 JSON interface` op de systeemmodule activeren [hfst. 6.6.9.9].

Toegangsgegevens bij manuele netwerkconfiguratie:

- Netwerkadres: <http://wem-sg>
- Gebruikersnaam: admin
- Paswoord: Admin123

12 Ontwerp

12.1 Weishaupt Energie Management (WEM)

Systeemmodule

De in de WTC geïntegreerde weergave- en bedieningseenheid (systeemmodule) is de overkoepelende systeemmodule (master) voor het volledige systeem. De systeemmodule kan alle aangesloten uitbreidingsmodules in het volledige systeem aanspreken.

Tegelijkertijd regelt de systeemmodule de directe stook- en warmwaterkring van de WTC. Enkel stook- of warmwaterkringen die via een door de WTC gestuurde pomp gevoed worden, behoren tot de directe kringen. De directe stook- en warmwaterkring krijgt in het systeem adres 1.

Uitbreidingsmodule

Op het systeem kunnen 24 uitbreidingsmodules aangesloten worden.

Met de stookkring-uitbreidingsmodule (WEM-EM-HK) kan een bijkomende pompkring of een mengkring geregeld worden.

Ruimtetoestel WEM-RG1

Op de WTC en op elke stookkring-uitbreidingsmodule kan een ruimtetoestel aangesloten worden. Een ruimtetoestel WEM-RG1 kan een stookkring bedienen.

Ruimtetoestel WEM-RG2

Op de WTC en op elke stookkring-uitbreidingsmodule kan een ruimtetoestel aangesloten worden. Een ruimtetoestel WEM-RG2 kan tot 3 stookkringen en een warmwaterkring bedienen.


Ruimtevoeler WEM-RF

Op de WTC en op elke stookkring-uitbreidingsmodule kan een ruimtevoeler aangesloten worden.

Een ruimtevoeler WEM-RF kan slechts aan één stookkring toegewezen worden. Aan elke stookkring kunnen tot 3 ruimtevoelers toegewezen worden. De systeemmodule berekent dan uit de ruimtetemperaturen het gemiddelde voor de regeling.

Voorbeeld

Systeemoverzicht

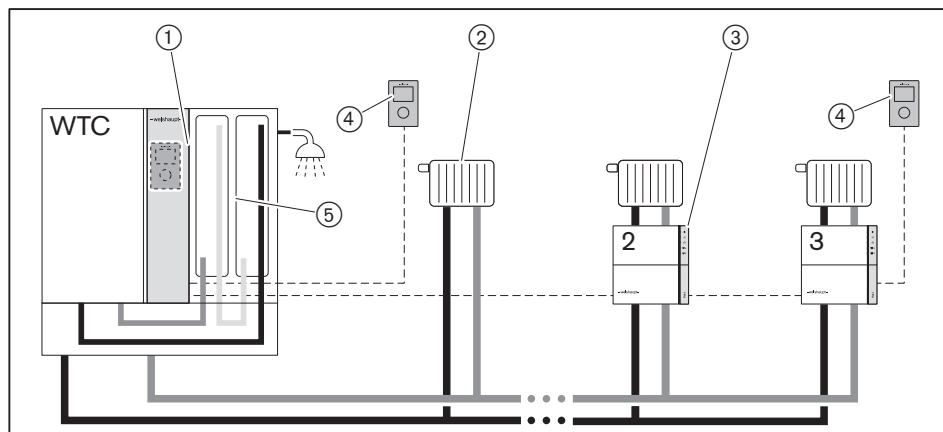

- ① Systeemmodule
- ② Directe stookkring van de condensatieketel
- ③ Stookkring-uitbreidingsmodule (WEM-EM-HK)
- ④ Ruimtetoestel of ruimtevoeler
- ⑤ Directe warmwaterkring van de condensatieketel

12.2 Expansievat en installatiedruk

In het toestel is een expansievat geïntegreerd:

- Inhoud 18 liter
- Voordruk 0,75 bar
- Aan de hand van onderstaande tabel controleren of een bijkomend expansievat moet worden geïnstalleerd.

Voorbeeld

Bij een maximale vertrektemperatuur van 50 °C en een opstellingshoogte van 7,5 meter bedraagt de maximale installatie-inhoud 500 liter. Als deze installatie-inhoud overschreden wordt, moet een bijkomend expansievat geïnstalleerd worden.

	Installatiehoogte				
	5 m	7,5 m	10 m	12,5 m	15 m
Vertrektemperatuur	Maximaal toegelaten totale waterinhoud [liter]				
max 40 °C	820	700	620	420	300
max 50 °C	620	500	410	280	190
max 60 °C	440	360	290	190	140
max 70 °C	330	260	220	140	100
max 80 °C	260	210	170	110	80

Voordruk expansievat

De voordruk van het expansievat wordt op basis van de statische hoogte van de installatie berekend:

10 meter statische hoogte: 1,0 bar voordruk

De statische hoogte is het hoogteverschil tussen de aansluiting van het expansievat en het hoogste punt van de installatie.

Als de statische hoogte minder dan 5 meter bedraagt (bijv. bij gebouwen met één enkele verdieping of bij een stookplaats onder het dak), moet een voordruk van minstens 0,5 bar ingesteld worden.

- Statische hoogte berekenen.
- Voordruk berekenen.
- Voordruk expansievat controleren en evt. naar de berekende waarde aanpassen.

Het ventiel van het expansievat bevindt zich achter de weergave- en bedieningseenheid [hfst. 3.3.1].

Installatiedruk


- Installatiedruk 0,5 bar boven de aangepaste voordruk van het expansievat instellen.

Voorbeeld

	Voorbeeld 1	Voorbeeld 2
Statische hoogte	8 meter	1 meter
Voordruk expansievat	0,8 bar	0,5 bar
Installatiedruk	1,3 bar	1,0 bar

13 Wisselstukken


13 Wisselstukken

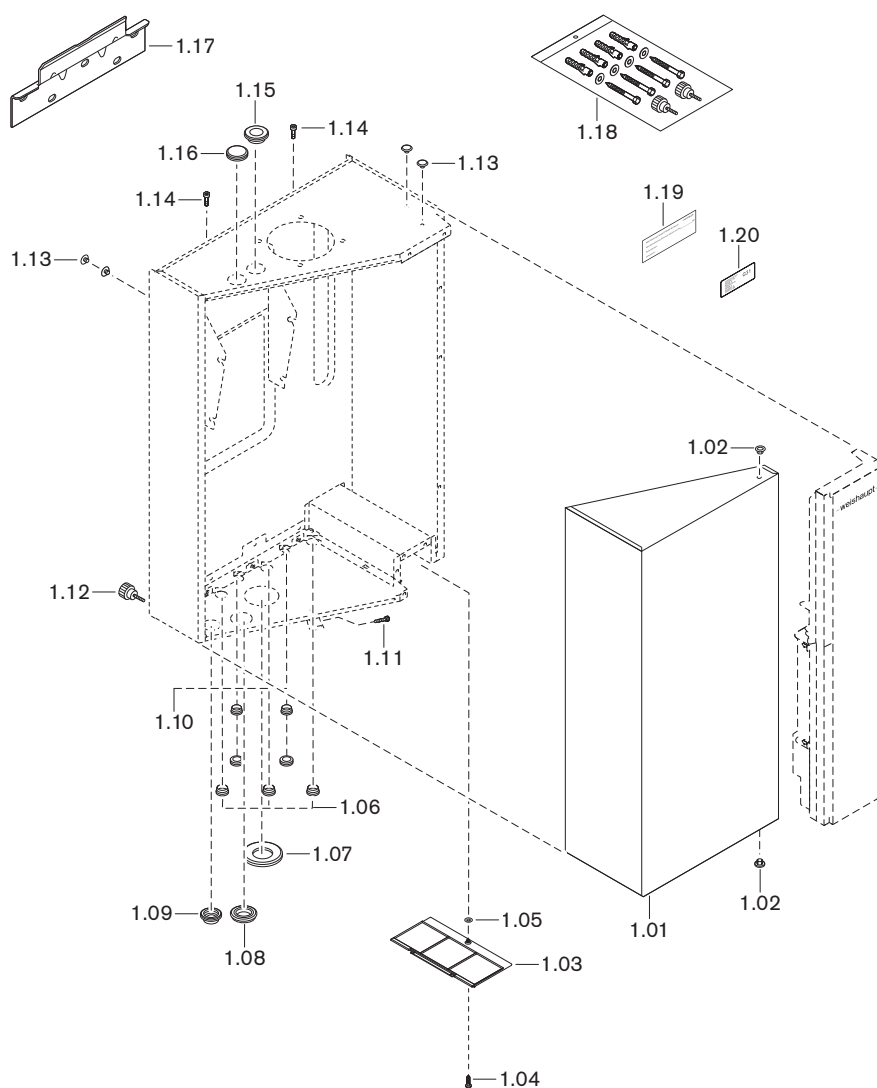

13 Wisselstukken


Pos.	Benaming	Bestelnr.
1.01	Deksel	481 011 02 022
1.02	Stop 6 mm vorm 1 wit	446 034
1.03	Afdekking kabelschacht compleet	481 011 02 072
1.04	Plaatschroef ISO 14585 4,2 x 13,0-C	409 132
1.05	Sluitring 3,5 x 10 x 0,5	430 020
1.06	Doorvoerhuls wateraansluiting Ø binnen 18mm	481 011 02 197
1.07	Doorvoerhuls dm.l 40 mm	483 011 40 257
1.08	Doorvoerhuls wateraansluiting Ø binnen 22 mm	481 015 02 147
1.09	Doorvoerhuls condensaat slang Ø binnen 24 mm	481 011 02 367
1.10	Doorvoerhuls wateraansluiting Ø binnen 15mm	481 011 02 357
1.11	Schroef M4 x 22 voor klemhaak	481 011 02 417
1.12	Bout M6 x 20	483 601 02 117
1.13	Stop (uitvoering H-O)	481 011 02 347
1.14	Bout M6 x 35 DIN 7984	402 406
1.15	Doorvoerhuls Ø binnen 18 mm	483 011 02 107
1.16	Doorvoer snelontluchter gesloten	481 011 02 247
1.17	Wandhouder	471 064 02 337
1.18	Pluggenset WTC-GW	483 601 02 122
1.19	Aanwijspaat nominaal warmtevermogen	793 534
1.20	Zelfklever "Ingesteld op G31"	482 101 00 177

13 Wisselstukken

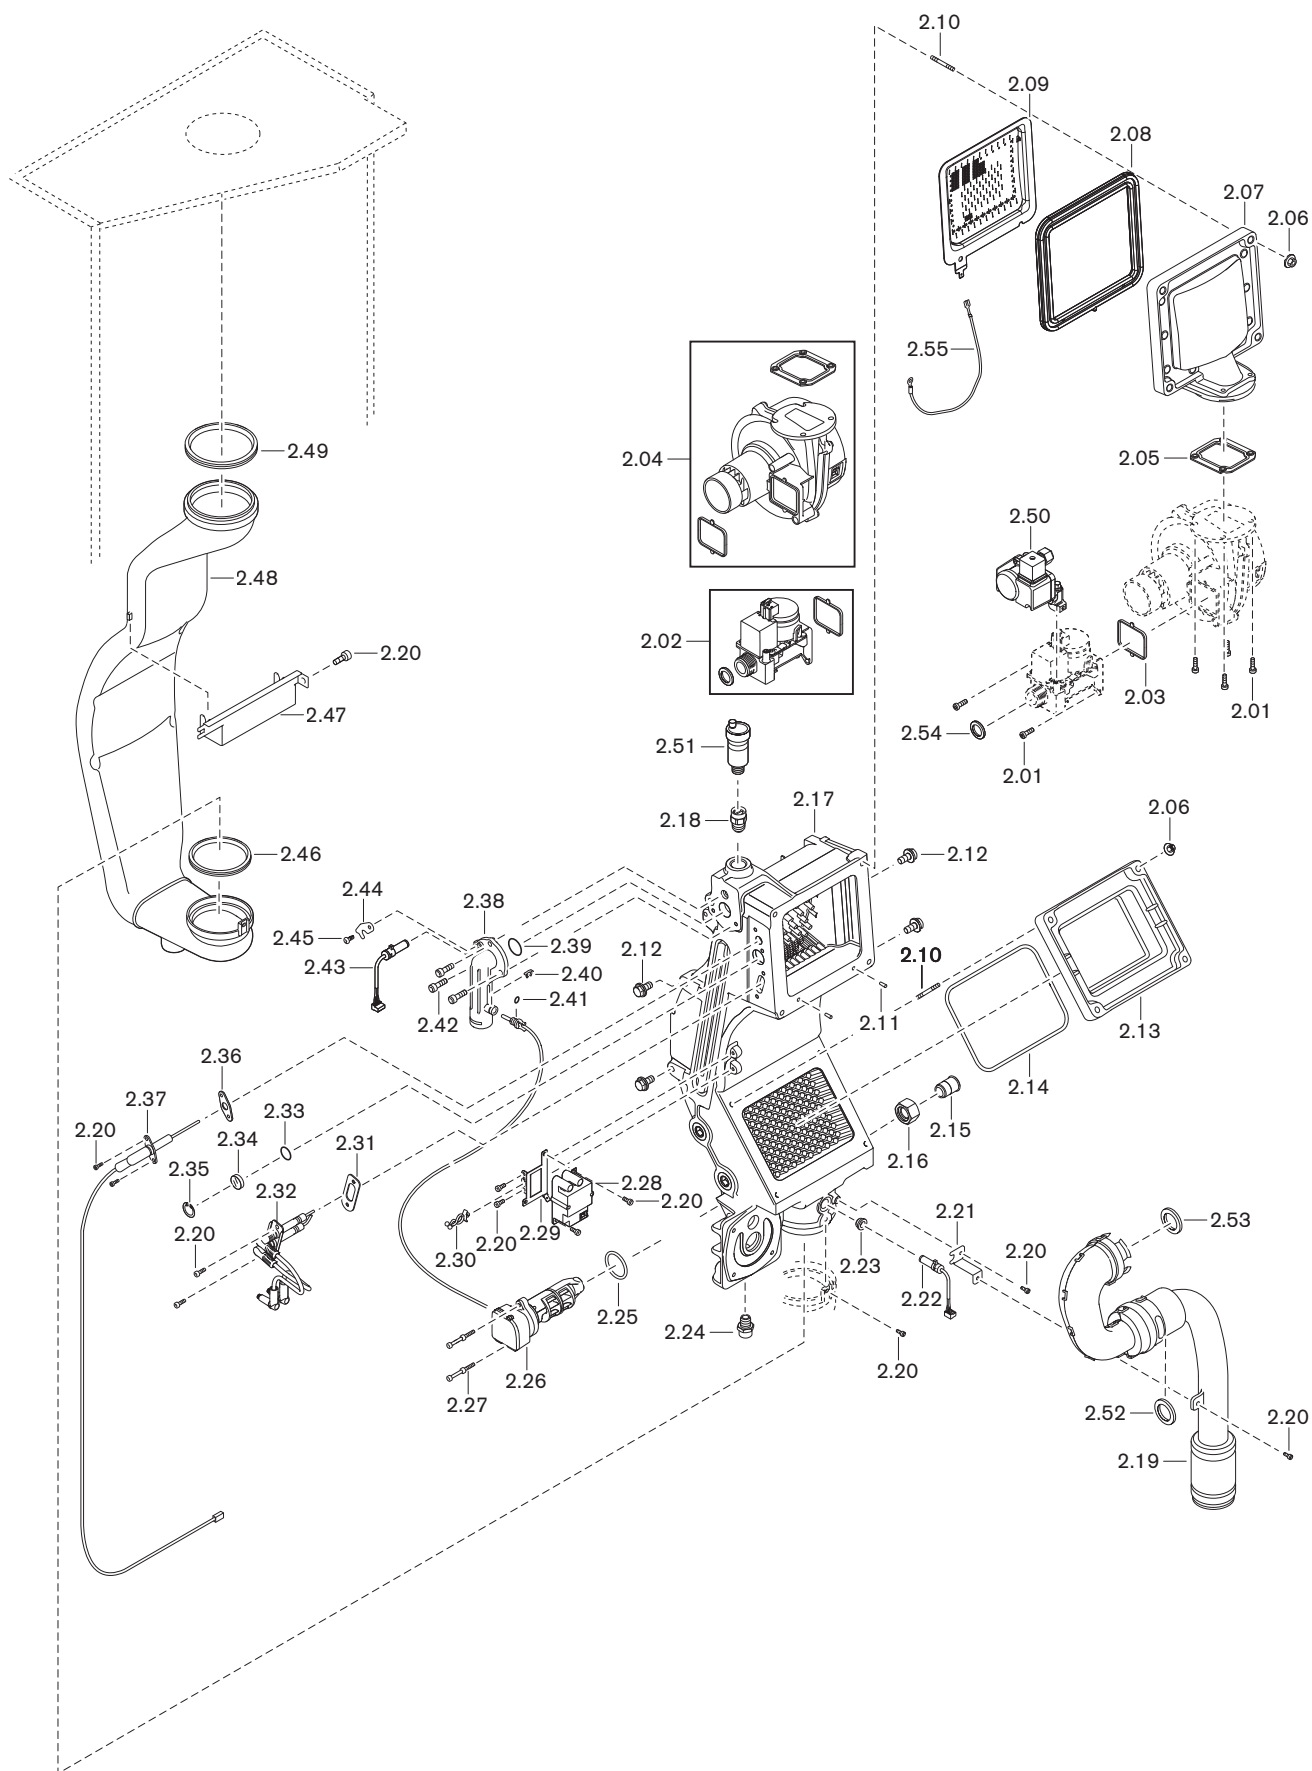

Pos.	Benaming	Bestelnr.
2.01	Schroef M5 x 16 DIN 6912	403 263
2.02	Compact gascombiventiel CES 10 (20V DC) met dichtingen	483 111 30 192
2.03	Profiel dichting gasventiel-ventilator	483 011 30 127
2.04	Ventilator NRG 118 met dichtingen	483 011 30 062
2.05	Dichting ventilator luchtuitlaat	482 001 30 677
2.06	Schijfmoer M6 A2G	412 508
2.07	Branderafdekkap	483 111 30 082
2.08	Branderdichting	483 111 30 317
2.09	Branderoppervlak met aardingsvlag en branderdichting	483 111 30 382
2.10	Stiftbout 6 x 30-A3K DIN 949-B	471 230
2.11	Getande steekpin 4 x 10 ISO 8741 A4	422 227
2.12	Bout M8 x 16 DIN 6921	409 256
2.13	Onderhoudsdeksel met dichting	483 111 30 032
2.14	Dichting onderhoudsdeksel	481 111 30 057
2.15	Inschroefbout R $\frac{1}{2}$ M	483 011 30 227
2.16	Wartelmoer G $\frac{3}{4}$ x 22 L=16 staal	483 011 30 217
2.17	Ketellichaam voorgemonteerd met toebehoren	483 111 30 322
2.18	Afsluitventiel R $\frac{1}{2}$ M x G $\frac{3}{8}$ F	662 034
2.19	Aanzuigdemper volledig	483 011 30 092
2.20	Schroef ISO 4762-M4 x 10- 8.8	402 150
2.21	Steunplaat aanzuigdemper-rookgasvoeler	483 011 30 257
2.22	Rookgasvoeler eSTB NTC 5K	483 011 30 342
2.23	Doorvoerhuls rookgasvoeler	481 011 30 287
2.24	Dubbele nippel R $\frac{1}{4}$ x G $\frac{3}{8}$	481 011 40 127
2.25	O-ring 31 x 2,5 EPDM 70	445 176
2.26	Set multifunctionele sensor VPT2 volledig	483 011 40 102
2.27	Schroef M4 x 50 / 20-8.8 A2K	483 011 40 097
2.28	Ontstekingsstoestel 230V 50/60Hz	483 601 30 242
2.29	Houder ontstekingsstoestel	483 601 30 277
2.30	Kabelbinder PA 6.6 natuur	481 011 22 117
2.31	Dichting ontstekingselektrode	483 011 30 167
2.32	Ontstekingselektrode met dichting	484 011 30 262
2.33	O-ring 17 x 1,5 -N FPM 80 groen	445 135
2.34	Kijkglas	481 011 30 067
2.35	Borgring DIN 472 J 20 x 1,0	435 467
2.36	Dichting ionisatie-elektrode	481 011 30 257
2.37	Ionisatie-elektrode met dichting	483 011 30 162
2.38	Vertrekaansluitstuk volledig (met O-ringen en beveiligingsplaat)	483 011 40 092
2.39	O-ring 29 x 3,0 -N-EPDM 70 DIN 3771	445 138
2.40	Beveiligingsplaat vertrekvoeler Ø 6 mm	483 011 30 207
2.41	O-ring 4 x 2,5 N-EPDM 70	445 175
2.42	Schroef ISO 4762-M6 x 20- 8.8	402 350
2.43	Vertrekvoeler eSTB NTC 5K	483 011 30 332


13 Wisselstukken

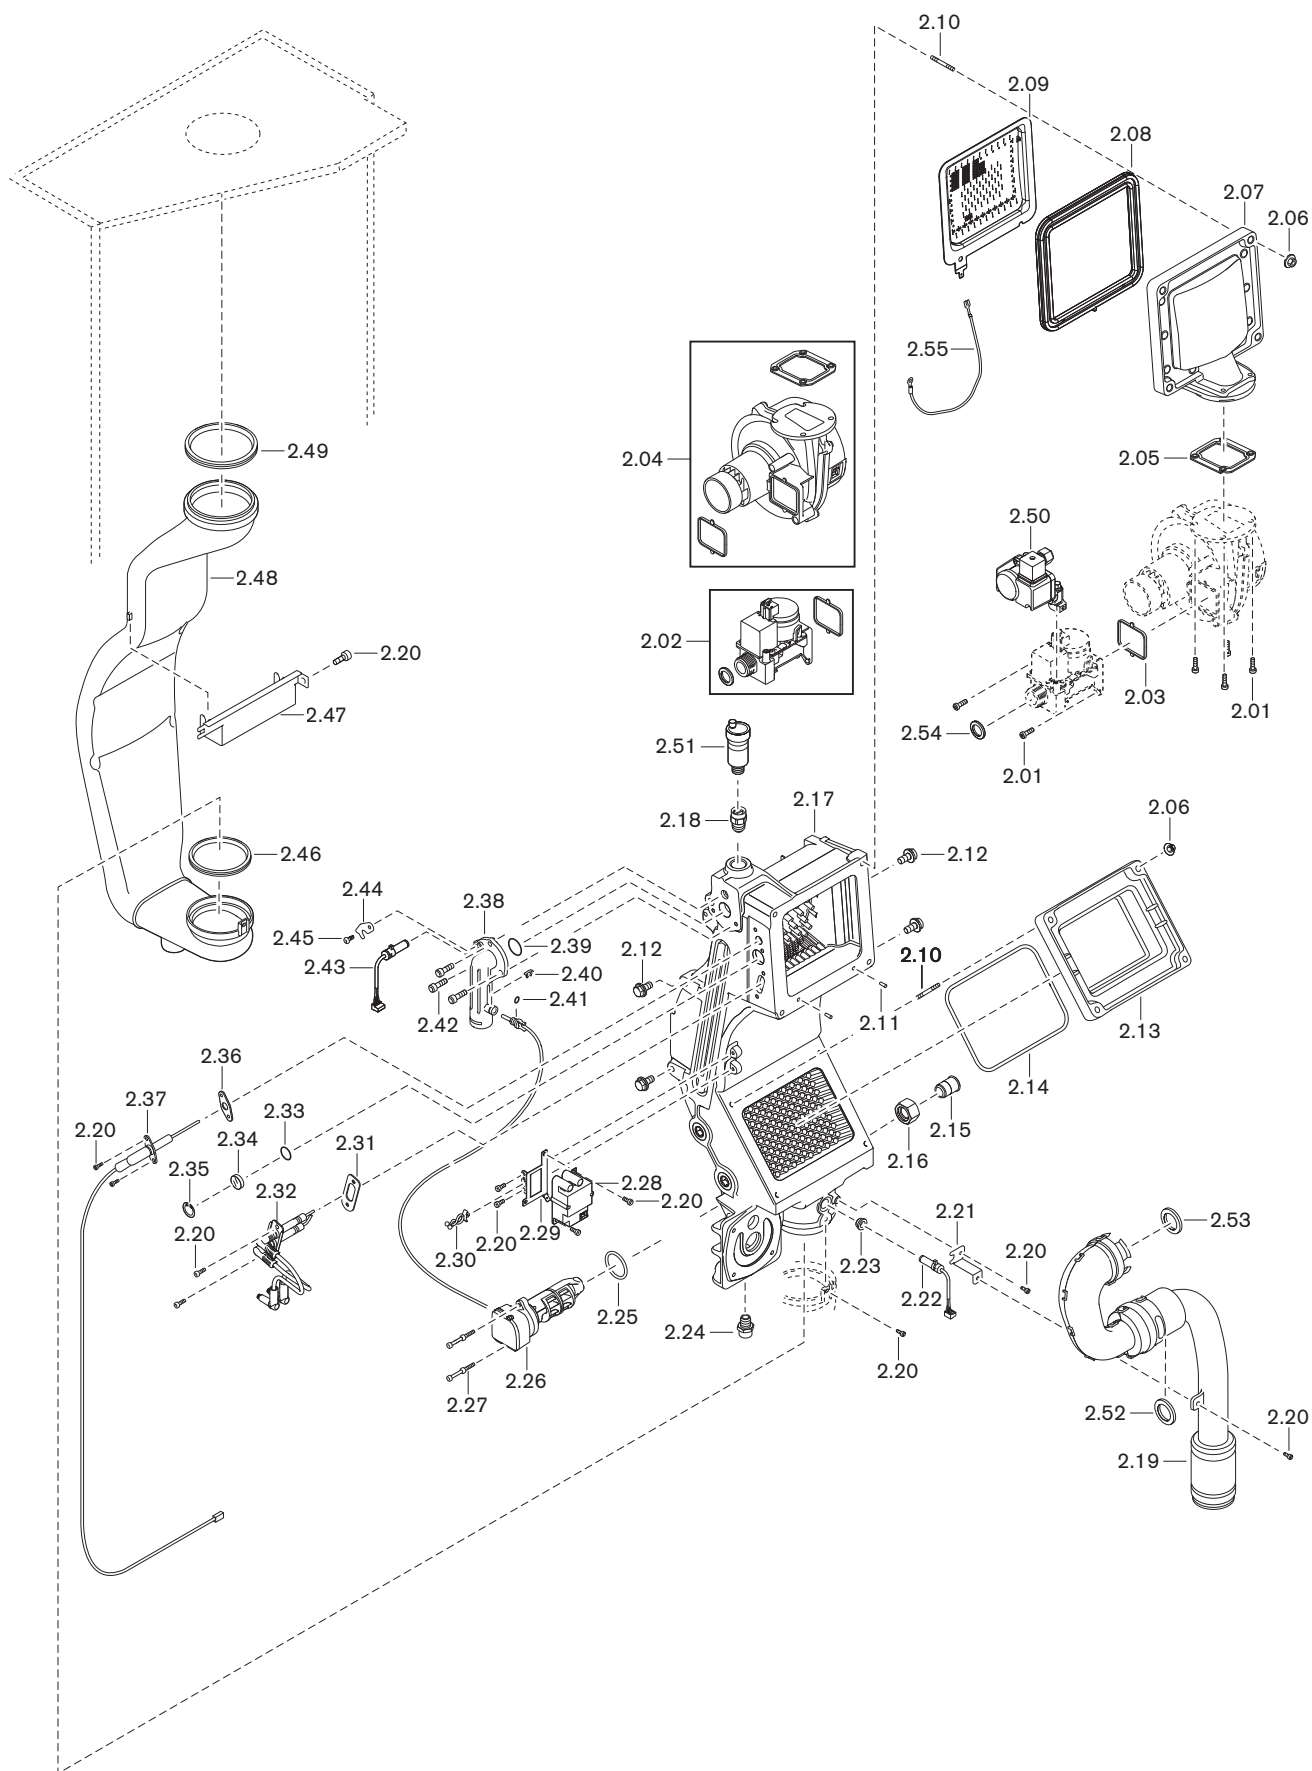

13 Wisselstukken


Pos.	Benaming	Bestelnr.
2.44	Bevestigingsplaat eSTB-voeler	483 011 30 087
2.45	Schroef Dm.4 x L10	409 329
2.46	Dichting DN70 EPDM voor rookgaskanaal	669 369
2.47	Houder rookgaskanaal	483 111 30 137
2.48	Rookgaskanaal	483 011 30 042
2.49	Dichting DN80 voor PP-rookgasbuis	669 252
2.50	Gasdrukwachter GW50 volledig (toebehoren)	483 000 00 102
	– Drukwachter GW50 met O-ring	482 001 30 052
	O-ring 10,5 x 2,25 GW50/VDK300	445 512
	– Schroef ISO 4762-M4 x 20- 8.8	402 115
2.51	Snelontluchter G3/8 zonder afsluitventiel	662 032
2.52	Dichting aanzuigdemper	481 401 30 237
2.53	Dichting aanzuigdemper DN50	483 011 30 247
2.54	Dichting 17 x 24 x 2 (3/4") AFM-34/2	409 000 21 107
2.55	Geleidingssleuf GNGE 1,0 x 300-chassis PE	481 801 22 062

13 Wisselstukken

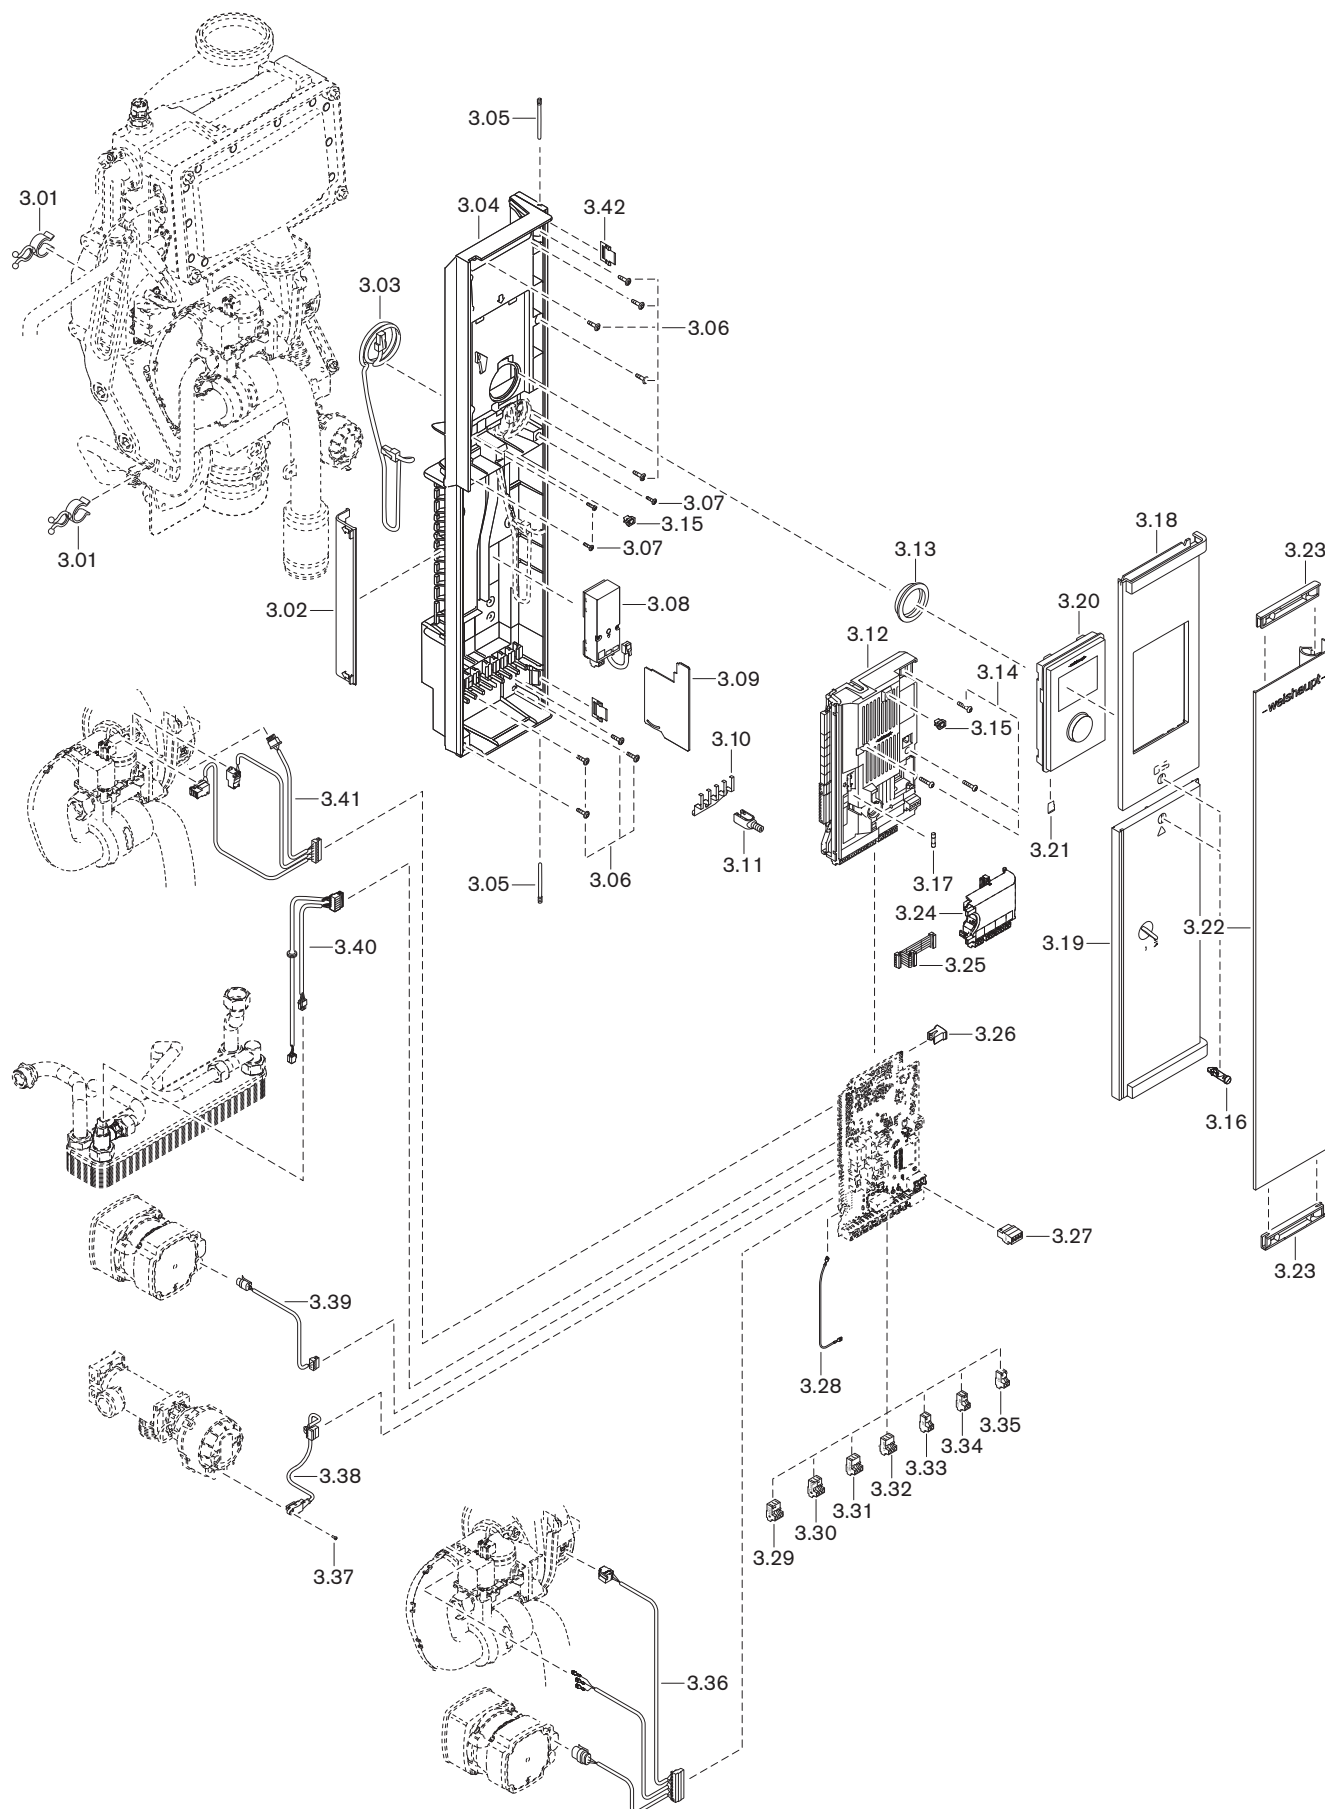

Pos.	Benaming	Bestelnr.
3.01	Leidinghouder voor buis Ø 18 mm	483 011 22 437
3.02	Spatbescherming voor WEM-stekkers	483 011 22 157
3.03	Aansluitleiding RJ11 WEM-systeemmodule	483 011 22 102
3.04	Bedieningseenheid WTC-GW 25-B uitvoering K	483 115 22 212
3.05	PT-scharnierschroef L = 63 mm	483 011 22 347
3.06	Boorschroef 4,2 x 16 ZEBRA pias	483 011 22 337
3.07	Schroef 4 x 12 W1451 A3K	483 011 22 307
3.08	Adapterset WEM-CAN 2-draads (toebehoren)	
	– voor ruimtetoestel 2 met wandconsole	483 000 00 222
	– voor ruimtevoeler / ruimtetoestel 1	483 000 00 382
3.09	Scheidingsplaatje 230V / SELV	483 011 22 177
3.10	EMV-afscherming trekontlasting	483 011 22 297
3.11	Schroefklem	483 011 22 382
3.12	WEM-FA-G eenheid (toestelelektronica)	483 011 22 232
3.13	Doorvoerhuls onderhoudsopening expansievat	483 011 22 357
3.14	Schroef 4 x 20 W1451 A3K	483 011 22 317
3.15	Klem snelsluiting	483 011 22 097
3.16	Afsluitbout snelsluiting	483 011 22 107
3.17	Fijnzekering T4H IEC 127-2/5	483 011 22 447
3.18	Afdekking bedieningspaneel	483 011 22 152
3.19	Afdekking ketelbedieningspaneel volledig	483 011 22 162
3.20	WEM-systeemmodule volledig met SD-kaart	483 011 22 522
3.21	SD-kaart WEM-systeemmodule	483 011 22 202
3.22	Afdekkap bedieningseenheid met scharnier	483 011 22 182
3.23	Documentatiehouder	483 011 22 187
3.24	Extra insteekmodule FA-G 1.0	483 000 00 012
	– Stekker VA1/VA2 3-polig oranje-bruin rast 5	716 583
	– Stekker PWM 3-polig signaalblauw rast 5	716 584
	– Stekker T1/T2 3-polig zilvergrijs rast 5	716 585
	– Stekker N1 2-polig oranje rast 5	716 274
3.25	Flatkabel 10-polig	483 000 00 022
3.26	Codeerstekker BCC	483 111 22 252
3.27	Stekker CAN 4-polig altrosa Rast 5	716 582
3.28	Geleidingssleuf GNGE 1,0 x 300 chassis-PE	481 011 22 072
3.29	Stekker 230V 3-polig grafiëtgrijs Rast 5	716 275
3.30	Stekker 230V 3-polig zilvergrijs Rast 5	716 284
3.31	Stekker H1/H2 3-polig turkoois Rast 5	716 580
3.32	Stekker MFA1 3-polig pastelpaars	716 277
3.33	Stekker B1 2-polig groen Rast 5	716 280
3.34	Stekker B2 2-polig gebroken wit Rast 5	716 581
3.35	Stekker B3 2-polig geel Rast 5	716 281


13 Wisselstukken

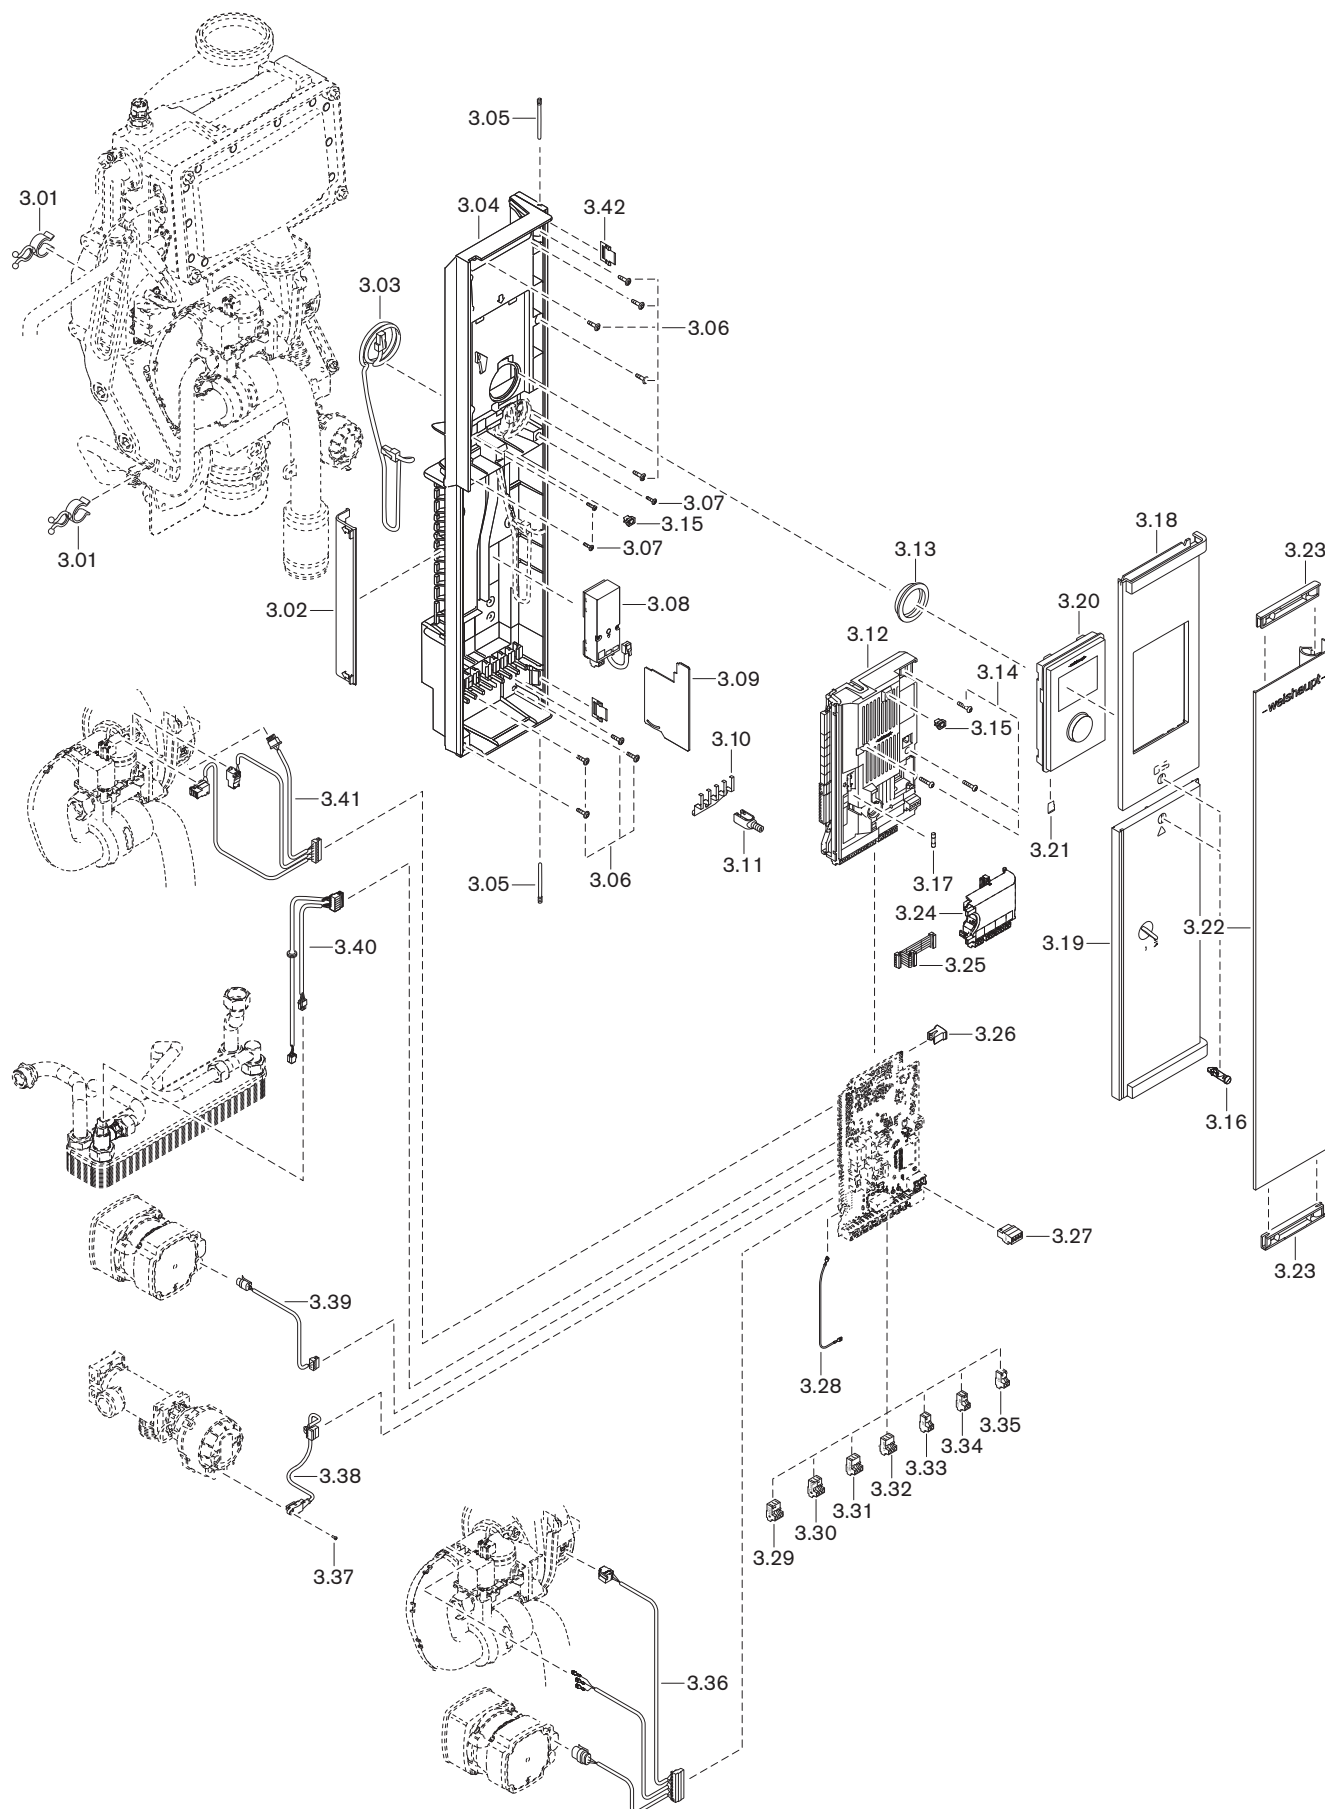

13 Wisselstukken


Pos.	Benaming	Bestelnr.
3.36	Kabelboom ontstek., ventilator, circulatiep.	483 012 22 082
3.37	Schroef W1452 2,2 x 6	409 376
3.38	Stekkerkabel omschak.ventiel (3-weg-ventiel)	483 012 22 062
3.39	Stekkerkabel PWM-circulatiepomp	483 012 22 072
3.40	Kabelboom debietsensor, WW-voeler	483 113 22 062
3.41	Kabelboom ventilatorsturing, ventielen	483 011 22 062
3.42	Scharnierveer	483 011 22 467

13 Wisselstukken

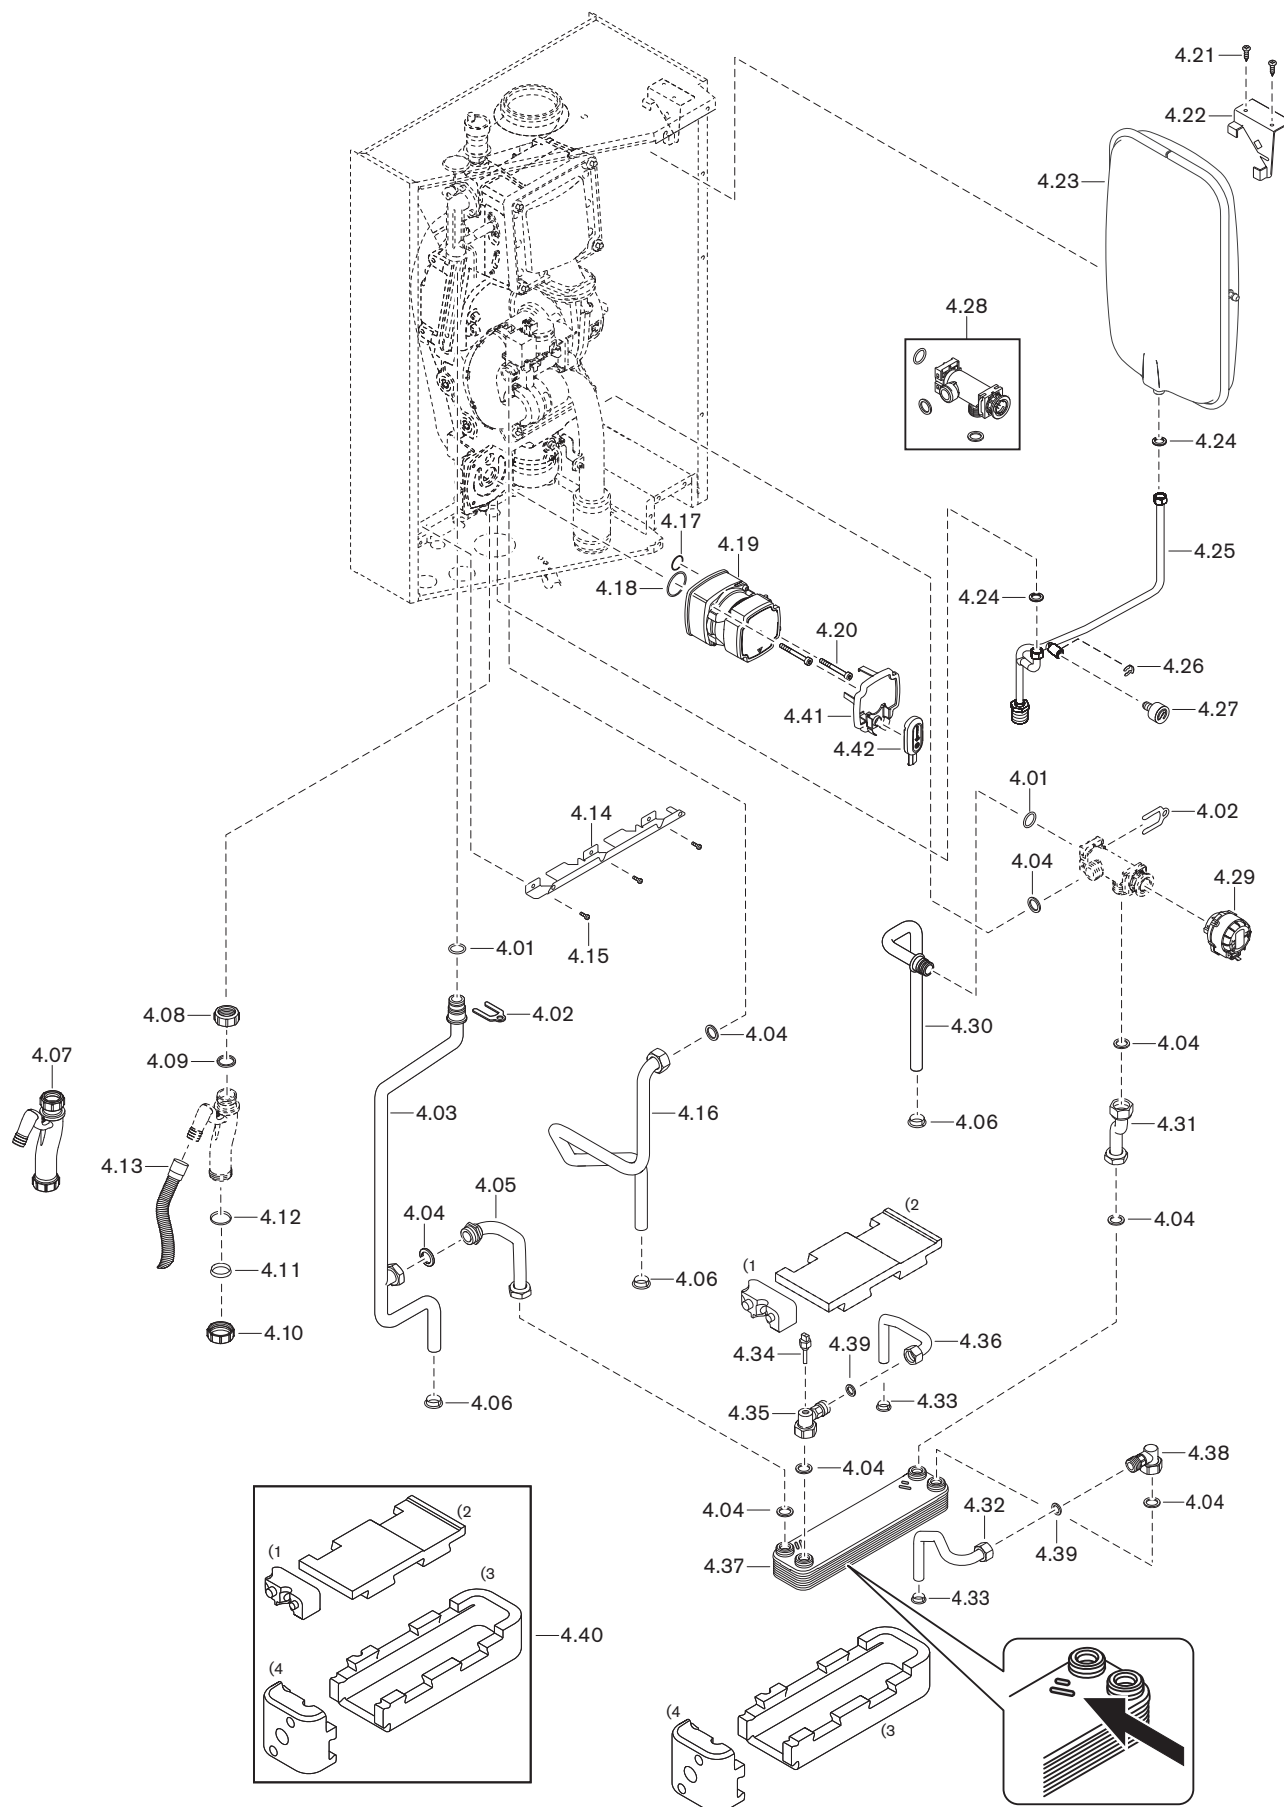


Pos.	Benaming	Bestelnr.
4.01	O-ring 18 x 2,0 -N-EPDM 70 DIN 3771	445 137
4.02	Bevestigingsplaat vertrekbus	481 011 40 147
4.03	Aansluitbuis vertrek	483 111 40 042
4.04	Dichting 17 x 24 x 2 (3/4") AFM-34/2	409 000 21 107
4.05	Aansluitbuis vertrek PWT	481 113 40 062
4.06	Inzethuls voor buis Ø 18 mm	481 011 02 407
4.07	Sifon compleet	483 011 40 222
4.08	Contramoer G1 1/4 sifon	481 011 40 197
4.09	Dichting sifon contramoer G1 1/4	481 011 40 217
4.10	Contramoer G1 1/2	483 011 40 227
4.11	Afsluitkap sifon voor G1 1/2	483 011 40 207
4.12	Dichting afsluitkap G1 1/2	483 011 40 237
4.13	Condensaatslang 25 x 1000 lang	400 110 50 217
4.14	Voorkant buishouderkam	481 011 02 387
4.15	Schroef ISO 4762-M4 x 10- 8.8	402 150
4.16	Gasbuis met wartelmoer G3/4 en dichting	483 011 30 202
4.17	O-ring 21 x 2,5 -N-EPDM 70 DIN 3771	445 192
4.18	O-ring 28,24 x 2,62 -N-EPDM 70 DIN 3771	445 193
4.19	Circulatiepomp UPM3 15-70 GGMBP3 met O-ringen	483 011 40 262
4.20	Schroef M6 x 62 / 25-8.8 A2K verzinkt	483 011 40 037
4.21	Plaatschroef ISO 14585 4,2 x 13,0-C	409 132
4.22	Ophanging expansievat bovenaan	481 011 40 037
4.23	Expansievat 10 l	483 011 40 107
4.24	Dichting 10 x 14,8 x 2 AFM-34/2	409 000 21 187
4.25	Aansluitbuis WT-AD	483 011 40 062
4.26	Veiligheidsplaat manometer Ø 10 mm	483 011 40 077
4.27	Manometer 0-4 bar met steekaansl., O-ring	483 011 40 087
4.28	Omschakelventiel met dichtingen	483 012 40 082
4.29	Servomotor voor omschakelventiel	483 012 40 072
4.30	Aansluitbuis terugloop met steekaansluiting	483 012 40 062
4.31	Aansluitbuis TL warmewiss.-PWT	483 113 40 052
4.32	Aansluitbuis KW WTC-GW 25-B uitvoering K – Contramoer G1/2 x 16	483 113 40 222 481 113 40 077
4.33	Inzethuls voor buis Ø 15 mm	481 011 02 397
4.34	NTC-voeler WW G1/8 – O-ring 9,25 x 1,78 EPDM 70 Shore	483 113 40 107 483 113 40 117
4.35	Aansluitflens links PWT	483 113 40 042
4.36	Aansluitbuis WW – Contramoer G1/2 x 16	483 113 40 062 481 113 40 077
4.37	Platenwarmtewisselaar	483 113 40 027
4.38	Aansluitflens rechts PWT	483 113 40 192
4.39	Dichting 12 x 18,5 x 2 AFM-34/2	409 000 21 197
4.40	Warmte-isolatie PWT	483 113 40 132
4.41	Houder uitleestoestel Alpha-Reader	483 011 40 247
4.42	Uitleestoestel Alpha-Reader MI401 (toeb.)	660 419

13 Wisselstukken

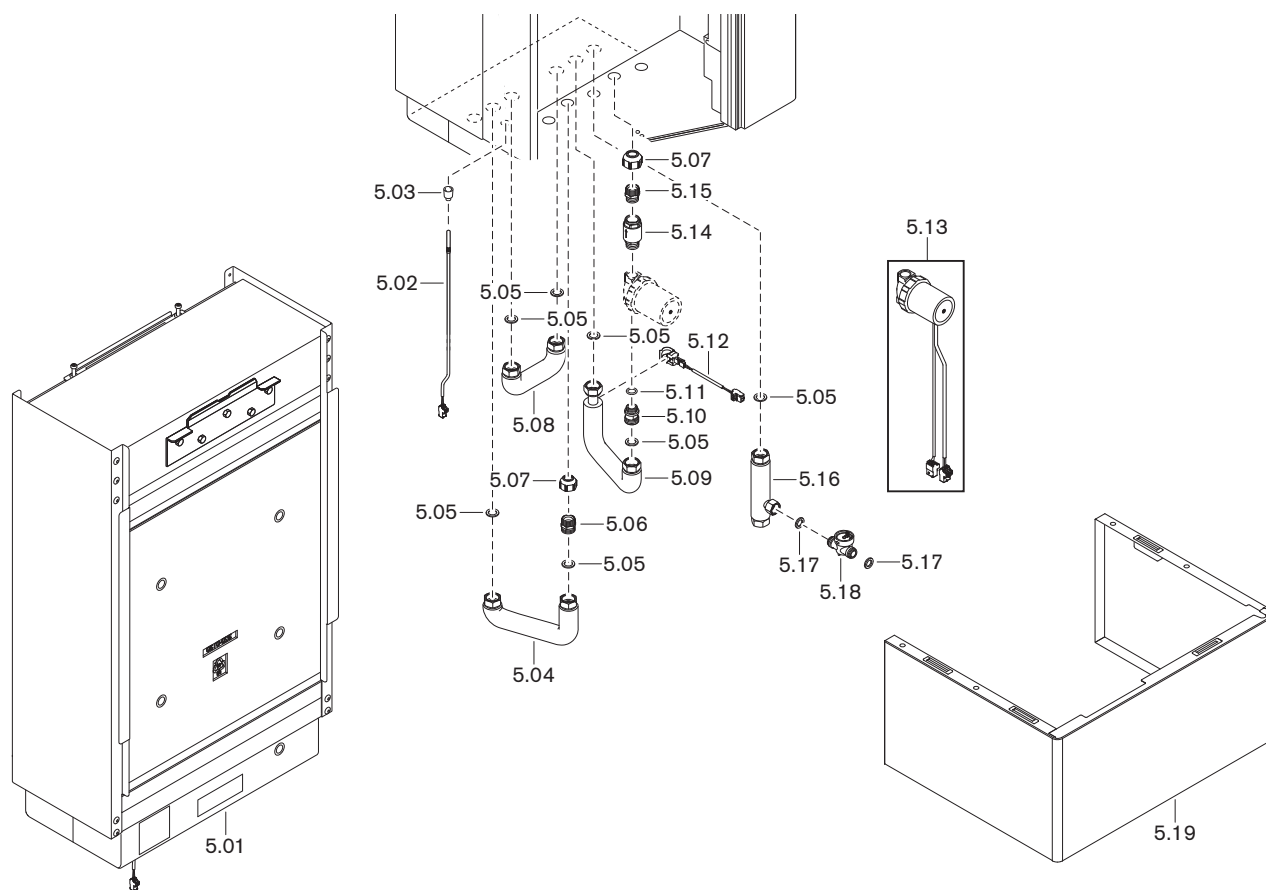


Pos.	Benaming	Bestelnr.
5.01	Boiler WAS 35 Power/Bloc-P/W/A	471 040 01 010
5.02	Temperatuurvoeler NTC 5K	471 080 22 042
5.03	Afsluitkap dompelhuls WAP	471 120 01 237
5.04	Aansluitbuis WW-VT	471 040 40 092
5.05	Dichting 17 x 24 x 2 (3/4") AFM-34/2	409 000 21 107
5.06	Aansluitnippel G3/4 x G3/4 Eurokonus	471 040 40 117
5.07	Klemschroefkoppeling G3/4 15 x 1mm	483 000 01 847
5.08	Verbindingsbuis	471 040 40 052
5.09	Aansluitbuis pomp KW-TL	471 040 40 102
5.10	Reduceernippel G3/4A x G1/2A	471 040 40 137
5.11	O-ring 17 x 3,5 EPDM 70 IHRD DIN 3771	445 123
5.12	Contactvoeler volledig	471 040 40 082
5.13	Circulatiepomp eco B PWM 15-3L/65B	471 040 40 182
5.14	Terugslagklep G1/2 x G1/2A	471 040 40 147
5.15	Aansluitnippel G1/2 x G3/4	471 040 40 157
5.16	Aansluitbuis KW met T-stuk	471 040 40 072
5.17	Dichting 12 x 18,5 x 2 AFM-34/2	409 000 21 197
5.18	Debietsensor C7195A2	481 113 40 127
5.19	Afdekking armaturen	471 040 40 032

13 Wisselstukken

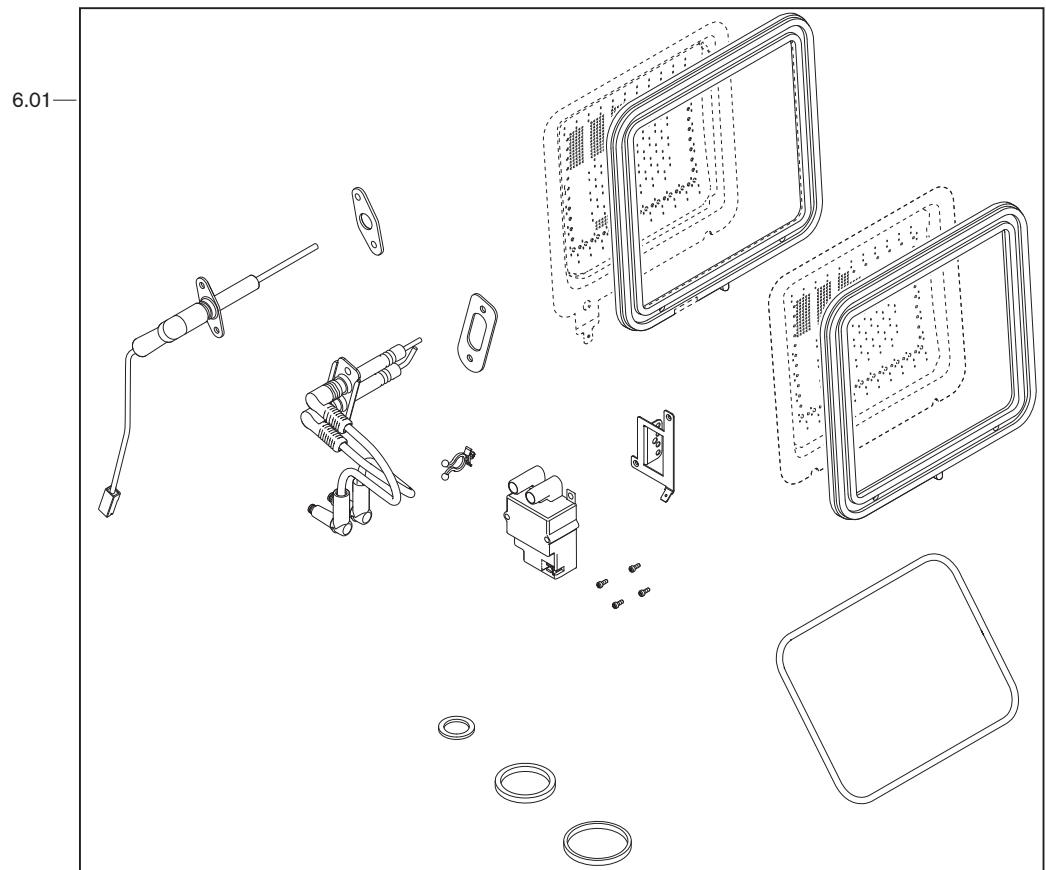

Pos.	Benaming	Bestelnr.
6.01	Onderhoudsset WTC-G... 25-B	483 111 00 252
	Bestaande uit:	
	▪ Branderdichting voor branderoppervlak zonder aardingsoog	
	▪ Branderdichting voor branderoppervlak met aardingsoog	
	▪ Dichting onderhoudsdeksel	
	▪ Dichting ionisatie-elektrode	
	▪ Ionisatie-elektrode	
	▪ Dichting ontstekingselektrode	
	▪ Ontstekingselektrode	
	▪ Houder ontstekingsstoestel	
	▪ Ontstekingsstoestel 230V 50/60Hz	
	▪ Schroef ISO 4762-M4 x 10- 8.8	
	▪ Kabelbinder	
	▪ Dichting 17 x 24 x 2 (3/4") AFM-34/2	
	▪ Dichting sifon contraoer G1 1/4	
	▪ Dichting afsluitkap G1 1/2	

13 Wisselstukken

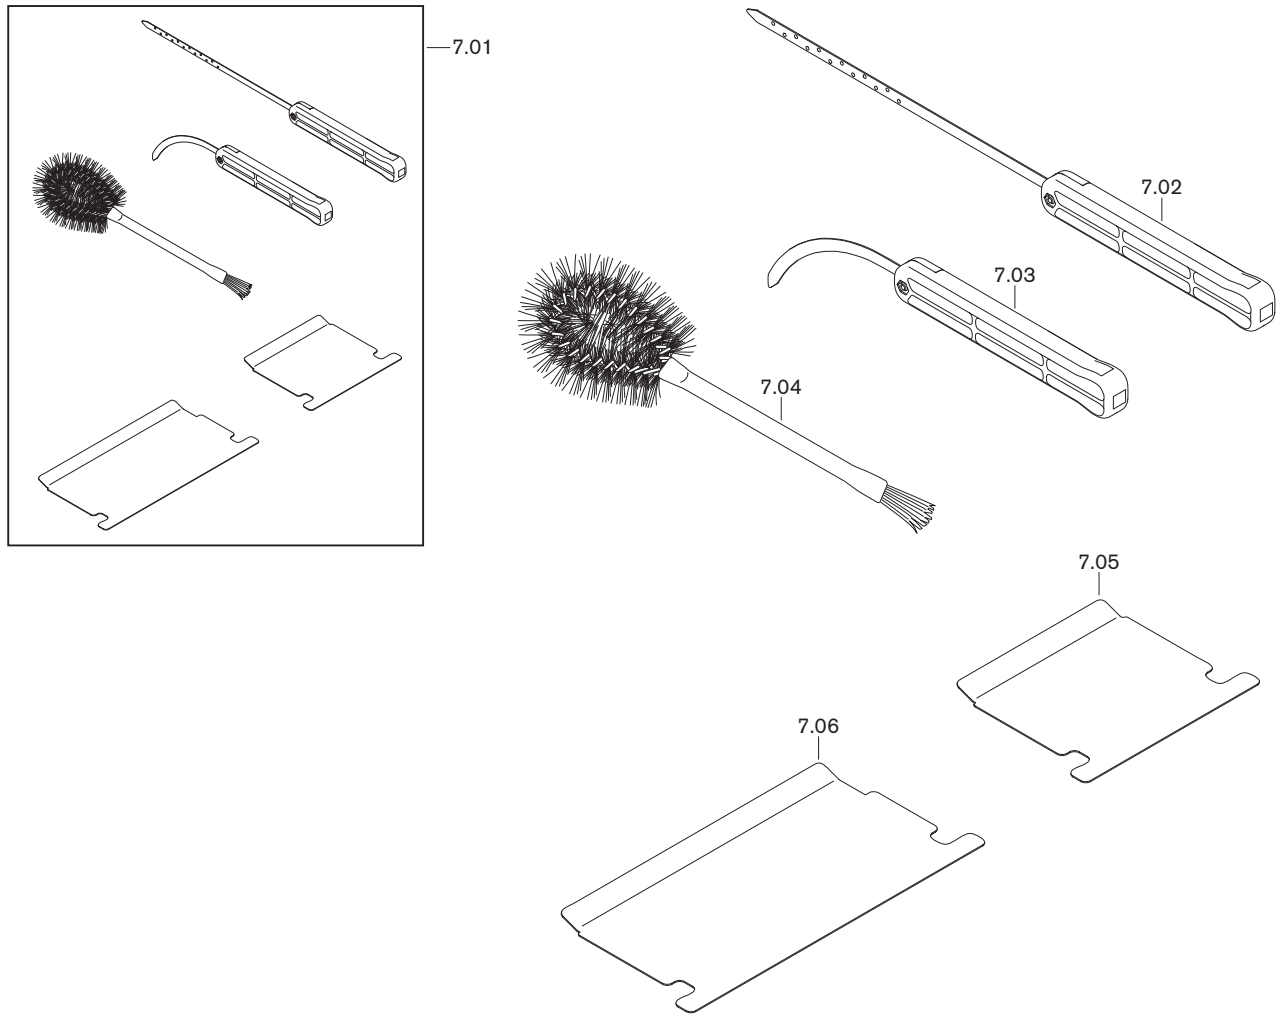

13 Wisselstukken

Pos.	Benaming	Bestelnr.
7.01	Reinigingsset warmtewisselaar volledig	483 000 00 392
7.02	Reinigingsgereedschap recht	
	– Reinigingslemmet 270 lang	481 000 00 707
	– Handgreepset	481 000 00 672
7.03	Reinigingsgereedschap gebogen	
	– Reinigingslemmet gebogen	481 000 00 747
	– Handgreepset	481 000 00 672
7.04	Borstel ketellichaam - vuurhaard	483 000 00 857
7.05	Afdekpl. ketellich. - vuurhaard WTC-G... 15-B	483 000 00 837
7.06	Afdekpl. ketellich. - vuurh. WTC-G... 25/32-B	483 000 00 847

14 Notities

14 Notities

15 Trefwoordenlijst

A		
Aanmelden.....	161	
Aansluitdruk.....	40, 103, 114	
Aansluitschema.....	43, 46, 48, 49, 158	
Aansprakelijkheid;.....	8	
Aanstuursignaal.....	65	
Aanzuigdemper.....	14	
Aanzuiggeluiddemper.....	14	
Aardgas.....	104	
Adressering.....	93, 108	
Afmetingen.....	27	
Afstand.....	29	
Afstand ontstekingselektroden.....	123	
Afstandssturing.....	66, 75, 96	
Aftapdebiet.....	23, 54, 70	
Afvoer van afvalstoffen.....	11	
ALPHA Reader.....	148	
Antiblokkeerfunctie.....	148	
Automatisch.....	55	
B		
Bar.....	160	
BCC-update.....	98	
Bedieningseenheid.....	15, 50, 162	
Bedieningspaneel.....	50	
Bedieningsrichtlijnen.....	116	
Bedrijfsfase WTC.....	138	
Bedrijfsmelding.....	150	
Bedrijfsmodus.....	55, 56, 68, 70, 73, 148	
Bedrijfsonderbreking.....	119	
Bedrijfsstatus.....	50	
Bekabeling.....	158	
Beschermingsgraad.....	21	
Beschermingsmiddelen.....	10	
Bezettingsverwarming.....	80	
Boiler.....	14	
Boostermodus.....	23	
Borgstelling;.....	8	
Branderoppervlak.....	122	
Branderstarts.....	63	
Brandstof.....	21	
Buitenbedrijfstelling.....	119	
Buitentemperatuur.....	54, 62, 68, 78	
Buitenvoeler.....	78, 94, 144, 145	
Bus-deelnemer.....	93	
Bus-installatie.....	46	
Bus-leidingen.....	42	
C		
Circulatie.....	54, 84	
Circulatiegroep.....	37	
Circulatiepomp.....	14, 15, 24, 83, 84, 94, 139, 142, 143, 148	
Circulatieprogramma.....	58, 156	
CO ₂ -gehalte.....	160	
Condensaat.....	11	
Condensaataansluiting.....	39	
Condensaatafvoer.....	14	
Condensaatopvoerpomp.....	39, 150	
Condensaatslang.....	39	
Constante druk.....	25, 148	
Constante druk auto-aanpassing.....	149	
Constructief bepaalde levensduur.....	10, 120, 121	
Continu vermogen.....	23	
Controlemeting.....	88	
D		
Datum.....	60, 92	
Debiet.....	17, 64	
Debietgrens.....	24	
Debietsensor.....	14, 15, 32	
Dekvloerprogramma.....	80	
Dichtheidscontrole.....	102	
Display.....	50, 51	
Draaiknop.....	50	
Driewegventiel.....	14, 15, 38, 64, 98	
Drukeenheid.....	160	
Druknop.....	84	
E		
Elektrische aansluiting.....	15, 42	
Elektrische gegevens.....	21	
Elektroden.....	123	
Elektrostatische ontlading.....	10	
Emissie.....	22	
Emissieklasse.....	22	
Energieproductie.....	59	
Energieverbruik.....	59	
EnEV-productkenwaarden.....	26	
ESD-veiligheidsmaatregelen.....	10	
eSTB.....	15, 16	
Ethernet-bus.....	161	
Evenwichtsflesregeling.....	146, 148	
Evenwichtsflesregeling met de pomp Uit.....	149	
Evenwichtsflestemperatuur.....	54, 67	
Evenwichtsflesvoeler.....	146	
Expansievat.....	14, 24, 164	
Extra module.....	98	
Extra typeplaat.....	13	
F		
Fabrieksinstelling.....	99, 152, 156	
Fabrieksinstellingen.....	154	
Fabrieksnummer.....	13	
Favorieten.....	52	
Fout.....	127, 140, 141	
Foutcode.....	127	
Foutgeheugen.....	71, 138	
Foutgeheugencode.....	138	
Functieverwarming.....	80	
G		
Gasaansluitdruk.....	40, 103, 114	
Gascombiventiel.....	15, 65, 140	
Gasdebiet.....	74, 118	
Gasdrukschakelaar.....	65, 96	
Gaseigenschappen.....	40	
Gaskogelkraan.....	40	
Gasreuk.....	9	

Gassoort	21, 98, 113
Gassoort veranderen	104
Gasstromingsdruk	40, 114
Gasteller	118
Gastemperatuur	118
Gastoestelcategorie	21
Gastoevoer	40
Gasventiel	40
Gebouwconstructie	77
Gebouwisolatie	77
Gebruikersniveau	53
Gedreun	140
Gedwongen deellast	20, 72
Gefluit	140
Geluid	22
Geluiddemper	14
Geluidsdrukniveau	22
Geluidsemissiewaarden	22
Geluidsvermogen	22
Gewenste ruimtetemperatuur	57, 68, 76, 144, 145
Gewenste vertrektemperatuur ...	57, 62, 63, 68, 70, 76, 82
Gewenste WW-temp.	58, 82
Gewicht	28
GO Balance	148
Gradiënt	16, 17

H

H2	21, 87, 115
Hoeveelheid condensaat	23
Hoeveelheid vulwater	34
Houder	29
Hydraulische aansluiting	37
Hydraulische inregeling	148
Hydraulische variante	94, 112, 142

I

Inbedrijfstelling	92, 101, 105
Info	54, 62
Ingang H1	96, 97
Ingang N1	96
Ingangen	96, 150
Ingangsmeting	85
Inhoud	24
Installatiedruk	14, 17, 54, 64, 73, 164
Installatiehoogte	164
Installatiehydraulica	142
Installatievolume	34, 35
Instelbereik	152
Integraal aandeel	79
Interface	99
Internet	161
Internettoegang	161
Ionisatie-elektrode	15, 18, 65, 123
Ionisatiesignaal	65
Ionisatiestroom	18

J

JSON interface	99
----------------------	----

K

Kabelboom	158
Kalibratie	18, 86, 114
Kationenwisselaar	35
Ketelaansluitstuk	41
Ketelrendement	26
Keteltemperatuur	24
Ketelvermogen	23
Kortstondig vermogen	23

L

Laadpomp	14, 15, 32
Laadtijd	82
LAN-aansluiting	161
LED	139
Ledstrip	50, 60, 98
Leeggewicht	28
Legionellabescherming	83
Levensduur	10, 120
LPG	104
LPG-ventiel	40
Luchtdruk	118
Luchtoevoer	41
Luchtvochtigheid	21

M

Manometer	14
mbar	160
Meetnippel	89
Mengkraanlooptijd	79
Mengkraanpositie	68
Mengkraanregeling	79
Mengkraanverhoging	79
MFA 1	150
Middenpositie	98
Minimum geleidingsvermogen	23
Minimumafstand	29
Multifunctionele sensor	98
Multifunctionele sensor VPT	15, 17, 96

N

Naventilatie	20
Netspanning	21
Netwerk	99
Netwerkbuss	161
Netwerkleiding	161
Neutralisatie	150
Neutralisatie-eenheid	39
Niveaus	51
Nominaal vermogen	98
Normen	21
Normvolume	118

O

O2-correctie	98
O2-gehalte	18, 87, 115, 116, 160
Offset	65
Omgevingscondities	21
Omrekeningsfactor	118

15 Trefwoordenlijst

Omrekeningstabel.....	160
Omschakelventiel.....	14, 15, 38, 64
Onderhoud.....	52, 84, 120, 121
Onderhoud resetten.....	84
Onderhoudsaanwijzing.....	52
Onderhoudsactiviteit.....	121
Onderhoudscontract.....	120
Onderhoudsdeksel.....	125
Onderhoudsinterval.....	84, 120
Onderhoudsweergave.....	121
Ontgrendeling.....	127
Ontharding.....	35
Ontluchten.....	98
Ontluchting.....	113
Ontsteken.....	74
Ontsteking.....	20
Ontstekingsselektrode.....	15, 123
Ontstekingsstoerental.....	20
Ontstekingsstoestel.....	15
Ontziling.....	35
Opslag.....	21
Opstellingshoogte.....	21
Opstellingsruimte.....	9, 29
Opwarmoptimalisatie.....	77

P

Pa.....	160
Parallele verschuiving.....	144, 145, 155
Parameter.....	152
Party.....	56
Pascal.....	160
Paswoord.....	61
PBM.....	10
Persoonlijke beschermingsmiddelen.....	10
pH-waarde.....	34, 35
Platenwarmtewisselaar.....	14
Platenwarmtewisselaar-temperatuur.....	54, 67
Pomp.....	15, 48, 64, 139, 148
Pompnalooptijd.....	73
Pompvermogen.....	64, 73
Portaal.....	51, 60, 150, 151, 161
Portaaltoegang.....	60, 161
Probleemoplossing.....	140
Programmaverloop.....	20
Proportioneel aandeel.....	79
Proportioneel vgl. vermogen.....	148
Proportioneel vgl. vermogen met de pomp Uit.....	149
Proportionele druk.....	25, 148
Proportionele druk auto-aanpassing.....	148
Pulsbreedtemodulatie.....	24

R

Reële bedrijfsmodus.....	138
Reële vertrektemperatuur.....	68
Regeling.....	105
Regelspoel.....	65
Regelvariante.....	95, 112, 113
Reinigingsset.....	124
Relaistest.....	91
Reset.....	99, 105

Restopvoerdruk.....	26
Restopvoerhoogte.....	24, 25
Ringvormige luchttoevoeropening.....	41, 117
Rookgasaansluiting.....	14
Rookgasafvoer.....	29, 41
Rookgasafvoerlengte.....	74, 117
Rookgasdebiet.....	26
Rookgasmeetpunt.....	41
Rookgasmeting.....	87, 115
Rookgasreuk.....	9, 140
Rookgassysteem.....	14
Rookgastemperatuur.....	26, 63
Rookgasvoeler.....	15, 16
Router.....	161
Ruimte-involed.....	77
Ruimteluchtonafhankelijk.....	9
Ruimtesturing.....	145
Ruimtetemperatuur.....	54
Ruimtethermostaatfunctie.....	77
Ruimtetoestel.....	46, 47, 108, 109, 162
Ruimtevochtigheid.....	54
Ruimtevoeler.....	46, 47, 109, 162
Ruimtevoelerinvloed.....	77, 145
Ruimtevorstbeveiliging.....	78

S

Sanitair water.....	23, 24
Sanitair-water-leiding.....	36
Schakeldifferentieel.....	72, 82
Schakelschema.....	43, 46, 48, 49, 158
Schoorsteenveger.....	100
SCOT®.....	18
SCOT®-basiswaarde.....	65
SD-kaart.....	128
Serienummer.....	13, 60
Serviceboekje.....	34, 121
Servomotor.....	15
Sifon.....	14, 39, 125
Slibafscheider.....	37
Snelontluchter.....	14
Softwareversie.....	93, 98, 106
Soort installatie.....	21
Spanningssignaal.....	75
Spanningstoevoer.....	21
Speciaal niveau.....	147
Stand-by.....	55
Startscherm.....	51
Statistiek.....	59
Status.....	62
Steilheid.....	57, 144, 145, 155
Sticker.....	104
Stilstandsverlies.....	26
Stilstandtijd.....	119
Stookcurve.....	57, 144, 145, 155
Stookkring.....	76, 97
Stookkringfunctie.....	95
Stookkringspomp.....	57, 69
Stookkringtype.....	95, 112, 113, 154, 155
Stookpauze.....	56
Stookplaats onder het dak.....	164
Stookprogramma.....	56, 156

Stookwaarde	118
Storing	127
Storingsmelding	150
Symbolen	51
Symbool	9
Systeembedrijfsmodus	55
Systeemmodule	15, 50, 162
Systeemoverzicht	163
Systeemscheiding	34, 35

T

Taal	92, 105
Taphoeveelheid	23
Tellers	63
Temperatuur	21
Temperatuuraafstandssturing	147
Temperatuurverschil	75
Temperatuurvoeler	150
Teruglooptemperatuur	63
Teruglooptemperatuur circulatie	54
Terugslagklep	32
Thermische afsluitinrichting	40
Tijdprogramma	56, 58, 156, 157
Tijdsblok	157
Tijdstip	60, 92
Toegangscode	60
Toelatingsgegevens	21
Toerental	65
Toestelelektronica	15, 158
Toestelinformatie	93
Toestellijst	93, 106
Toesteluitvoering	98
Toestelvervanging	92, 127
Toestelzekering	15, 21
Totale hardheid	35
Traagheid	73
Transport	21
Type	13
Typebenaming	12
Typeplaat	13

U

Uitbreidingsmodule	162
Uitgang MFA1	96
Uitgang VA1	96
Uitgang VA2	96
Uitgangen	96, 150
Uitgangsmeting	86
Uitgangstest	91
Uitleestoestel	148
Uitschakelen	119
Uitstel van de branderstart	72

V

VA1/2	150
Vakantie	57
Vakmanniveau	61
VDI-richtlijn 2035	34
Veiligheidsschakelaar	150
Veiligheidssymbool	9

Veiligheidstijd	20
Veiligheidsventiel	36, 37
Veiligheidsventiel gas	40, 150
Veiligheidsvoorschriften	10
Ventiel expansievat	164
Ventilator	15
Ventilatoroerental	23
Ventilatorvermogen	54, 65
Verbrandingscontrole	87, 115
Verbrandingslucht	9
Verbrandingsregeling	18
Verloopdiagram	20
Vermogen	23, 54, 63, 74
Vermogen aanpassen	117
Vermogenkengetal	23
Vermogensgrens	72
Vermogensopname	21
Verschildruk	89
Verschiltemperatuur	16, 17
Versie	93, 98, 106
Vertragingstijd	79
Vertrektemperatuur	54, 63, 76
Vertrektemperatuur stookkring	54
Vertrektemperatuurregeling	144
Vertrektemperatuurstijging	16, 17
Vertrekvoeler	15, 16
Vervanging	92, 127
Verwarmingswater	23, 34
Vlamstabilisatie	20
Vloerthermostaat	150
Vloerverwarmingskring	150
Voeler T1	97
Voelerkenwaarden	159
Voordruk	164
Vorstbeveiliging	77
VPA-bedrijfsfase	139
Vulcombinatie	38
Vulventiel expansievat	14
Vuurhaarddruk	89

W

Waardebereik	152
Waarschuwing	127
Waarschuwingcode	127
Waarschuwingenplaatje	9
Wandhouder	29
Warmtehoeveelheid	59, 63
Warmtevermogen	23, 64, 118
Warmtewisselaar	14, 124
Warmwaterbereiding	58
Warmwaterdebiet	54, 70
Warmwater-inschakelvoeler	15, 32
Warmwaterlaadpomp	70
Warmwaterlading	58, 76
Warmwaterprogramma	58, 156
Warmwater-push	58
Warmwatertemperatuur	54, 58, 70
Warmwateruitlaattemperatuur	54, 70
Warmwater-uitlaatvoeler	15
Warmwater-uitschakelvoeler	15, 32
Wateraansluiting	37

15 Trefwoordenlijst

Waterhardheid.....	35
Waterinhoud	24
Waterkwaliteit.....	34
Waterstof.....	21, 87, 115
Waterzuivering.....	35
Waterzuiveringsmaatregel	35
Web-portaal.....	60, 161
Weergave- en bedieningseenheid.....	15, 50, 162
Weersafhankelijke regeling.....	144
WEM-diagnose	99
WEM-FA-G.....	15, 158
WEM-portaal.....	51, 60, 150, 151, 161
Werkingsdruk.....	24
Werkingsfase	63
Werkingsproblemen.....	140
Werkingsstand	62
Werkingsstatus	50
Werkingstemperatuur	24
Werkingsuren	63
Werkingsvolume.....	118
Wisselstukken.....	167

Z

Zekering	15, 21
Zomer	55
Zomertijd.....	60
Zomer-winter-omschakeling.....	57

Het volledige gamma: betrouwbare techniek en snelle, professionele service

	W-branders tot 700 kW De miljoenenmaal beproefde compacte branders zijn zuinig en betrouwbaar. Als stookolie-, gas- en combibranders zijn ze geschikt voor één- en meergezinswoningen alsook voor commerciële bedrijven.	Wandhangende condensatieketels voor gas tot 800 kW De wandhangende condensatieketels WTC-GW beantwoorden aan de hoogste eisen inzake comfort en energieverbruik. Hun modulerende werking maakt deze ketels bijzonder stil en zuinig.	
	WM-branders monarch® en industriebranders tot 12.000 kW De legendarische industriebranders: beproefd, langlevend, overzichtelijk. Talrijke uitvoeringsvarianten als stookolie-, gas- en combibranders zijn geschikt voor de meest uiteenlopende warmtebehoeftes voor talloze toepassingen.	Vloerstaande stookolie- en gascondensatieketels tot 1.200 kW De vloerstaande condensatieketels WTC-GB (tot 300 kW) en WTC-OB (tot 45 kW) zijn efficiënt, produceren weinig schadelijke emissies en zijn veelzijdig inzetbaar. Door de opstelling in cascade van max. 4 gas-condensatieketels kunnen ook grotere vermogens bereikt worden.	
	Branders WKmono 80 tot 17.000 kW De branders van de bouwreeks WKmono 80 zijn de krachtigste monoblokbranders van Weishaupt. Zij zijn beschikbaar als stookolie-, gas- of combibranders en zijn vooral ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen.	Thermische zonnepanelen Vlakke collectoren met een elegant design zijn de perfecte aanvulling van Weishaupt-verwarmingssystemen. Zij zijn zowel geschikt voor de bereiding van sanitair warm water als voor verwarmingsondersteuning. Met varianten voor integratie in het dak, montage op de dakbedekking en montage op een plat dak kan zonne-energie op bijna alle daktypen gebruikt worden.	
	WK-branders tot 32.000 kW Krachtpakket gebouwd volgens een modulair principe: aanpassingsmogelijkheid, robuust, krachtig. Deze stookolie-, gas- en combibranders werken ook bij de meest complexe industriële toepassingen uiterst betrouwbaar.	Boilers/energie-opslagvaten Het brede gamma aan boilers en energie-opslagvaten voor verschillende warmtebronnen omvat opslagvolumes van 70 tot 3.000 liter. Om stilstandsverliezen tot een minimum te reduceren staan de boilers van 140 tot 500 liter met een uiterst efficiënte isolatie door middel van vacuüm-isolatiepanelen ter beschikking.	
	MSR-techniek/gebouwautomatisering van Neuberger Van schakelkast tot complete sturing van gebouwbeheertechniek - bij Weishaupt vindt u het totale spectrum van de moderne MSR-techniek. Toekomstgericht, zuinig en flexibel.	Warmtepompen tot 180 kW (Eén apparaat) Het warmtepompengamma biedt oplossingen voor het gebruik van warmte uit de lucht, de grond of het grondwater. Sommige systemen zijn ook geschikt voor de koeling van gebouwen. Door de opstelling in cascade kan het vermogen nagenoeg onbeperkt verhoogd worden.	
	Service Weishaupt klanten kunnen erop rekenen, gespecialiseerde kennis en specifiek gereedschap staan altijd ter beschikking. Onze servicetechnici zijn universeel opgeleid en kennen elk product tot in de puntjes, van de brander tot de warmtepomp, van de condensatieketel tot het zonnepaneel.	Aardsondeboringen Met de dochteronderneming BauGrund Süd biedt Weishaupt aardsondeboringen tegen een forfaitaire prijs aan. Met een ervaring van meer dan 17.000 installaties en meer dan 3,2 miljoen boormeters biedt BauGrund Süd een uitgebreide dienstverlening aan.	